

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	入札公告2/5 参加資格に関する事項 ・JVでの参加は認められるのでしょうか。	共同企業体の要件は規定しておりません。よって、共同企業体での参加は認められません。
2	一般仕様書 一般-1 第4条(1)⑤ウ 業務の内容 ・危険箇所の区画に必要となるコーン、コーンバー、チェーン等の備品は委託者の負担(用意)との理解でよろしいのでしょうか。	委託範囲の施設における安全管理器具類は受託者の負担になります。
3	一般仕様書 第4条 ⑤見学者対応 イ～エ 前日に行うとありますが、前日までに実施でよろしいのでしょうか。	見学者の安全を確保するため前日に行うこととしています。 ただし、前日の実施が困難な場合は、前日までの実施でも可としますが、必ず見学実施の直前に安全確保上の問題がないか確認をし、必要な対応をするものとします。
4	一般仕様書 一般-1 第4条(1)⑦ア 業務の内容 ・AM点検結果による、修繕・補修・更新の必要性は委託者が判断するとの理解でよろしいのでしょうか(受託者はAM点検の実施と入力業務が本委託の範囲と理解します)。	AM点検結果、保守点検結果等を基に概算費用を含めて修繕・点検計画の作成を受託者が行い、実施の可否の判断を委託者が行います。 なお、本項目における修繕・点検計画とは、本委託の範囲外にて委託者が別途実施する定期点検や分解修繕等のことです。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質疑事項	回答
5	<p>一般仕様書 一般-1 第4条(1)⑦ウ 業務の内容 ・「修繕・点検に要する概算費用も計画書へ記載すること」とありますが、概算費用を受託者で算出する場合、責任を負えずリスクが発生します。概算費用は委託者から提供されるとの理解でよろしいでしょうか。また、特記仕様書第3条サ(c)にて、AMDBに必要な点検は各年度の上半期に終了するように努めることとありますが、修繕・点検計画の提出目標が各年度8月末とあります。前年度の点検結果で修繕計画を8月末までに提出との理解でよろしいでしょうか？</p>	<p>概算費用の算出はメーカー見積りを徴収する等して根拠のあるものを受託者が作成してください。 修繕・点検計画の作成及び提出は、AM点検結果、保守点検結果、委託施設に関する各種記録等を含め総合的に勘案して毎年8月末までに作成し、提出してください。</p>
6	<p>一般仕様書 一般-3 第14条(4) 宿直業務 ・防災無線対応とは、どの程度の業務内容を想定しているのでしょうか。</p>	<p>応答確認、記録及び関係者への連絡業務を想定しています。</p>
7	<p>一般仕様書 一般-4 第20条 法定資格者の選任 ・記載の資格は本業務で必要時に配置することができれば良いとの理解でしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。</p>

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質疑事項	回答
8	<p>一般仕様書 一般-4 第20条(3) 法定資格者の選任</p> <ul style="list-style-type: none">・危険物設置届け及び施設の所有者は委託者と存じます。保安監督者は、所有者による専任・解任が必用であり、専任・解任の際は市町村長等への届け出が必要となります。委託者にて専任・解任、届け出を実施してもらえとの理解でよろしいでしょうか。また、消防検査で施設等に対して何らかの指摘を受けた場合は、委託者にて対応するとの理解でよろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none">・危険物保安監督者の届出は、お見込のとおりです。・消防検査の指摘対応は、指摘内容により都度協議とします。
9	<p>一般仕様書 一般-4 第21条 有資格者の選任</p> <ul style="list-style-type: none">・記載の資格は本業務で必要時に配置することができれば良いとの理解でしょうか。	お見込のとおりです。
10	<p>一般仕様書 一般-4 第22条 維持管理体制</p> <ul style="list-style-type: none">・副総括責任者と担当責任者の兼務は可能との理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質 疑 事 項	回 答
11	一般仕様書 一般-6 第29条 有資格者には明示した名札等を着用とありますが、ヘルメットに資格シールを貼り付けることでもよろしいでしょうか。	法令等で明示方法の規定がある場合を除き、資格を要する業務の実施時に身に着けたもので確認できれば明示方法は問いません。
12	一般仕様書 一般-7 第36条 修理・造作 ・本項に基づき受託者にて実施した修理に関して、明らかな受託者の過失がない場合は、修理後の瑕疵責任はないとの理解でよろしいでしょうか。	都度協議とします。
13	一般仕様書 一般-7 第37条 運転記録等 ・記録を翌月5日までに提出とありますが、長期休日を考慮し、土日祝を除く5日目までに提出する。としていただけないでしょうか。	翌月1日から5日までの間に土曜日、日曜日、祝日法に基づく祝日・休日、1月2日及び1月3日をはさむ場合は、これらの日を除く5日目までとします。
14	一般仕様書 一般-8 第44条 保険への加入 ・「保険の加入期間は平成29年4月1日から平成34年3月31日までとする。」とありますが、保険契約は1年毎となっているため、年度毎に契約書を提出することよろしいでしょうか。	お見込のとおり、年度毎に契約書等の加入が確認できる書類の写し提出で構いません。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質疑事項	回答
15	一般仕様書 一般-9 第48条 業務の引継ぎ 【3 引継ぎ事項を記載した文章を各年度毎に作成すること】とありますが、概況報告(年報)を提出するとの理解でよろしいでしょうか。	仕様書を満たすものとし、いつ誰が見ても明解なものとしします。
16	特記仕様書 特記-4 第3条(1)②オ 設備故障時の補修塗装について、 ① 設備故障時に必要と判断した場合に実施するとの理解でよろしいでしょうか。 ② 塗装は受託者で可能な範囲との理解でよろしいでしょうか。	①補修塗装は設備故障時に限定したものではなく、保守点検時等において必要と思われる箇所が発見された場合に、都度協議により実施の可否を判断し行うものとしします。 ②特殊な足場等が必要でない範囲の作業は本業務に含むものとしします。
17	特記仕様書 特記-4 第3条(1)②オ 火災報知器の交換は、受託者にて危険なく交換できる範囲でよろしいでしょうか。	特殊な足場等が必要でない範囲の作業は本業務に含むものとしします。
18	特記仕様書 特記-5 第3条(1)②サ(d) 保守点検業務 ・「状態保全の設備」と「事後保全の設備」の区分について、具体的にどのような設備がそれぞれに該当するのでしょうか。	基本的にプラント機械設備の主要機器は状態保全の設備となり、その他の設備は事後保全の設備となりますが、詳細はAMDBによります。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質疑事項	回答
19	特記仕様書 特-6(3) 通常運転にて第2系統は土木施設、建築施設、建築設備一式とありますが、委託範囲内との理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。
20	特記仕様書 特記-8 第3条(5)②ウ 場内雨水排水管路(JR線路横断管) ・管路該当場所を教授願います。 ・毎年4月から6月の期間に1回、管や柵の可能な範囲での目視点検との理解でよろしいでしょうか。 ・点検は列車見張員等の有資格者の配置を必要としない作業との認識で宜しいでしょうか。	・該当場所は別紙の添付図面を参照してください。 ・点検回数、点検方法はお見込のとおりです。 ・点検に際し、線路内への立ち入りは不要です。
21	特記仕様書 特記-8 第3条(6)②イ 設備故障時の対応 ・スクラバノズルの交換は、足場等の設置をする必要がない、受託者で可能な範囲との理解でよろしいでしょうか。 ・バグフィルタろ布の交換は、養生が必要になると想定し、養生には専門的な作業が発生します。ろ布損傷が原因と思われる故障が発生した場合は、速やかに委託者に報告し、対応を協議するとの理解でよろしいでしょうか。	特殊な足場等が必要でない範囲の作業は本業務に含むものとします。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質疑事項	回答
22	特記仕様書 特記-11,13 第4条,第9条(2) 環境測定 委託者の負担経費 ・第3系統において、降雨による流入水量増によるリン濃度の上昇が認められた場合、PACを使用してもよろしいでしょうか。また、PACを第4系統同様に御支給いただけないでしょうか。	水質基準を遵守するよう対応してください。 PACの使用は可としますが、その費用は、受託者で負担してください。 ただし、非常時は別途協議とします。
23	特記仕様書 特記-12 第5条(3)(4) 事務業務 ・各施設でのエネルギー(電力、重油、ガス)使用量、消費原単位とありますが、委託範囲の施設との理解でよろしいでしょうか。 ・使用量は毎日の積算を記録するとの理解でよろしいでしょうか。 ・ポンプ場に関しては、送水量との理解でよろしいでしょうか。	お見込のとおりです。様式は指定しませんが明解なものとしします。 ただし、ポンプ場の送水量が不明な場合は、運転時間・計画送水量・燃料使用量等で算定するものとしします。合流式ポンプ場においては、雨水排水量も含むものとしします。
24	特記仕様書 特記-12 第5条(5) 事務業務 ・各年度における修繕・点検計画書の作成とは、受託者が実施する修繕・点検との理解でよろしいでしょうか。	本項目は、一般仕様書第4条(1)⑦の修繕・点検計画のことです。
25	特記仕様書 特記-14 第10条(7) 受託者の負担経費 ・安全管理器具類について、日常使用するものは常備品としますが、その他の器具は必要時に準備するとの理解でよろしいでしょうか。	受託者の判断によります。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質疑事項	回答
26	特記仕様書 特記-14 第10条(15) 受託者の負担経費 ・ポンプ吊上時の重機は、保守点検基準に基づく点検時に受託者が準備するとの理解でよろしいでしょうか。	仕様書によります。ただし、受託者の責に負わない場合に必要とした経費は別途協議とします。
27	第2系統運転管理要項 第6条 6 脱水機の運転の毎日の汚泥量の指標を教授願います。	実績汚泥量を参考に示します。 【参考】平成27年度実績汚泥量(汚泥処理量) 日当り平均汚泥処理量 約161m ³ /日(2系)
28	日永浄化センター第4系統運転管理要項 第7条(4) 施設内の清掃等環境整備 ・芝の枯れ等に関しては、受託者の責にならないとの理解でよろしいでしょうか。	都度協議とします。
29	日永浄化センター第4系統運転管理要項 第7条(4) 施設内の清掃等環境整備 ・散水は4系設置の散水栓と散水ホースで実施するとの理解でよろしいでしょうか。 ・散水栓と散水ホースによる処理水の散水ができない場合は、上水の使用を許可願います。	既設設備の利用は可とします。既設設備で対応困難な場合は別途協議とします。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託


整理番号	質疑事項	回答
30	除草 ・各施設の除草・草刈りは記載の回数以上が必要になった場合は、運転管理・保守点検業務に支障がでない範囲で実施するとの理解でよろしいでしょうか。	仕様書に基づき実施するものとします。
31	阿瀬知・常磐貯留管排水施設運転管理要項 留意事項 ・交通誘導員は有資格者との理解でよろしいでしょうか。配置は保守点検基準に基づく点検時との理解でよろしいでしょうか。	法令等の規定及び仕様書に基づき配置するものとします。ただし、受託者の責に負わない場合の配置は別途協議とします。
32	保守点検基準 絶縁測定 ・インバータを有するポンプの絶縁抵抗測定を実施することになっていますが、メーカー取扱説明書では、【極力メガーテストを行わないで下さい】とあります。故障等で止むを得ない場合のみ実施するとの理解でよろしいでしょうか。また、専門的な作業のため、委託者立会の元で実施し、メガーテストによる機器故障については、受託者の責にならないとの理解でよろしいでしょうか。	ポンプ本体の絶縁測定を実施するものとします。 委託者の立会いは可とします。 機器故障は都度協議とします。

質疑(応答記録)

公告No. : No. D009 公告日 : 平成28年12月28日

業務名(件名) : 日永浄化センターほか運転管理業務委託

整理番号	質 疑 事 項	回 答
33	保守点検基準 ITVカメラ ・レンズ保護ガラス清掃とありますが、設置場所により清掃が困難な場所があります。受託者が危険なく清掃できるITVカメラのガラス清掃との理解でよろしいでしょうか。	特殊な足場、特殊な安全管理器具、特殊な資格等が必要でない範囲の作業は本業務に含むものとします。
34	諏訪公園調整池保守点検基準-1 A20 ・必要に応じ沈砂清掃とありますが、雨水調整 池のため大量の砂が流入することが想定されます。沈砂清掃は本施設にあるポンプを利用して、沈砂を清掃するとの理解でよろしいでしょうか。	既設ポンプを適切に運転することにより沈砂除去を行うものとします。
35	保守点検基準 ・保守点検基準が現場確認の結果、仕様書と齟齬がある場合や、下記に示すような内容となっている場合、協議いただけるとの理解でよろしいでしょうか。 ・専門的な知識を要する点検や項目 ・専門業者で実施すべき点検や項目 ・委託者との協議結果で点検項目、頻度の見直し	原則、仕様書に準拠するものとします。 ただし、記載がないもの、不明なもの、不要と思われるものについては協議できるものとします。

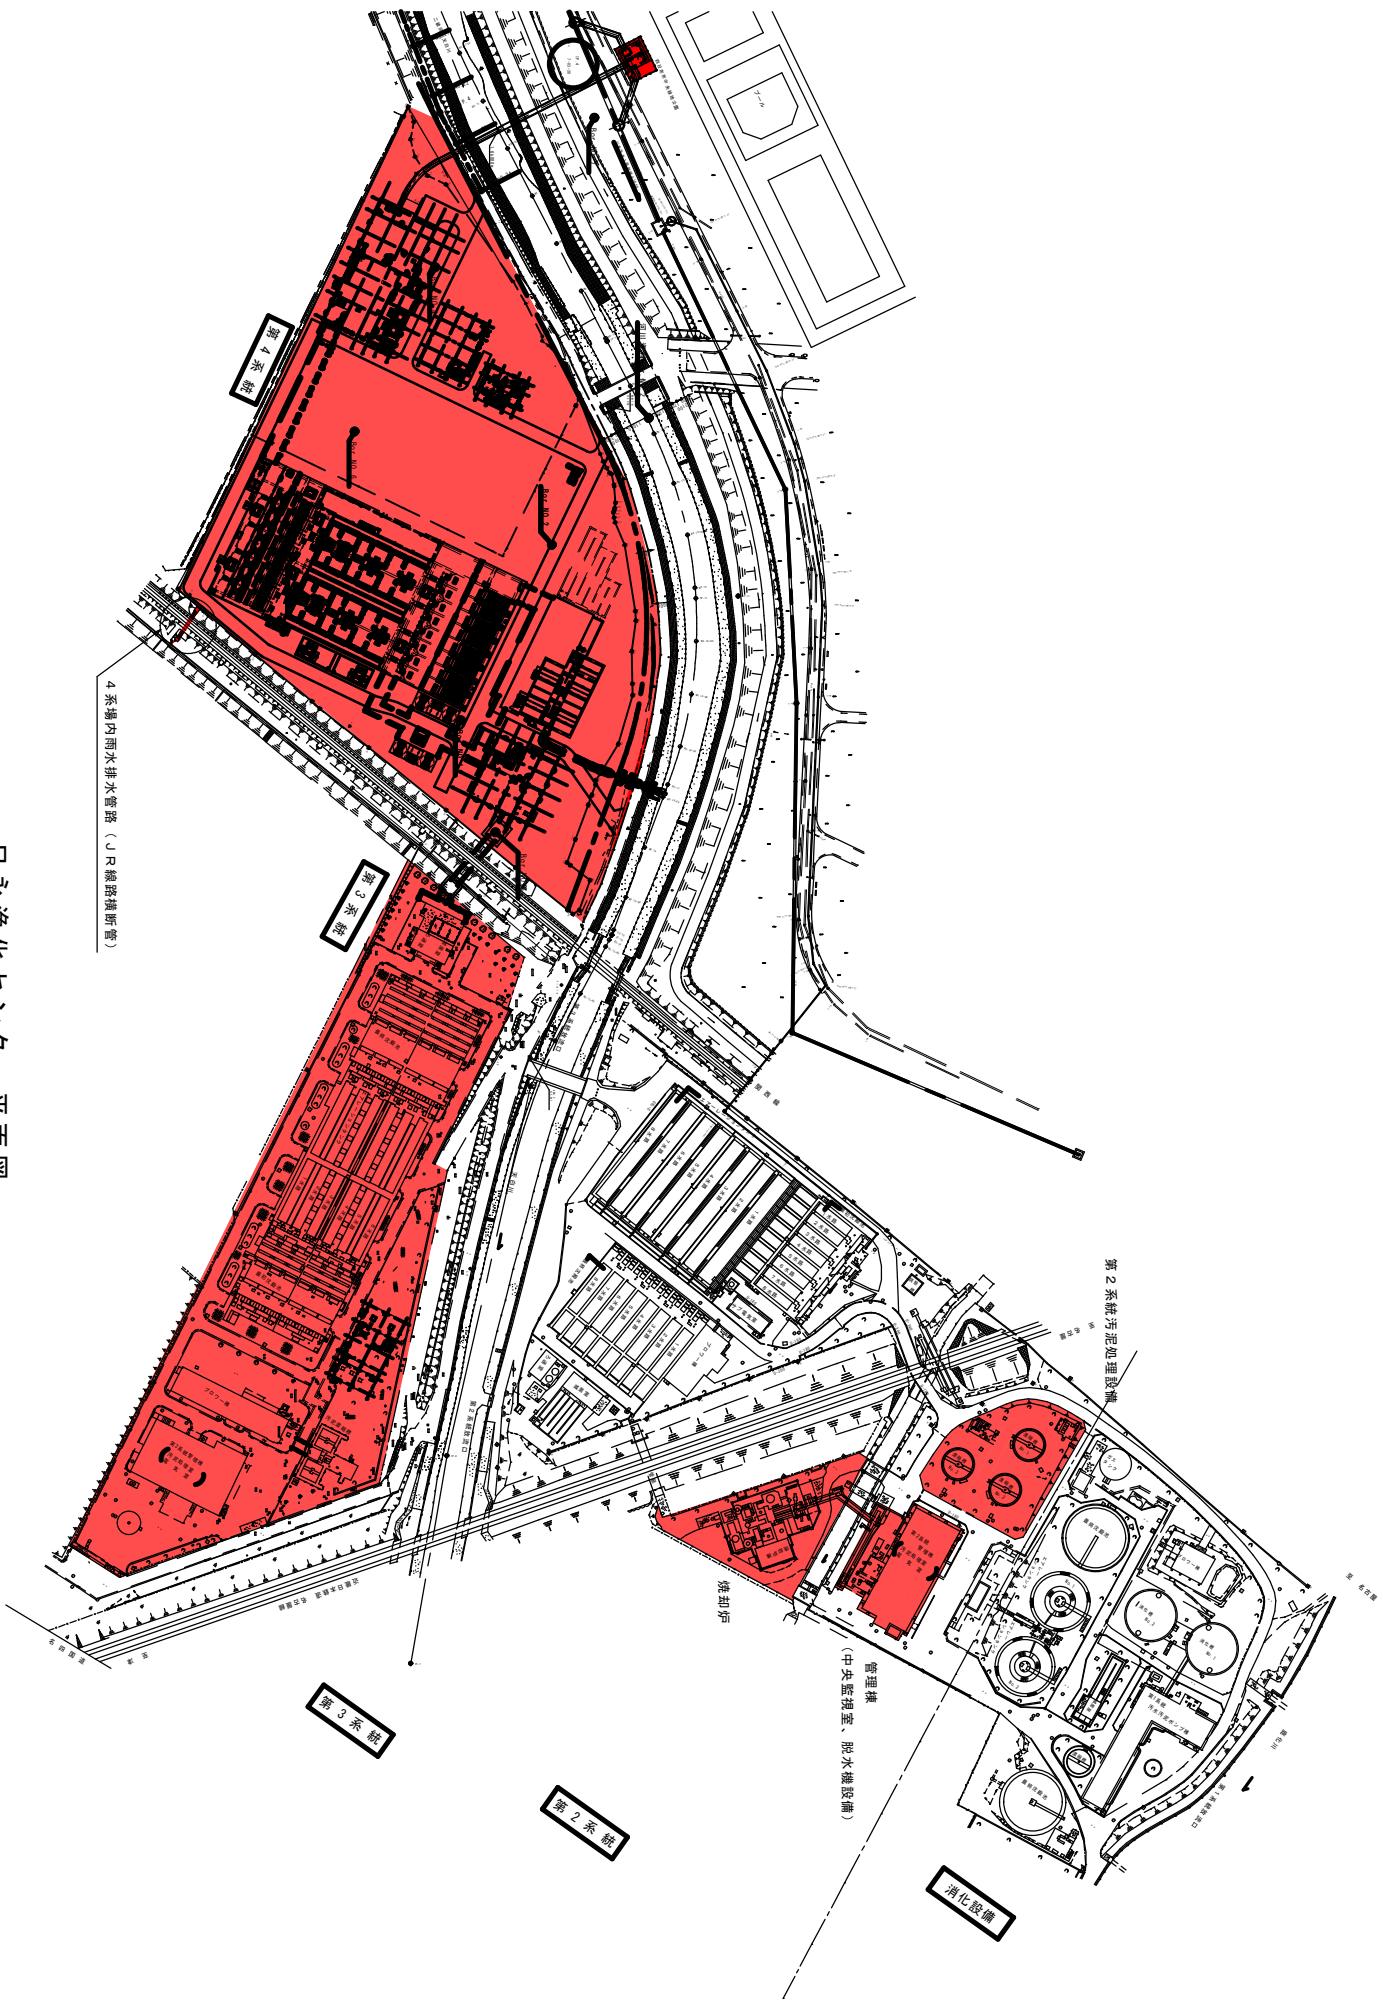

日永浄化センター平面図