


平成31年度 漏水調査予定地区

項目	配水管						給水装置数		
	経年管(～s52)		非経年管(s53～)		合計		戸数	率	
	距離	率	距離	率	距離	率			
市内全域	431 工区	527.1 km	26 %	1,524.4 km	74 %	2,051.5 km	100 %	151,127 戸	100 %
3年周期	127 工区	207.2 km	10 %	433.2 km	21 %	640.4 km	31 %	45,352 戸	30 %
2年周期	35 工区	69.6 km	3 %	108.2 km	5 %	177.8 km	9 %	10,202 戸	7 %
調査工区合計	162 工区	276.8 km	13 %	541.4 km	26 %	818.2 km	40 %	55,554 戸	37 %

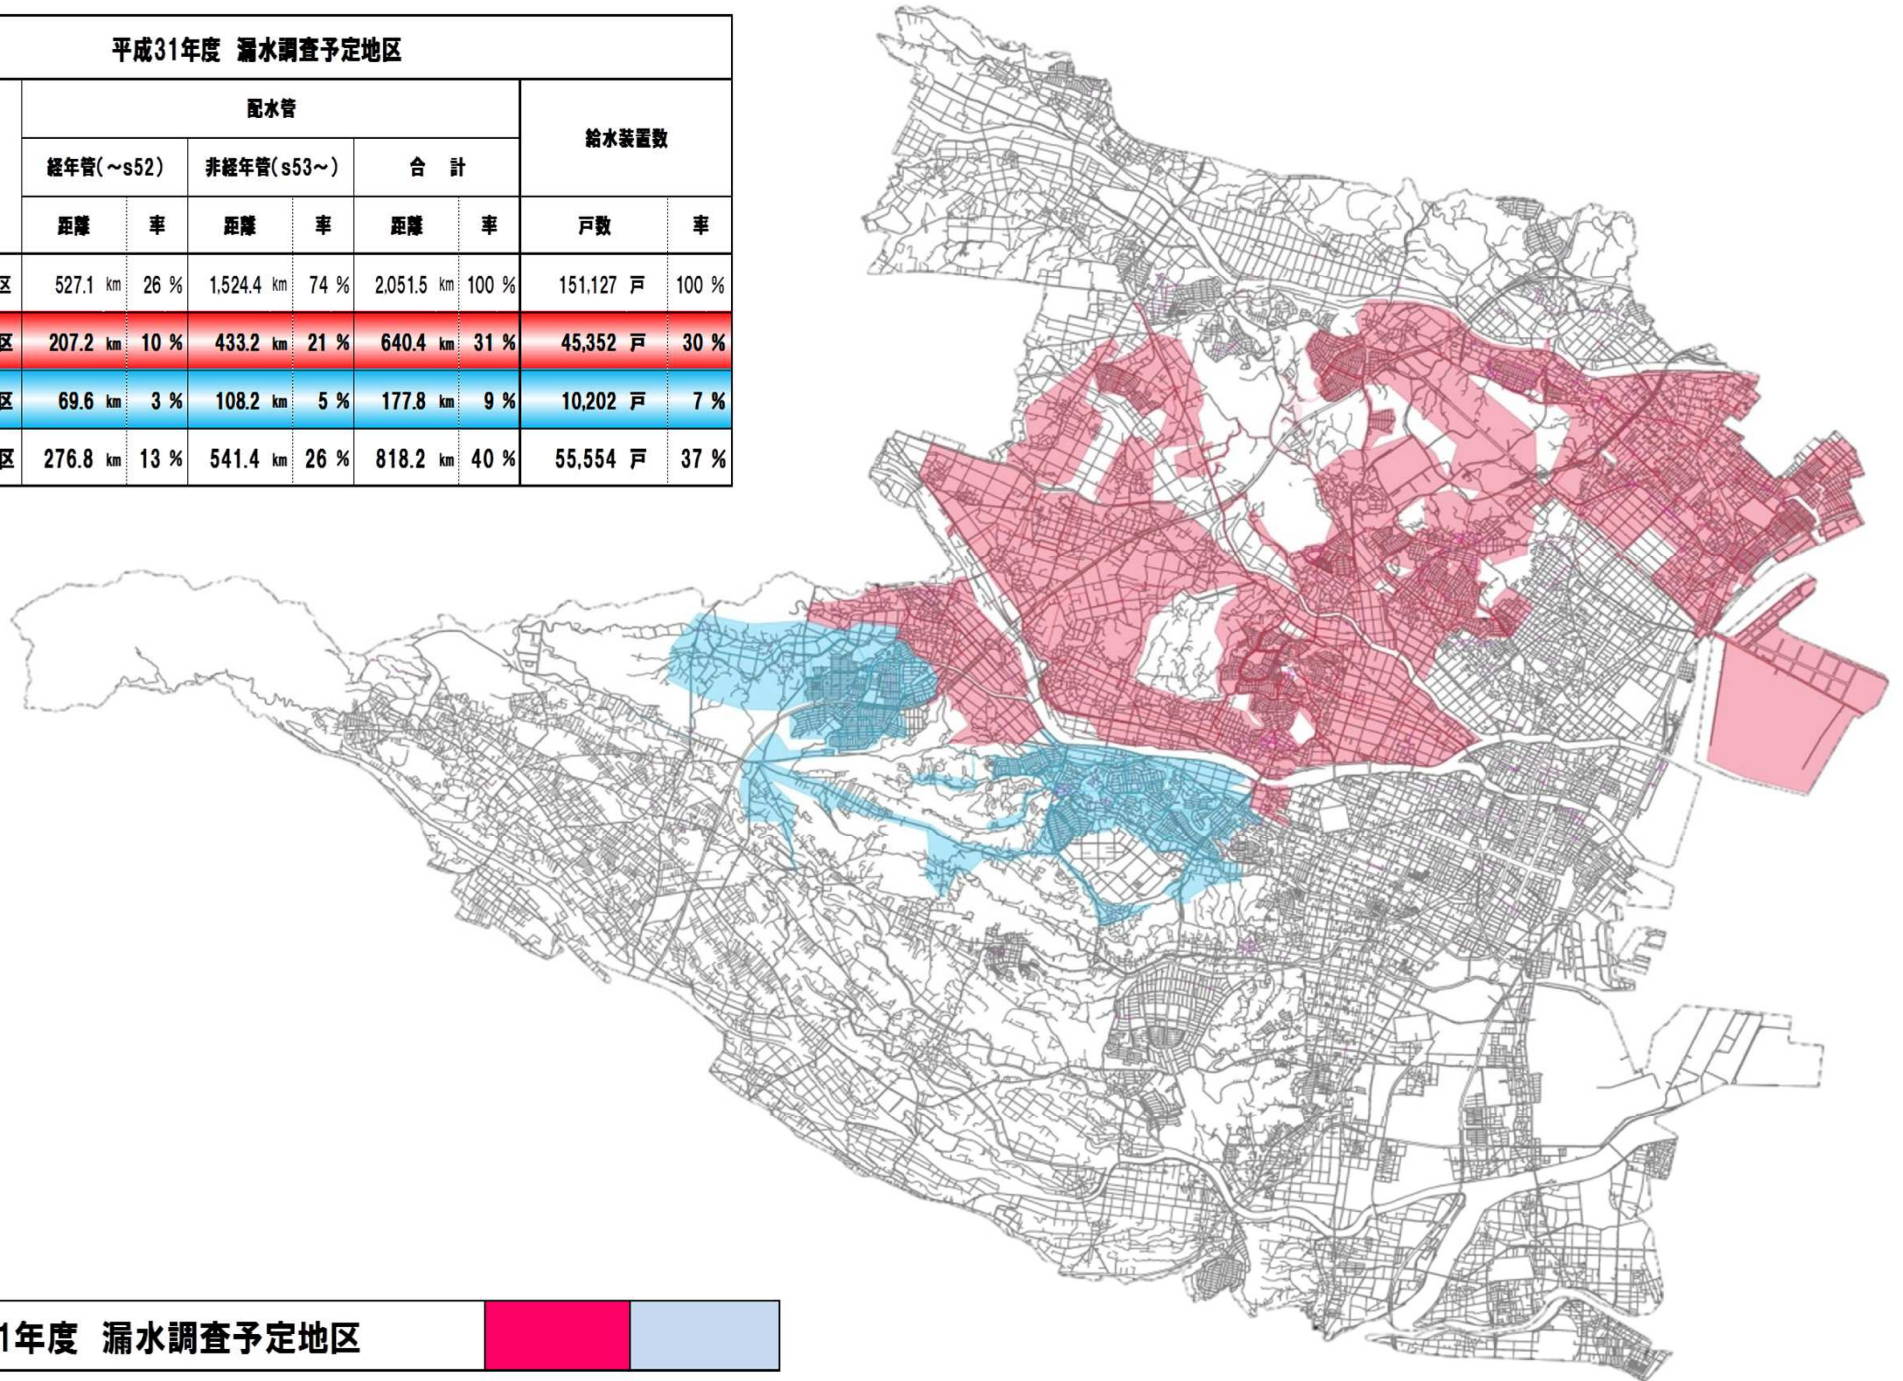

平成31年度 漏水調査予定地区