

水道管の凍結による漏水にご注意ください。

令和5年1月26日の寒波により、市内でご家庭や事業所の水道管が凍結や破裂し、漏水が発生しておりますので、漏水が発生している場合は、水道メータボックス内の止水栓を閉めてください。


漏水については、お近くの「四日市市上下水道局 給水装置指定工事業業者」へ連絡していただき、修繕してください。ご不明な場合は、上下水道局ホームページ（https://www.city.yokkaichi.mie.jp/new_water/）に掲載しております。

漏水の確認方法

宅内の蛇口を含む全ての水栓を閉めていただき、水道メータのパイロット（下記写真①）が回転している場合は、漏水の疑いがあります。

漏水修理に時間がかかる場合は、お手数ですが、止水栓（下記写真②）を時計回りに回して閉めてください。閉め方が分からない場合や、ご自宅の水道メータの場所が分からない場合は、下記までご連絡ください。

①漏水の疑いがあるとこのパイロットが回転します。

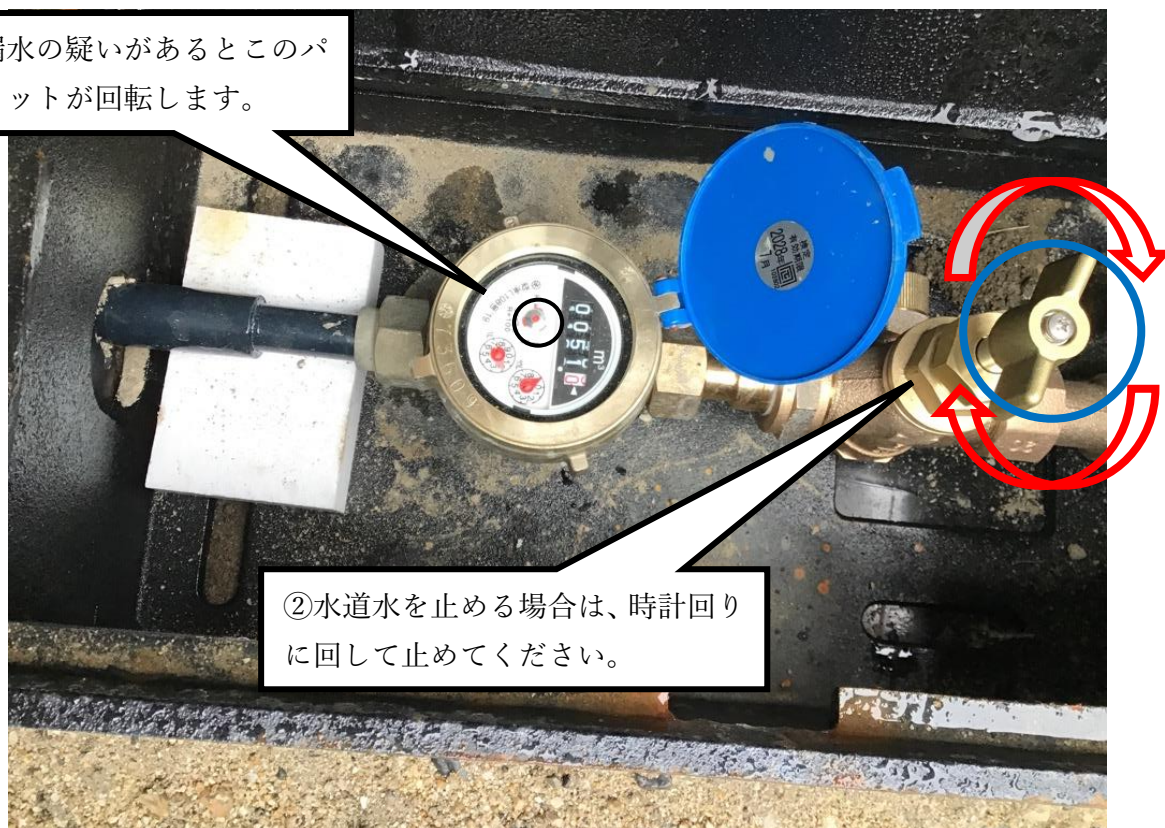

②水道水を止める場合は、時計回りに回して止めてください。

四日市市上下水道局 水道維持課 059-354-8360