第２章　業務統計

1. 水道料金表

四日市市の水道料金表

（令和元年10月改定　消費税及び地方消費税10%）　　（1か月につき）　＜税込＞


用途＼料金		基本 水量	基本 料金	従量料金（1㎥につき）					
一般用	口径 13㎜	5㎥	946.00円	6～10㎥	11～20㎥	21～30㎥	31～50㎥	51～100㎥	101㎥以上
	〃 20㎜	5㎥	1,496.00円						
	〃 25㎜	5㎥	1,925.00円	22.00円	135.30円	167.20円	232.10円	295.90円	361.90円
	〃 40㎜	－	5,049.00円	1～50㎥まで				51～100㎥まで	101㎥以上
	〃 50㎜	－	10,098.00円						
	〃 75㎜	－	23,760.00円						
	〃 100㎜	－	44,880.00円	281.60円				326.70円	361.90円
	〃 150㎜	－	110,990.00円						
公衆浴場用		200㎥	11,550.00円	201㎥～400㎥まで　37.40円			401㎥以上　74.80円		
臨時用		5㎥	3,685.00円	6㎥以上　721.60円					
船舶用		－	33,550.00円	1㎥以上　295.90円					


料金の金額に１円未満の端数が生じたときは、切り捨てとします。

2. 配水量分析表


区分 / 項目			令和5年度	令和6年度	令和7年度	構成比(%)
配水量（A）			38,239,342 ㎥	38,311,256 ㎥	38,257,712 ㎥	100.00
有効水量	有収水量（C）		34,296,883 ㎥	34,130,408 ㎥	33,896,772 ㎥	88.60
	無収水量	消防火災用	1,170 ㎥	788 ㎥	894 ㎥	0.01
		配水管洗浄用	654,482 ㎥	662,010 ㎥	666,771 ㎥	1.74
		メータ不感水量	382,393 ㎥	383,113 ㎥	382,577 ㎥	1.00
		小計（D）	1,038,045 ㎥	1,045,911 ㎥	1,050,242 ㎥	2.75
	合計（B）		35,334,928 ㎥	35,176,319 ㎥	34,947,014 ㎥	91.35
無効水量（A－B）			2,904,414 ㎥	3,134,937 ㎥	3,310,698 ㎥	8.65
有効率（B／A）			92.40 %	91.82 %	91.35 %	
有収率（C／A）			89.69 %	89.09 %	88.60 %	

3.　配水量･有収水量及び有収率の推移

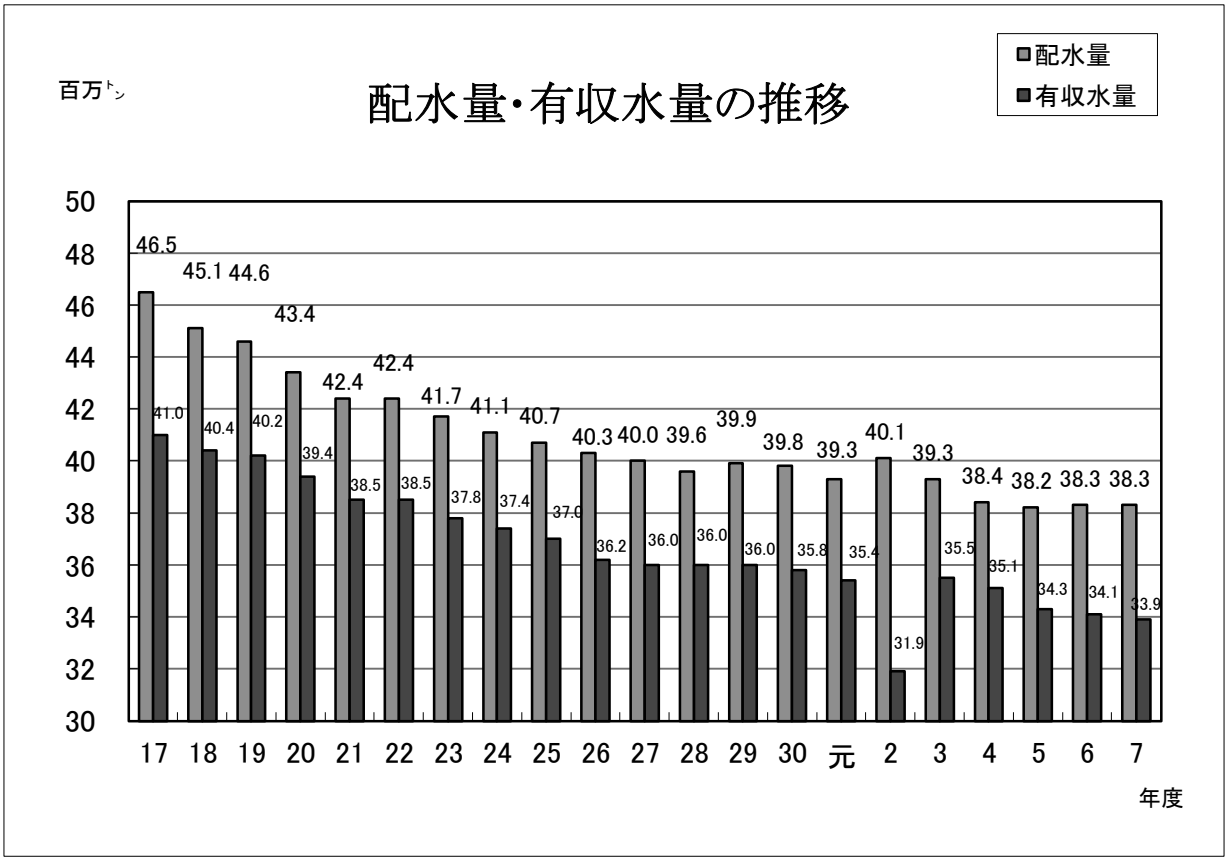

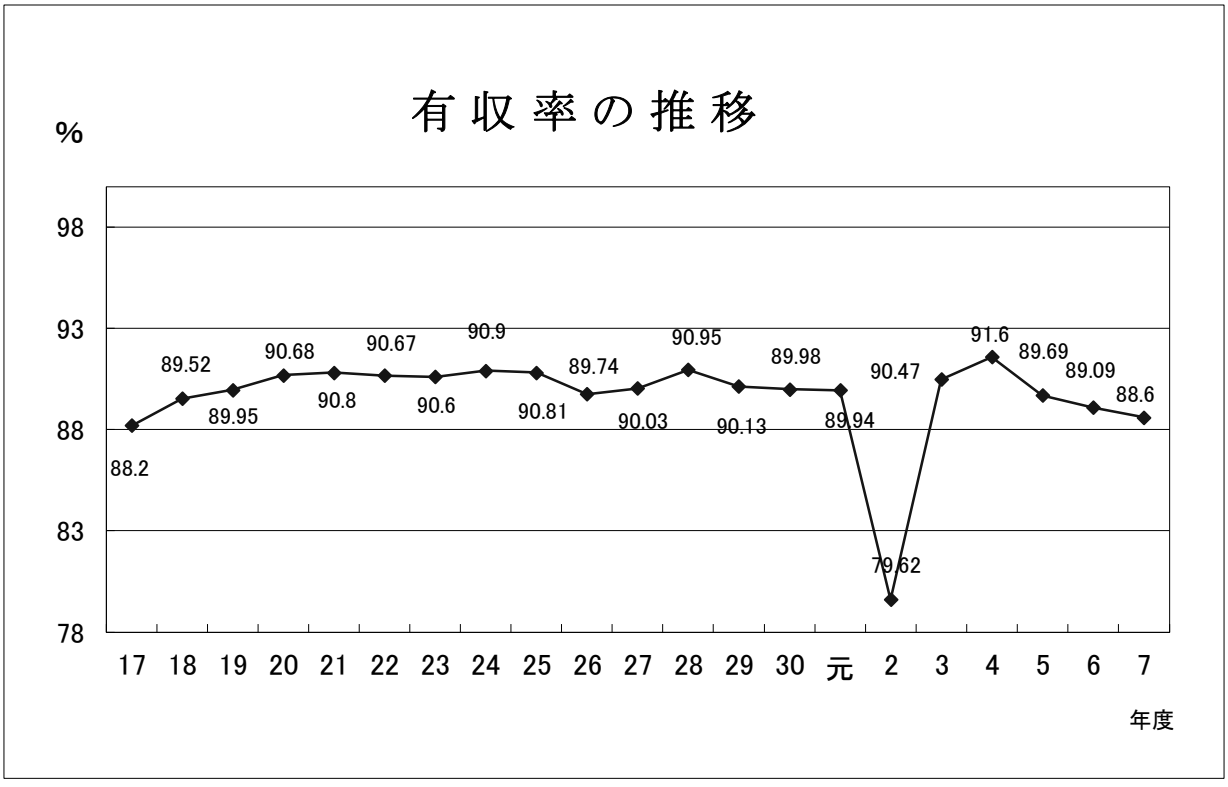


4. 配水量及び有収水量の月別状況図

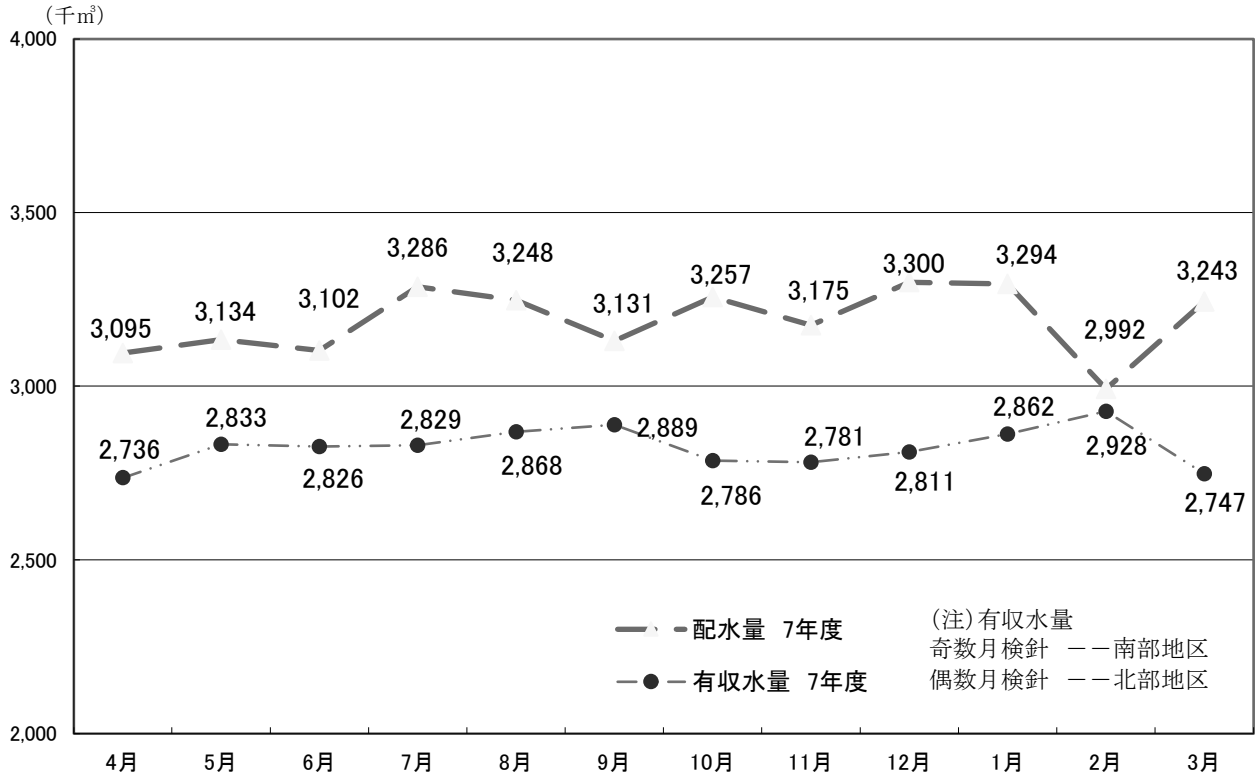

5. 原水の構成割合


7年度

【単位m³】

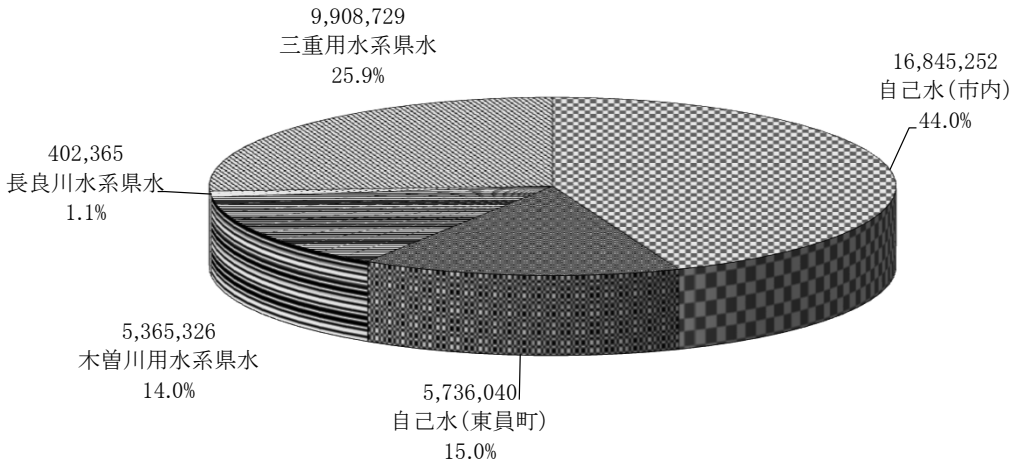

自己水計	22,581,292 m³	59.0%			
県水計	15,676,420 m³	41.0%	総配水量	38,257,712	m³


6. 原水構成の推移

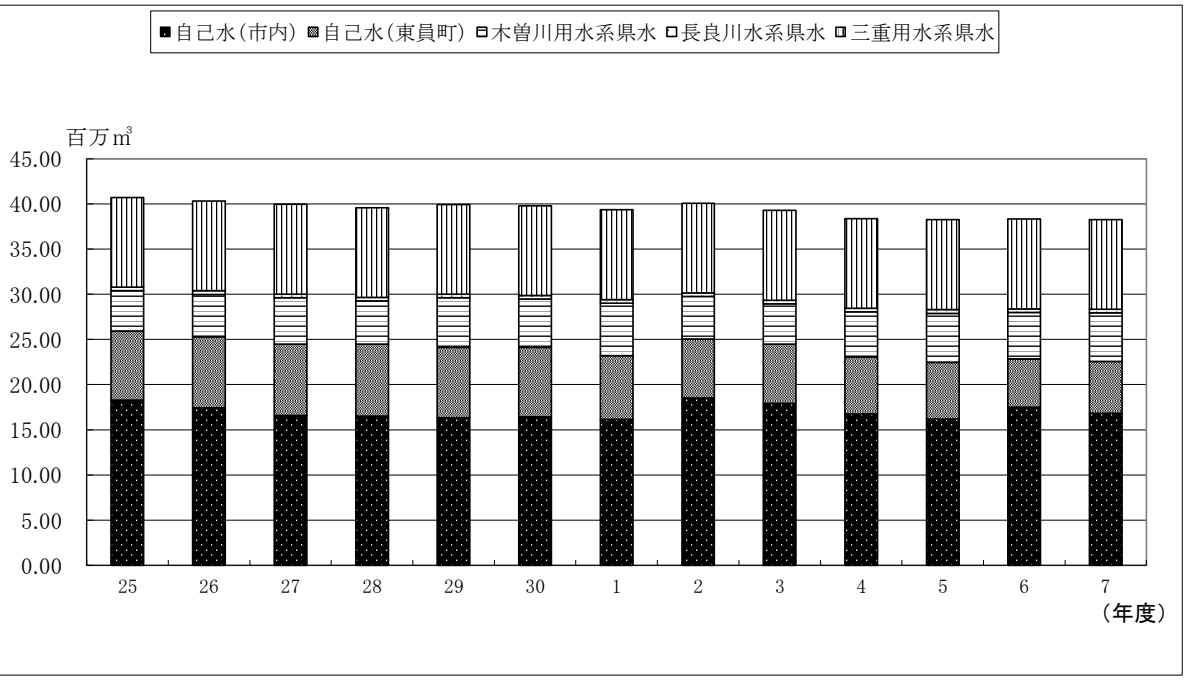

7. 系統別配水量の構成割合


7年度

【単位m³】

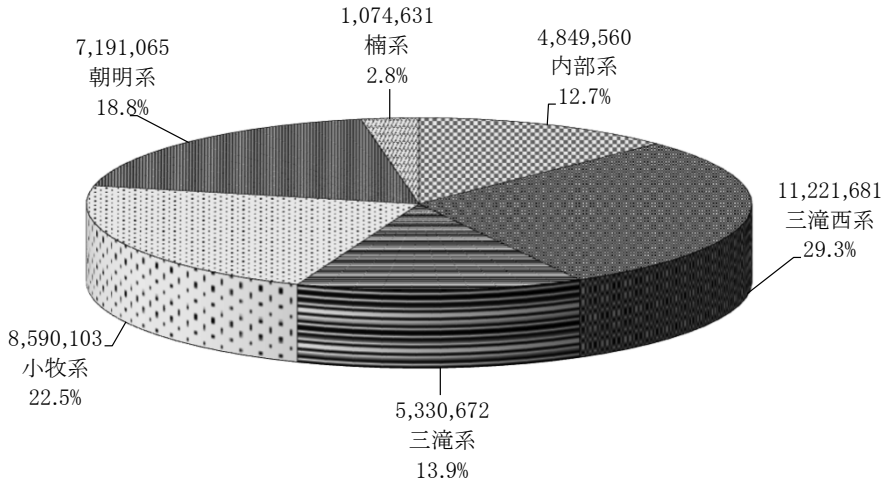

総配水量　　38,257,712　　m^3

8. 系統別配水量構成の推移

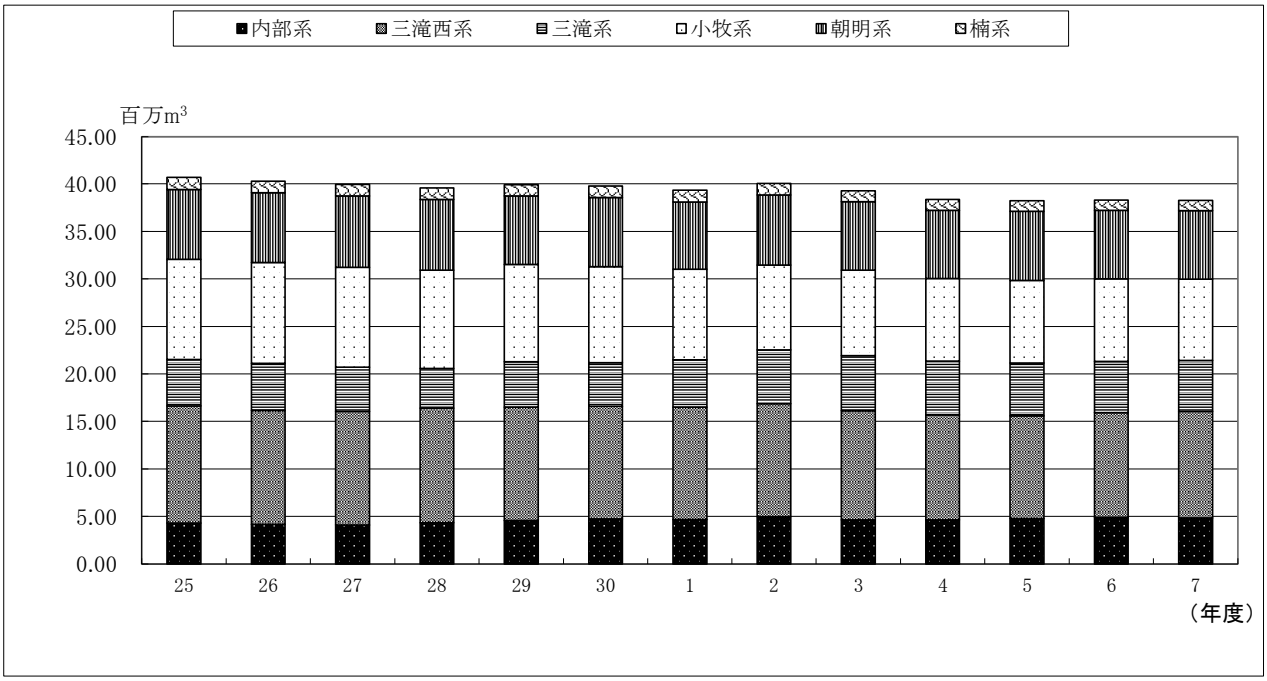

9. 県営水道受水内訳

令和 7 年度 (単位:m3)

水源 / 月	木曽川用水系					長良川水系			三重用水系				県水受水
	朝明分水 (朝明配水池)	生桑分水 (生桑配水池)	山村分水 (山村配水池)	楠分水 (楠配水池)	計	北谷分水 (北谷配水池)	楠分水 (楠配水池)	計	谷町分水 (谷町配水池)	高岡分水 (高岡・北谷配水池)	桜分水 (鈴鹿山麓リサーチパーク)	計	総計
4	340,800	2,120	23,746	81,149	447,815	22,742	10,500	33,242	31,752	798,910	2,208	832,870	1,313,927
5	322,560	2,300	24,155	80,232	429,247	23,677	10,850	34,527	33,859	822,720	2,157	858,736	1,322,510
6	337,210	2,160	23,496	78,095	440,961	22,944	10,500	33,444	34,300	801,060	2,081	837,441	1,311,846
7	356,830	2,650	30,285	85,855	475,620	23,698	10,850	34,548	40,152	834,210	1,703	876,065	1,386,233
8	347,610	2,120	30,271	79,113	459,114	23,611	10,850	34,461	40,254	823,080	1,549	864,883	1,358,458
9	347,910	2,190	28,639	74,991	453,730	22,601	10,500	33,101	38,654	807,310	1,409	847,373	1,334,204
10	320,550	2,120	27,798	77,771	428,239	23,554	10,850	34,404	41,043	791,200	1,425	833,668	1,296,311
11	320,650	2,200	24,007	78,149	425,006	22,683	10,500	33,183	37,907	765,470	1,343	804,720	1,262,909
12	345,230	2,120	24,766	80,584	452,700	23,399	10,850	34,249	38,940	778,170	1,250	818,360	1,305,309
1	355,890	2,120	24,788	78,230	461,028	23,534	10,850	34,384	38,052	751,820	1,260	791,132	1,286,544
2	335,110	2,120	22,135	73,210	432,575	21,229	9,800	31,029	34,381	686,750	1,220	722,351	1,185,955
3	352,870	2,650	24,269	79,502	459,291	20,943	10,850	31,793	37,878	781,910	1,342	821,130	1,312,214
計	4,083,220	26,870	308,355	946,881	5,365,326	274,615	127,750	402,365	447,172	9,442,610	18,947	9,908,729	15,676,420
日平均	11,187	74	845	2,594	14,700	752	350	1,102	1,225	25,870	52	27,147	42,949
最大日	11月6日	5月7日	7月12日	7月11日		3月31日	4月1日		7月9日	7月3日	5月30日		
最大量	17,690	710	1,090	3,573		985	350		1,475	27,930	113		

10. 用途別有収水量

用途＼年度		令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		有収水量（㎥）	構成比（%）	対前年度比（%）	有収水量（㎥）	構成比（%）	対前年度比（%）	有収水量（㎥）	構成比（%）	対前年度比（%）
一般用	口径25㎜以下	29,278,083	85.74	97.58	29,078,218	85.63	99.32	28,826,376	85.59	99.13
	口径40㎜以上	4,960,490	14.10	97.67	4,993,568	14.20	100.67	5,022,014	14.28	100.57
	一般用小計	34,238,573	99.84	97.59	34,071,786	99.83	99.51	33,848,390	99.87	99.34
公衆浴場用		15,759	0.04	65.62	13,587	0.04	86.22	10,756	0.03	79.16
臨時用		930	0.00	159.25	640	0.00	68.82	924	0.00	144.38
船舶用		41,621	0.12	112.81	44,395	0.13	106.66	36,702	0.10	82.67
合計		34,296,883	100.00	97.59	34,130,408	100.00	99.51	33,896,772	100.00	99.32

11. 用途別給水収益

年度 / 用途		令和5年度 給水収益(円)	令和5年度 構成比(%)	令和5年度 対前年度比(%)	令和6年度 給水収益(円)	令和6年度 構成比(%)	令和6年度 対前年度比(%)	令和7年度 給水収益(円)	令和7年度 構成比(%)	令和7年度 対前年度比(%)
一般用	口径25㎜以下	5,077,318,654	72.84	97.89	5,058,280,605	72.83	99.63	5,024,066,866	72.87	99.32
一般用	口径40㎜以上	1,872,550,944	26.87	98.09	1,897,912,569	26.87	101.35	1,905,731,529	26.87	100.41
一般用	一般用小計	6,949,869,598	99.71	97.94	6,956,193,174	99.70	100.09	6,929,798,395	99.74	99.62
公衆浴場用		898,472	0.01	71.40	792,938	0.01	88.25	610,352	0.01	76.97
臨時用		754,090	0.01	142.84	549,457	0.01	72.86	786,017	0.01	143.05
船舶用		18,757,175	0.27	108.06	19,577,993	0.28	104.38	16,899,052	0.24	86.32
合計		6,970,279,335	100.00	97.97	6,977,113,562	100.00	100.10	6,948,093,816	100.00	99.58

12. 地区別の戸数・人口・有収水量

令和7年度末現在

区分 / 地区	行政(給水)区域内		給水		未給水		普及率	有収水量
	戸数(戸) (世帯数)	人口(人) (A)	給水戸数 (戸)	給水人口 (人)(B)	戸数 (戸)	人口 (人)	% B／A	(㎥)
中部	14,044	23,867	18,112	23,867			100.00%	3,592,998
富洲原	4,065	8,201	4,447	8,201			100.00%	1,019,234
富田	6,144	12,538	6,950	12,538			100.00%	1,349,874
羽津	8,782	18,092	9,845	18,090	1	2	99.99%	2,302,561
常磐	14,519	28,055	16,366	28,055			100.00%	2,895,104
日永	9,151	18,474	10,202	18,474			100.00%	2,289,611
四郷	11,143	22,437	11,201	22,437			100.00%	2,139,412
内部	7,896	18,175	8,077	18,175			100.00%	1,873,846
塩浜	3,218	5,708	3,792	5,708			100.00%	1,030,952
小山田	1,962	4,069	1,651	4,069			100.00%	452,854
川島	4,919	11,261	4,791	11,243	9	18	99.84%	1,077,456
神前	3,059	6,743	3,096	6,743			100.00%	693,924
桜	6,138	13,887	5,878	13,886	1	1	99.99%	1,382,954
三重	9,943	21,603	10,181	21,596	1	7	99.97%	2,177,885
県	2,834	6,624	2,763	6,621	2	3	99.95%	836,642
八郷	5,590	12,331	6,065	12,331			100.00%	1,256,391
下野	3,949	8,490	4,058	8,489	1	1	99.99%	812,403
大矢知	10,120	21,779	11,045	21,779			100.00%	2,022,190
河原田	2,424	5,001	2,821	5,001			100.00%	656,436
水沢	1,183	2,789	1,051	2,788	1	1	99.96%	328,504
保々	2,713	6,288	2,609	6,286	1	2	99.97%	677,385
海蔵	6,281	13,104	6,787	13,103	1	1	99.99%	1,336,560
橋北	2,712	5,098	3,188	5,098			100.00%	623,239
楠	5,028	10,122	5,294	10,122			100.00%	1,068,357
計	147,817	304,736	160,270	304,700	18	36	99.99%	33,896,772

13. 用途・口径別の給水戸数・栓数

令和7年度末現在　　（上段　単位:戸 ）
（下段　単位:栓 ）

用途＼口径		13㎜	20㎜	25㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜	150㎜	合計 戸数 栓数	合計 構成比 %
一般用	口径25㎜以下	35,402	119,669	3,607						158,678	98.99
		30,501	102,772	3,410	580	133	6	1	1	137,404	98.84
	口径40㎜以上				1,036	351	131	44	7	1,569	0.98
					1,036	351	131	44	7	1,569	1.13
公衆浴場用				1	1					2	0.01
				1	1					2	0.01
臨時用			4	3						7	0.01
			4	3						7	0.01
船舶用								12	2	14	0.01
								12	2	14	0.01
合計		35,402	119,673	3,611	1,037	351	131	56	9	160,270	100.00
		30,501	102,776	3,414	1,617	484	137	57	10	138,996	100.00
休止栓数		13,468	9,845	707	209	55	20	22	4	24,330	

14. 導・送・配水管布設延長

（単位：m）

口径＼年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
800mm	1,023.68	1,023.68	1,023.68
600mm	41,738.59	41,236.52	40,991.40
500mm	44,848.80	44,904.88	44,898.66
450mm	426.28	426.28	426.28
400mm	93,655.79	93,701.89	93,564.70
350mm	1,379.85	1,379.85	1,346.71
300mm	44,093.42	44,065.90	43,401.41
250mm	70,927.63	71,274.46	71,652.71
200mm	173,318.73	173,287.99	173,343.53
150mm	185,593.99	186,411.29	186,543.68
125mm	95.15	95.15	100.91
100mm	722,323.29	721,887.80	722,736.25
75mm	43,682.40	43,681.46	43,731.30
50mm	691,545.67	696,802.81	698,217.30
40mm	25,906.55	25,957.87	25,533.59
25mm以下	15,201.25	14,832.48	14,567.81
計	2,155,761.07	2,160,970.31	2,162,079.92

15. 水質検査実施数

分類	採水地点等	水質基準項目関係	水質管理目標設定項目関係	その他の項目関係	計
法定検査	給水栓	5,688	―	―	5,688
管理検査	給水栓	―	2,122	792	2,914
	配水池	1,980	405	240	2,625
	水源地	692	738	88	1,518
	井戸	3,132	472	714	4,318
	河川	―	―	744	744
依頼検査	苦情・相談	682	29	29	740
	漏水関係	―	―	1,840	1,840
その他の検査(工事・精度管理等)		1,301	203	71	1,575
計		13,475	3,969	4,518	21,962

16. 給水栓(各配水区域の代表地点)の水質検査結果(その1)

水質基準項目	基準値	富洲園公園(朝明配水池)			橋北地区市民センター(あがた配水池)		
		最 大	最 小	平 均	最 大	最 小	平 均
水温(℃)		29.5	10.5	19.6	29.5	13.1	20.3
一般細菌(1mL中)	100個以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	1.3	<1.0	<1.0
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	<0.06	0.07	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.016	0.003	0.008	0.002	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020	0.006	0.012	0.004	<0.001	0.001
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.004	0.006	<0.002	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.001	<0.001	<0.001
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.5	6.7	7.9	8.2	7.4	7.8
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200mg/L以下	8.5	5.7	6.7	12.5	5.5	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	32	27	31	67	60	64
蒸発残留物	500mg/L以下	86	55	69	127	102	112
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.0	7.2	7.0	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (施行規則)	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4

＊ 水質検査結果の表中の『<』については、『未満』を示す。

給水栓(各配水区域の代表地点)の水質検査結果(その2)

水質基準項目	基準値	曙東公園(生桑配水池)			高見台2号公園(一生吹配水池)		
		最 大	最 小	平 均	最 大	最 小	平 均
水温(℃)		30.2	13.5	21.4	29.5	11.3	20.2
一般細菌(1mL中)	100個以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.7	1.1	1.8	<1.0	<1.0	<1.0
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.09	0.10	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.001	0.004	0.016	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.9	7.6	9.9	5.8	5.1	5.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200mg/L以下	12.3	6.7	9.0	6.4	5.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	64	57	61	56	42	47
蒸発残留物	500mg/L以下	132	101	116	85	77	82
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.8	7.1	7.4	7.1	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (施行規則)	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3

＊ 水質検査結果の表中の『<』については、『未満』を示す。

給水栓(各配水区域の代表地点)の水質検査結果(その3)

水質基準項目		河原田地区市民センター(山ノ手配水池)			楠交流会館(楠配水池)		
	基準値	最 大	最 小	平 均	最 大	最 小	平 均
水温(℃)		30.3	13.0	20.0	29.1	9.0	19.0
一般細菌(1mL中)	100個以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.0	2.6	2.8	<1.0	<1.0	<1.0
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09	<0.08	<0.08	0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.01	0.02
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.09
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	0.025	0.005	0.015
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.006	<0.001	0.002	0.030	0.008	0.020
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.012	0.006	0.009
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.01	0.03
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.5	10.9	11.2	10.2	6.8	7.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200mg/L以下	18.5	12.5	15.1	8.7	5.5	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	70	56	65	29	19	24
蒸発残留物	500mg/L以下	166	101	133	61	49	56
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.9	7.1	7.6	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (施行規則)	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3

＊ 水質検査結果の表中の『<』については、『未満』を示す。

給水栓(各配水区域の代表地点)の水質検査結果(その4)

水質基準項目	基準値	采女が丘2号公園(高岡配水池)			伊坂台4号公園(山村配水池)		
		最 大	最 小	平 均	最 大	最 小	平 均
水温(℃)		31.0	9.0	19.9	31.6	8.6	19.3
一般細菌(1mL中)	100個以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06	0.11	<0.06	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.017	0.005	0.009	0.024	0.004	0.013
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.023	0.008	0.014	0.029	0.008	0.017
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.003	0.005	0.012	0.005	0.008
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	0.01	0.04	0.06	0.02	0.04
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.5	3.9	4.1	10.7	7.0	8.0
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200mg/L以下	6.6	5.7	6.1	8.9	5.5	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42	36	40	29	20	24
蒸発残留物	500mg/L以下	70	55	64	74	44	58
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000003	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.5	0.6	0.9	0.5	0.7
pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (施行規則)	0.1mg/L以上	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3

＊ 水質検査結果の表中の『<』については、『未満』を示す。