中央通り公園整備工事(その2)
土木設計図図面目録

図番	図面名称	縮尺
C8-01	位置図	1/1000
C8-02	現況平面図(1)	1/200
C8-03	現況平面図(2)	1/200
C8-04	計画全体平面図	1/400
C8-05	施設配置計画平面図(1)	1/200
C8-06	施設配置計画平面図(2)	1/200
C8-07	整地計画平面図(1)	1/200
C8-08	整地計画平面図(2)	1/200
C8-09	標準計画横断図	1/70
C8-10	排水施設計画平面図(1)	1/200
C8-11	排水施設計画平面図(2)	1/200
C8-12	排水施設詳細図(1)	図示
C8-13	排水施設詳細図(2)	図示
C8-14	給水施設計画平面図(1)	1/150
C8-15	給水施設計画平面図(2)	1/150
C8-16	給水施設系統図	図示
C8-17	給水施設詳細図	図示
C8-18	水景施設計画図(1)	図示
C8-19	水景施設計画図(2)	図示
C8-20	噴水制御盤詳細図	図示
C8-21	縁石計画平面図(1)	1/200
C8-22	縁石計画平面図(2)	1/200
C8-23	縁石構造図	1/10
C8-24	舗装計画平面図(1)	1/200
C8-25	舗装計画平面図(2)	1/200
C8-26	視覚障碍者用誘導ブロック配置平面図(1)	1/200
C8-27	視覚障碍者用誘導ブロック配置平面図(2)	1/200
C8-28	舗装構造図	1/10
C8-29	中高木植栽計画平面図(1)	1/200
C8-30	中高木植栽計画平面図(2)	1/200

図番	図面名称	縮尺
C8-31	緑地部詳細計画図(1)	1/100
C8-32	緑地部詳細計画図(2)	1/100
C8-33	緑地部詳細計画図(3)	1/100
C8-34	緑地部詳細計画図(4)	1/100
C8-35	緑地部詳細計画図(5)	1/100
C8-36	緑地部詳細計画図(6)	1/100
C8-37	植栽基盤詳細図	図示
C8-38	蛇篭詳細図	図示
C8-39	コンクリートベンチ詳細図(1)	図示
C8-40	コンクリートベンチ詳細図(2)	図示
C8-41	コンクリートベンチ詳細図(3)	図示
C8-42	コンクリートベンチ詳細図(4)	図示
C8-43	サイン詳細図	図示
C8-44	安全施設計画平面図(1)	1/200
C8-45	安全施設計画平面図(2)	1/200
C8-46	安全施設詳細図	図示
C8-47	フェンス詳細図	図示
C8-48	区画線計画平面図(1)	1/200
C8-49	区画線計画平面図(2)	1/200
C8-50	照明施設配置平面図(1)	1/200
C8-51	照明施設配置平面図(2)	1/200
C8-52	電気関連配線配管計画図(1)	1/200
C8-53	電気関連配線配管計画図(2)	1/200
C8-54	照明柱構造図(1)	図示
C8-55	照明柱構造図(2)	図示
C8-56	照明柱構造図(3)	図示
C8-57	スマートポール詳細図	図示
C8-58	標識計画平面図	1/500
C8-59	標識構造図	1/15
C8-60	照明等基礎詳細図	図示

図番	図面名称	縮尺
C8-61	分電盤・受変電設備基礎詳細図	図示
C8-62	撤去平面図(土木)(1)	1/250
C8-63	撤去平面図(土木)(2)	1/250
C8-64	撤去平面図(電気)(1)	1/250
C8-65	撤去平面図(電気)(2)	1/250
C8-66	撤去構造図(参考)(1)	図示
C8-67	撤去構造図(参考)(2)	図示
C8-68	撤去構造図(参考)(3)	図示
C8-69	撤去構造図(参考)(4)	図示
C8-70	計画横断図(参考)(1)	1/50
C8-71	計画横断図(参考)(2)	1/50
C8-72	計画横断図(参考)(3)	1/50
C8-73	計画横断図(参考)(4)	1/50
C8-74	計画横断図(参考)(5)	1/50
C8-75	計画横断図(参考)(6)	1/50
C8-76	マンホール調整工計画図(参考)(1)	1/200
C8-77	マンホール調整工計画図(参考)(2)	1/200

図番	図面名称	縮尺
C8E-01	照明系統図	－
C8E-02	分電盤詳細図	図示
C8E-03	受変電設備詳細図	図示
C8E-04	**灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図(1)**	図示
C8E-05	**灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図(2)**	図示
C8E-06	**灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図(3)**	図示
C8E-07	インフラ計画平面図	1/200
C8S-01	合流管工事　計画平面図・縦断面図	図示
C8S-02	合流管工事　組立人孔標準図	1/15
C8S-03	合流管工事　取付管標準図	1/20

図番	図面名称	縮尺

※縮尺はA1版出力時

令和8年　9月

位置図

凡例
工事範囲

0 25 50 100m

1NO.55+19.777m
1NO.67+10.300m
工事範囲　A=8670m2

四日市市商工会議所
四日市市総合会館
四日市市役所
四日市簡易裁判所
三滝基山
高浜昌栄線
JR四日市駅

特記
・1NOは、計画車道中心線を示す。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	位置図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:1000 (A1) S=1:2000 (A3)	図面番号	C8-01 ／ 77
事業者名	四日市市		

現況平面図(1)

N

0　5　10　20m

凡例
工事範囲

1NO.55
1NO.55+21.224
=1NO.56
1NO.57
1NO.58
1NO.59
1NO.60
1NO.61
1NO.62

KEYPLAN

特記

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	現況平面図(1)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-02 ／ 77
事業者名	四日市市		

現況平面図(2)

N

0　5　10　20m

凡例
工事範囲

1NO.60
1NO.61
1NO.62
1NO.63
1NO.64
1NO.65
1NO.66
1NO.67

KEYPLAN

特記

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	現況平面図(2)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-03 ／ 77
事業者名	四日市市		

計画全体平面図

N

0　10　20　40m

凡例
工事範囲

280.00m2

90.00m2

120.25m2

特記
・1NOは、計画車道中心線を示す。

Park-PFI 公募対象公園施設範囲

Park-PFI 特定公園施設範囲

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	計画全体平面図		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:400(A1) S=1:800(A3)	図面番号	C8-04 ／ 77
事業者名	四日市市		

施設配置計画平面図(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

スポットライト歩道照明 PLS-1～9
庭園灯 B-1～6
アッパーライト U-1～2
スマートポール Smp-1 N=1
ボラードA N=1
自転車道・歩道区分け誘導サイン ESJ2
自転車道・歩道区分け誘導サイン ESJ1
誘導サイン ESY1
ボラードA N=3
コンセントボックス CB-1 N=1

NT-35 NT-36 NT-37 NT-46 NT-49 M-62

PLS-1 PLS-2 PLS-3 PLS-4 PLS-5 PLS-6 PLS-7 PLS-8 PLS-9
ESJ2 ESY1 ESJ1① ESJ1②
JN1 JN2
B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6
U-1 U-2
CB-1
RCB1 RCB2 RCB3 RCB4 RCB5
Smp-1

コンクリートベンチ RCB1 L=4.00m
散水栓 N=1
量水器 N=1
コンクリートベンチ RCB2 L=4.00m
コンクリートベンチ RCB3 L=6.70m
散水栓 N=1
量水器 N=1
散水栓 N=1
量水器 N=1
蛇篭JN1 L=7.00m 座面付帯
蛇篭JN2 L=7.00m 座面付帯
コンクリートベンチ RCB4 L=5.00m RCB5 L=3.00m
ボラードA N=1
横断防止柵A ①L=4.00m@2.0m, ②L=6.00m@2.0m

KEYPLAN

凡例

	投光器照明(PLS-1～28)		コンクリートベンチ(RCB1～10)
	スマートポール(SMP-1)		広域案内サイン(SK1)
	庭園灯(B-1～9)		誘導サイン(ESY1)
	アッパーライト(U-1～6)		自転車道・歩道区分け誘導サイン(ESJ1～4)
	ランドマーク照明		標識単独柱
	コンセントボックス(CB-1～2)		ボラードA
	ハンドホール		ボラードB
	照明分電盤(NB-1)		横断防止柵

特記
・1NOは、計画車道中心線を示す。
・緑地および植栽帯内の施設配置については、C8-31～36を参照のこと。
・高木等の植栽配置はC8-29～30、照明配置ついては、C8-50～51、標識については、C8-59を参照のこと。
・M-63～66の人孔詳細図は、C8S-52-03を参照のこと。
・ランドマーク照明、スマートポール、PLS-13、ポンプピット設置箇所は、事前に試掘調査を行うこと。

工事名	中央通り公園整備工事 (その2)		
図面名	施設配置計画平面図(1)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-05 ／ 77
事業者名	四日市市		

施設配置計画平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

スポットライト歩道照明 PLS-10～28
庭園灯 B-7～9
ボラードA N=1
自転車道・歩道区分け
誘導サイン ESJ3
アッパーライト U-3～4
コンセントボックス CB-2 N=1
広域案内サイン(SK1)
ボラードB N=2
駐輪場案内サイン
アッパーライト U-5～6
ボラードB N=1
水景施設 制御盤
水景施設 ポップジェット7基
デジタルサイネージ (別途設置)
分電盤 NB-1
受変電設備
ボラードA N=1
自転車道・歩道区分け
誘導サイン ESJ4
ポンプピット
PLS-10 PLS-11 PLS-12 PLS-13 PLS-14 PLS-15 PLS-16 PLS-17 PLS-18 PLS-19 PLS-20 PLS-21 PLS-22 PLS-23 PLS-24 PLS-25 PLS-26 PLS-27 PLS-28
ESJ3 ESJ4
B-7 B-8 B-9
M-63 M-64 M-65 M-66
U-3 U-4 U-5 U-6
RCB6 RCB7 RCB8 RCB9 RCB10
CB-2
JN3 SK1
ランドマーク照明
ポップジェット7基
受変電設備
①
②
散水栓 N=1
量水器 N=1
蛇篭JN3
L=7.00m 座面付帯
散水栓 N=1
量水器 N=1
コンクリートベンチ
RCB6 L=5.00m
RCB7 L=3.00m
コンクリートベンチ
RCB8 L=10.48m, RCB9 L=5.15m
横断防止柵A
①L=14.00m@2.0m, ②L=3.00m
コンクリートベンチ
RCB10 L=26.00m

KEYPLAN

凡例

◉	投光器照明(PLS-1～28)	▭	コンクリートベンチ(RCB1～10)
◉	スマートポール(SWP-1)	▭	広域案内サイン(SK1)
◉	庭園灯(B-1～9)	▭	誘導サイン(ESY1)
●	アッパーライト(U-1～6)	▭	自転車道・歩道区分け誘導サイン(ESJ1～4)
◉	ランドマーク照明	▭	標識単独柱
▣	コンセントボックス(CB-1～2)	▭	ボラードA
▣	ハンドホール	○	ボラードB
▭	照明分電盤(NB-1)	●	横断防止柵

特記
- 1NOは、計画車道中心線を示す。
- 緑地および植栽帯内の施設配置については、C8-31～36を参照のこと。
- 高木等の植栽配置はC8-29～30、照明配置ついては、C8-50～51、標識については、C8-59を参照のこと。
- M-63～66の人礼詳細図は、C8S-S2-03を参照のこと。照のこと。
- ランドマーク照明、スマートポール、PLS-13、ポンプピット設置箇所は、事前に試掘調査を行うこと。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	施設配置計画平面図(2)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-06 ／ 77
事業者名	四日市市		

整地計画平面図(1)

N

0 5 10 20m

凡例
工事範囲

KEYPLAN

特記
・標高の末尾に＊印がある高さについては、点群測量データを参照しており、現状との誤差がある場合がある。
・標高が( )内に記載されている高さ・勾配については、現況高さから変更しない高さ・勾配とする。
施工に先立ち、標高を計測するとともに、図面記載の計画高から変更が必要な場合は、施工図を作成し、監督員の承認を得ること。
・緑地部の勾配については、施工基面の勾配を示しており、仕上げ高さについては、横断図および緑地部詳細計画図を参照すること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	整地計画平面図(1)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-07 ／ 77
事業者名	四日市市

整地計画平面図(2)

N

0　5　10　20m

凡例
工事範囲

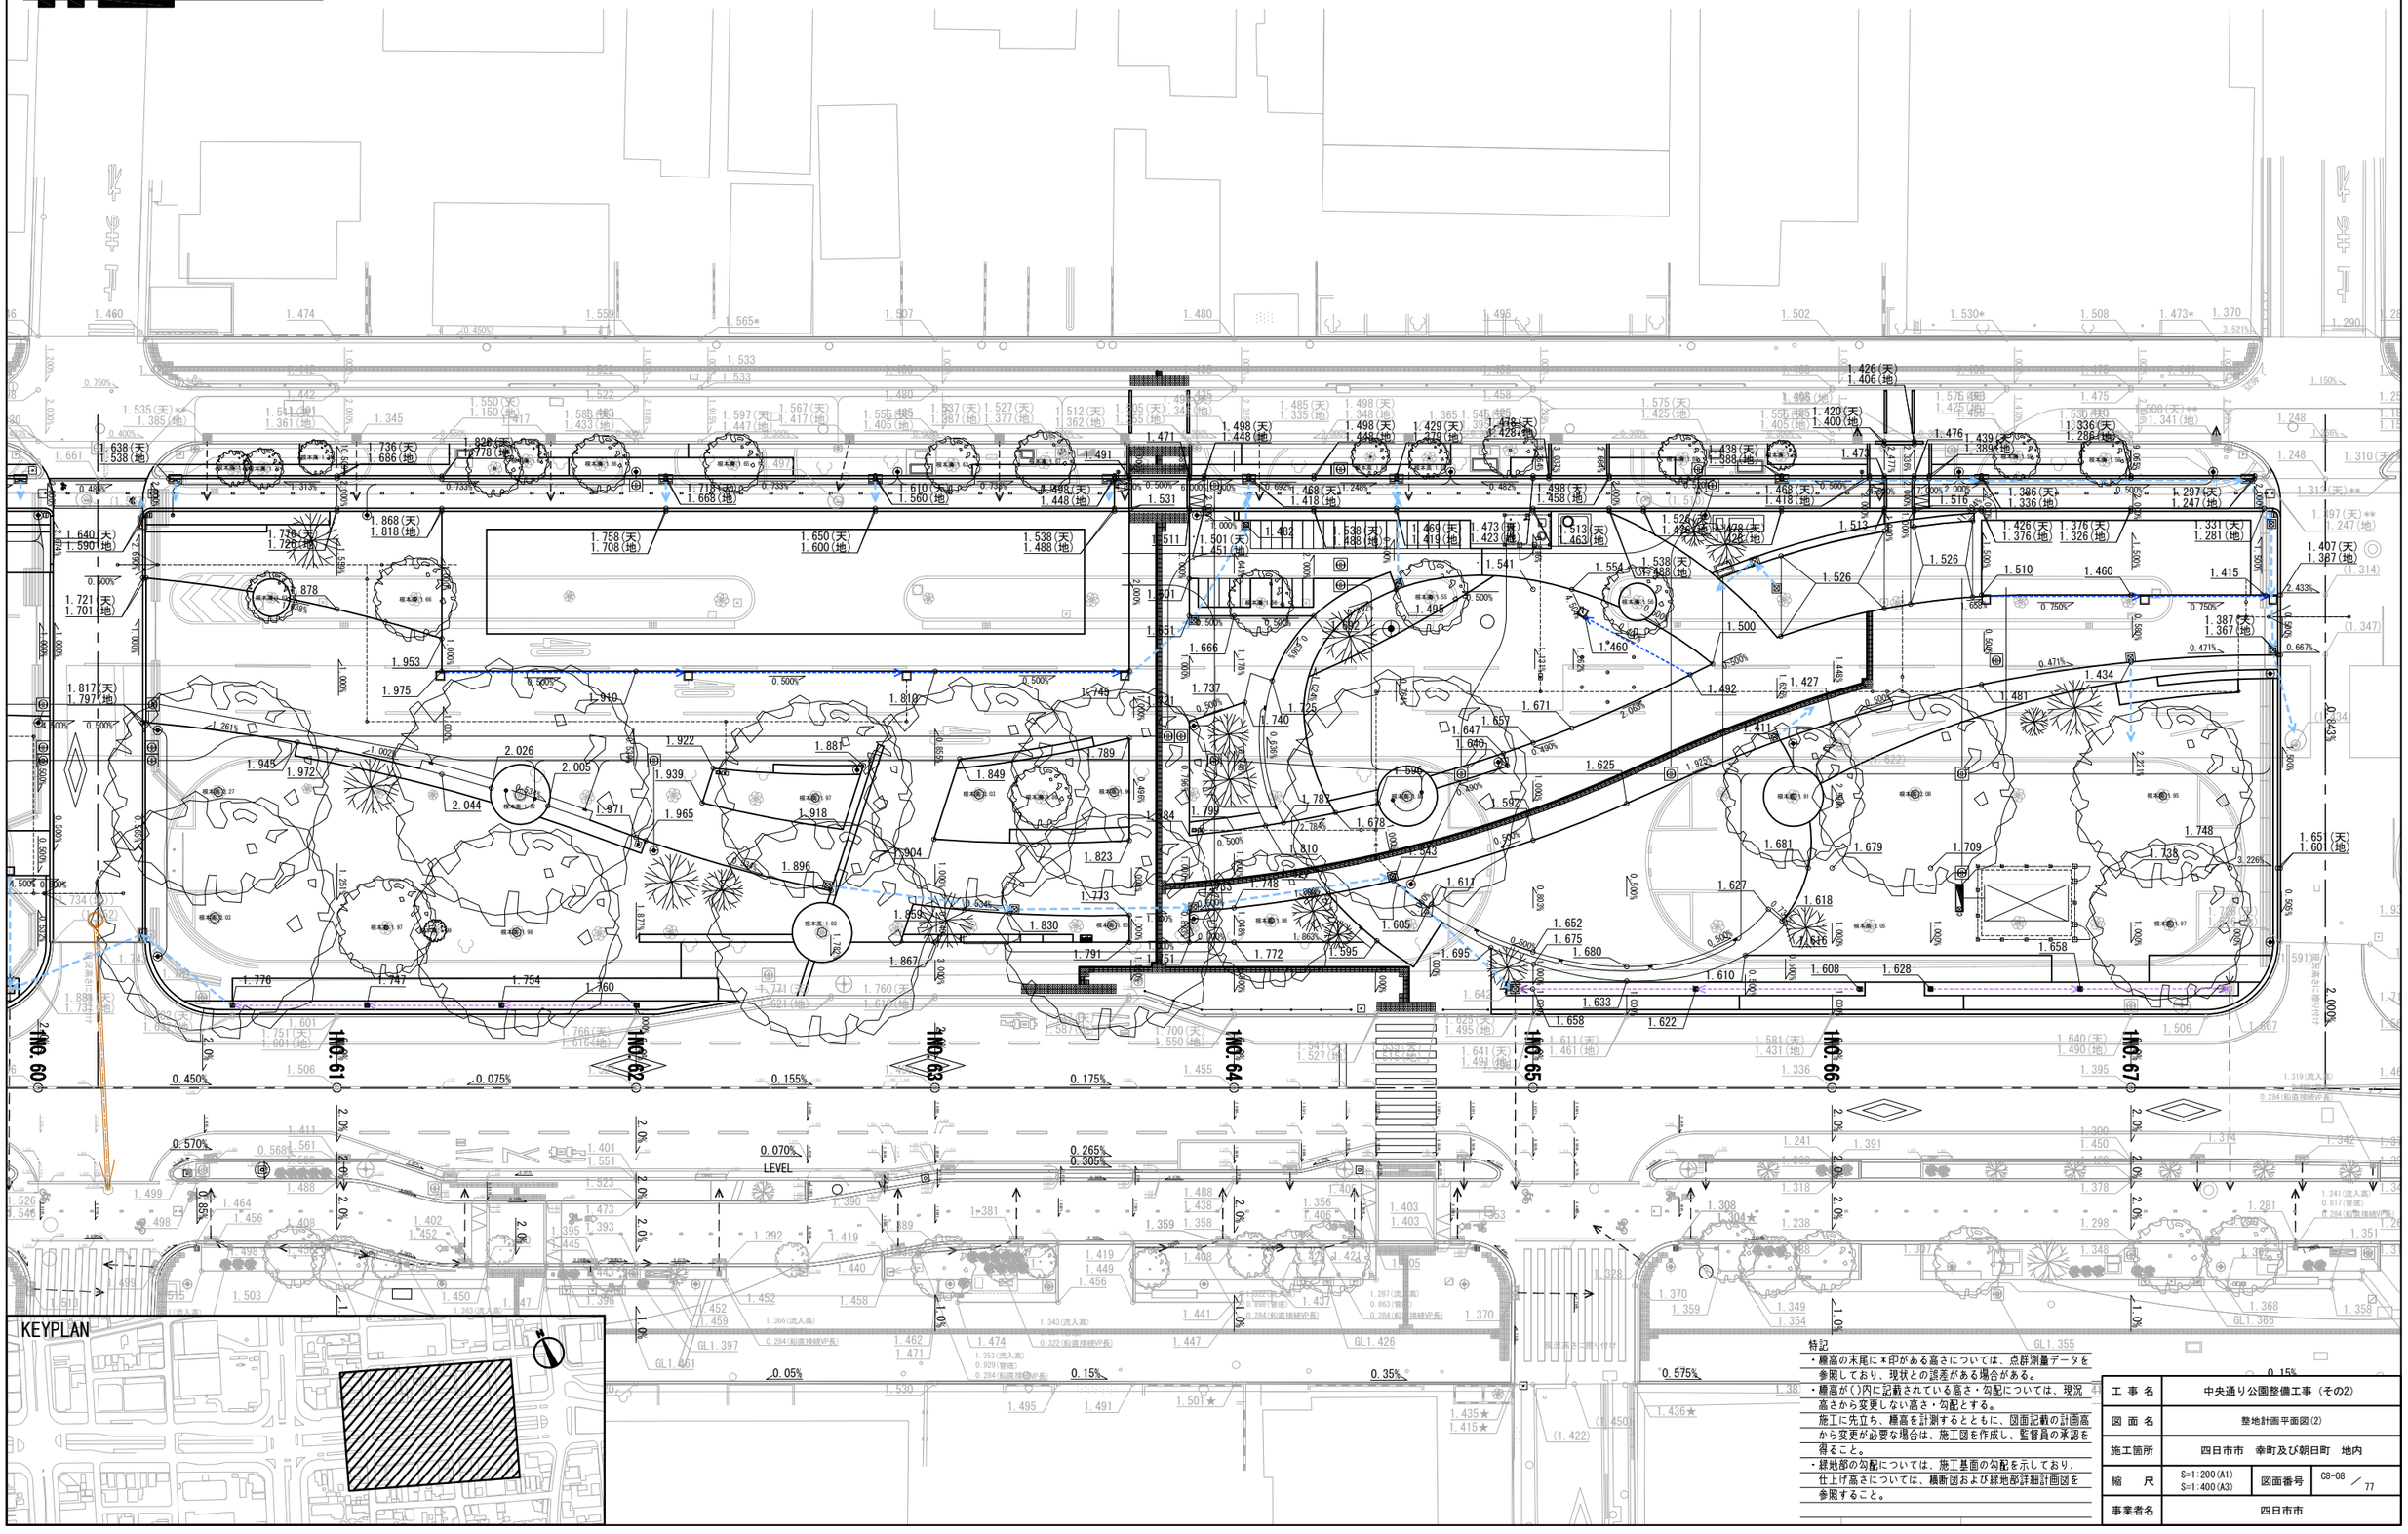

KEYPLAN

特記
・標高の末尾に＊印がある高さについては、点群測量データを参照しており、現状との誤差がある場合がある。
・標高が( )内に記載されている高さ・勾配については、現況高さから変更しない高さ・勾配とする。
施工に先立ち、標高を計測するとともに、図面記載の計画高から変更が必要な場合は、施工図を作成し、監督員の承諾を得ること。
・緑地部の勾配については、施工基面の勾配を示しており、仕上げ高さについては、横断図および緑地部詳細計画図を参照すること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	整地計画平面図(2)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	G8-08 ／ 77
事業者名	四日市市		

標準計画横断図


凡例
—·— 工事範囲

凡　　例	
占 用 企 業 体	表示記号
下水道	S
雨水	R
上水道	W
ガス	G
中部電力	E
NTT	T
信号ｹｰﾌﾞﾙ(三重県警)	信
CTY(CATV等通信管)	CTY

三滝通り東街区

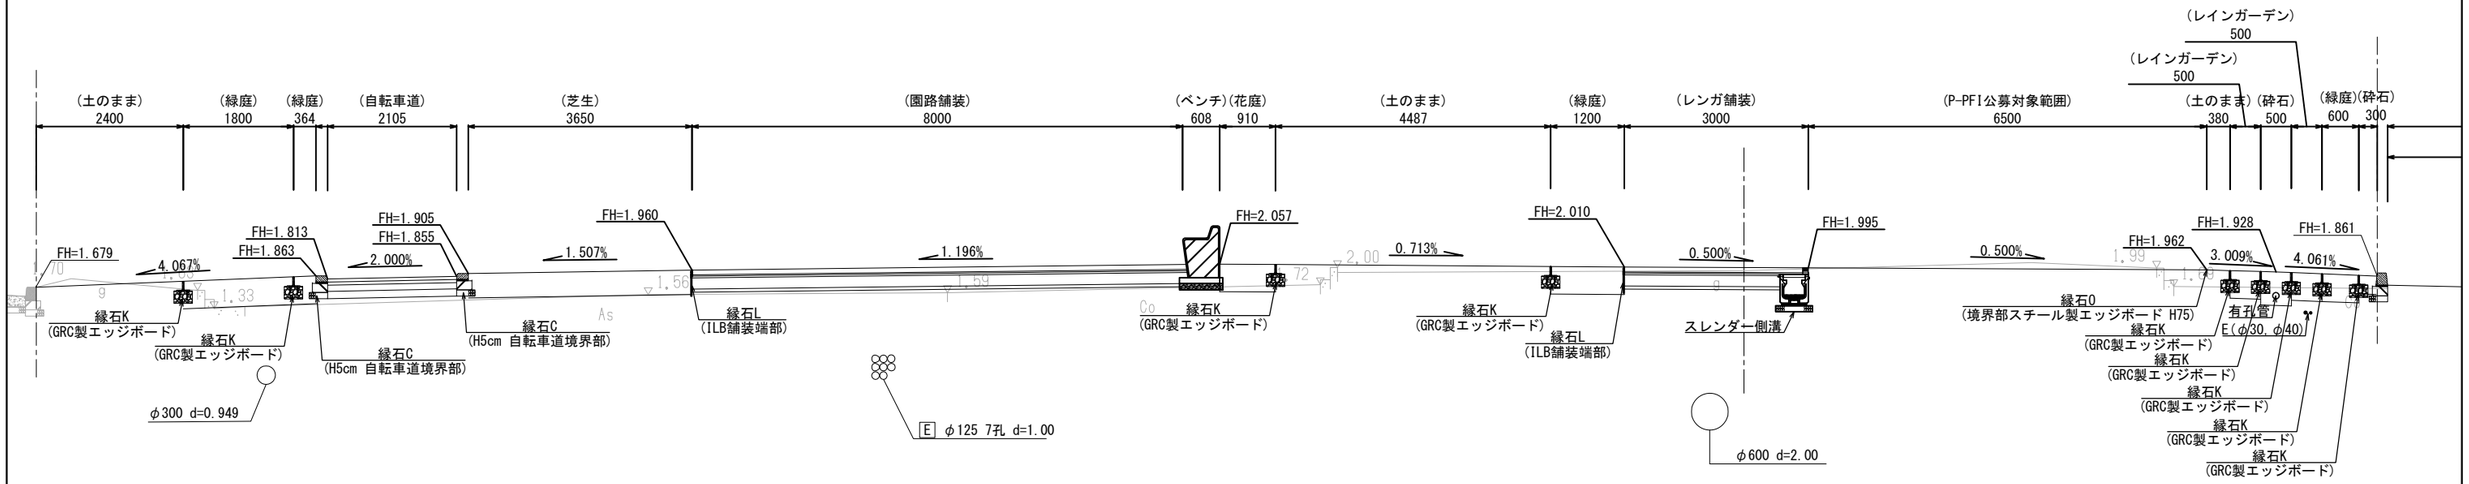

遊び場街区

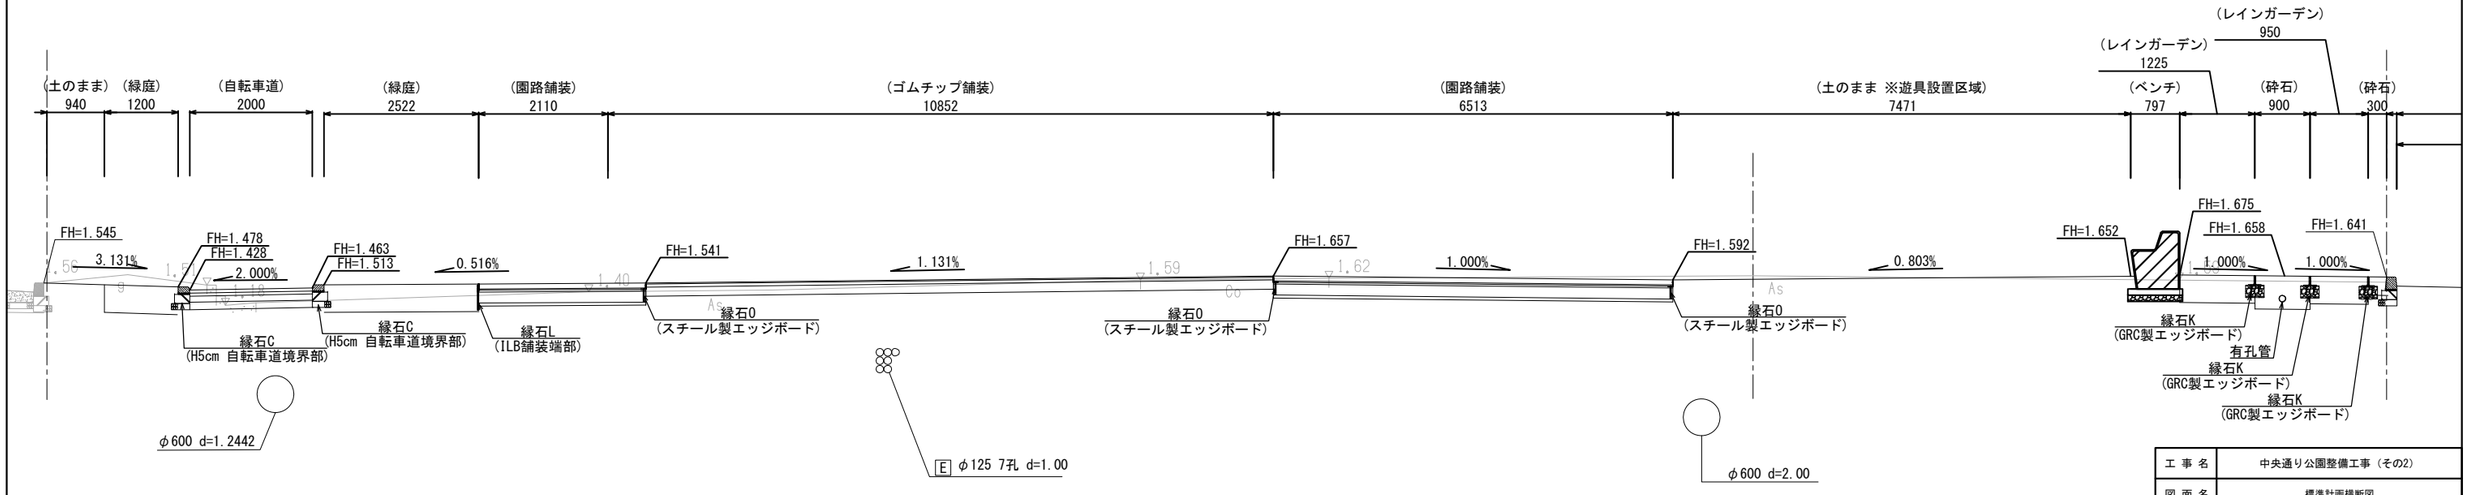

工 事 名	中央通り公園整備工事（その2）		
図 面 名	標準計画横断図		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮　　尺	S=1: 70(A1) S=1:140(A3)	図面番号	C8-09 ／ 77
事業者名	四日市市		

※先行する新設電気配管の埋設深は現況地盤からｄ600とする。

排水施設計画平面図(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

SV-6 接続管（VUφ200） L=1.73m
歩道部集水桝 H450 N=1
歩道部集水桝 H550 N=1
SV-5 接続管（VUφ200） L=8.50m
SV-4 歩道部集水桝 H750 N=1 接続管（VUφ200） L=12.03m
SV-1 接続管（VUφ150） L=9.47m
SV-3 接続管（VUφ150） L=9.68m
SV-2 接続管（VUφ150） L=8.56m
集水桝 H450 N=1
集水桝 H650 N=1
集水桝 H450 N=1
集水桝 H450 N=1
SV-7 接続管（VUφ150） L=5.41m
SV-8 接続管（VUφ150） L=1.01m
SV-9 接続管（VUφ150） L=0.90m
SV-10 接続管（VUφ150） L=1.14m
集水桝 H550 N=1
集水桝 H550 N=1
集水桝 H550 N=1
集水桝 H550 N=1
既設管 VUφ200
設置高:1.715 管底高(流入):1.360 管底高(流出):1.360
設置高:1.767 管底高(流入):1.354 (流出：既設管)
接続先管底高:0.157
接続先管底高:0.127
設置高:1.817 管底高(流出):1.497
設置高:1.863 管底高(流出):1.543
接続先管底高:0.096
設置高:1.634 管底高(流出):1.314
接続先管底高:0.067 (ライン舗地)
接続先管底高:-0.258
接続先管底高:-0.264
接続先管底高:-0.363
設置高:1.991 管底高(流出):1.671
設置高:2.085 管底高(流入):1.386 管底高(流出):1.386
設置高:1.900 管底高(流出):1.530
設置高:1.941 管底高(流入①):1.501 管底高(流入②):1.423 管底高(流出):1.423
設置高:1.823 管底高(流入):1.453 管底高(流出):1.453
設置高:1.954 管底高(流出):1.584
設置高:2.041 側溝高(流出):1.541 インバート：50mm
設置高:1.978 側溝高(流入):1.478 インバート：50mm 側溝高(流出):1.478 インバート：50mm
設置高:1.904 側溝高(流入):1.404 インバート：50mm 管底高(流出):1.404
設置高:2.121 管底高(流出):1.706 立上げ管長：284mm
設置高:2.066 管底高(流入):1.689 管底高(流出):1.689 立上げ管長：246mm
165.75m2
120.25m2
設置高:1.964 管底高(流入):1.668 管底高(流出):1.668 立上げ管長：165mm
設置高:1.934 管底高(流入):1.638 管底高(流出):1.638 立上げ管長：165mm
設置高:1.904 管底高(流入):1.608 管底高(流出):1.608 立上げ管長：165mm
設置高:1.874 管底高(流入①):1.578 管底高(流入②):1.381 管底高(流入③):1.260 既存管底高(流出):1.214
1NO.55+21.224=1NO.56
1NO.55
1NO.56
1NO.57
1NO.58
1NO.59
1NO.60
1NO.61
1NO.62
2NO.15
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1 インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1
スレンダー側溝 H300 L=12.00m インバート有
スレンダー側溝 H300 L=14.00m インバート有
雨水浸透桝(起点) N=1
雨水浸透桝(L字) N=1
浸透管（φ100） L=5.50m
SV-13 接続管（VUφ200） L=9.22m
浸透管（φ100） L=6.68m
SV-11 接続管（VUφ150） L=7.38m
雨水浸透桝(L字) N=1
雨水浸透桝(ストレート) N=1
雨水浸透桝(ストレート) N=1
既設歩道部集水桝 H850
浸透管（φ100） L=9.80m
浸透管（φ100） L=9.80m
浸透管（φ100） L=9.72m

KEYPLAN

凡例

	集水桝
---->	接続管（VU管）
	雨水浸透桝
---->	浸透管
	スレンダー側溝 管理桝
···>·····	スレンダー側溝
	歩道部集水桝

特記
・1NOは、現況道路中心線、2NOおよび3NOは、計画車道中心線を示す。
・平面図上の「設置高」は、桝の集水部の設置面高さ、「管底高」は、接続する管の管底高さ、「側溝高」は、接続する側溝の底版高さ（インバートは含まない）を示す
・既設下水道管に接続する既存取付管撤去後、閉塞を行うこと（閉塞方法については、下水道局と協議し決定すること）
・既設桝の接続管のつなぎ変えの施工にあたっては、既設桝高を確認し、接続管勾配を3.0%以上とって接続すること

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	排水施設計画平面図(1)
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-10 ／ 77
事業者名	四日市市

排水施設計画平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

集水桝 H550 N=1
SV-15 接続管（VUφ150） L=1.38m
SV-16 接続管（VUφ150） L=1.26m
SV-17 接続管（VUφ150） L=1.25m
SV-18 接続管（VUφ150） L=0.78m
SV-22 接続管（VUφ150） L=1.22m
SV-27 接続管（VUφ150） L=1.21m
SV-14 接続管（VUφ150） L=1.17m
SV-20 接続管（VUφ150） L=6.98m
SV-21 接続管（VUφ150） L=1.47m
SV-28 接続管（VUφ150） L=5.45m
SV-19 接続管（VUφ150） L=5.58m
歩道部集水桝 H650 N=1
歩道部集水桝 H650 N=1
歩道部集水桝 H650 N=1
スレンダ側溝管理桝 H600 N=1 インバート有
スレンダー側溝 H300 L=16.00m インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1 インバート有
スレンダー側溝 H300 L=14.00m インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1 インバート有
スレンダー側溝 H300 L=14.00m インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1 インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1
SV-31 接続管（VUφ150） L=3.00m
歩道部集水桝 H550 N=1
スレンダー側溝 H300 L=8.00m インバート有
集水桝 H450 N=1
SV-33 接続管（VUφ150） L=12.64m
SV-30 接続管（VUφ150） L=2.03m
歩道部集水桝 H450 N=1
SV-29 接続管（VUφ150） L=3.10m
歩道部集水桝 H650 N=1
SV-34 接続管（VUφ150） L=17.10m
SV-35 接続管（VUφ200） L=3.07m
集水桝 H450 N=1
集水桝 H450 N=1
歩道部集水桝 H650 N=1
スレンダー側溝 H300 L=10.00m インバート有
スレンダー側溝 H300 L=8.00m インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1 インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1 インバート有
スレンダー側溝管理桝 H600 N=1
SV-36 接続管（VUφ200） L=4.64m
SV-37 接続管（VUφ200） L=3.01m
歩道部集水桝 H650 N=1
歩道部集水桝 H750 N=1
SV-32 接続管（VUφ150） L=5.35m
SV-38 接続管（VUφ150） L=5.42m

接続先管底高：-0.264
接続先管底高：-0.258
設置高：1.638 管底高(流出)：1.318
設置高：1.718 管底高(流出)：1.398
設置高：1.610 管底高(流出)：1.290
設置高：1.498 管底高(流出)：1.138
設置高：1.468 管底高(流出)：1.148
設置高：1.429 管底高(流出)：1.109
設置高：1.297 管底高(流入)：0.927 管底高(流出)：0.927
接続先管底高：-0.472
接続先管底高：-0.363
接続先管底高：-0.425
280.00m2
492.20m2
接続先管底高：-0.500
接続先管底高：-0.530
設置高：1.482 管底高(流入)：1.072 管底高(流出)：1.072
設置高：1.438 管底高(流出)：1.068
設置高：1.540 管底高(流出)：1.030
設置高：1.526 管底高(流出)：1.116
設置高：1.386 管底高(流入)：1.016 管底高(流出)：1.016
106.40m2
90.00m2
設置高：1.485 管底高(流入)：0.917 管底高(流出)：0.917
設置高：1.415 側溝高(流入①)：0.915 インバート：50mm 管底高(流入②)：0.903 管底高(流出)：0.903
設置高：1.640 管底高(流出)：1.320
設置高：1.975 側溝高(流出)：1.475 インバート：50mm
設置高：1.895 側溝高(流入)：1.395 インバート：50mm 側溝高(流出)：1.395 インバート：50mm
設置高：1.825 側溝高(流入)：1.325 インバート：50mm 側溝高(流出)：1.325 インバート：50mm
設置高：1.745 側溝高(流出)：1.245 インバート：50mm 管底高(流出)：1.245
設置高：1.651 側溝高(流入)：1.143 管底高(流出)：1.143
設置高：1.495 管底高(流出)：1.035
設置高：1.460 管底高(流入)：1.050 (噴水施設ピットに接続)
設置高：1.510 側溝高(流出)：1.010 インバート：50mm
設置高：1.460 側溝高(流入)：0.960 インバート：50mm 側溝高(流出)：0.960 インバート：50mm
設置高：1.434 管底高(流出)：0.974
設置高：1.387 管底高(流入)：0.877 管底高(流出)：0.877
端部閉塞
接続先管底高：-0.647
設置高：1.411 管底高(流出)：0.951
接続先管底高：-0.815
設置高：1.543 管底高(流入)：1.133 管底高(流出)：1.133
設置高：1.733 管底高(流入)：1.323 管底高(流出)：1.323
設置高：1.734 管底高(流出)：1.288 管底高(流入)：1.288
設置高：1.776 管底高(流入)：1.311 管底高(流入)：1.311 立上げ管長：284mm
設置高：1.747 管底高(流入)：1.338 管底高(流出)：1.338 立上げ管長：278mm
設置高：1.754 管底高(流入)：1.365 管底高(流出)：1.365 立上げ管長：258mm
設置高：1.896 管底高(流出)：1.486
設置高：1.830 管底高(流出)：1.420
設置高：1.760 管底高(流出)：1.392 立上げ管長：237mm
設置高：1.642 管底高(流入①)：1.078 管底高(流入②)：1.124 既存管底高(流出)：0.982
設置高：1.622 管底高(流入)：1.160 管底高(流出)：1.160 立上げ管長：331mm
設置高：1.628 管底高(流出)：1.213 立上げ管長：284mm
設置高：1.608 管底高(流出)：1.193 立上げ管長：284mm
設置高：1.658 管底高(流入)：1.183 管底高(流出)：1.183 立上げ管長：344mm
設置高：1.667 管底高(流入)：1.153 既存管底高(流出)：1.007

1NO. 61 1NO. 62 1NO. 63 1NO. 64 1NO. 65 1NO. 66 1NO. 67 1NO. 68

集水桝 H550 N=1
雨水浸透桝(ストレート) N=1
雨水浸透桝(ストレート) N=1
雨水浸透桝(ストレート) N=1
雨水浸透桝(起点) N=1
SV-12 接続管（VUφ150） L=7.53m
浸透管（φ100） L=8.80m
浸透管（φ100） L=8.80m
浸透管（φ100） L=8.80m
歩道部集水桝 H450 N=1
歩道部集水桝 H450 N=1
歩道部集水桝 H450 N=1
歩道部集水桝 H450 N=1
既設歩道部集水桝 H850 N=1
SV-23 接続管（VUφ150） L=12.25m
SV-24 接続管（VUφ150） L=11.60m
SV-26 接続管（VUφ150） L=13.13m
SV-26 接続管（VUφ200） L=10.84m
浸透管（φ100） L=11.80m
雨水浸透桝(ストレート) N=1
雨水浸透桝(起点) N=1
雨水浸透桝(起点) N=1
雨水浸透桝(ストレート) N=1
雨水浸透桝(ストレート) N=1
浸透管（φ100） L=10.80m
浸透管（φ100） L=9.80m
浸透管（φ100） L=9.72m
歩道部集水桝（既設） H850

KEYPLAN

凡例

	集水桝
---->	接続管（VU管）
	雨水浸透桝
---->	浸透管
	スレンダー側溝 管理桝
---->	スレンダー側溝
	歩道部集水桝


特記
・1NOは、現況道路中心線、2NOおよび3NOは、計画車道中心線を示す。
・平面図上の「設置高」は、桝の集水部の設置面高さ、「管底高」は、接続する管の管底高さ、「側溝高」は、接続する側溝の底版高さ（インバートは含まない）を示す
・既設下水道管に接続する既存取付管撤去後、閉塞を行うこと（閉塞方法については、下水道局と協議し決定すること）
・既設桝の接続管のつなぎ変えの施工にあたっては、既設桝高を確認し、接続管勾配を3.0%以上とって接続すること

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	排水施設計画平面図(2)
施工箇所	四日市市 奉町及び朝日町 地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-11 ／ 77
事業者名	四日市市

排水施設詳細図(1)

スレンダー側溝T14 (W=300)

断面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

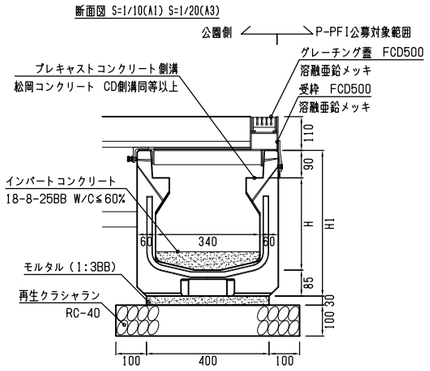


寸法表(mm)


呼び名	H	H1	摘 要
300×300	300	475	L=2.0m
300×400	400	575	L=2.0m
300×500	500	675	L=2.0m
300×600	600	775	L=2.0m

スレンダー側溝管理桝


断面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

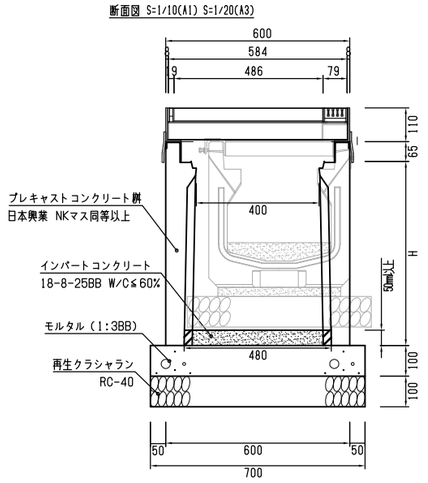

側面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

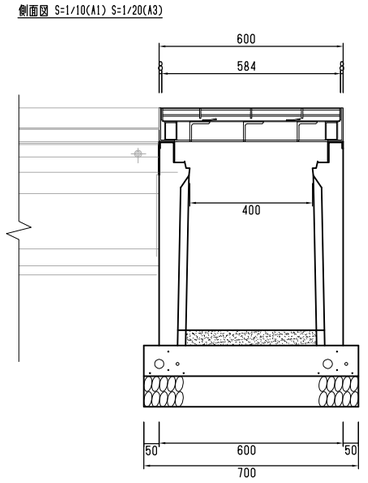

平面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

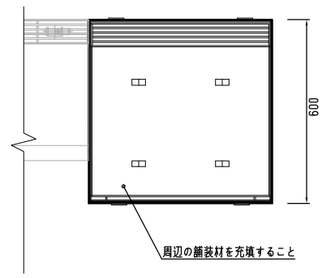


寸法表(mm)


呼び名	H	重量	備 考
□400×600	600	234kg	蓋重量47kg

集水桝 (T14)


断面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

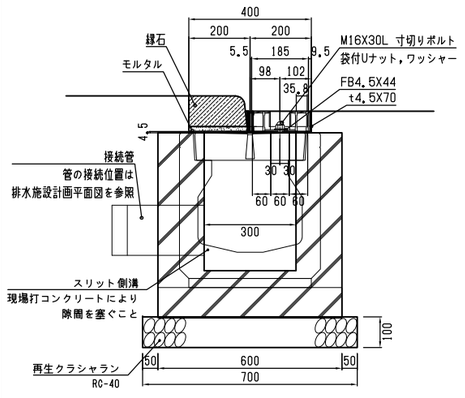


側面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

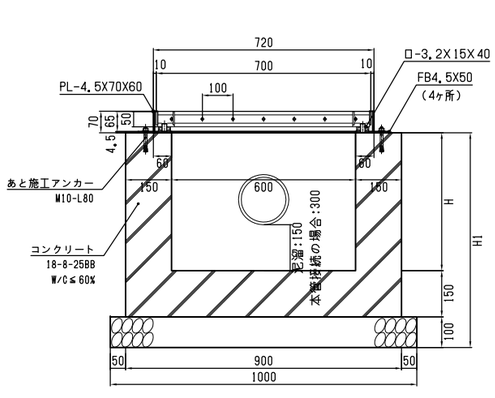


平面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

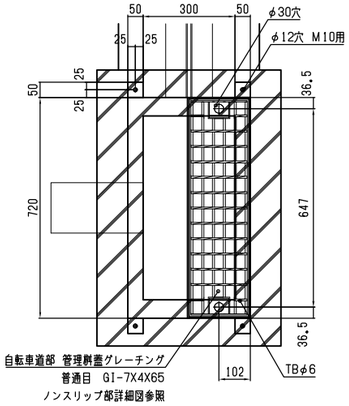

ゴムキャップ詳細図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

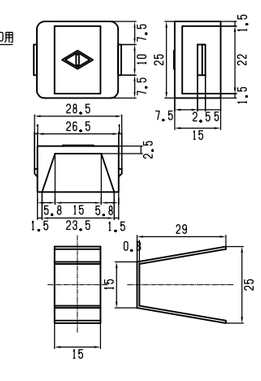

ノンスリップ部詳細図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)




寸法表(mm)


呼び名	H	H1
300×600×H450	450	750
300×600×H550	550	850
300×600×H650	650	950
300×600×H750	750	1050
300×600×H850	850	1150
300×600×H900	900	1200

歩道部集水桝 (T14)


断面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

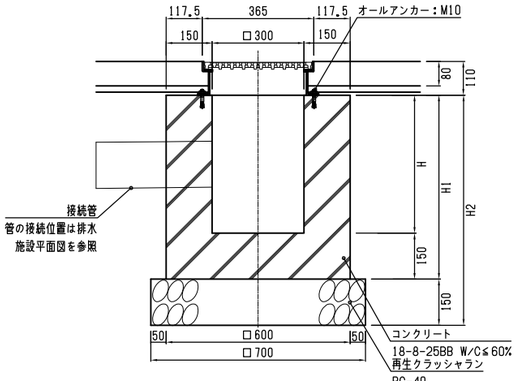

桝蓋平面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

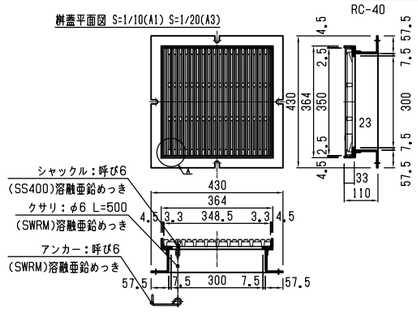


断面詳細図 S=1/2(A1) S=1/4(A3)

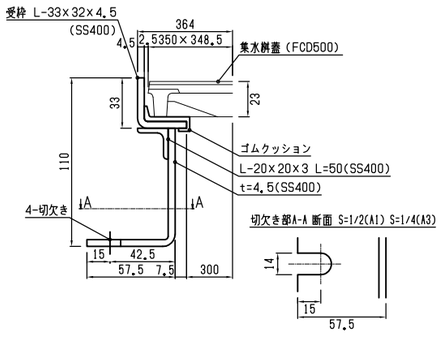

寸法表(mm)

呼び名	H	H1	H2
300×300×H450	450	600	750
300×300×H550	550	700	850
300×300×H650	650	800	950
300×300×H750	750	900	1050
300×300×H1000	1000	1150	1300
300×300×H1100	1100	1250	1400

A部平面ノンスリップ詳細図 S=1/1(A1) S=1/2(A3)

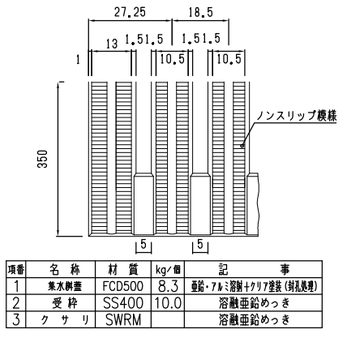

項番	名 称	材 質	kg/個	記 事
1	集水桝蓋	FCD500	8.3	亜鉛・アルミ溶解+クリア塗装(封孔処理)
2	受 枠	SS400	10.0	溶融亜鉛めっき
3	ク サ リ	SWRM		溶融亜鉛めっき

特記


・施工に先立ち、施工図を作成し、監督員からの承認を得ることとする。
・横断側溝の管理桝部のグレーチングにはケンポージング加工を施すものとする。
・指定色と記載のある項目については、施工に先立ちサンプルによる監督員の承認を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事 (その2)
図面名	排水施設詳細図(1)
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内
縮尺	S=図示(A1) S=図示(A3)
図面番号	C8-12 / 77
事業者名	四日市市


排水施設詳細図(2)

雨水浸透桝


平面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

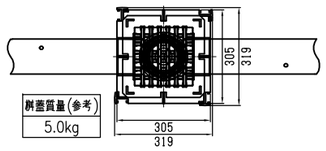


A-A'断面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

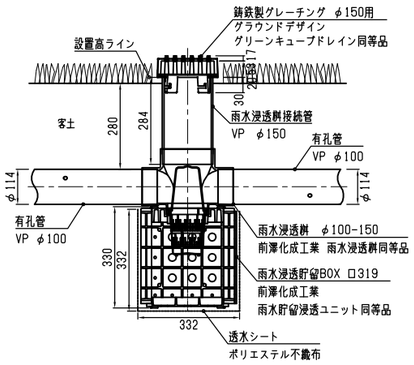


雨水貯留BOX平面図
S=1/10(A1) S=1/20(A3)




雨水貯留BOX側面図
S=1/10(A1) S=1/20(A3)




雨水浸透桝A詳細図（起点型）
S=1/10(A1) S=1/20(A3)




雨水浸透桝B詳細図（ストレート型）
S=1/10(A1) S=1/20(A3)



雨水浸透桝D詳細図（90度合流:T字型）
S=1/10(A1) S=1/20(A3)




雨水浸透桝C詳細図（90度曲がり:L字型）
S=1/10(A1) S=1/20(A3)



VU管

砂基礎図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

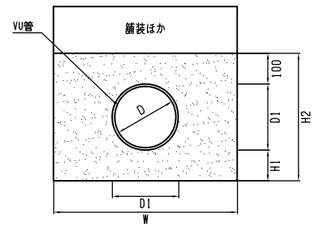


寸法表(mm)

呼び名	D	D1	W	H1	H2
VUφ100	100	114	600	100	314
VUφ150	146	165	600	100	365
VUφ200	194	216	600	100	416
VUφ250	240	267	600	100	467

浸透管

断面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

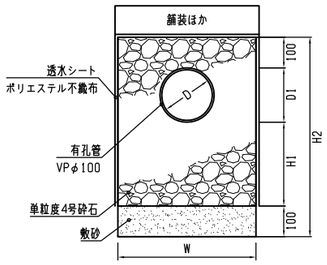

寸法表(mm)

呼び名	D	D1	W	H1	H2
φ100	100.8	114	450	230	544

特記

・施工に先立ち、施工図を作成し、監督員からの承認を得ることとする。
・横断側溝の管理桝部のグレーチングにはケンポージング加工を施すものとする。
・指定色と記載のある項目については、施工に先立ちサンプルによる監督員の承認を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	排水施設詳細図(2)
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示(A1) S=図示(A3)
図面番号	C8-13 ／ 77
事業者名	四日市市

給水施設計画平面図(1)

凡例
工事範囲

凡　例

記号	インフラ設備（街区3・4-1）	数量	単位	備考
□	量水器・メーターボックス・止水栓20	4	基	
■	散水栓ボックス	4	基	
⋈	甲止水栓20	4	基	
	甲止水栓25	3	基	
●	サドル分水栓50×25	1	基	
	サドル分水栓75×20	1	基	
	サドル分水栓150×50	1	基	
	割T字管150×75	1	基	
⊗	バルブ40	0	基	
	バルブ50	3	基	
	管理用バルブ75	1	基	
Ⓢ	PE挿口付ソフトシール弁50	1	基	
	PE挿口付ソフトシール弁75	1	基	
	チーズ20×20	1	基	
	チーズ25×20	3	基	
	ソケット50×40	0	基	
	EF片受レデューサ75×50	1	基	
▲	ドレン	2	基	
◎	埋設マーカー	12	個	

0　5　10　20m

駐車場
As
山路工業
竹尾
山本
NT-36
NT-37
TM
EBOX
EM
TB
Co

量水器20
散水栓
1.68m(75HPPE, dep=1100)
1.00m(75HPPE, dep=1100)
埋設マーカーN=1
15.00m(75HPPE)
5.00m
(50HPPE)
施設4-1へ接続
端部キャップ止め
割T字管150×75
PE挿口付ソフトシール弁75
管理用バルブ75
バルブ50
EF片受レデューサ 75×50
サドル分水栓75×20
甲止水栓20
ドレン20
甲止水栓20
10.50m(20PP)
埋設マーカーN=1
チーズ20
埋設マーカーN=1
2.82m
(20PP)
24.00m(20PP)
12.10m(20PP)
エルボ20
エルボ20
埋設マーカーN=1
縦断L=4.92m φ20エルボ N=7)
3.98m(20PP)
散水栓
量水器20
縦断L=15.83m φ20エルボ N=7)
14.99(PP20)
0.80m(PP20)
縦断L=1.74m
φ20エルボ N=7)
埋設マーカーN=1
エルボ25
1.88m
(PP25)
散水栓
量水器20
25.50m(PP25)
甲止水栓20
甲止水栓25
10.83m(PP25)
埋設マーカーN=1
21.50m(PP25)
2.6m
(PP25)
チーズ25×20
埋設マーカーN=1
甲止水栓25
ドレン25
チーズ25×20
チーズ25×20
甲止水栓20
埋設マーカーN=1
量水器20
散水栓
縦断L=7.43m φ20エルボ N=7)
6.49m(PP20)
縦断10.80m, φ25 45度エルボ N=4
9.50m(PP25 dep=1300 L=3.40m)
1.00m(PP25)
エルボ25
埋設マーカーN=1
甲止水栓25
サドル分水栓50×25
バルブ50
バルブ50
PE挿口付ソフトシール弁50
サドル分水栓150×50
埋設マーカーN=1
施設3-1へ接続
端部キャップ止め
2.87m(HPPE50 dep=900 L=2.60m)
縦断2.99m, φ50 45度エルボ N=4
2.70m(HPPE50 dep=1100)
2.60m(HPPE50 dep=1100)
0.70m(HPPE50)
1.50m(HPPE50)
埋設マーカーN=1

KEYPLAN

特記
特段記載のない箇所は、設置深さdep=600とすること
既存の配水支管、給水管の位置は水道台帳の転写位置であり、実際の位置とは異なる場合がある。
既設埋設物の位置・土被りについては図面と実態が異なるおそれがあるため、施工に先立ち試掘を行い、管敷設の位置・採用する管員・深さを調整し、監督員の承諾を得ること。
PP：水道用ポリエチレン被覆管，PD：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管，HPPE：配水用ポリエチレン管

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	給水施設計画平面図(1)		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:150(A1) S=1:300(A3)	図面番号	C8-14 ／ 77
事業者名	四日市市		

給水施設計画平面図(2)

凡例
工事範囲

凡　例

記号	インフラ設備（街区4-2）	数量	単位	備考
□	量水器・メーターボックス20	2	基	
■	散水栓ボックス	1	基	
⋈	甲止水栓20	1	基	
	甲止水栓25	1	基	
	逆止弁20	1	基	
●	サドル分水栓75×40	0	基	
	サドル分水栓75×50	2	基	
	割T字管150×75	1	基	
⊗	バルブ40	0	基	
	バルブ50	2	基	
	管理用バルブ75	1	基	
Ⓢ	PE挿口付ソフトシール弁75	1	基	
	チーズ25×20	2	基	
	EF片受レデューサ75×50	1	基	
	異種管継手SKX50×25	1	基	
▲	ドレン	1	基	
◎	埋設マーカー	8	個	

0　5　10　20m

駐車場
空地
㈱浜田屋
グラン・コート
四日市駅前
ニッセイ四日市ビル
TM
NT-39
NT-40
EBOX
EM
As
Co
P
L
TB

噴水へ接続
公共トイレへ接続
端部キャップ止め
施設4-2へ接続
端部キャップ止め
バルブ50
2.00m(HPPE75)
2.39m(HPPE75 dep=800)
3.00m(HPPE75 dep=800)
埋設マーカーN=1
割T字管150×75
PE挿口付ソフトシール弁75
管理用バルブ75
サドル分水栓75×50
エルボ75
埋設マーカーN=1
2.46m(HPPE50)
縦断3.04m, φ50
45度エルボ N=4
9.50m(20PP)
1.00m(20PP)
量水器20・逆止弁
埋設マーカーN=1
5.77m(HPPE50)
1.00m(HPPE50)
バルブ50
埋設マーカーN=1
サドル分水栓75×40
EF片受レデューサ 75×50
異種管継手SKX50×25
1.00m(75HPPE)
1.00m(50HPPE)
22.50m(75HPPE)
5.00m(HPPE75)
埋設マーカーN=1
エルボ75
埋設マーカーN=1
エルボ25
チーズ25×20
9.20m(25PP)
11.00m(25PP)
22.20m(25PP dep=900：L=6.00m)
縦断22.32m, φ25 45度エルボ N=4
甲止水栓20
埋設マーカーN=1
チーズ25×20
甲止水栓25
45度エルボ25
ドレン25
量水器20
散水栓
12.18m(20PP)
縦断L=13.12m φ20エルボ N=6)
1.00m(25PP)
0.83m(25PP)
1.52m(25PP)
埋設マーカーN=1


KEYPLAN

特記
カッコ内の数字は計画の地盤高を示す。
既存の配水支管、給水管の位置は水道台帳の転写位置であり、実際の位置とは異なる場合がある。
既設埋設物の位置・土被りについては図面と実態が異なるおそれがあるため、施工に先立ち試掘を行い、管敷設の位置・採用する管員・深さを調整し、監督員の承諾を得ること。
PP：水道用ポリエチレン被覆管，PD：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管，HPPE：配水用ポリエチレン管


工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	給水施設計画平面図(2)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:150(A1) S=1:300(A3)
図面番号	C8-15 ／ 77
事業者名	四日市市

給水施設系統図


系統図(街区③)

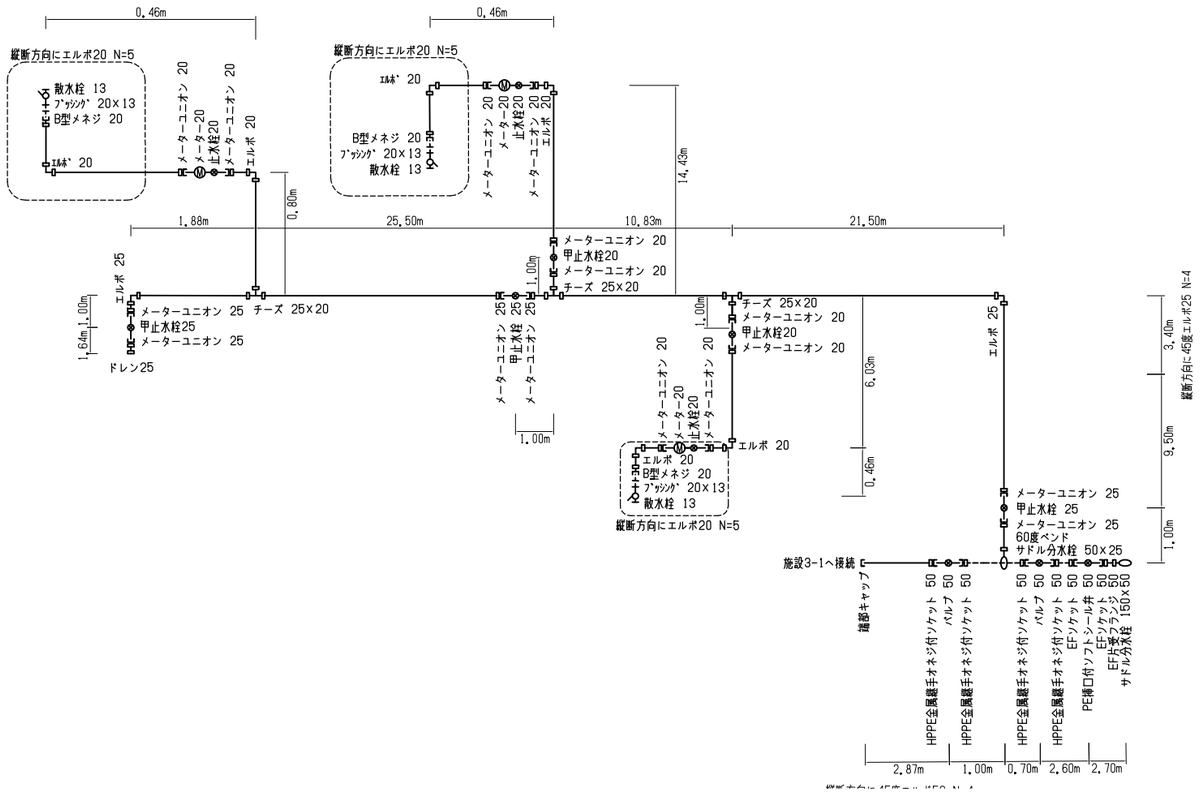

系統図(街区④-1)

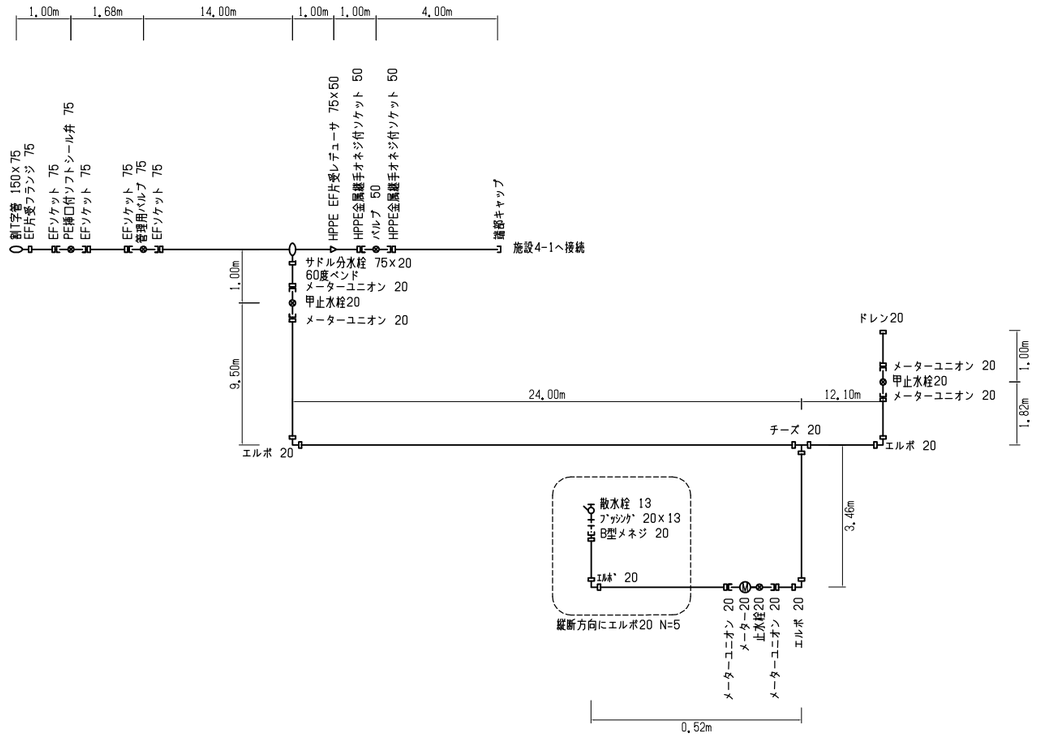

系統図(街区④-2)

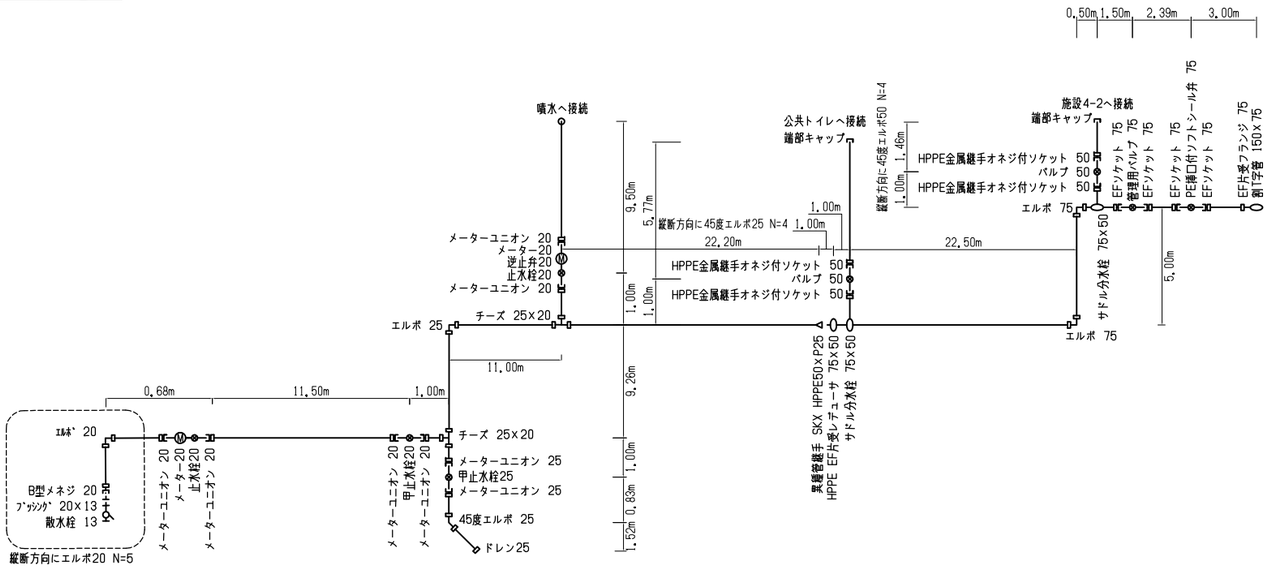

特記


既存の配水支管、給水管の位置は水道台帳の転写位置であり、実際の位置とは異なる場合がある。
既設埋設物の位置・土被りについては図面と実態が異なるおそれがあるため、施工に先立ち試掘を行い、管敷設の位置・採用する器具・深さを調整し、監督員の承認を得ること。
PP：水道用ポリエチレン被覆管
PD：水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
HPPE：配水用ポリエチレン管

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	給水施設系統図		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-16 ／ 77
事業者名	四日市市		


給水施設詳細図

量水器


平面図 S=1/5(A1)



側面図 S=1/5(A1)



立面図 S=1/5(A1)

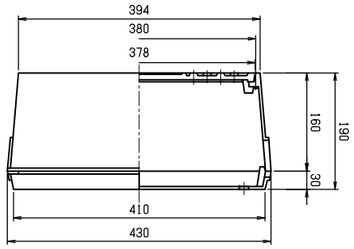


品番	名称	材質	個数	備考
1	蓋	FC0500	1	
2	底	FC200	1	


※四日市市標準仕様のものを使用


散水栓

平面図 S=1/5(A1)



立面図 S=1/5(A1)



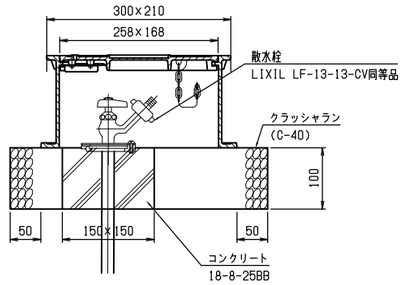

散水栓ボックス　長谷川鋳工所B3-A同等


①：ふた（FC200(鋳鉄)，錆止め塗装）
②：受枠（FC200(鋳鉄)，錆止め塗装）
③：錠前（SPCC(鋼板)，電気亜鉛めっき）
④：支持金具（FC200(鋳鉄)，錆止め塗装）
⑤：固定金具（SPHC(鋼板)，錆止め塗装）
⑥：鎖（SWRM(丸鋼)，電気亜鉛めっき）


止水栓

平面図 S=1/5(A1)




立面図 S=1/5(A1)

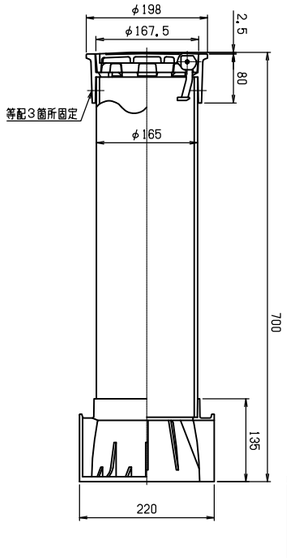

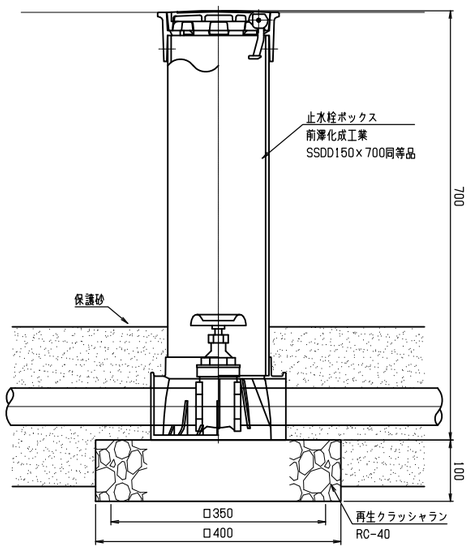


管路断面図 S=1/15(A1)


埋設深さ600 (φ20管)

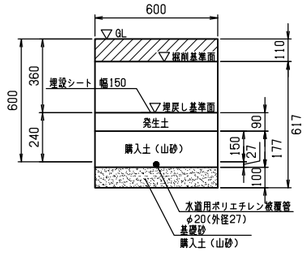


埋設深さ600 (φ25管)




埋設深さ900 (φ25管)

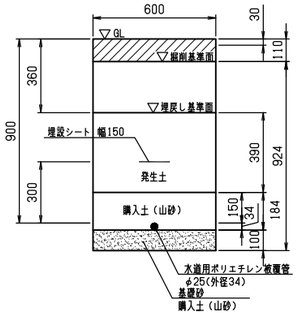


埋設深さ1300 (φ25管)

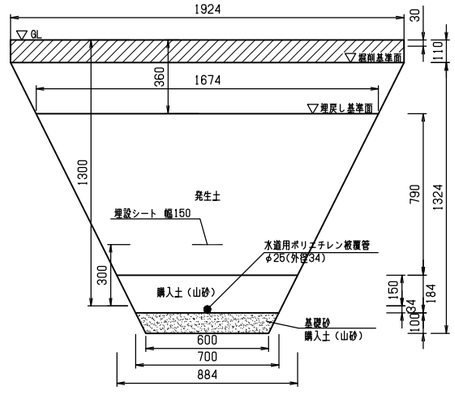


埋設深さ600 (φ40管)

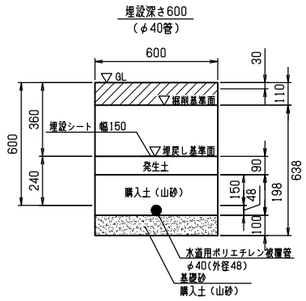


埋設深さ900 (φ40管)

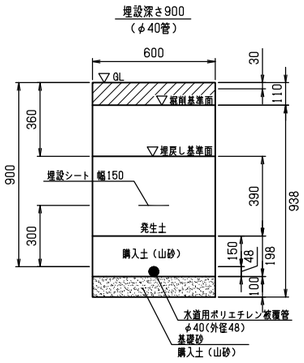


埋設深さ1100 (φ50管)

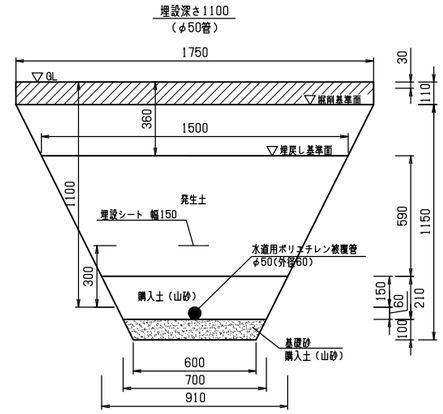


埋設深さ600 (φ50管)

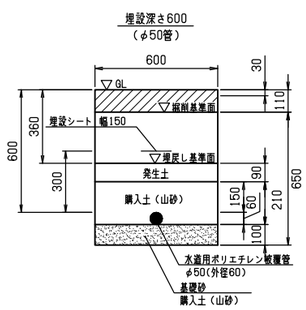


埋設深さ900 (φ50管)

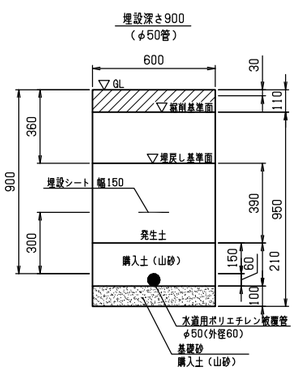


埋設深さ1100 (φ75管)

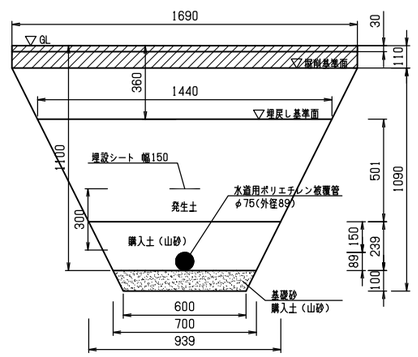

埋設深さ600 (φ75管)

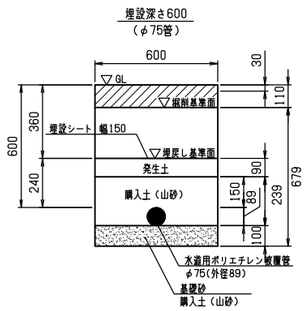

埋設深さ800 (φ75管)

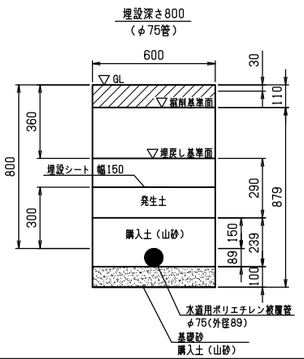


特記

・施工にあたっては施工図を作成し監督員の承諾を得ること

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	給水施設詳細図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-17 ／ 77
事業者名	四日市市		


水景施設計画図(1)

噴水施設計画平面図 S=1/50(A1)

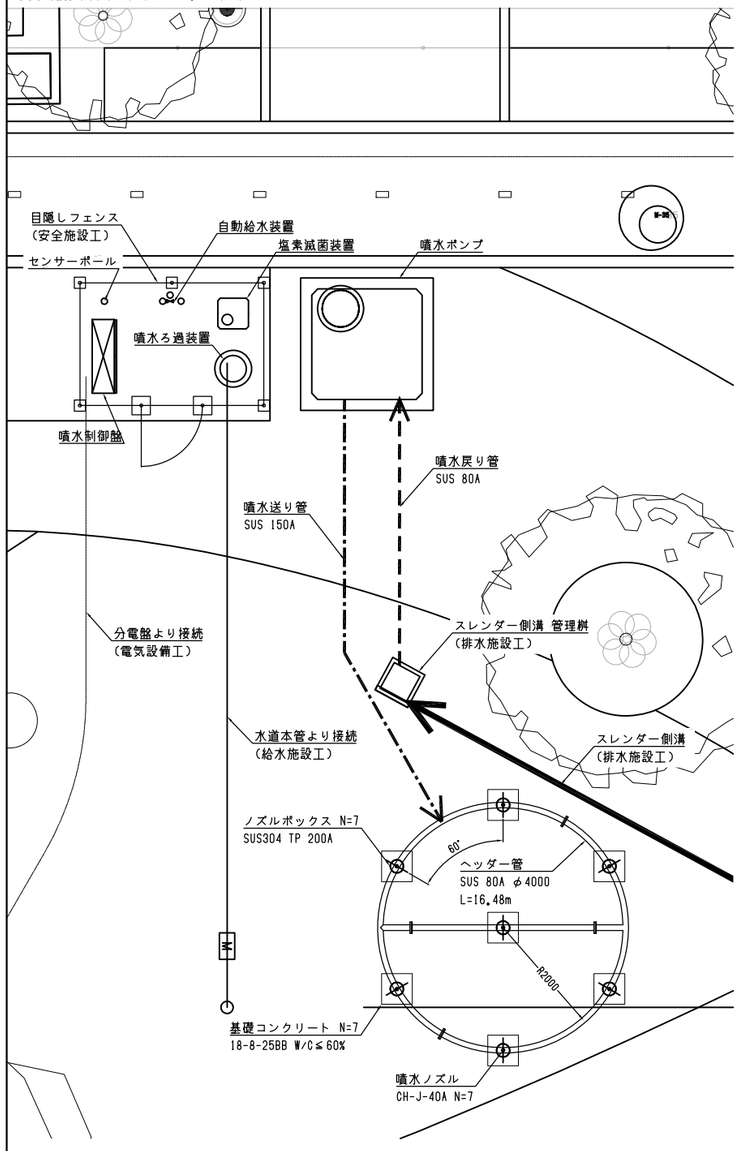


噴水機械設備

平面図 S=1/20(A1)

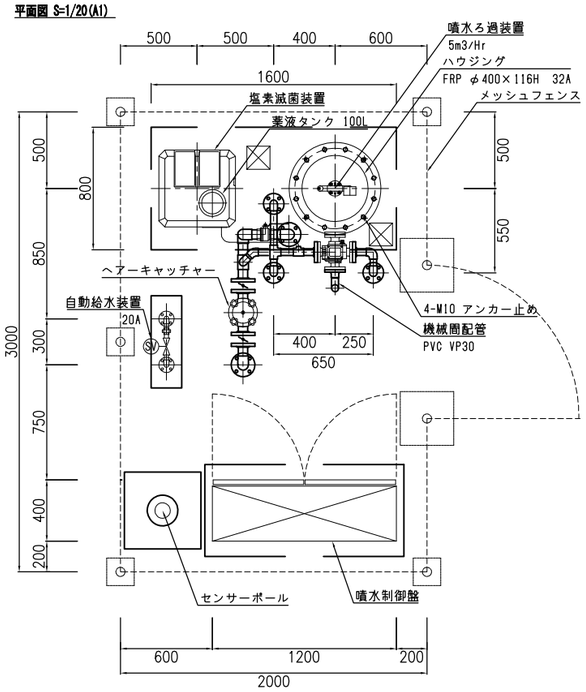

立面図 S=1/20(A1)

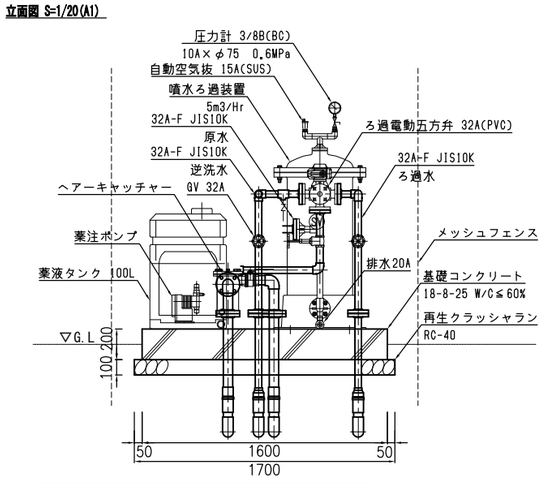

風速計仕様	
型　式	：風杯型風速計
測定範囲	：2～60m/sec
警報接点	：強風、弱風（2点）
制御内容	：強風以上の時、噴水を全停止 弱風以上、強風以下の時、噴水高さ抑制 弱風以下の時、噴水高さ通常
雨センサー仕様	
型　式	：プリント電極式感雨器
検出雨滴径	：φ0.5mm以上
制御内容	：降雨時、ろ過運転と塩素滅菌を停止 省電と濁水ろ過防止のため


機器重量	59kg
ろ材重量	105kg
運転重量	199kg

型　式	SDo－DF－400	型
ろ過能力	5	m^3／H
ろ過面積	0．12	m^2
ろ過速度	41．6	m／H

※ろ過能力は、配管及び設置状況等により異なる


センサーポール

立面図 S=1/20(A1)

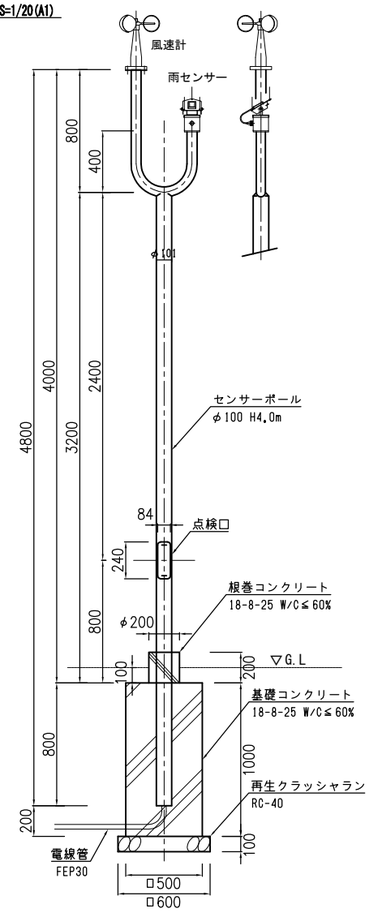


自動給水装置

平面図 S=1/20(A1)




立面図 S=1/20(A1)

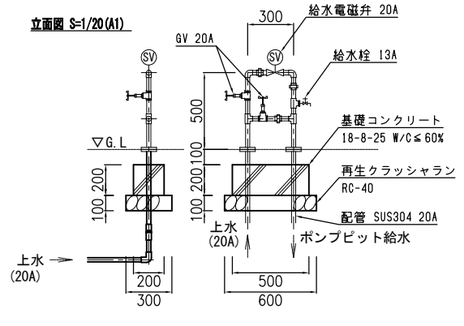


噴水ポンプ詳細図

平面図 S=1/20(A1)

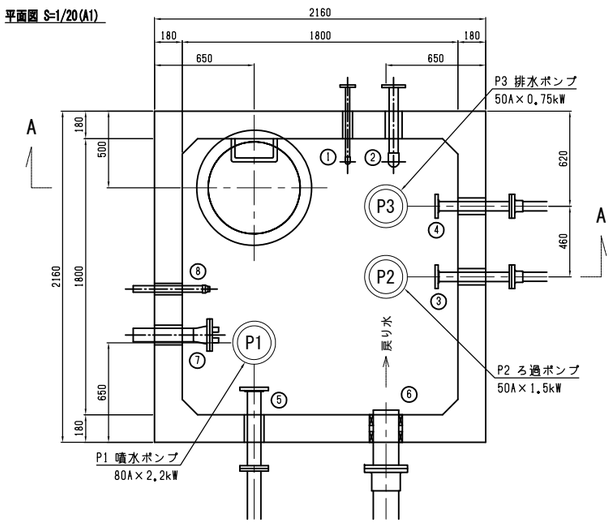


A-A断面図 S=1/20(A1)

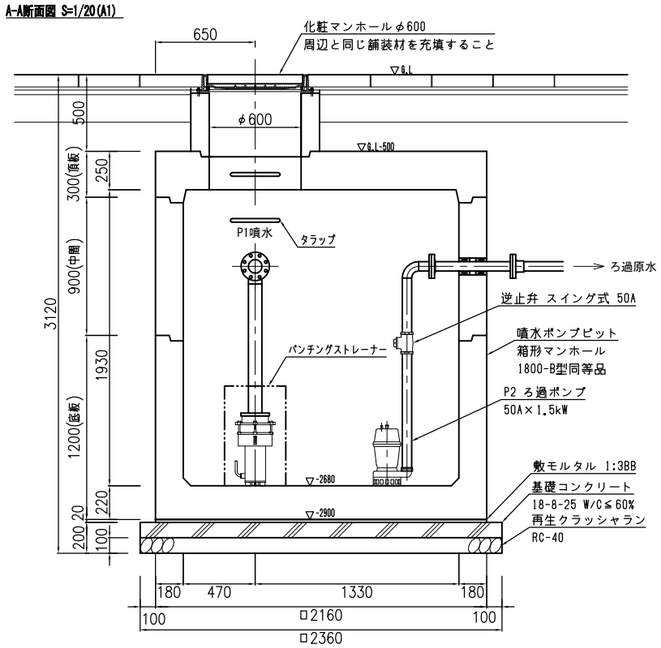


噴水ノズルボックス詳細図

断面図 S=1/10(A1)

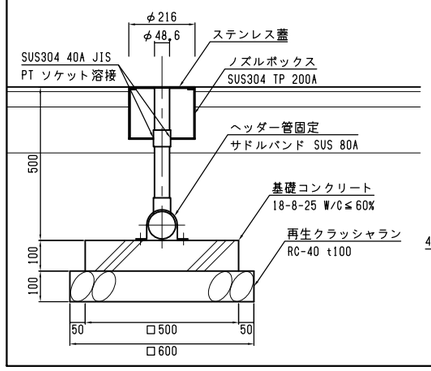


噴水ノズル詳細図

平面図 S=1/10(A1)

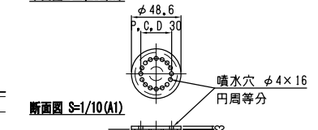

断面図 S=1/10(A1)

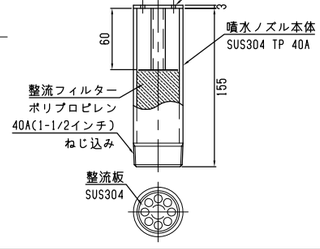

番号	貫通孔 種別	貫通孔 内径	ステンレス短管 種別	ステンレス短管 規格	ステンレス短管 外径	止水装置	接続管	数量	単位
①	コア抜き孔	φ65mm	ポンプピット給水管	SUS 20A	φ27.2mm	LS-275×6リング	HIVP 20A	3,8	m
②	コア抜き孔	φ110mm	ろ過処理水管	SUS 50A	φ60.5mm	LS-315×7リング	HIVP 50A	6,2	m
③	コア抜き孔	φ110mm	ろ過原水管	SUS 50A	φ60.5mm	LS-315×7リング	HIVP 50A	8,0	m
④	コア抜き孔	φ110mm	ポンプピット排水管	SUS 50A	φ60.5mm	LS-315×7リング	HIVP 50A	1,7	m
⑤	コア抜き孔	φ130mm	噴水送り管	SUS 80A	φ89.1mm	LS-300×8リング	HIVP 75A	8,5	m
⑥	コア抜き孔	φ210mm	噴水戻り管	SUS 150A	φ165.2mm	LS-315×15リング	VP 150A	4,2	m
⑦	コア抜き孔	φ130mm	ポンプ電線管	SUS 80A	φ89.1mm	LS-300×8リング	FEP 80	4,0m	m
⑧	コア抜き孔	φ75mm	水位計電線管	SUS 32A	φ42.7mm	LS-275×7リング	FEP 30	4,0m	m


特記
名接続フランジはJIS-10Kとする。
最高限度圧力0．3MPa常用圧力0．2MPaとする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	水景施設計画図(1)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-18 ／ 77
事業者名	四日市市


水景施設計画図(2)

噴水設備詳細図

平面図 S=1/20(A1)

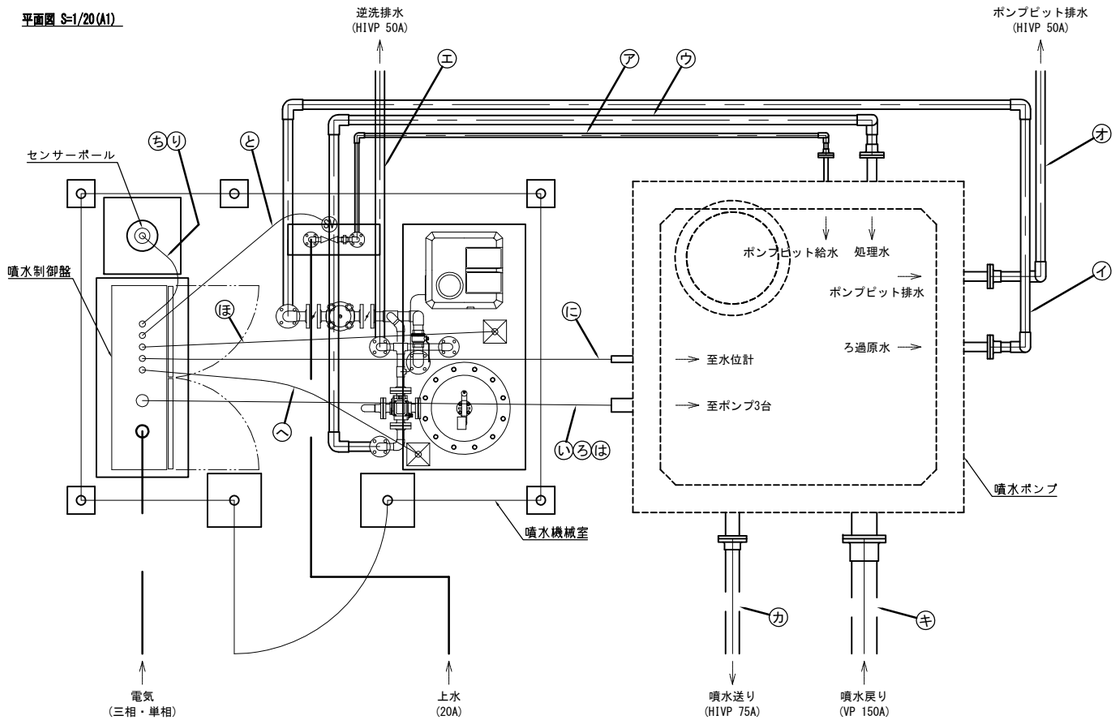

断面図 S=1/20(A1)

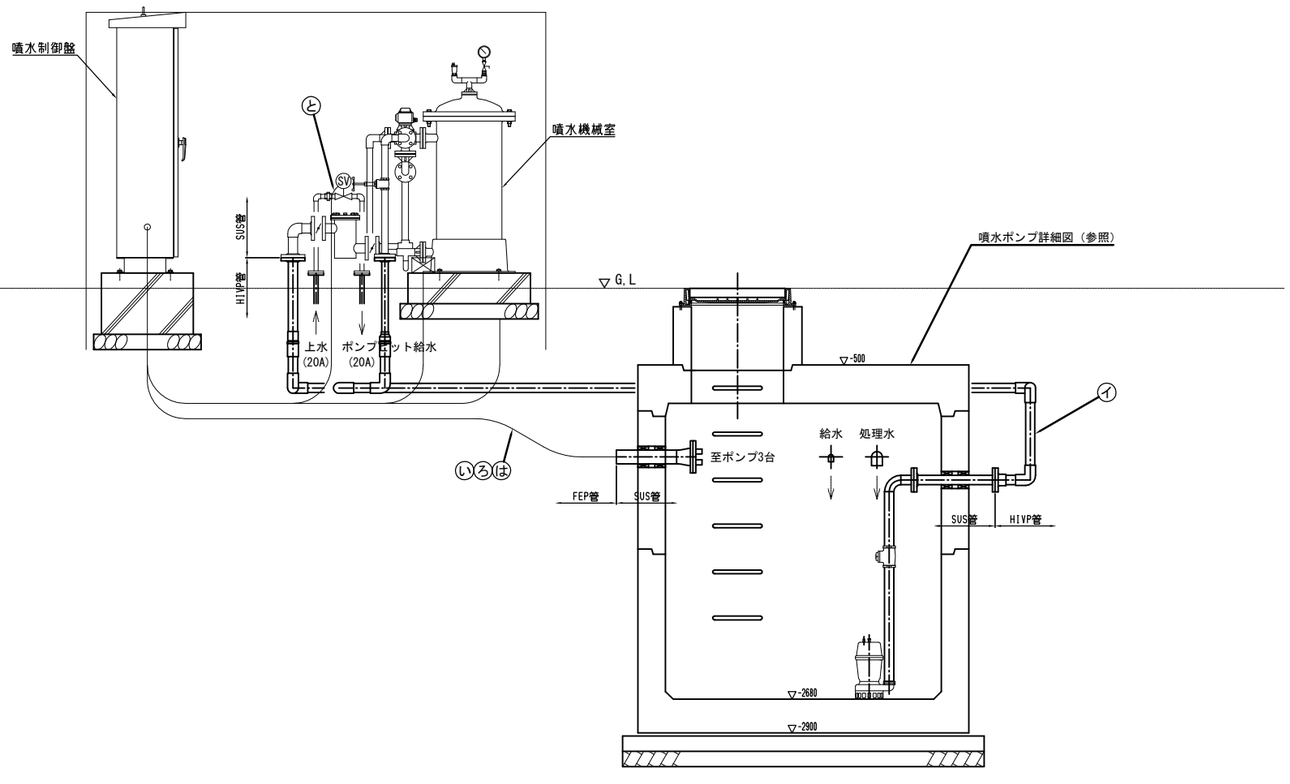

埋設管数量表

記号	名　称	規　格	数量	単位	備　考
㋐	ポンプピット給水管	HIVP 20A	3.8	m	曲り管、フランジ継手を含む
㋑	ろ過原水管	HIVP 50A	8.0	m	曲り管、フランジ継手を含む
㋒	ろ過処理水管	HIVP 50A	6.2	m	曲り管、フランジ継手を含む
㋓	逆洗排水管	HIVP 50A	1.8	m	曲り管、フランジ継手を含む
㋔	ポンプピット排水管	HIVP 50A	1.7	m	曲り管、フランジ継手を含む
㋕	噴水送り管	HIVP 75A	8.5	m	曲り管、フランジ継手を含む
㋖	噴水戻り管	VP 150A	4.2	m	フランジ継手を含む

電気配線数量表


記号	自	至	電線管	数量	単位	ケーブル	数量	単位	備　考
㋑	噴水制御盤	噴水ポンプ	FEPφ80	4.0	m	2PNCT 3.5sq-4C	10	m	ポンプ付属ケーブル
㋺	〃	ろ過ポンプ				2PNCT 3.5sq-4C	10	m	ポンプ付属ケーブル
㋩	〃	排水ポンプ				2PNCT 3.5sq-4C	10	m	ポンプ付属ケーブル
㋥	〃	ポンプピット水位計	FEPφ30	4.0	m	VCTF 1.25sq-5C	6.0	m	
㋭	〃	塩素滅菌器	FEPφ30	3.3	m	VCTF 1.25sq-3C	4.3	m	
㋬	〃	ろ過電動５方弁	FEPφ30	2.9	m	VCTF 1.25sq-6C	4.9	m	
㋣	〃	給水電磁弁	FEPφ30	2.5	m	VCTF 1.25sq-3C	4.5	m	
㋠	〃	風速計	FEPφ30	3.7	m	VCTF 1.25sq-3C	7.7	m	
㋡	〃	降雨センサー				VCTF 1.25sq-3C	7.7	m	

特記
各接続フランジはJIS-10Kとする。
最高限度圧力0.3MPa常用圧力0.2MPaとする。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	水景施設計画図(2)		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮　尺	S=図示	図面番号	C8-19 ／ 77
事業者名	四日市市		

噴水制御盤詳細図


噴水制御盤　動力回路図

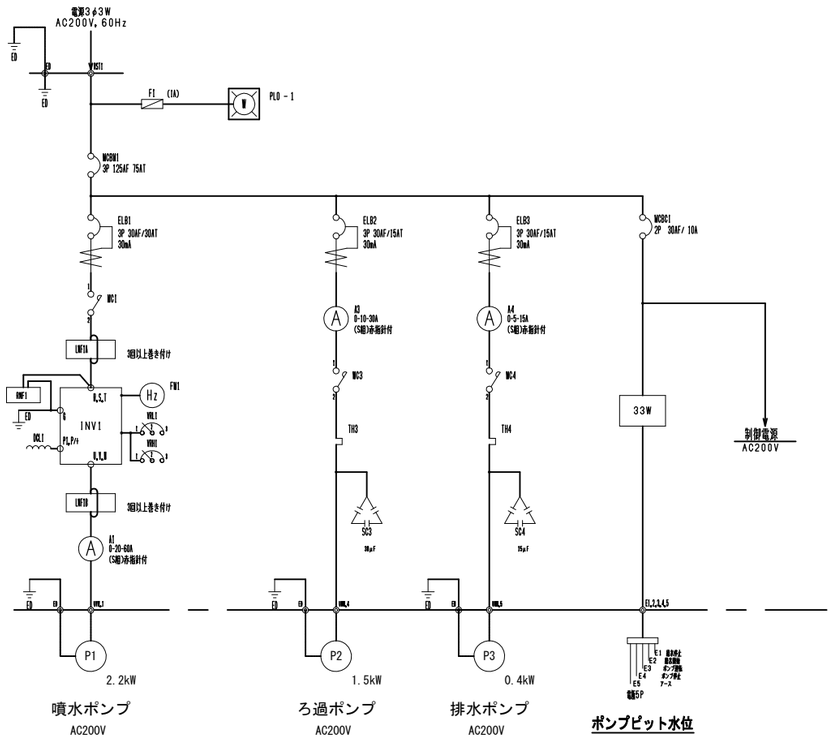

噴水制御盤　単相回路図

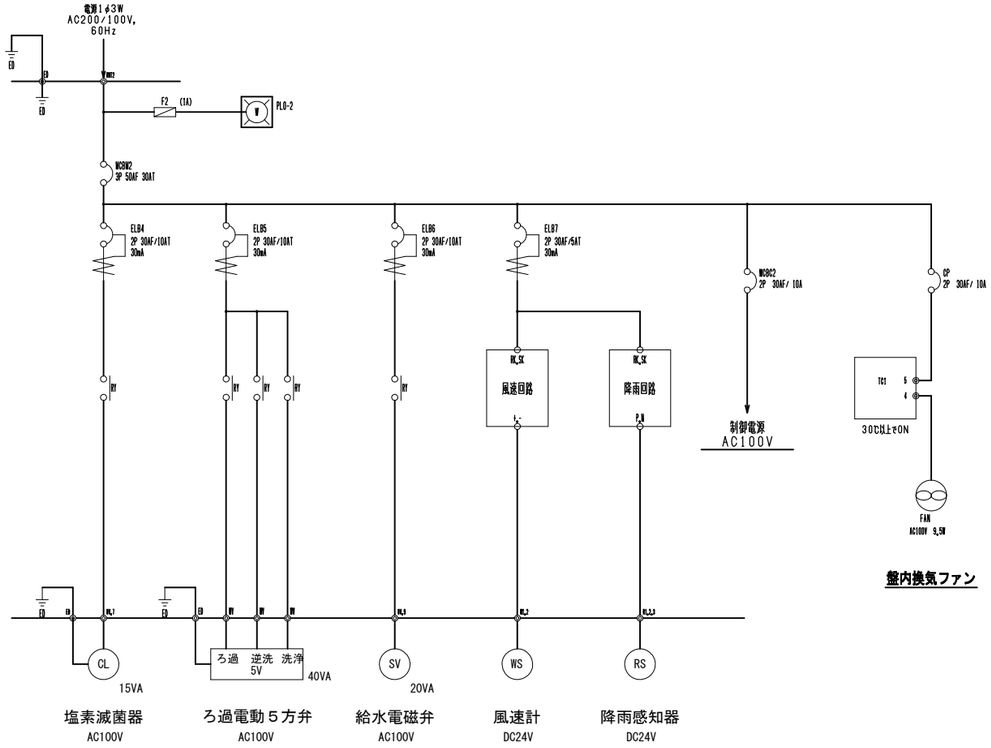

噴水制御盤　構造図

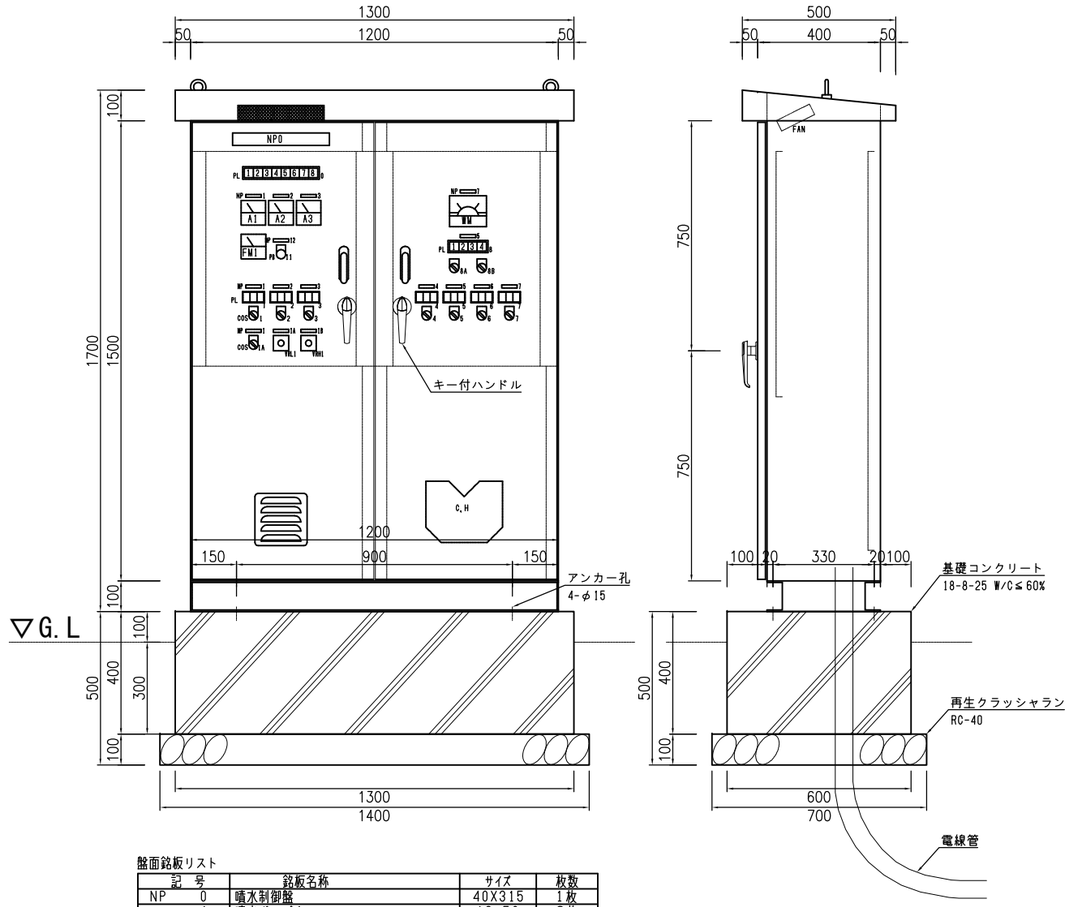

盤面銘板リスト

記　号	銘板名称	サイズ	枚数
NP　0	噴水制御盤	40X315	1枚
1	噴水ポンプA	16x50	3枚
2	ろ過ポンプ	〃	2枚
3	排水ポンプ	〃	〃
4	塩素滅菌器	〃	1枚
5	ろ過電動弁５方弁	〃	〃
6	給水電磁弁	〃	〃
7	風速計	〃	〃
8	降雨感知器	〃	〃
9	インバーター	〃	〃
1A	噴水ポンプA／低速周波数設定器	20x50	〃
1B	噴水ポンプA／高速周波数設定器	〃	〃
COS　1～4	手動　切　自動	30φダルマ	4枚
1A，2A	低速　高速	〃	2枚
5	入　切　自動	〃	1枚
6，7	手動　切　自動	〃	2枚
8A	手動　自動	〃	1枚
8B	ろ過　逆洗　洗浄	〃	1枚
9，10	手動開　手動閉　自動	〃	2枚
PB　11	故障リセット	〃	1枚
VRL1，H1 VRL2，H2	手動周波数設定器 (黒地白文字)	70x65	4枚

PL0　(LED)

AC200V 電源	AC100V 電源	ポンプピット 渦水	降雨	強風	INV 故障	(予備)	(予備)
1(W)	2(W)	3(O)	4(O)	5(O)	6(O)	7(O)	8(O)

PL8 (LED)

ろ過	逆洗	洗浄	故障
1(W)	2(W)	3(W)	4(O)

PL1～7　(LED)

運転	停止	故障
1(R)	2(G)	3(O)

PL9～10　(LED)

開	閉	故障
1(R)	2(G)	3(O)

特記
- 塗装は、指定色（日塗工N4，0）で仕上げること
- 寸法は参考値とする

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	噴水制御盤詳細図
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-20 ／ 77
事業者名	四日市市

縁石計画平面図(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

縁石B(端) L=0.60m
縁石B L=3.99m
縁石B(端) L=0.60m
縁石G L=4.00m
縁石C L=75.35m
縁石J L=2.00m
縁石J L=2.00m
縁石G L=4.00m
縁石C L=76.11m
縁石K
L=20.56+54.90+15.20+26.76+12.16+6.18
=135.76m
縁石K
L=14.17m
縁石L
L=23.63m
縁石L
L=24.08m
縁石K
L=3.29+5.58+4.31+4.31
=17.49m
縁石M
L=7.00m
縁石L
L=44.29m
縁石L
L=27.52m
縁石K
L=17.92+20.11
=38.03m
縁石K
L=5.20+5.17
=10.37m
縁石K
L=15.70+16.10+10.20
=42.00m
縁石L
L=65.77m
縁石K
L=3.75+17.45+9.00
=30.20m
縁石L
L=9.00m
縁石L
L=4.44m
縁石L
L=2.93+6.13+12.57+12.05
=33.68m
縁石M
L=7.00m
縁石K
L=75.28+16.89+11.89+35.71+64.40+35.15
=239.32m
縁石B(端) L=0.60m
縁石B(曲) L=0.50m
縁石D L=9.60m
縁石E L=10.65m
縁石B(端) L=0.60m
縁石B L=3.85m
縁石B L=3.20m
⌀4.000
⌀4.000
⌀2.500
120.25m2
NO.55
NO.55+21.224
=NO.56
NO.57
NO.58
NO.59
NO.60
NO.61
NO.62
NT-35
NT-36
NT-37
NT-48
NT-49

KEYPLAN

特記

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	縁石計画平面図(1)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-21 ／ 77
事業者名	四日市市

縁石計画平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

縁石C L=64.27m
縁石H L=2.14m 縁石H L=2.14m
縁石G L=4.00m
縁石J L=2.00m 縁石J L=2.00m
縁石C L=64.90m
縁石G L=4.00m
縁石C L=46.50m
縁石H L=2.14m 縁石H L=2.14m
縁石C L=46.50m
縁石A(端) L=0.60m 縁石D L=2.00m 縁石A(端) L=0.60m
縁石G L=2.00m
縁石C L=22.77m
縁石J L=2.00m 縁石J L=2.00m
縁石G L=2.00m
縁石C L=23.40m

縁石B L=3.55m
縁石B(曲) L=0.49m
縁石B(端) L=0.60m+0.60m
縁石D L=9.65m
縁石B L=14.10m
縁石B(端) L=0.60m
縁石K L=8.63+13.21 =21.84m
縁石L L=7.24+7.85+10.50+10.70 =36.29m
縁石L L=18.66m
縁石L L=12.57m
縁石L L=27.13m
縁石K L=5.84m
縁石K L=9.34+8.88 =18.22m
縁石L L=37.57m
縁石K L=14.42+8.11 =22.53m
縁石L L=17.71m
縁石L L=15.37+12.57 =27.94m
縁石K L=2.34+2.50 =4.84m
縁石L L=27.27m
縁石M L=7.00m
縁石K L=40.53+35.75+31.48 =107.76m
280.00m2
縁石O(直) L=10.70m
縁石L L=16.75m
縁石O(直) L=4.50m
縁石N L=19.91m
縁石N L=19.10m
縁石O(曲) L=1.21m
縁石L L=15.55m
縁石O(直) L=1.23m
縁石O(直) L=1.78m
縁石L L=29.44m
縁石L L=8.23+12.57+11.99 =32.79m
縁石O(曲) L=8.60m
縁石K L=4.76m
縁石L L=22.10m
縁石L L=4.43m
縁石L L=7.10m
縁石L L=8.17m
縁石O(曲) L=8.70m
縁石L L=7.85m
縁石L L=0.84+0.53 =1.37m
縁石O(曲) L=20.67m
縁石O(曲) L=30.51m
縁石L L=35.93m
縁石L L=12.57+7.11 =19.68m
90.00m2
縁石K L=31.84+8.60+10.38 =50.82m
縁石K L=72.57m
縁石K L=50.45+25.80+0.95+22.23+22.80+0.95+10.04 =133.22m
縁石B(端) L=0.60m+0.60+1.20m
縁石D L=4.00m
縁石B L=4.69m
縁石B(端) L=0.49m
縁石B L=18.61m
縁石B(端) L=0.60m
φ500
φ4,000

1NO. 60 1NO. 61 1NO. 62 1NO. 63 1NO. 64 1NO. 65 1NO. 66 1NO. 67

KEYPLAN


特記

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	縁石計画平面図(2)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-22 ／ 77
事業者名	四日市市		

縁石構造図


縁石A(H15cm マウントアップ)

※底面を除く3面ショットブラスト仕上げ

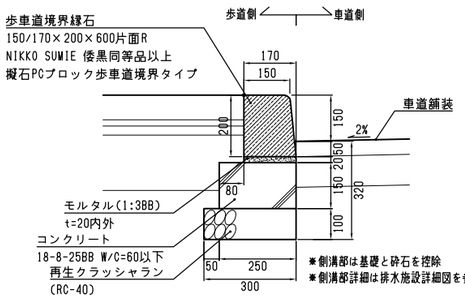


縁石B(H15cm フラット・セミフラット)

※底面を除く3面ショットブラスト仕上げ

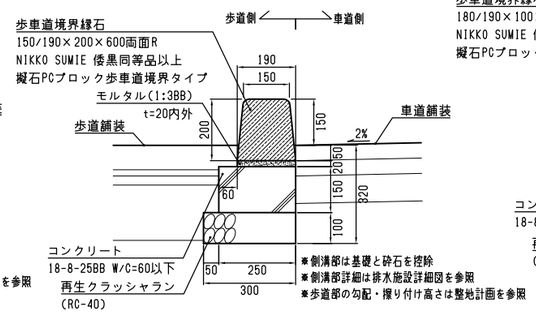


縁石C(H5cm 自転車道境界部)

※底面・歩道側を除く3面ショットブラスト仕上げ

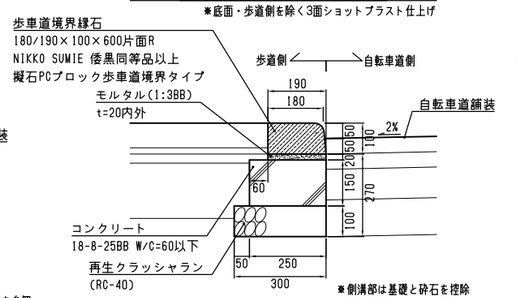


縁石D(H2cm 横断歩道部)


※底面を除く3面ショットブラスト仕上げ

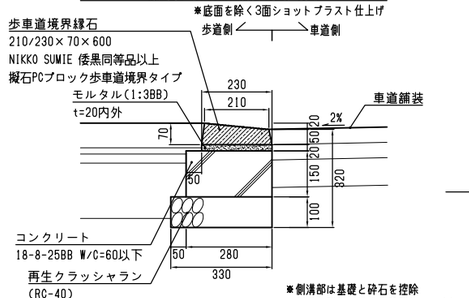

縁石A 端部(H15cm マウントアップ端末)

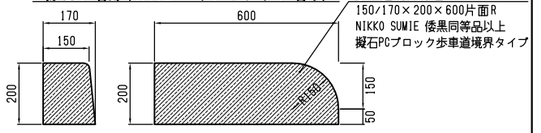


縁石B 端部(H15cm フラット・セミフラット端末)

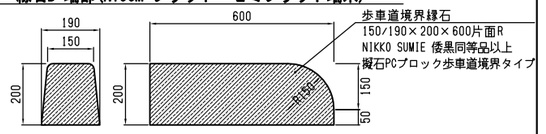


縁石E(H5cm 乗り入れ部)

※底面を除く3面ショットブラスト仕上げ

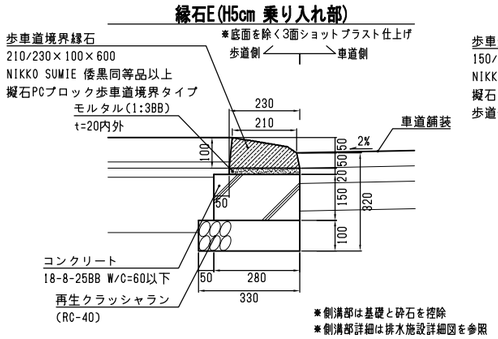


縁石F(H15cm 擦り付け部)

※底面を除く3面ショットブラスト仕上げ

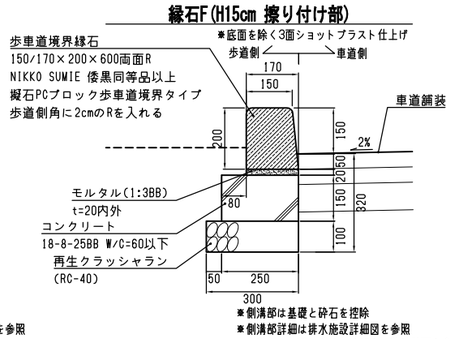


縁石G(自転車道横断部)

※上面1面のみショットブラスト仕上げ

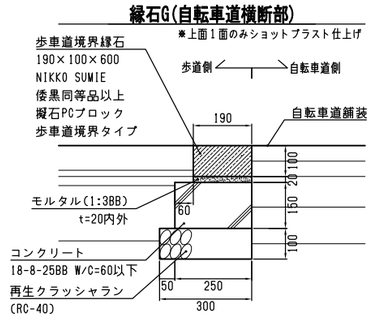


縁石H(緑地境界部 境界石ブロック)


※底面を除く3面ショットブラスト仕上げ

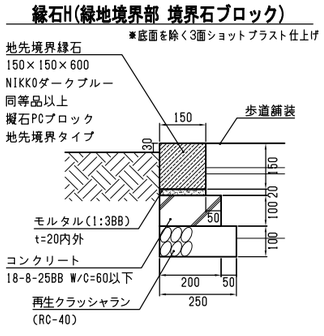

縁石C 端部(H5cm 自転車道境界部端末)

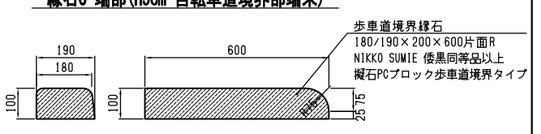


縁石F 端部(H15cm 擦り付け部端末)

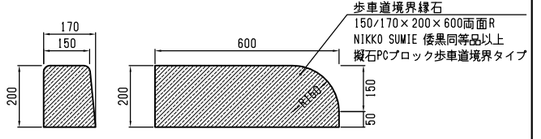


縁石I(地先境界ブロック)


※底面を除く3面ショットブラスト仕上げ

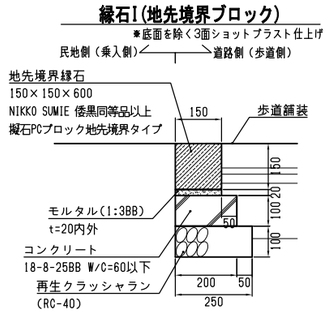


縁石J(地先境界ブロック 面取り有)

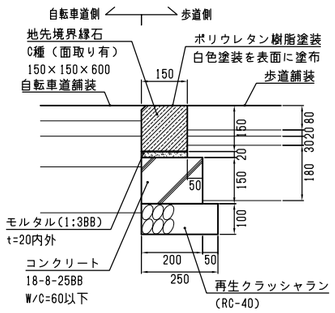


縁石K (GRC製エッジボード)

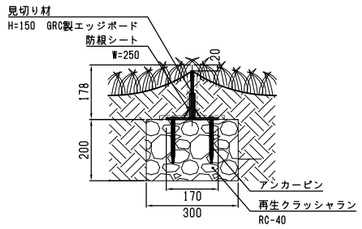


縁石L (ILB舗装端部 スチール製エッジボードH100)

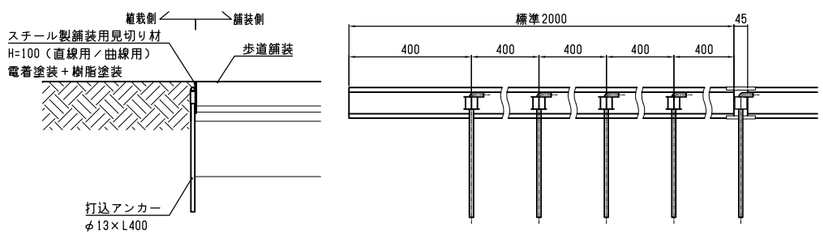


縁石M (蛇篭部 スチール製エッジボード)

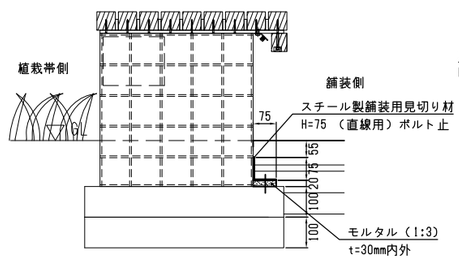


縁石N(境界部 スチール製エッジボードH50)

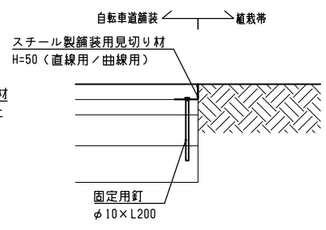

縁石O(境界部 スチール製エッジボードH75)

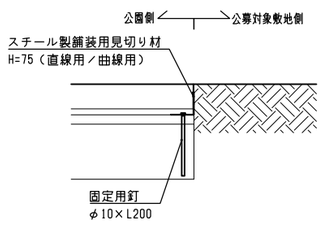

縁石P (再利用縁石)

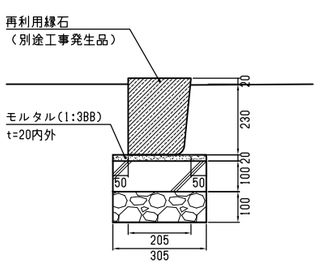

特記

歩車道境界ブロックについては、施工に先立ち、実寸サンプルを作成し、監督員から承認を受けることとする。
形状：縁部縁石の形状については、施工に先立ち、監督員からデザイン承認を受けることとする
色彩：縁石A～G・I：NIKKO SUMIE 倭黒同等品以上
（黒顔料はセメント比約6％を配合）・防汚撥水仕上げ
縁石H：NIKKOダークブルー同等品以上・防汚撥水仕上げ

地先境界ブロックについては、施工に先立ち、監督員からデザイン承認を受けることとする。
地表面に露出するモルタル（縁石目地やスリットアングル等）については、指定色N2程度（黒顔料約10%を配合）とする。
縁石背面が植栽帯や芝の場合、縁石天端から3cm下げた位置に客土天端がすりつくようにすること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	縁石構造図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:10(A1) S=1:20(A3)	図面番号	C8-23 ／ 77
事業者名	四日市市		

舗装計画平面図(1)


凡例
工事範囲

N

0 5 10 20m

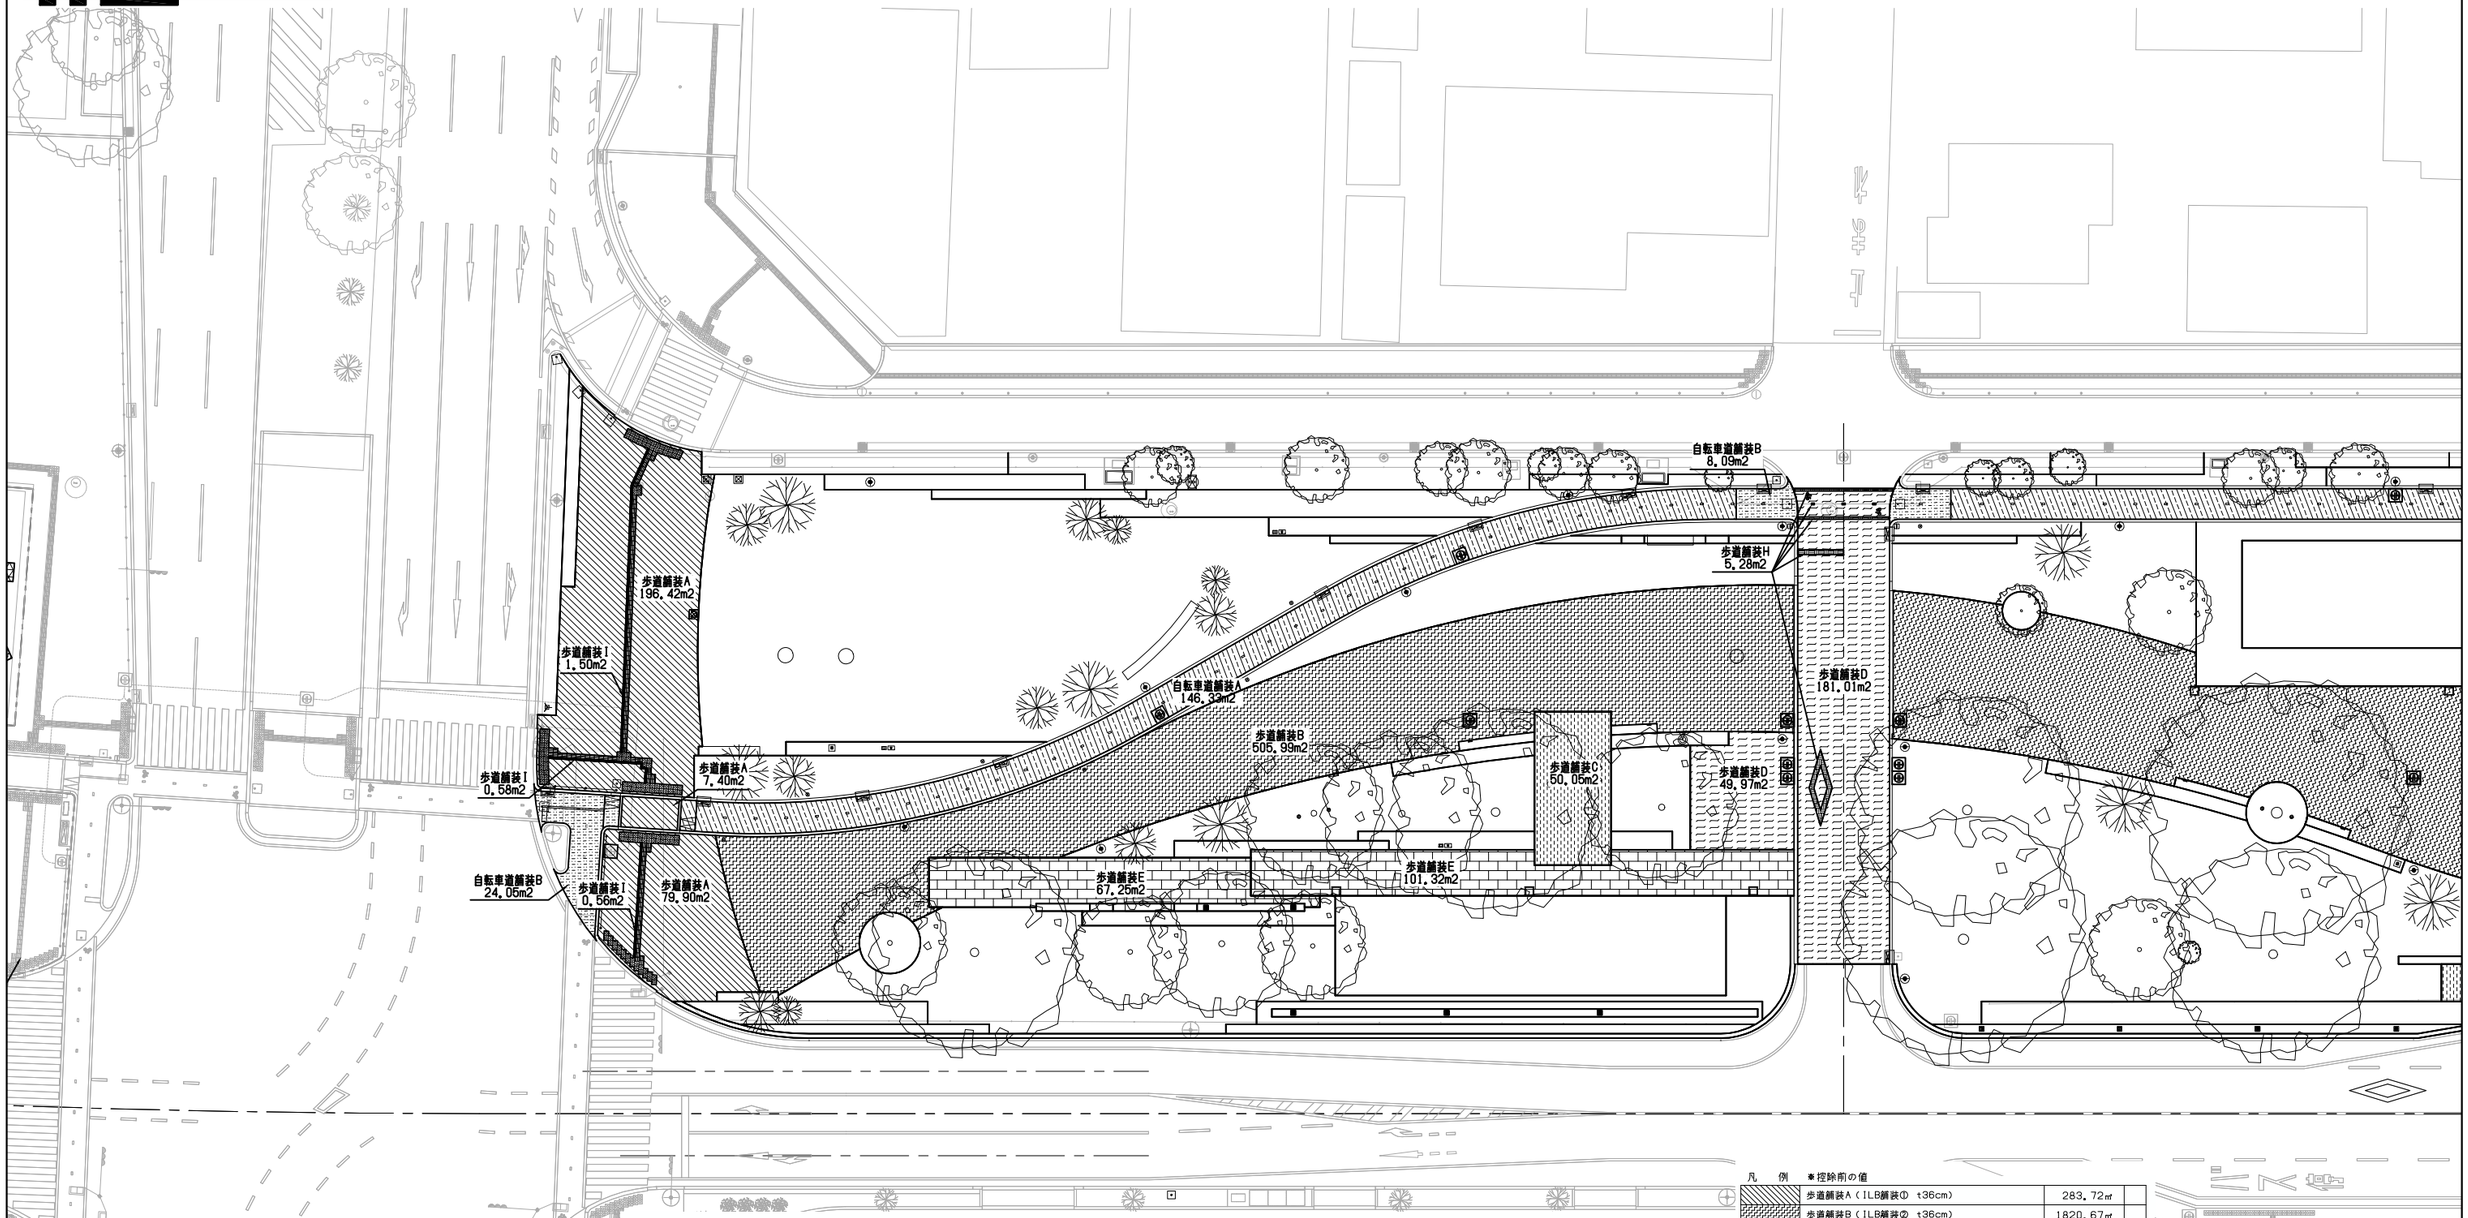


KEYPLAN

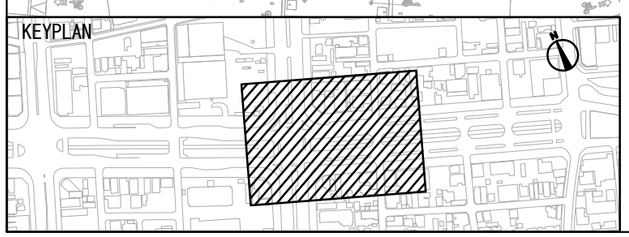

歩道舗装A,B,C；誘導ブロック端部側から敷設
その他隣接する歩道舗装と目地を揃える
誘導ブロックと側帯と目地を揃える
歩道舗装Fは隣接する歩道舗装と目地を揃えず、斜めの舗装切り替え
ラインに沿ってピンコロ石を敷設すること


舗装パターン図 S=1:50

パターンA パターンB パターンC パターンD

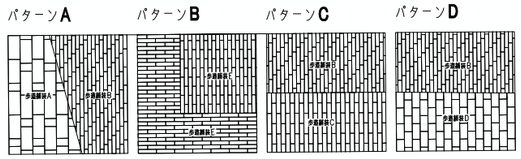

アクセント材の配置（歩道舗装A） S=1:50

・メイン舗装材は道路横断方向のボーダー乱貼とし、
各ボーダーの縦断方向の目地が
可能な限り通らないよう敷設する
・少なくとも隣接する10列は縦断方向の目地を通さない
・アクセント材は同じ列に近接して配置しない
・アクセント材は同じ行に近接して配置しない

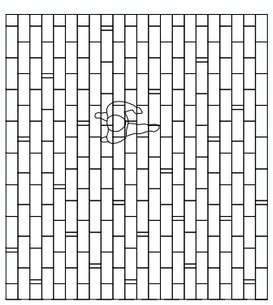

凡例		＊控除前の値
	歩道舗装A（ILB舗装① t36cm）	283.72㎡
	歩道舗装B（ILB舗装② t36cm）	1820.67㎡
	歩道舗装C（ILB舗装③ t36cm）	245.91㎡
	歩道舗装D（ILB舗装④ 側道部 t36cm）	230.98㎡
	歩道舗装E（レンガ舗装 t36cm）	234.61㎡
	歩道舗装F（ピンコロ舗装 t36cm）	5.44㎡
	歩道舗装G（ゴムチップ舗装 tXcm）	451.96㎡
	歩道舗装H（白色ILB舗装 t36cm）	6.98㎡
	歩道舗装I（誘導ブロック側帯 t6cm）	10.84㎡
	自転車道舗装A（排水性AS舗装 t32cm）	493.15㎡
	自転車道舗装B（カラーAS舗装 t32cm）	48.13㎡


特記


工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	舗装計画平面図(1)
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-24 ／ 77
事業者名	四日市市

舗装計画平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

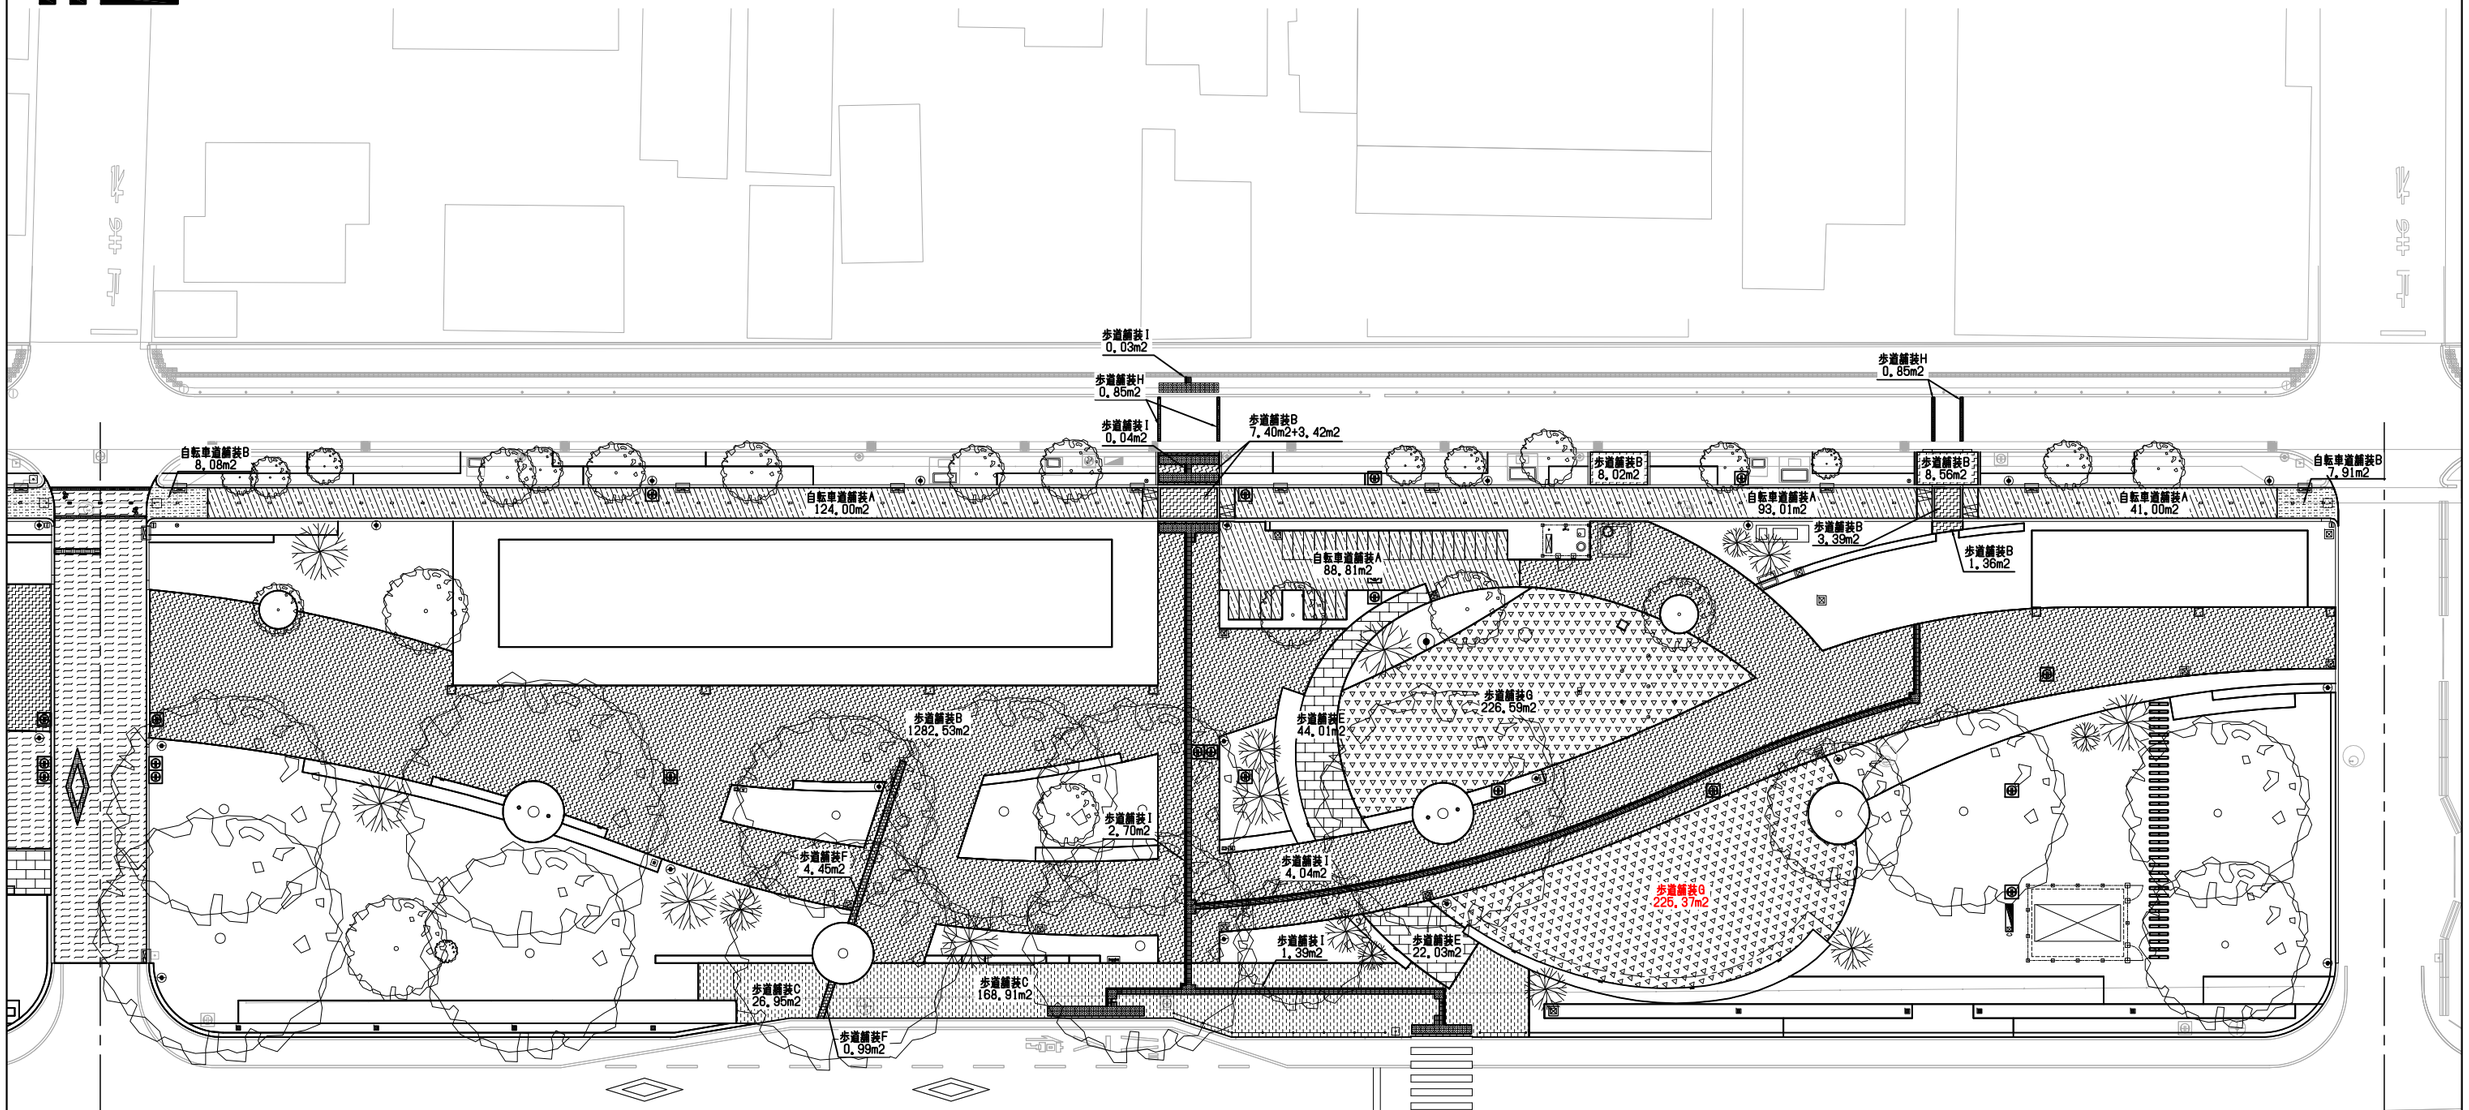


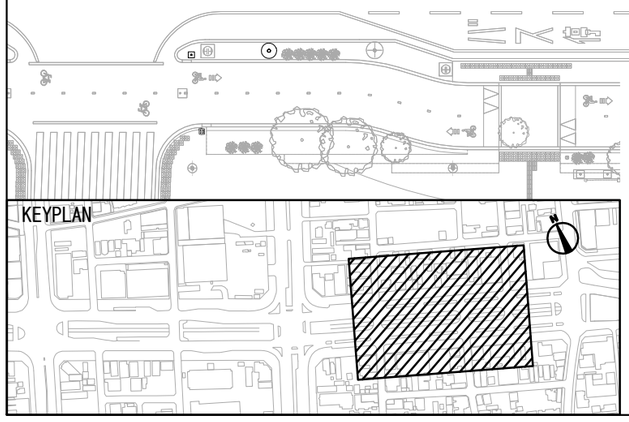

歩道舗装A,B,C；誘導ブロック端部側から敷設
その他隣接する歩道舗装と目地を揃える
誘導ブロックと側帯と目地を揃える
歩道舗装Fは隣接する歩道舗装と目地を揃えず、斜めの舗装切り替え
ラインに沿ってピンコロ石を敷設すること


舗装パターン図 S=1:50

パターンA パターンB パターンC パターンD

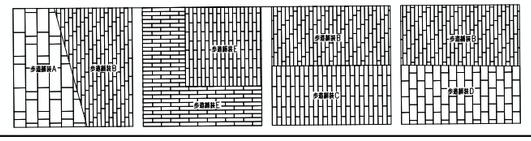

アクセント材の配置（歩道舗装A） S=1:50

・メイン舗装材は道路横断方向のボーダー乱貼とし、各ボーダーの縦断方向の目地が可能な限り通らないよう敷設する
・少なくとも隣接する10列は縦断方向の目地を通さない
・アクセント材は同じ列に近接して配置しない
・アクセント材は同じ行に近接して配置しない

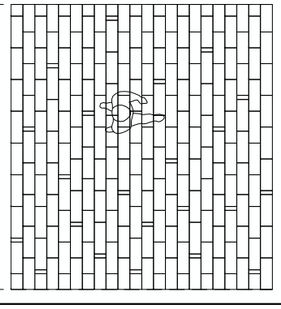

凡 例 ＊控除前の値

	歩道舗装A（ILB舗装① t36cm）	283.72㎡
	歩道舗装B（ILB舗装② t36cm）	1820.67㎡
	歩道舗装C（ILB舗装③ t36cm）	245.91㎡
	歩道舗装D（ILB舗装④ 側道部 t36cm）	230.98㎡
	歩道舗装E（レンガ舗装 t36cm）	234.61㎡
	歩道舗装F（ピンコロ舗装 t36cm）	5.44㎡
	歩道舗装G（ゴムチップ舗装 tXcm）	451.96㎡
	歩道舗装H（白色ILB舗装 t36cm）	6.98㎡
	歩道舗装I（誘導ブロック側帯 t6cm）	10.84㎡
	自転車道舗装A（排水性AS舗装 t32cm）	493.15㎡
	自転車道舗装B（カラーAS舗装 t32cm）	48.13㎡

特記

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	舗装計画平面図(2)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-25 ／ 77
事業者名	四日市市		

視覚障害者誘導用ブロック配置平面図(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

視覚障碍者用誘導ブロック（点状） 8.10m2 （90枚）
視覚障碍者用誘導ブロック（線状） 8.46m2 （94枚）

視覚障碍者用誘導ブロック（点状） 4.50m2 （50枚）
視覚障碍者用誘導ブロック（線状） 2.70m2 （30枚）

1NO. 55
1NO. 55+21.224
=1NO. 56
1NO. 57
1NO. 58
1NO. 59
1NO. 60
1NO. 61
1NO. 62

165.75m2
120.25m2

KEYPLAN

特記

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	視覚障害者誘導用ブロック配置平面図(1)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-26 ／ 77
事業者名	四日市市		

視覚障害者誘導用ブロック配置平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

視覚障碍者用誘導ブロック（点状） 7.02m2 （78枚）
視覚障碍者用誘導ブロック（線状） 0.36m2 （4枚）

280.00m2
492.20m2
90.00m2
106.40m2

1NO.60 1NO.61 1NO.62 1NO.63 1NO.64 1NO.65 1NO.66 1NO.67

視覚障碍者用誘導ブロック（点状） 10.62m2 （118枚）
視覚障碍者用誘導ブロック（線状） 31.88m2 （355枚）


KEYPLAN

特記

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	視覚障害者誘導用ブロック配置平面図(2)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-27 ／ 77
事業者名	四日市市		


舗装構造図

歩道舗装A（ILB舗装① t=36cm）

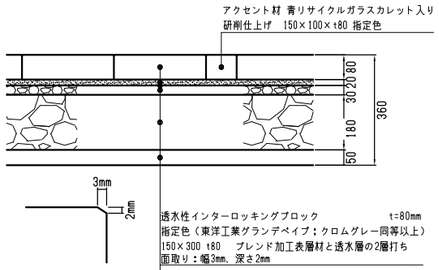


透水性インターロッキングブロック	t=80mm
指定色（東洋工業グランデベイブ：クロムグレー同等以上）	
150×300 t80　ブレンド加工表層材と透水層の2層打ち	
面取り：幅3mm、深さ2mm	
敷砂	t=20mm
透水シート（不織布）	
開粒度アスコン(13)	t=30mm
標準締固め後密度　1.94t/m3	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=180mm
フィルター層	t=50mm

歩道舗装B（ILB舗装② t=36cm）

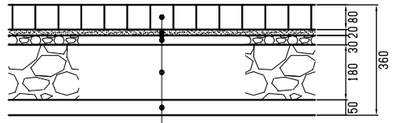


透水性インターロッキングブロック	t=80mm
指定色（太平洋プレコン タマバーム1s同等以上）	
75×300 t80 ショットブラスト仕上げ	
敷砂	t=20mm
透水シート（不織布）	
開粒度アスコン(13)	t=30mm
標準締固め後密度　1.94t/m3	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=180mm
フィルター層	t=50mm

歩道舗装C（ILB舗装③ t=36cm）

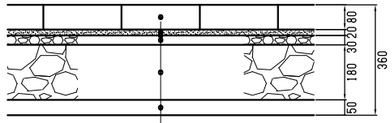


透水性インターロッキングブロック	t=80mm
指定色（NIKKOテセラ 四日市Dグレー同等以上）	
58×258 t80 たたき仕上げ	
敷砂	t=20mm
透水シート（不織布）	
開粒度アスコン(13)	t=30mm
標準締固め後密度　1.94t/m3	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=180mm
フィルター層	t=50mm

歩道舗装D（ILB舗装④ 側道部 t=36cm）

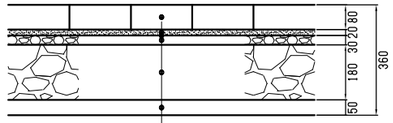


透水性インターロッキングブロック	t=80mm
指定色（NIKKOエコロアクアSS同等以上）	
100×200 t80 たたき仕上げ	
敷砂	t=20mm
透水シート（不織布）	
開粒度アスコン(13)	t=30mm
標準締固め後密度　1.94t/m3	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=180mm
フィルター層	t=50mm

歩道舗装E（レンガ舗装　t=36cm）

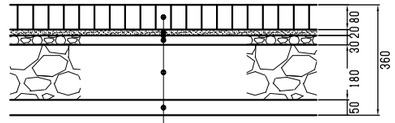


レンガ　スリット無し	t=80mm
指定色（肥後屋 OHN-P色同等以上）	
50×230 t80	
敷砂	t=20mm
透水シート（不織布）	
開粒度アスコン(13)	t=30mm
標準締固め後密度　1.94t/m3	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=180mm
フィルター層	t=50mm

歩道舗装F（ピンコロ舗装 t=36cm）

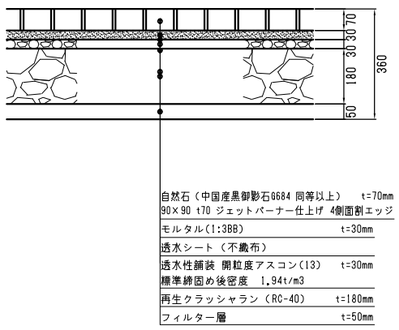


自然石（中国産黒御影石G684 同等以上）	t=70mm
90×90 t70 ジェットバーナー仕上げ 4側面劍エッジ	
モルタル(1:3BB)	t=30mm
透水シート（不織布）	
透水性舗装 開粒度アスコン(13)	t=30mm
標準締固め後密度　1.94t/m3	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=180mm
フィルター層	t=50mm

歩道舗装G（非透水性ゴムチップ舗装 t=21.5cm）

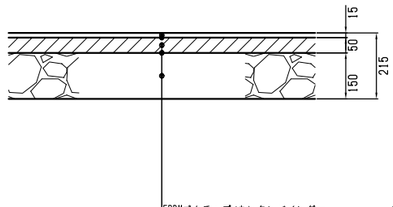


EPDMゴムチップ/ウレタンバインダー	t=15mm
（中外商工アートロードGW A301 同等品以上）	
トップコート・オーバーコート・バリアー層・目止め層・ゴムチップ層	
プライマー塗布（ウレタン樹脂系接着剤）	
密粒度アスコン(13)	t=50mm
標準締固め後密度　2.35t/m3	
プライムコート(PK-3)	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=150mm

歩道舗装H（白色ILB舗装 t=36cm）

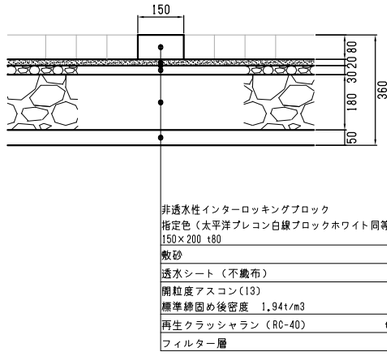


非透水性インターロッキングブロック	t=80mm
指定色（太平洋プレコン白線ブロックホワイト同等以上）	
150×200 t80	
敷砂	t=20mm
透水シート（不織布）	
開粒度アスコン(13)	t=30mm
標準締固め後密度　1.94t/m3	
再生クラッシャラン（RC-40）	t=180mm
フィルター層	t=50mm

自転車道舗装A（排水性AS舗装 t=32cm）

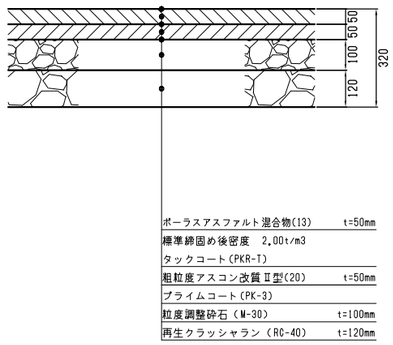

ポーラスアスファルト混合物(13)	t=50mm
標準締固め後密度　2.00t/m3	
タックコート(PKR-T)	
粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	t=50mm
プライムコート(PK-3)	
粒度調整砕石（M-30）	t=100mm
再生クラッシャラン（RC-40）	t=120mm


自転車道舗装B（カラーAS舗装 t=32cm）

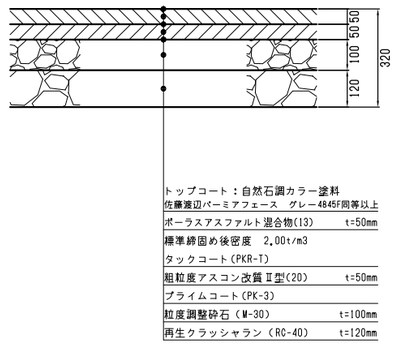

トップコート：自然石調カラー塗料	
佐藤渡辺パーミアフェース　グレー4845F同等以上	
ポーラスアスファルト混合物(13)	t=50mm
標準締固め後密度　2.00t/m3	
タックコート(PKR-T)	
粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	t=50mm
プライムコート(PK-3)	
粒度調整砕石（M-30）	t=100mm
再生クラッシャラン（RC-40）	t=120mm

視覚障害者用誘導ブロック(線状)・歩道舗装I（側帯 t=8cm）

※形状についてはＪＩＳ　Ｔ9251に準拠すること

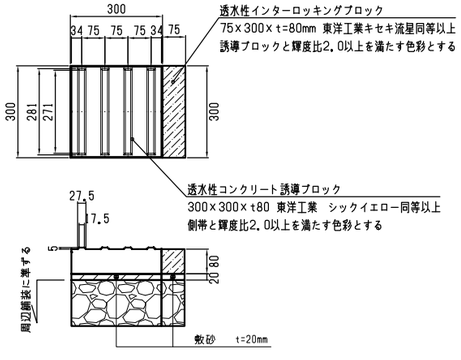


透水性インターロッキングブロック
75×300×t=80mm 東洋工業キセキ流星同等以上
誘導ブロックと輝度比2.0以上を満たす色彩とする

透水性コンクリート誘導ブロック
300×300×t80 東洋工業　シックイエロー同等以上
側帯と輝度比2.0以上を満たす色彩とする

視覚障害者用誘導ブロック(点状)・歩道舗装I(側帯 t=8cm)


※形状についてはＪＩＳ　Ｔ9251に準拠すること

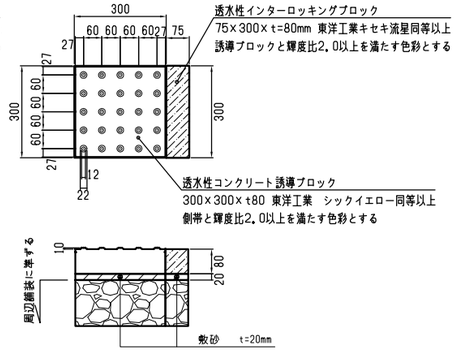

透水性インターロッキングブロック
75×300×t=80mm 東洋工業キセキ流星同等以上
誘導ブロックと輝度比2.0以上を満たす色彩とする

透水性コンクリート誘導ブロック
300×300×t80 東洋工業　シックイエロー同等以上
側帯と輝度比2.0以上を満たす色彩とする

歩道舗装A',B',D'（HH化粧蓋 t=7cm）

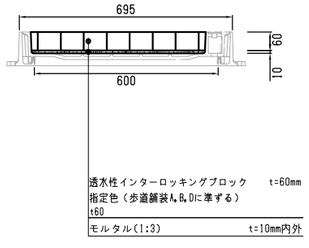

透水性インターロッキングブロック	t=60mm
指定色（歩道舗装A,B,Dに準ずる）	
t60	
モルタル(1:3)	t=10mm内外

特記

・歩道舗装については、施工に先立ち、実寸サンプルおよびパターン図を作成し、監督員から承認を受けることとする。
・歩道舗装材の選定については、指定色同等以上とし、監督員の承認を受けることとする。
・カラーAS舗装のトップコートについては、指定色同等以上とし、施工に先立ちサンプルを作成し、監督員の承認を受けることとする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	舗装構造図
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:10(A1) S=1:20(A3)
図面番号	C8-28 ／ 77
事業者名	四日市市

中高木植栽計画平面図(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

【新植】ウバメガシ
C=0.15m,W=1.00m,H=3.00m

【新植】サルスベリ
C=0.18m,W=1.20m,H=3.00m

【新植】スダジイ
C=0.12m,W=0.70m,H=3.00m

【新植】ホルトノキ
C=0.18m,W=0.80m,H=3.00m

【新植】サトザクラ
C=0.25m,W=1.80m,H=4.00m

【新植】サルスベリ(株立ち)
C=0.20m,H=3.50m

【新植】コブシ
C=0.15m,W=1.20m,H=3.00m

【新植】ウバメガシ
C=0.15m,W=1.00m,H=3.00m

【新植】ハナミズキ(白)
C=0.18m,W=1.00m,H=3.50m

【新植】常緑ヤマボウシ(株立ち)
C=0.21m,H=3.50m

【新植】クスノキ
C=0.25m,W=1.20m,H=4.00m

【新植】ハナミズキ(白)
C=0.15m,W=1.00m,H=3.00m

【新植】常緑ヤマボウシ(株立ち)
C=0.21m,H=3.50m

【新植】サトザクラ
C=0.12m,W=0.80m,H=3.00m

1NO.57 1NO.58 1NO.59 1NO.60 1NO.61

数量表

名称	摘要	数量	単位	備　考
イロハモミジ	C=0.21m,W=1.80m,H=3.50m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱
ウバメガシ	C=0.15m,W=1.00m,H=3.00m	3	本	地上支柱　八ツ掛支柱
クスノキ	C=0.25m,W=1.20m,H=4.00m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱
コハウチワカエデ	C=0.25m,W=1.80m,H=4.00m	2	本	地上支柱　八ツ掛支柱
コブシ	C=0.15m,W=1.20m,H=3.00m	3	本	地上支柱　八ツ掛支柱
サルスベリ（株立ち）	C=0.20m,H=3.50m	3	本	地下支柱　フィットSGSロック-M同等品以上
スダジイ	C=0.12m,W=0.70m,H=3.00m	2	本	地上支柱　八ツ掛支柱
サルスベリ	C=0.18m,W=1.20m,H=3.00m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱
ハナミズキ（白）	C=0.15m,W=1.00m,H=3.00m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱
ハナミズキ（白）	C=0.18m,W=1.00m,H=3.50m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱
サトザクラ	C=0.12m,W=0.80m,H=3.00m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱
サトザクラ	C=0.25m,W=1.80m,H=4.00m	3	本	地上支柱　八ツ掛支柱
サトザクラ（株立ち）	C=0.25m,H=4.00m	3	本	地下支柱　フィットSGSロック-M同等品以上
ヒメシャラ	C=0.12m,W=0.60m,H=3.00m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱
常緑ヤマボウシ（株立ち）	C=0.25m,H=3.50m	3	本	地下支柱　フィットSGSロック-M同等品以上
ホルトノキ	C=0.18m,W=0.80m,H=3.00m	1	本	地上支柱　八ツ掛支柱

KEYPLAN

特記
・計画樹木の選定にあたっては、材料検査を必須とし、施工に先立ち監督員の承認を得ることとする。
・計画樹木の配置詳細については施工に先立ち施工図を作成し施工時に現場での仮配置を行った上で監督員の承認を得ることとする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	中高木植栽計画平面図(1)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮　尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-29 ／ 77
事業者名	四日市市		

中高木植栽計画平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

【新植】サトザクラ(株立ち)
C=0.25m, H=4.00m

【新植】コブシ
C=0.15m, W=1.20m, H=3.00m

【新植】サルスベリ(株立ち)
C=0.20m, H=3.50m

【新植】サトザクラ(株立ち)
C=0.25m, H=4.00m

【新植】ウバメガシ
C=0.15m, W=1.00m, H=3.00m

【新植】サルスベリ(株立ち)
C=0.20m, H=3.50m

【新植】コブシ
C=0.15m, W=1.20m, H=3.00m

【新植】サトザクラ
C=0.25m, W=1.80m, H=4.00m

【新植】コハウチワカエデ
C=0.25m, W=1.80m, H=4.00m

【新植】ヒメシャラ
C=0.12m, W=0.60m, H=3.00m

【新植】サトザクラ(株立ち)
C=0.25m, H=4.00m

【新植】サトザクラ
C=0.25m, W=1.80m, H=4.00m

【新植】スダジイ
C=0.12m, W=0.70m, H=3.00m

【新植】コハウチワカエデ
C=0.25m, W=1.80m, H=4.00m

【新植】常緑ヤマボウシ(株立ち)
C=0.21m, H=3.50m

【新植】イロハモミジ
C=0.21m, W=1.80m, H=3.50m

KEYPLAN


特記
・計画樹木の選定にあたっては、材料検査を必須とし、施工に先立ち監督員の承認を得ることとする。
・計画樹木の配置詳細については施工に先立ち施工図を作成し施工時に現場での仮配置を行った上で監督員の承認を得ることとする。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	中高木植栽計画平面図(2)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-30 ／ 77
事業者名	四日市市		

緑地部詳細計画図(1)

凡例
工事範囲

KEYPLAN

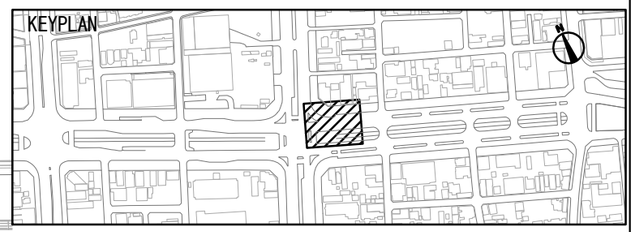

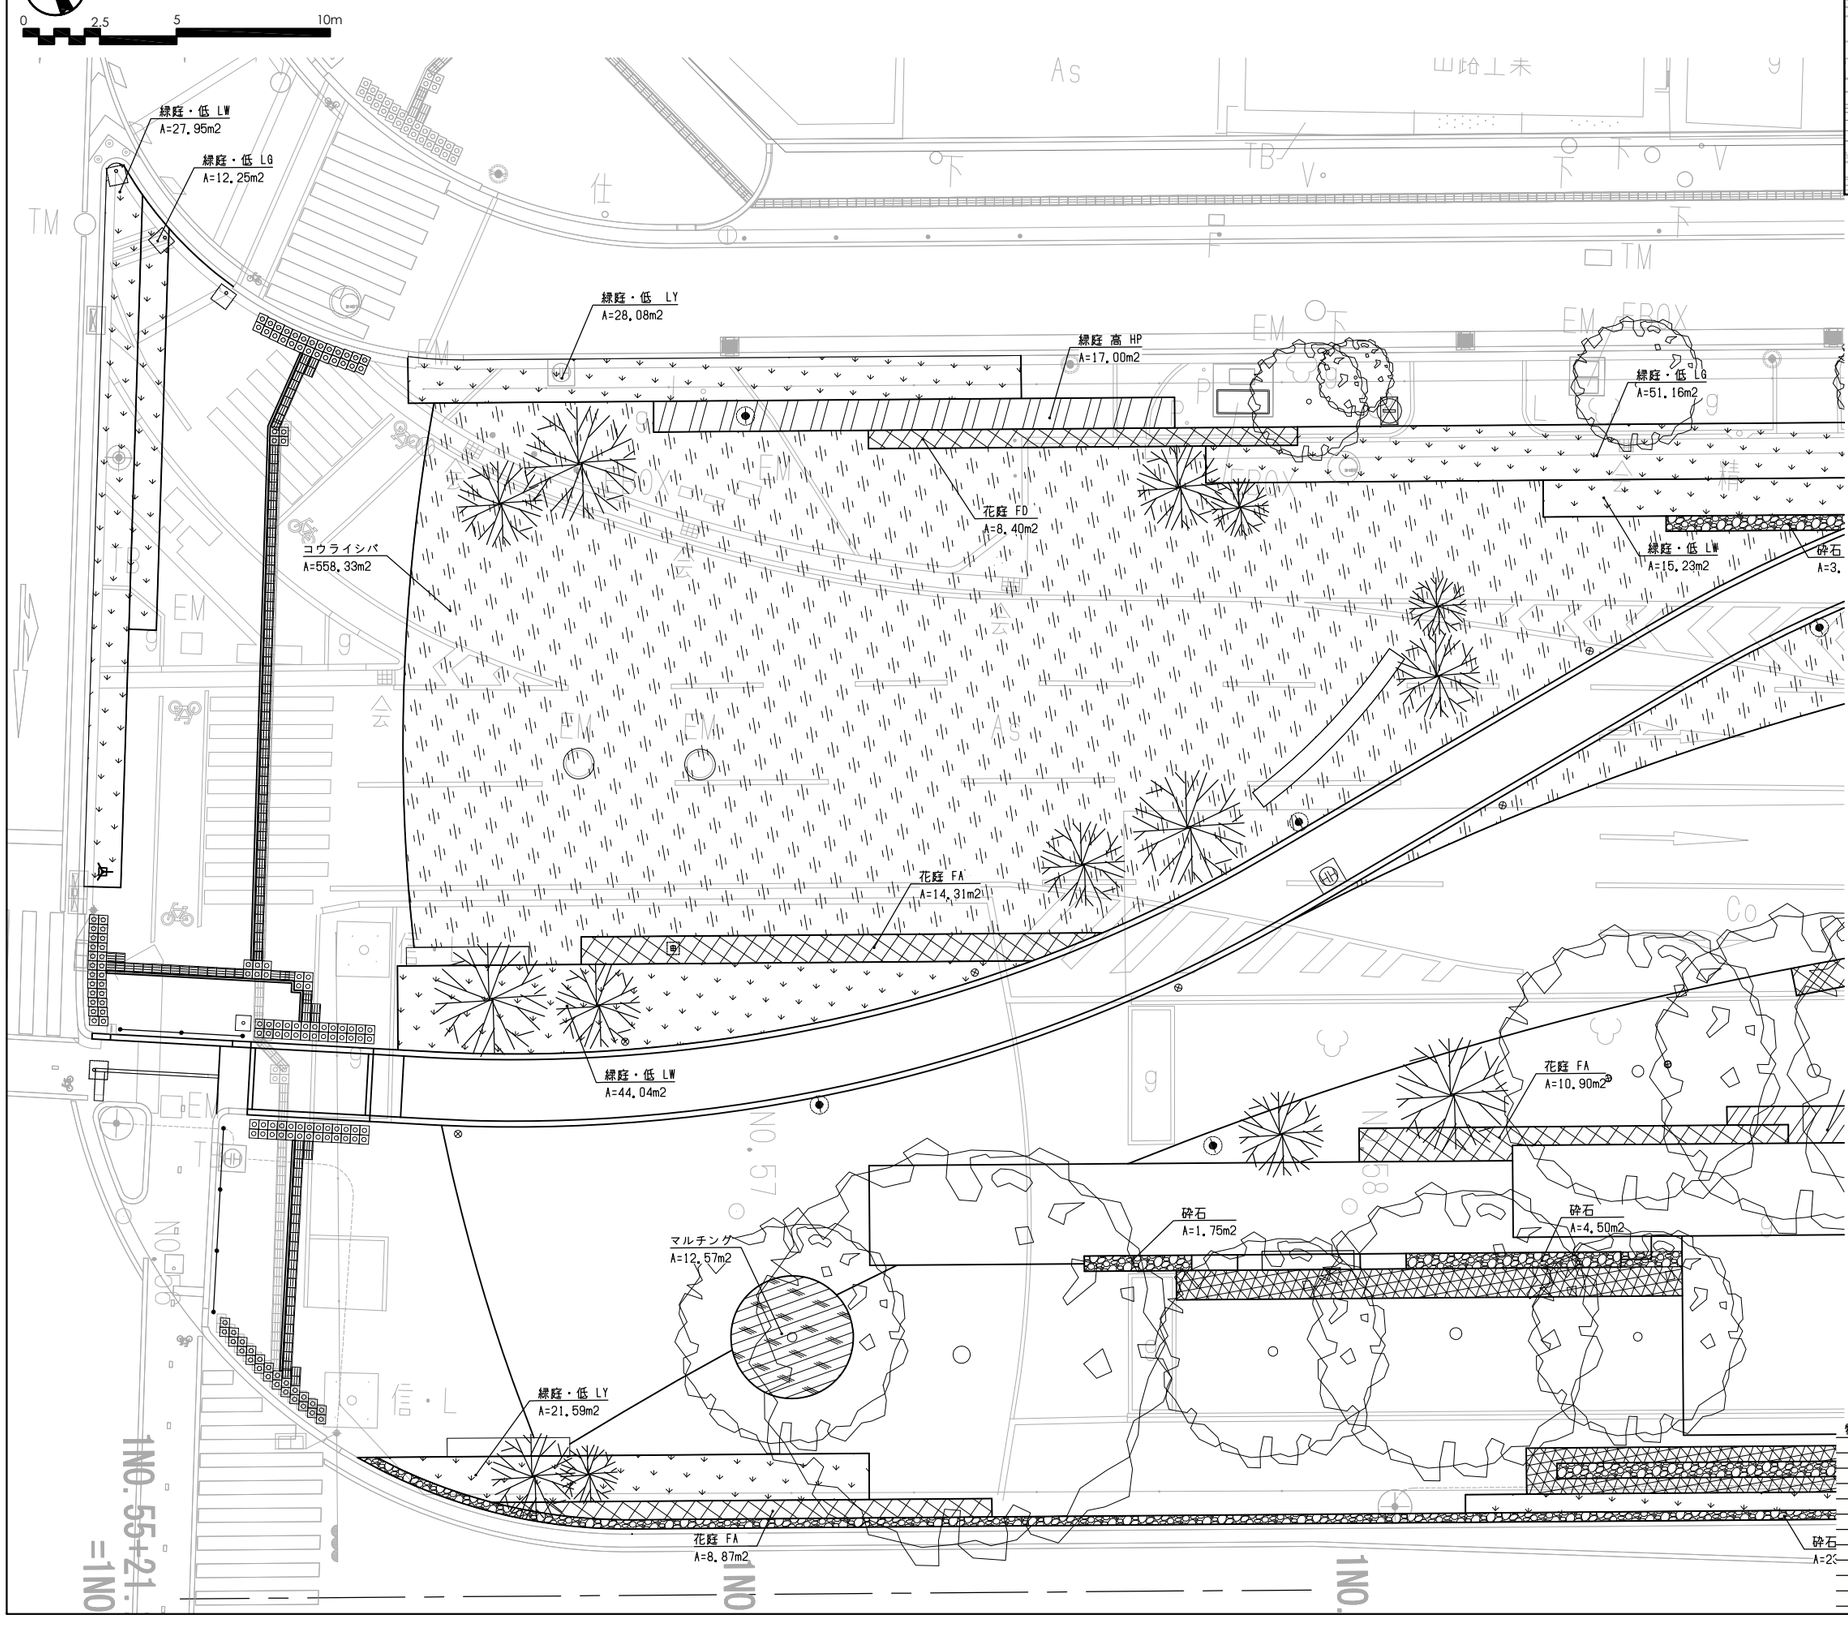


特記
・計画地被類の配置詳細については、施工に先立ち、監督員と調整した上で配植図を作成し、施工時に現場での仮配置を行った上で、監督員の承諾を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	緑地部詳細計画図(1)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:100(A1) S=1:200(A3)	図面番号	C8-31 ／ 77
事業者名	四日市市		

緑地部詳細計画図(2)

凡例
工事範囲

KEYPLAN

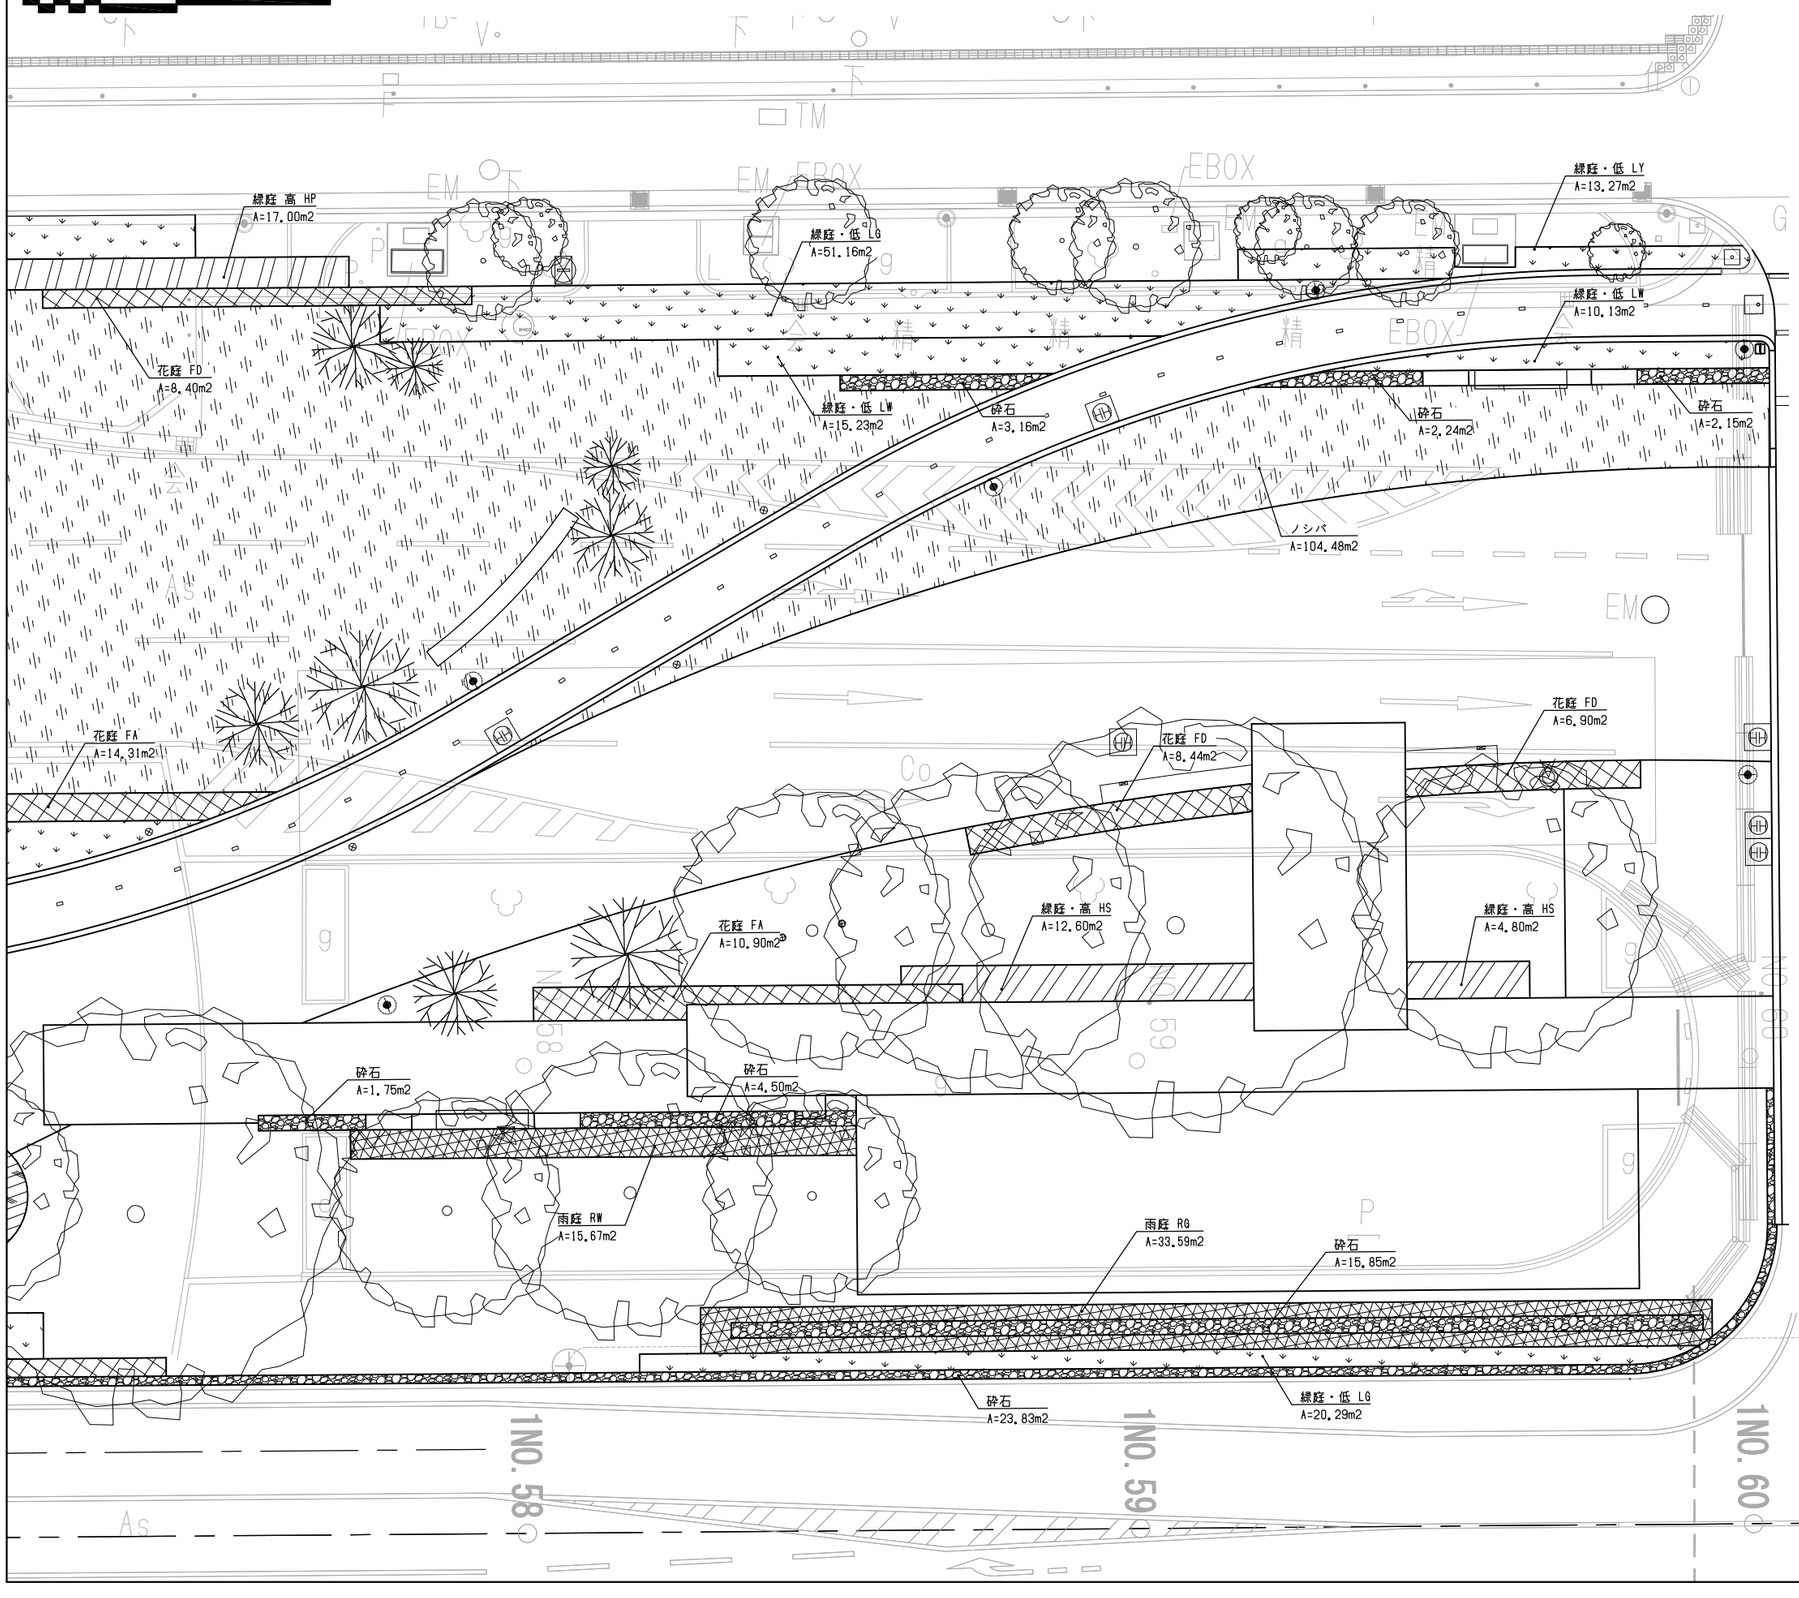


特記
・計画地被類の配置詳細については、施工に先立ち、監督員と調整した上で配植図を作成し、施工時に現場での仮配置を行った上で、監督員の承認を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	緑地部詳細計画図(2)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:100(A1) S=1:200(A3)
図面番号	C8-32 ／ 77
事業者名	四日市市

緑地部詳細計画図(3)

凡例
工事範囲

KEYPLAN

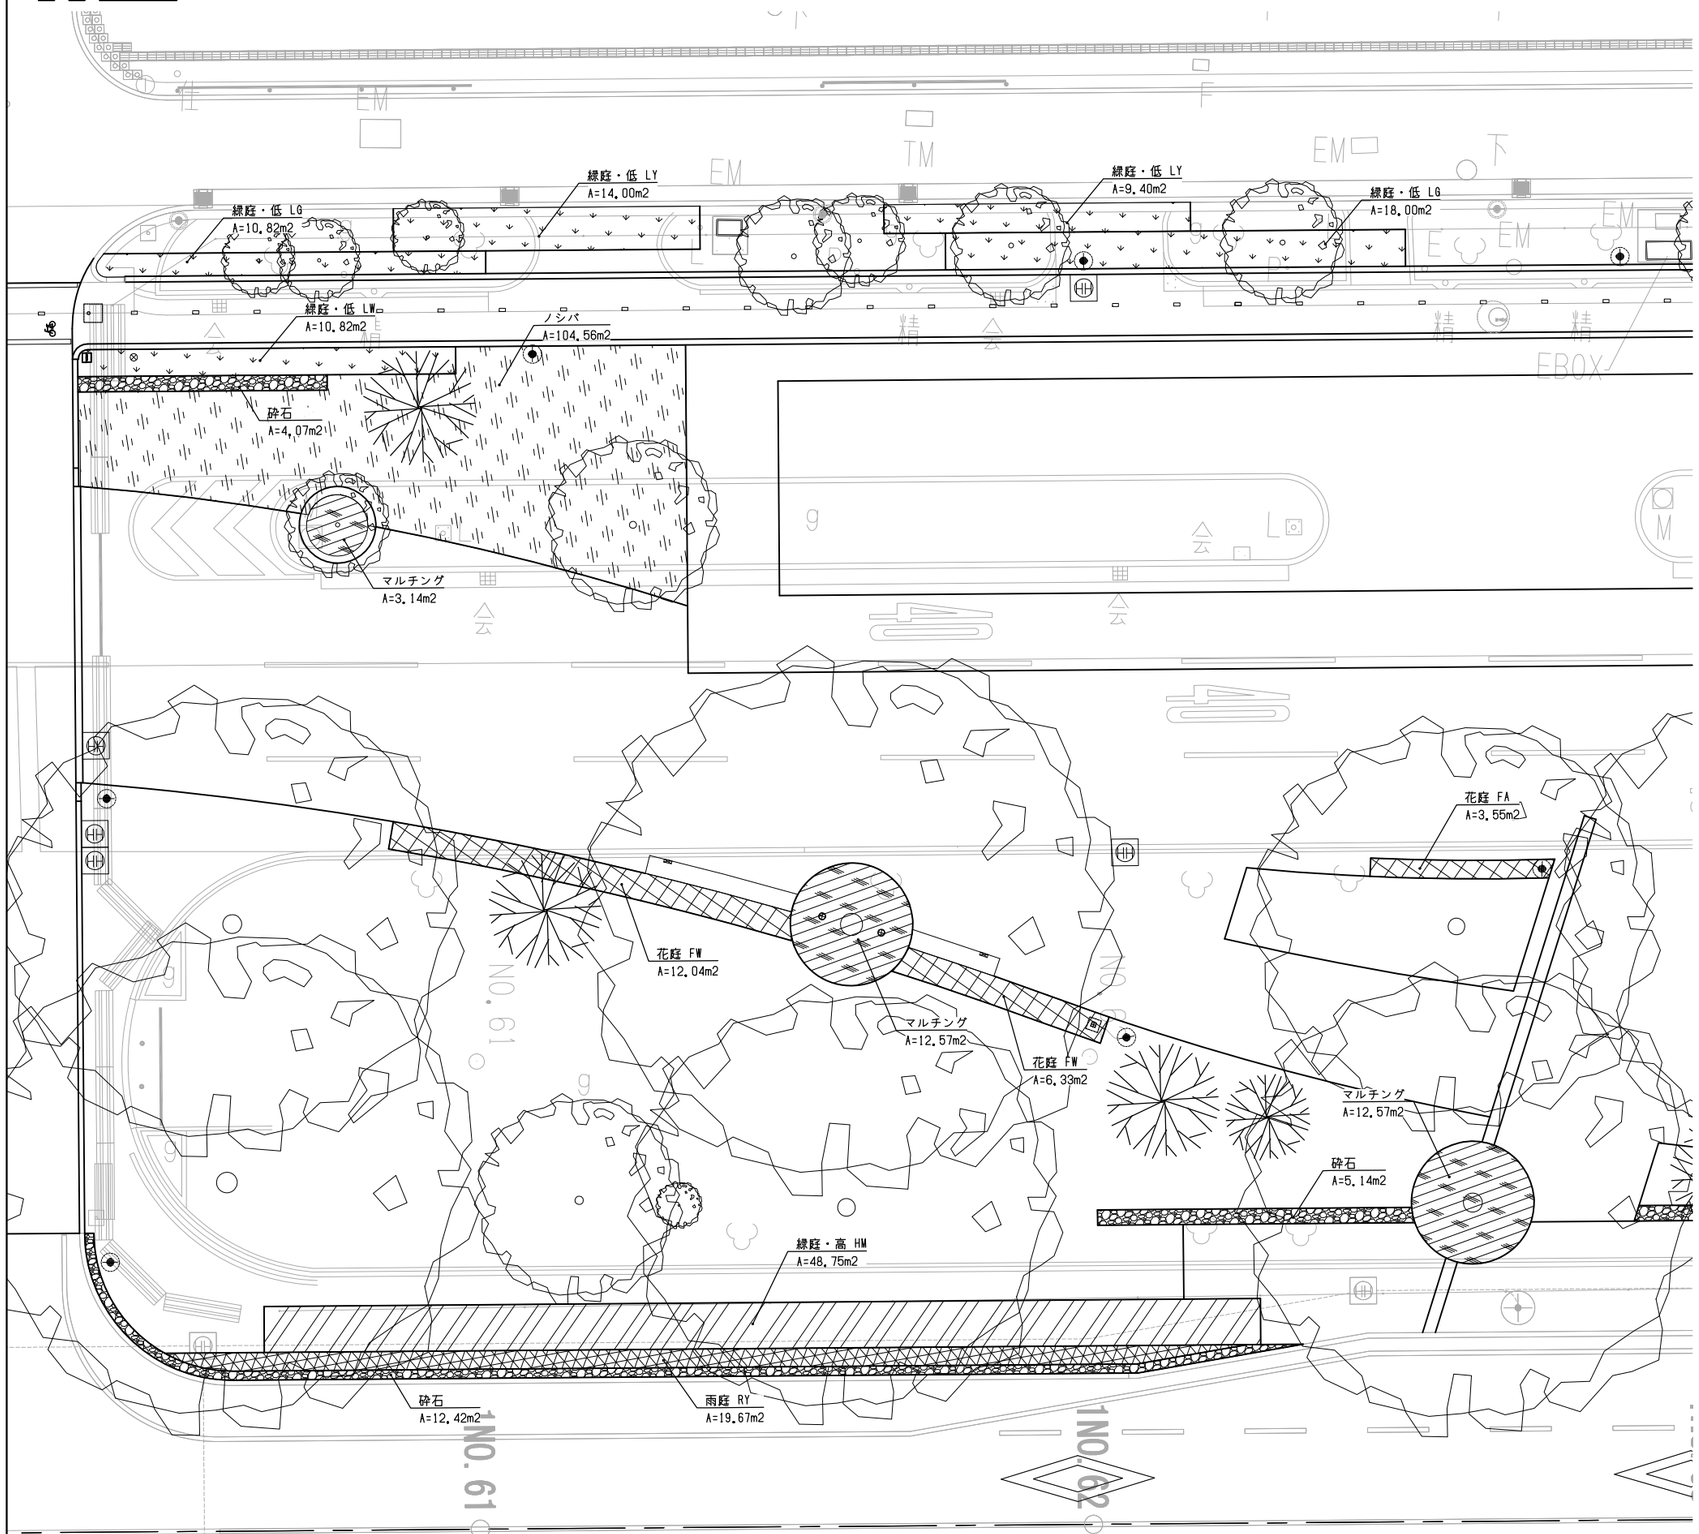


特記
・計画地被類の配置詳細については、施工に先立ち、監督員と調整した上で配植図を作成し、施工時に現場での仮配置を行った上で、監督員の承諾を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	緑地部詳細計画図(3)
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:100(A1) S=1:200(A3)
図面番号	G8-33 ／ 77
事業者名	四日市市

緑地部詳細計画図(4)

凡例
工事範囲

KEYPLAN

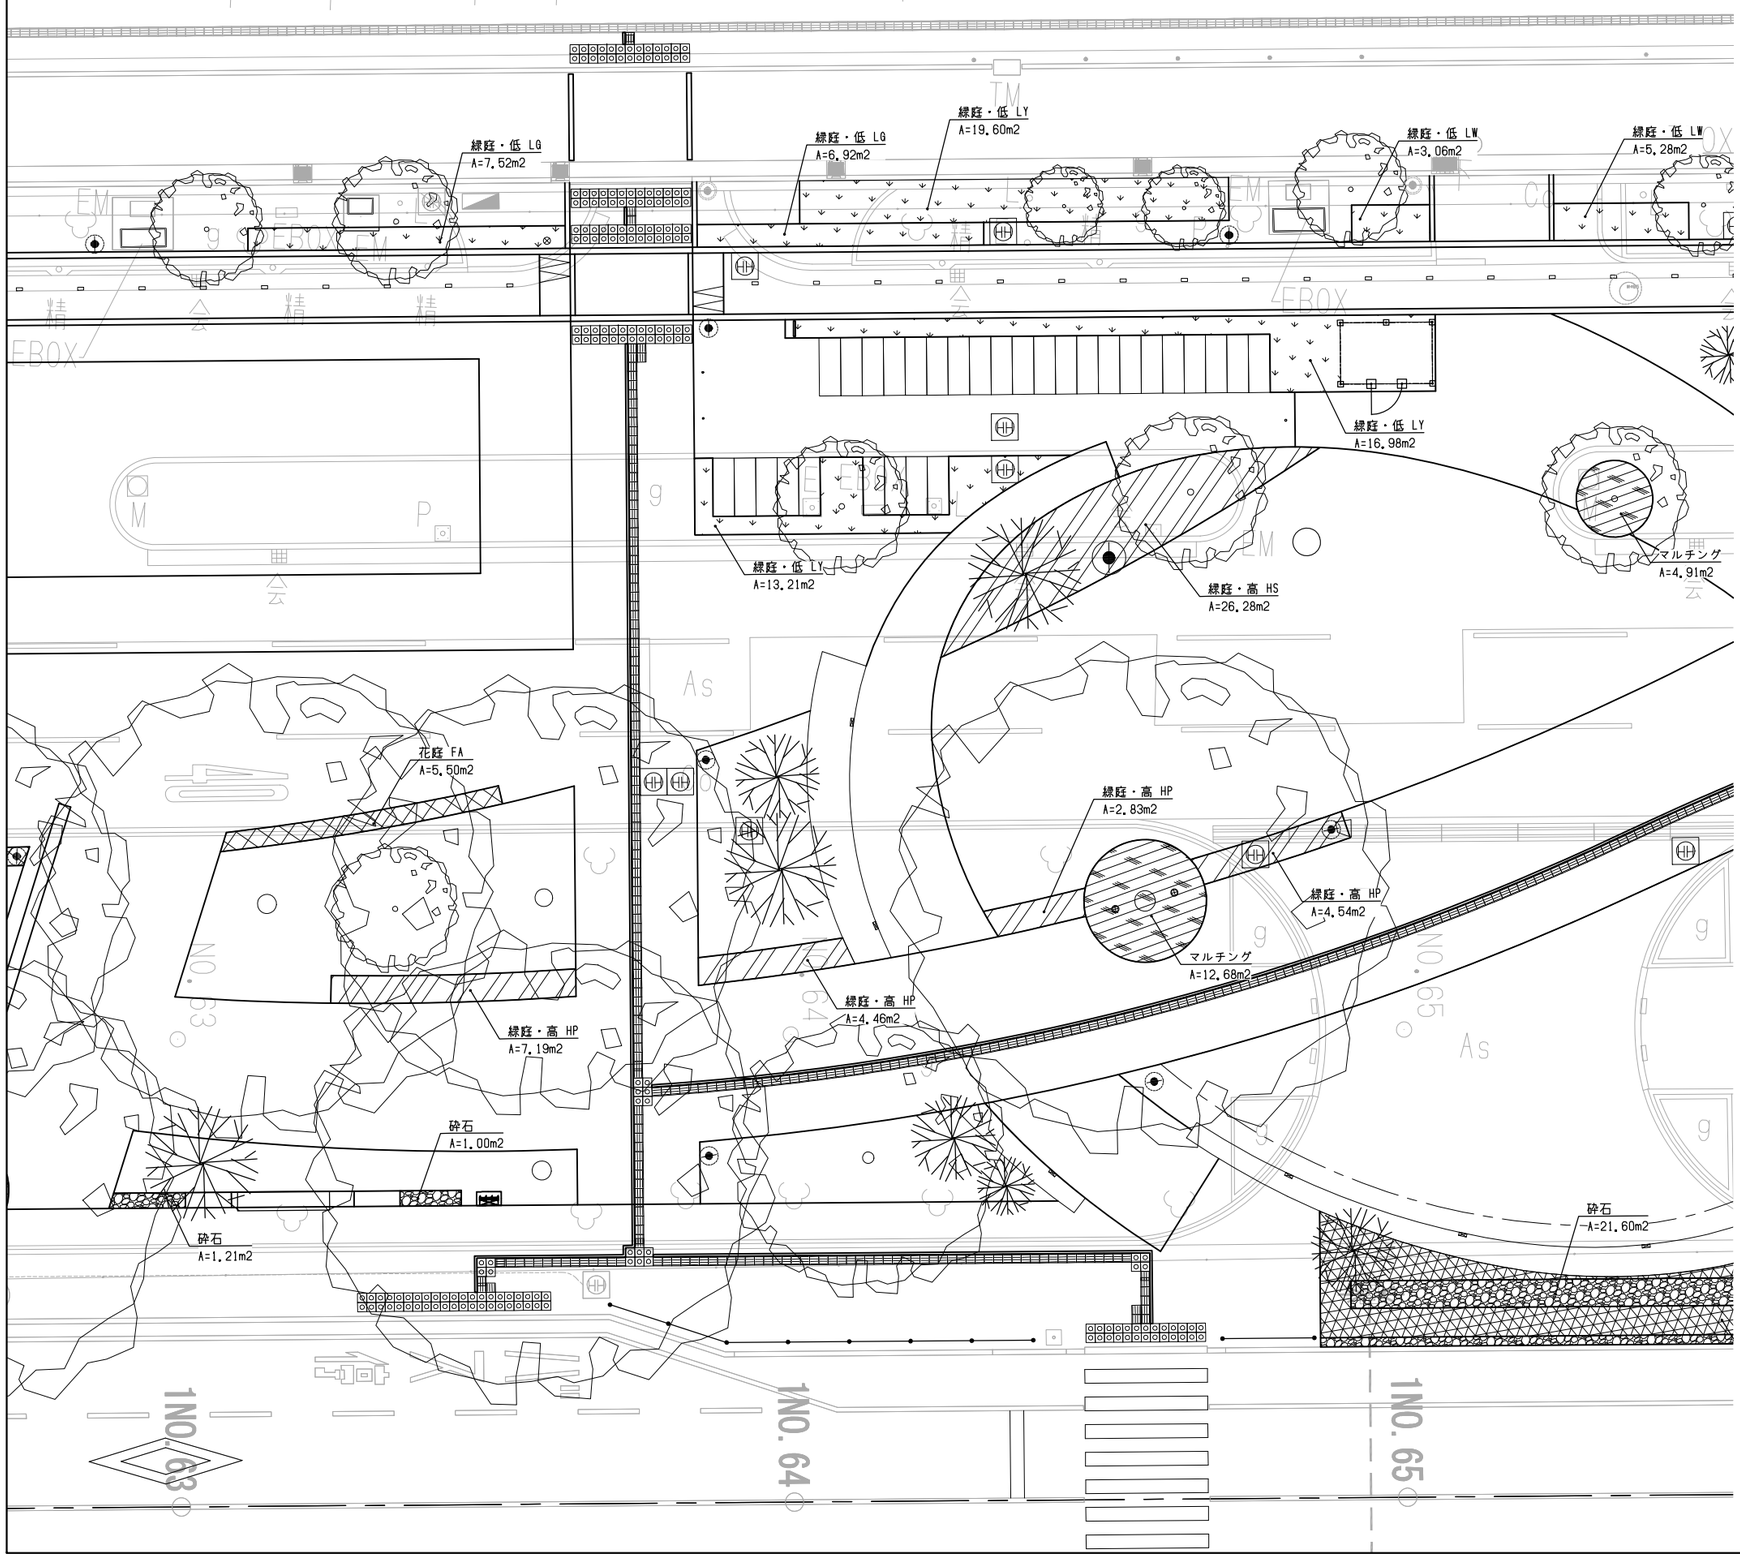


特記
・計画地被類の配置詳細については、施工に先立ち、監督員と調整した上で配植図を作成し、施工時に現場での仮配置を行った上で、監督員の承諾を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	緑地部詳細計画図(4)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:100(A1) S=1:200(A3)
図面番号	C8-34 ／ 77
事業者名	四日市市

緑地部詳細計画図(5)

凡例
工事範囲

KEYPLAN

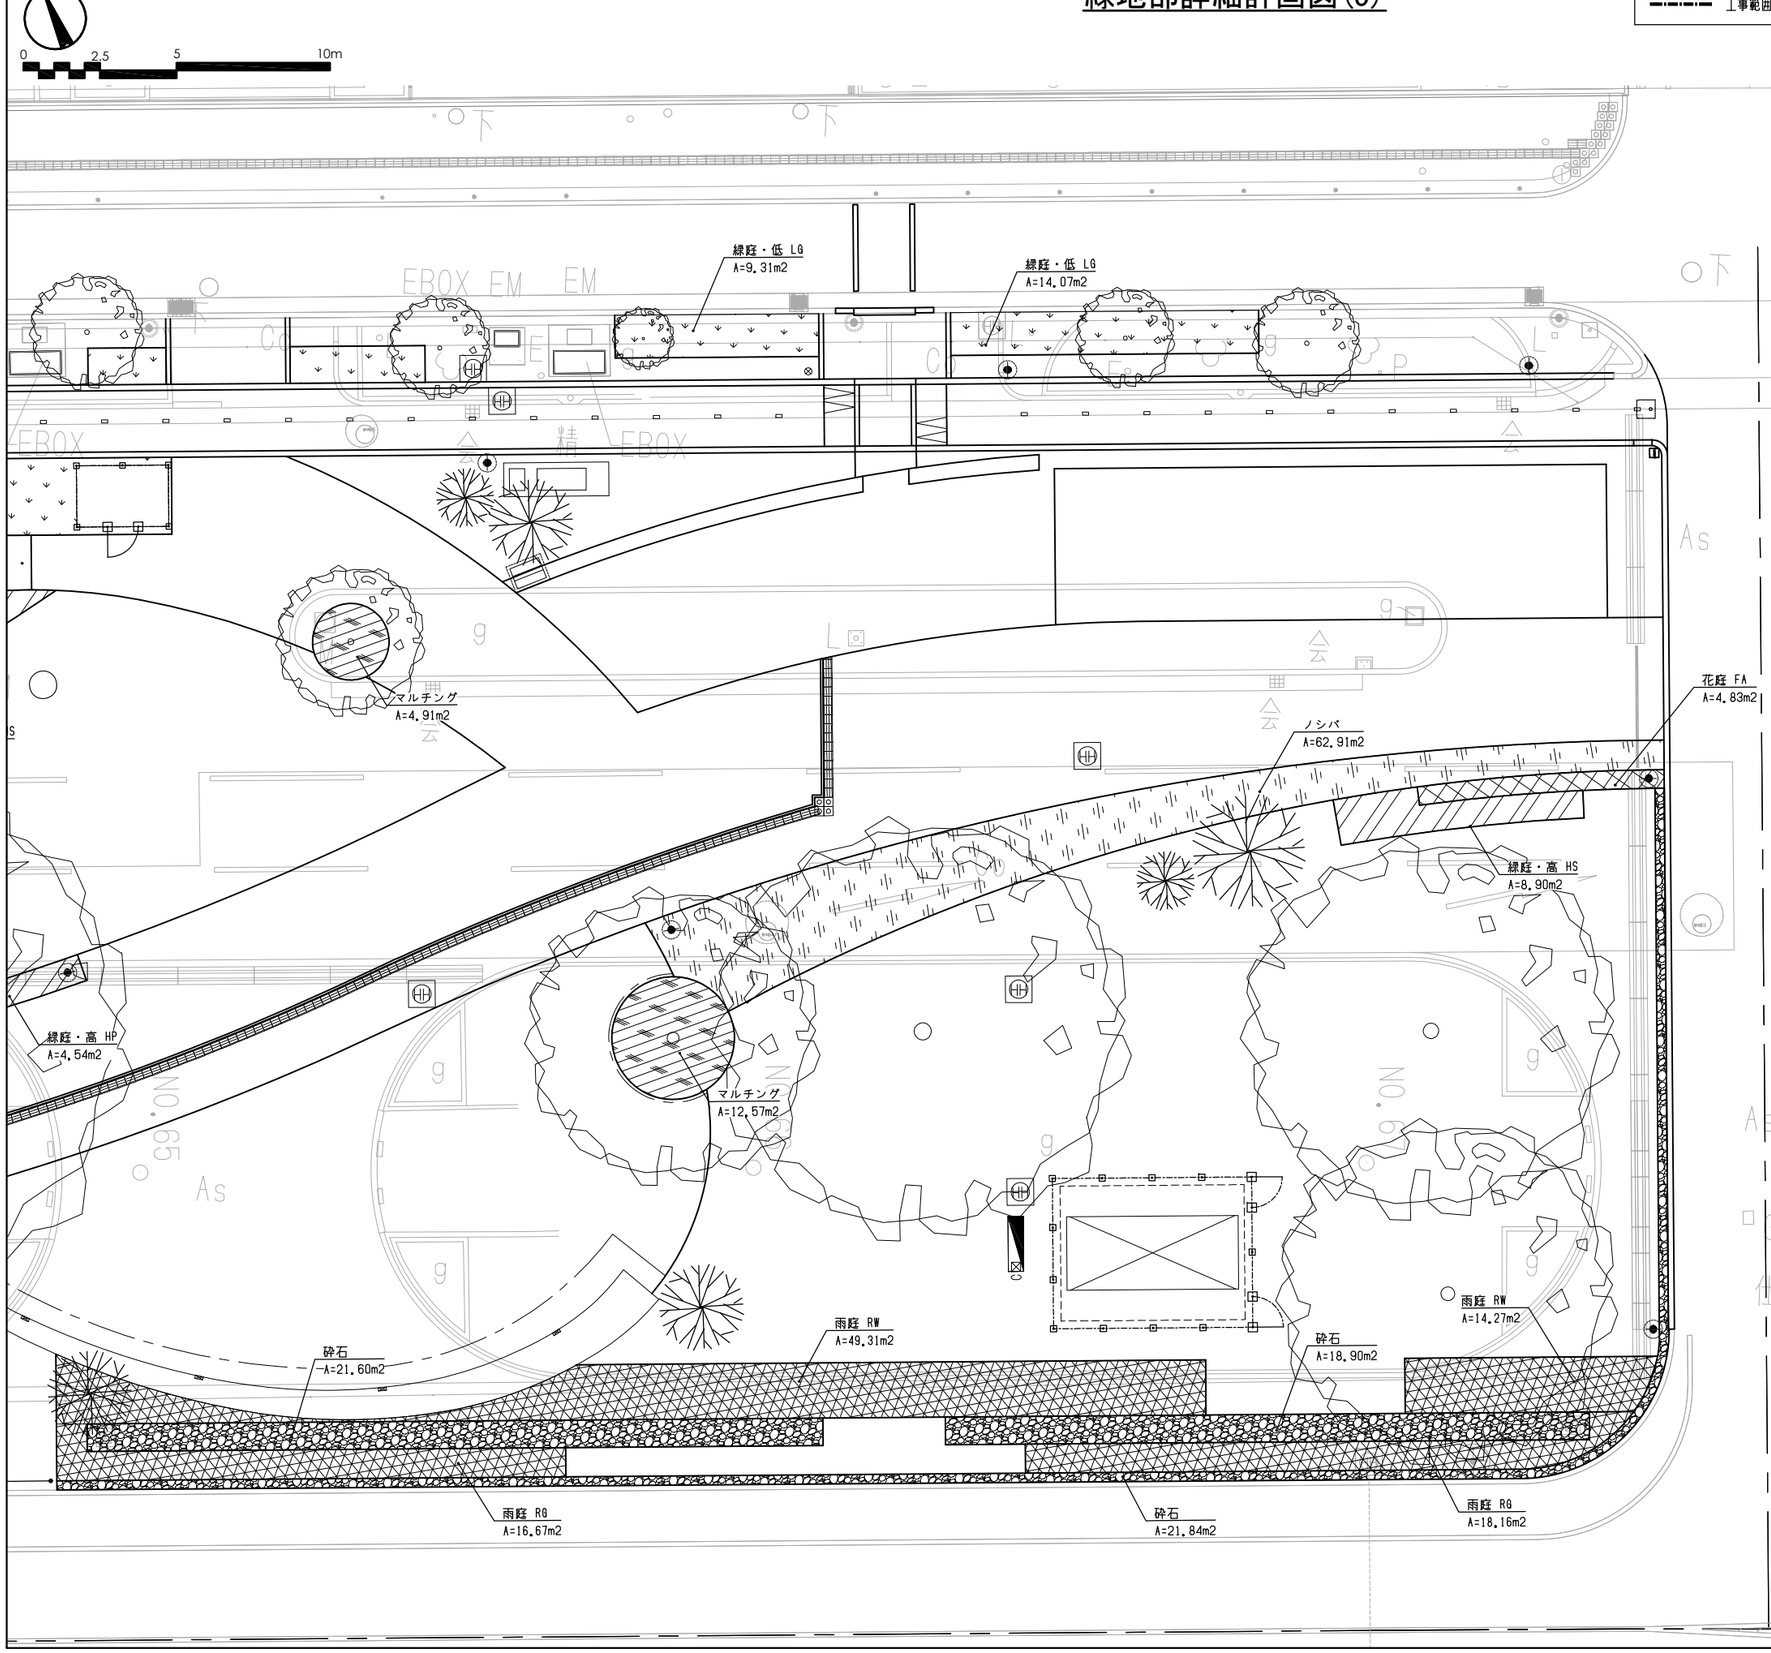

特記
・計画地被類の配置詳細については、施工に先立ち、監督員と調整した上で配植図を作成し、施工時に現場での仮配置を行った上で、監督員の承諾を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	緑地部詳細計画図(5)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:100(A1) S=1:200(A3)
図面番号	C8-35 ／ 77
事業者名	四日市市

緑地部詳細計画図(6)

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		花庭 FA	ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ"ｸﾞﾛｯｿ"	9.0～10.5cmポット	9鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度
			ﾍﾝｽﾃﾓﾝ"ﾊｽｶｰﾚｯﾄﾞ"	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度
			ｱｶﾊﾞﾅｻｽ(青)	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ｱｶﾊﾞﾅｻｽ(白)	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ﾋﾒﾌｶﾞﾊﾞﾅｻｽ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ｵｵﾊﾞｼｬﾉﾋｹﾞ"ﾊｸﾘｭｳ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		花庭 FD	ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ"ｸﾞﾛｯｿ"	9.0～10.5cmポット	9鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度
			ｴｷﾅｾｱ ﾌﾞﾙﾌﾞﾚｱ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ﾈ ﾍﾟﾀ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度
			ﾕﾘｵﾌﾟｽﾃﾞｰｼﾞｰ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ｼｬｽﾀｰﾃﾞｰｼﾞｰ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ｻﾝﾄﾘﾅ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度
			ﾉｺｷﾞﾘｿｳ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度
			ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ｵｵﾊﾞｼｬﾉﾋｹﾞ"ﾊｸﾘｭｳ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		花庭 FW	ｵﾄｺｴｼ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度
			ｵﾐﾅｴｼ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ﾕｰﾊﾄﾘｳﾑ"ﾁｮｺﾚｰﾄ"	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ｱﾔﾒ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ﾉｺｷﾞﾘｿｳ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ｻﾙﾋﾞｱ・ﾈﾓﾛｰｻ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ﾈｷｭｳ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ｵｵﾊﾞｼｬﾉﾋｹﾞ"ﾊｸﾘｭｳ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:0.5割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		雨庭 RG	ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ｵﾐﾅｴｼ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ｻﾙﾋﾞｱ・ﾈﾓﾛｰｻ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ﾁｬｲﾌﾞ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ﾔﾌﾞﾗﾝ	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:4.0割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		雨庭 RY	ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ｵﾐﾅｴｼ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.0割程度
			ｻﾙﾋﾞｱ・ﾈﾓﾛｰｻ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ﾁｬｲﾌﾞ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			黄斑ﾔﾌﾞﾗﾝ	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:4.0割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		雨庭 RW	ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			ｵﾐﾅｴｼ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1割程度
			ｻﾙﾋﾞｱ・ﾈﾓﾛｰｻ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2割程度
			ﾁｬｲﾌﾞ	9.0～10.5cmポット	16鉢/ｍ2 程度,植栽面積:1.5割程度
			白斑ﾔﾌﾞﾗﾝ	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2割程度
			ｵｵﾊﾞｼｬﾉﾋｹﾞ"ﾊｸﾘｭｳ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		緑庭・高 HS	ｽﾃｨﾊﾞ"ｴﾝｼｪﾙﾍｱｰ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ﾒﾘﾆｽ"ｻﾞﾊﾟﾝﾅ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ﾐｭｰﾚﾝﾍﾞﾙｷﾞｱ	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ﾁｶﾗｼﾊﾞ	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		緑庭・高 HP	ﾊﾞﾆｶﾑ"ﾌﾞﾚｰﾘｰｽｶｲ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ﾊﾞﾆｶﾑ"ﾁｮｺｺｰﾀ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.5割程度
			ﾊﾞﾆｶﾑ"ﾍﾋﾞｰﾒﾀﾙ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.5割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		緑庭・高 HW	ｽﾃｨﾊﾞ"ｴﾝｼｪﾙﾍｱｰ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ﾜｲﾙﾄﾞｵｰﾂ	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ﾃｨｽｶﾝﾌﾞﾗﾝ"ｺﾞｰﾙﾄﾞﾀｸﾞ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ｶﾗﾏｸﾞﾛｽﾃｨｽ"ｵｰﾊﾞｰﾀﾑ"	9.0～10.5cmポット	4鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		緑庭・低 LG	ヤブラン	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:4.0割程度
			フッキソウ	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度
			ノシラン	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:3.0割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		緑庭・低 LY	黄斑ヤブラン	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:4.0割程度
			ﾔﾌﾞﾗﾝ"ｾｰﾃﾞｨｰ ｲﾝｺﾞｯﾄﾞ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:4.0割程度
			ｶﾚｯｸｽ"ｴﾒｰｺﾞｰﾙﾄﾞ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		緑庭・低 LW	白斑ヤブラン	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:4.0割程度
			ｶﾚｯｸｽ"ﾌﾛｽﾃｯﾄﾞｶｰﾙ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:2.0割程度
			ｵｵﾊﾞｼｬﾉﾋｹﾞ"ﾊｸﾘｭｳ"	9.0～10.5cmポット	25鉢/ｍ2 程度,植栽面積:4.0割程度

地被植栽	表示		名称	摘要	備考
		天然芝	ノシバ		
			コウライシバ		

特記

・計画地被類の配置詳細については、施工に先立ち、監督員と調整した上で配植図を作成し、施工時に現場での仮配置を行った上で、監督員の承認を得ること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	緑地部詳細計画図(6)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:100(A1) S=1:200(A3)
図面番号	C8-36 ／ 77
事業者名	四日市市

植栽基盤詳細図


横打ち式地下支柱(C=0.10～0.19)　S=1/10(1/20)

製品例：東邦レオ　フィットロックSGS-S同等


平面図

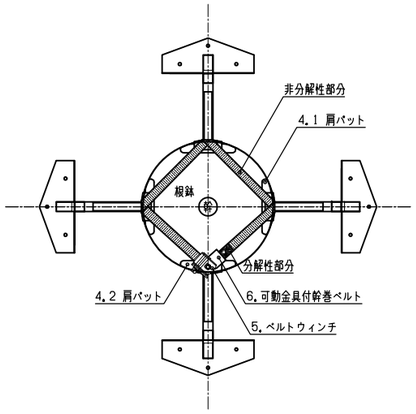

基部対応図

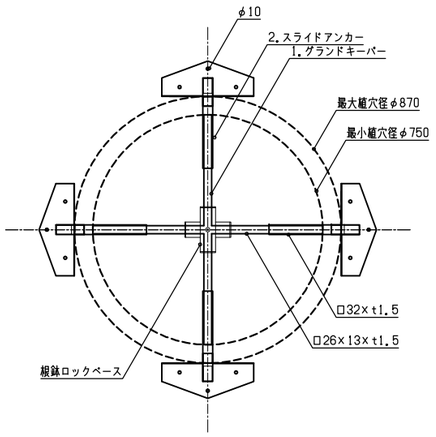

断面図

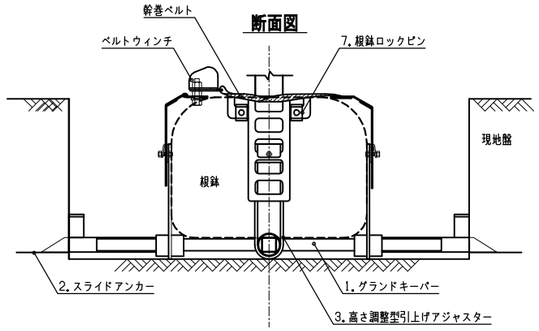


NO.	部品名	数量
1	グランドキーパー（根鉢ロックベース付き）	1
2	スライドアンカー	4
3	高さ調整型引上げアジャスター	4
4.1	ベルト掛け回し用肩バット	3
4.2	ウィンチ取り付け用肩バット	1
5	ベルトウィンチ	1
6	可動金具付幹巻ベルト　　L=2.0m	1
7	根鉢ロックピン	8
8	根鉢ロックピン用ボルト（M10 L=25mm）	8


横打ち式地下支柱(C=0.20～0.29)　S=1/15(1/30)

製品例：東邦レオ　フィットロックSGS-M同等


平面図

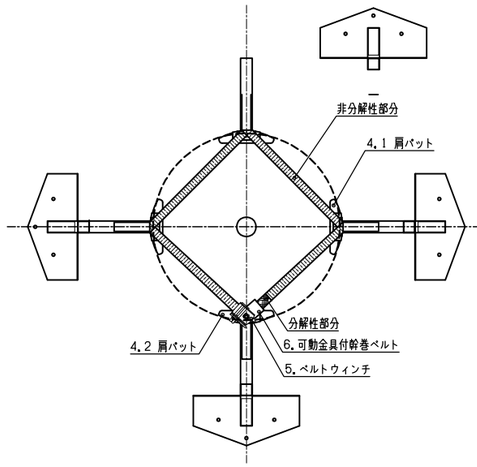

基部対応図

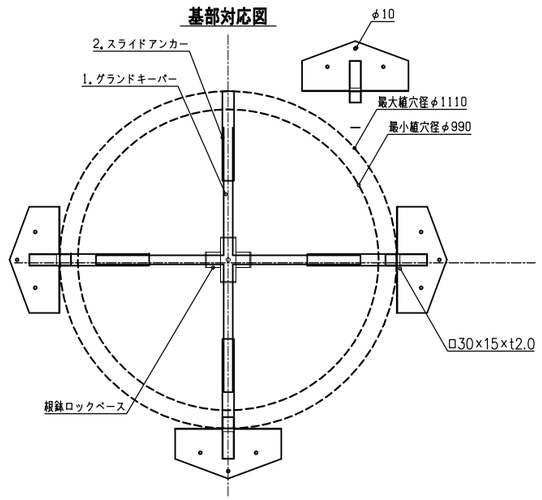


断面図

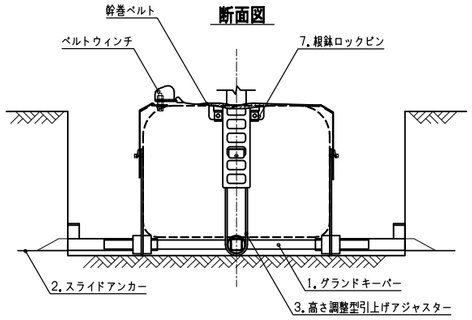

NO.	部品名	数量
1	グランドキーパー（根鉢ロックベース付き）	1
2	スライドアンカー	4
3	高さ調整型引上げアジャスター	4
4.1	ベルト掛け回し用肩バット	3
4.2	ウィンチ取り付け用肩バット	1
5	ベルトウィンチ	1
6	可動金具付幹巻ベルト　　L=2.5m	1
7	根鉢ロックピン	8
8	根鉢ロックピン用ボルト（M10 L=25mm）	8

植穴要領図

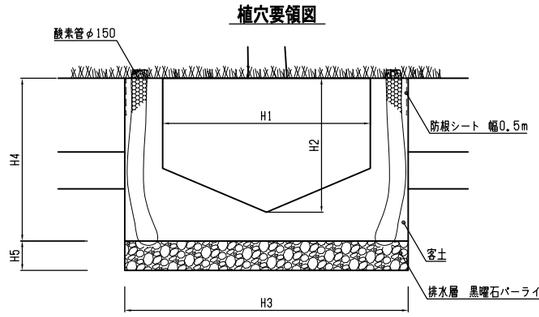


植穴等数量表　　樹木1本当り

	目通幹周（樹高）	H1	H2	V'	H3	H4	V	H5		客土量	客土材内訳			固形肥料	緩効性肥料	酸素供給材	酸素管φ150		
		根鉢径	鉢深さ	根鉢量	植穴径	植穴深さ	植穴容量	パーライト厚み	パーライト必要量	客土量	良質土	バーク堆肥	保水剤				本数	長さ	キャップ
	cm	cm	cm	m3	cm	cm	m3	cm	l	m3	m3	kg	kg	kg	kg	kg	本	m	個
高木	幹周　10cm未満	33	25	0.017	69	45	0.168	8	30	0.073	0.057	7.3	5.5	0.051	0.051	0.22	2	0.6	2
	10cm以上 15cm未満	38	28	0.028	75	48	0.212	8	35	0.112	0.087	11.2	8.4	0.078	0.078	0.34	2	0.6	2
	15cm以上 20cm未満	47	33	0.061	87	56	0.333	10	59	0.209	0.163	20.9	15.7	0.146	0.146	0.63	2	0.6	2
	20cm以上 25cm未満	57	39	0.110	99	63	0.485	10	77	0.330	0.257	33.0	24.8	0.231	0.231	0.99	2	1.0	2
	25cm以上 30cm未満	66	45	0.170	111	69	0.667	10	97	0.480	0.374	48.0	36.0	0.336	0.336	1.44	2	1.0	2
	30cm以上 35cm未満	71	48	0.210	117	77	0.827	15	161	0.550	0.429	55.0	41.3	0.385	0.385	1.65	2	1.0	2
	35cm以上 45cm未満	90	59	0.400	141	90	1.405	15	234	0.940	0.733	94.0	70.5	0.658	0.658	2.82	3	1.0	3
	45cm以上 60cm未満	113	74	0.740	171	105	2.410	15	344	1.540	1.201	154.0	115.5	1.078	1.078	4.62	3	1.5	3
	60cm以上 75cm未満	141	91	1.320	207	129	4.339	20	673	2.380	1.856	238.0	178.5	1.666	1.666	7.14	4	1.5	4
	75cm以上 90cm未満	170	108	2.080	243	153	7.092	25	1,159	3.370	2.629	337.0	252.8	2.359	2.359	10.11	4	1.5	4
	90cm以上	199	127	2.920	281	171	10.599	25	1,550	6.130	4.781	613.0	459.8	4.291	4.291	18.39	6	2.0	6
低木	30cm以上 50cm未満	17	10	0.002	33	26	0.022	-	-	0.020	0.016	2.0	1.5	0.014	0.014	0.06	-	-	-
	50cm以上 80cm未満	20	12	0.004	37	28	0.030	-	-	0.026	0.020	2.6	2.0	0.018	0.018	0.08	-	-	-
	80cm以上 100cm未満	22	13	0.005	41	31	0.040	-	-	0.035	0.027	3.5	2.6	0.025	0.025	0.11	-	-	-
	100cm以上 150cm未満	26	16	0.008	46	43	0.071	8	13	0.049	0.038	4.9	3.7	0.034	0.034	0.15	-	-	-

地被植栽 S=1/10(1/20)


※「芝生」部分については客土の厚みを300mmとする。
※「特産茶展示圃」部分については客土の内訳を下記とする。
　良質土＋バーク堆肥＋ピートモス＋保水剤＝6.0:2.0:1.5:0.5

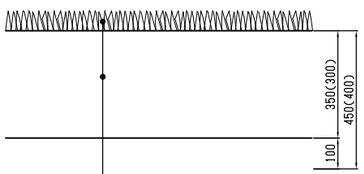

地被植栽
客土（良質土＋バーク堆肥＋保水剤＝8.5:0.75:0.75）　t=350(300)mm


※地被植栽及び芝はバーク堆肥と保水剤の混合品を想定

八ツ掛支柱

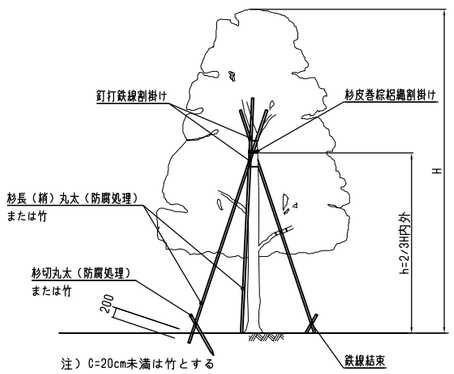


注）C=20cm未満は竹とする

バークチップ舗装 S=1/10(1/20)

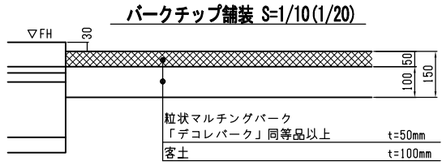

粒状マルチングバーク
「デコレバーク」同等品以上　　t=50mm
客土　　t=100mm

砕石舗装 S=1/10(1/20)



単粒度砕石２号　　t=300mm


特記
・施工に先立ち現地盤の透水試験を行い、土壌改良の要否について確認を行った上で監督員の承認を得ること。
・植穴の埋込は根鉢や地下支柱と隙間なく土が入るように行い、地下支柱の荷重計算の想定値同等以上の地盤とすること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	植栽基盤詳細図
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-37 ／ 77
事業者名	四日市市


蛇篭詳細図

平面図 S=1/15(A1)


蛇篭1(JN1)

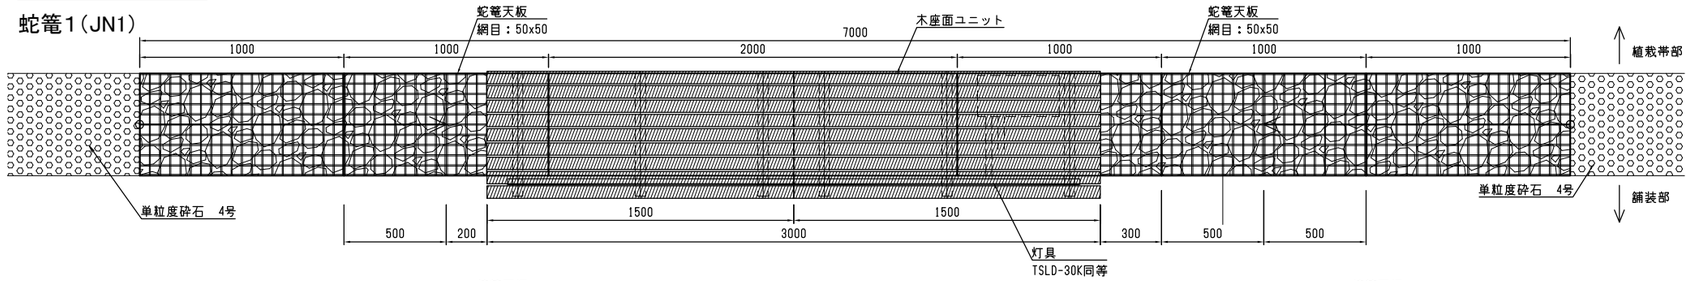


蛇篭2(JN2)

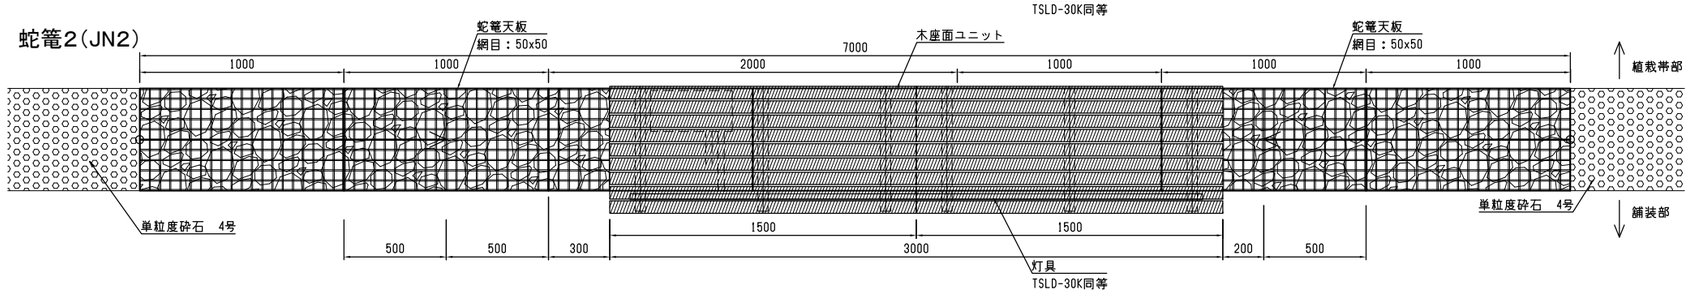


蛇篭3(JN3)

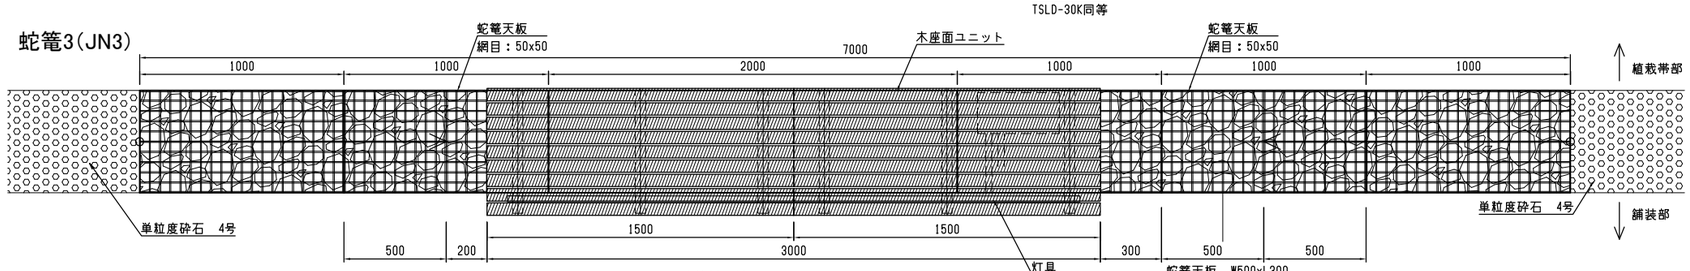


縦断面図 S=1/15(A1)

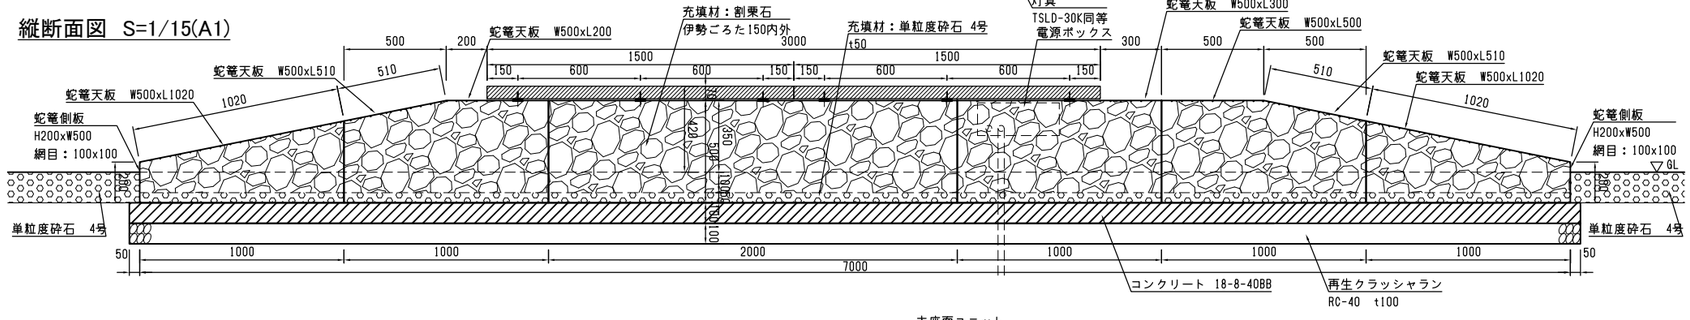


立面図 S=1/15(A1)

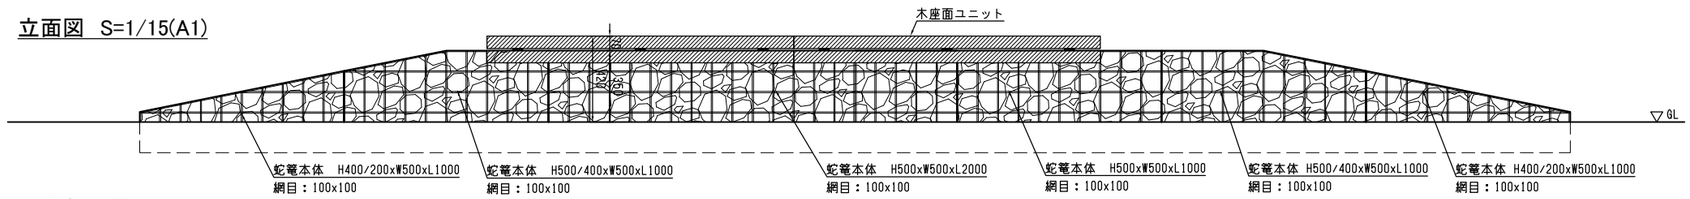


灯具割付図 S=1/15(A1)

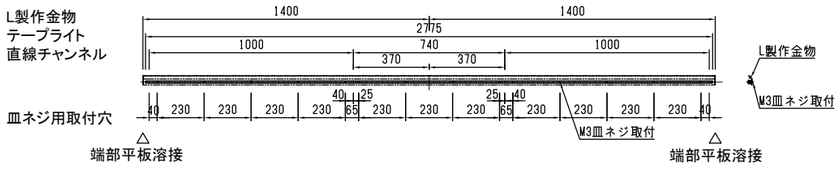


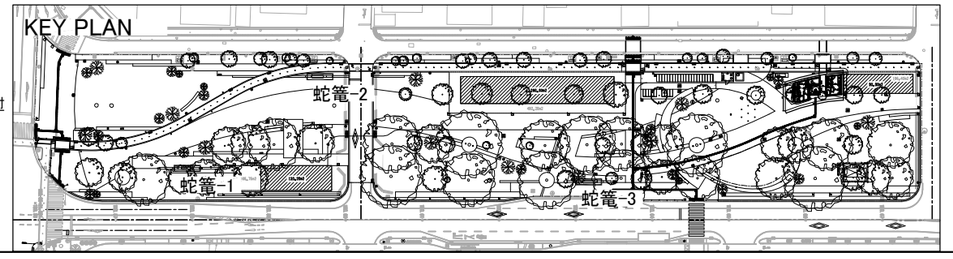


横断面図 S=1/10(A1)

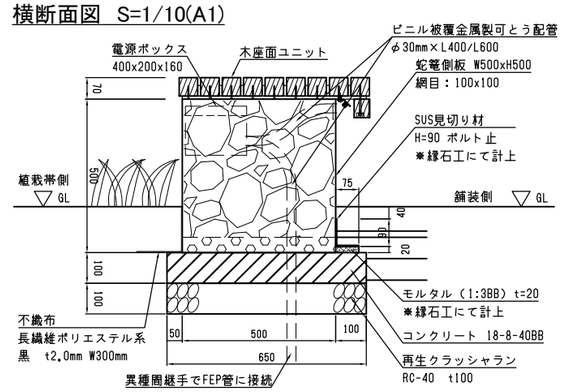

木座面ユニット詳細図 S=1/5(A1)

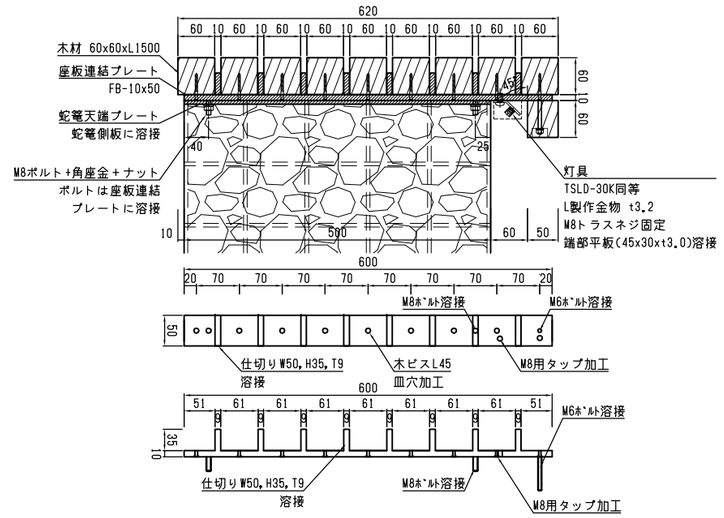

電源ボックス詳細図 S=1/10(A1)

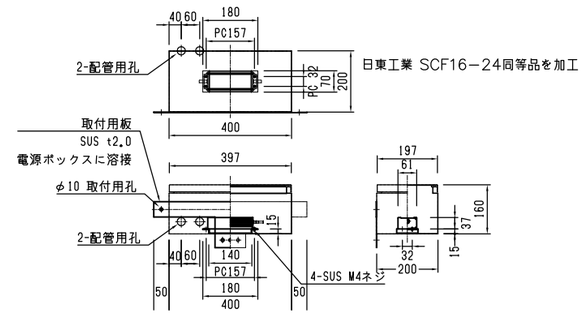

特記
- 施工に先立ち、施工図を作成し監督員の承認を得ること。
- 蛇篭の基礎は地面の勾配によらず水平とし、最も計画GLの高い点を基準とする。基礎高さは各詳細図に従う。
- 不織布は地表面に確が露出しないよう、地表面より若干下げて配置すること。
- 蛇篭・割栗石の素材についてはサンプル提示の上、監督員の承認を得ること。


特記（木材について）
- 全て三重県産杉材（一等材）、芯去り材とする。
- 防腐処理については、薬液は、重金属（銅及び六価クロム）及び殺虫剤系を含まない無公害薬液を使用し、JISA9002に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行い、薬液の溶脱を防いだ方法による。（酸化亜鉛含浸処理同等品以上）
  注入量は、K4相当以上とする。
- 木材の防腐・防虫効果については、１０年間以上の保証付とする。
- 塗装については、浸透性塗装とし、つやが出ないものとすること。色彩については、監督員と協議の上決定すること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	蛇篭詳細図		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-38 ／ 77
事業者名	四日市市		


コンクリートベンチ詳細図(1)

RCB1, RCB2, RCB3


位置図 RCB-1 S=1:100(A1)

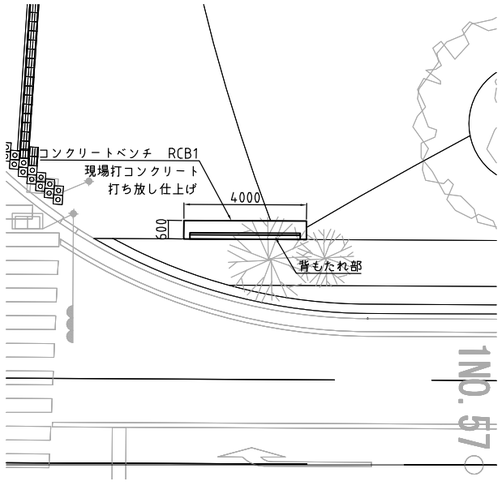


位置図 RCB-2 S=1:100(A1)

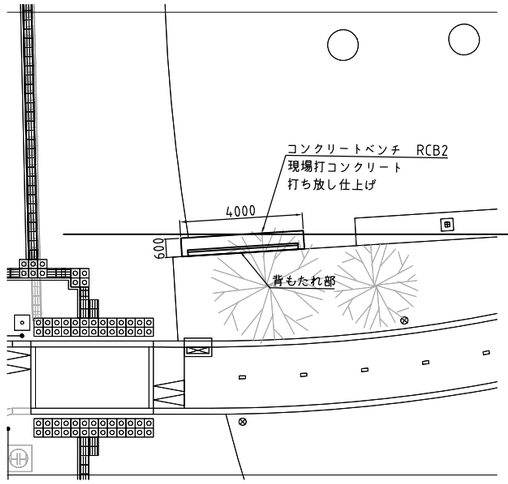


姿図 RCB-1/RCB-2共通 S=1:35(A1)

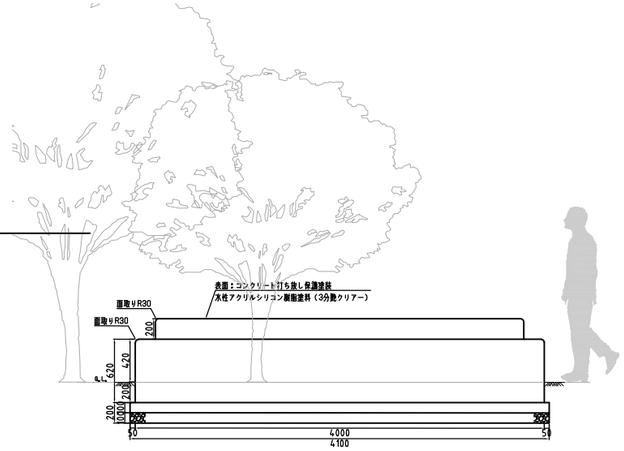


立面図・平面図 RCB-1/RCB-2共通 S=1:20(A1)

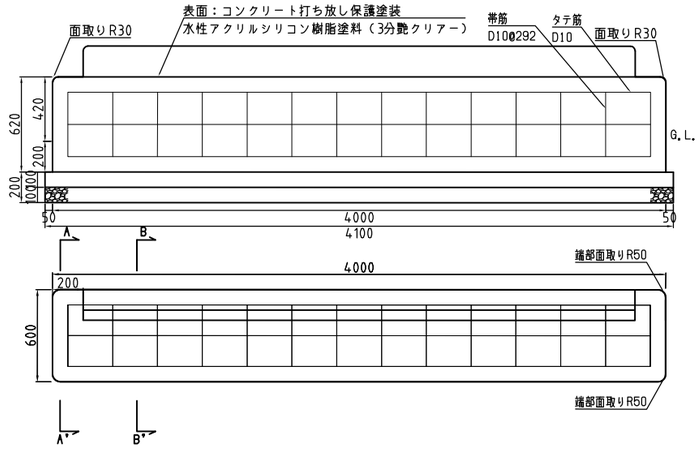


位置図 RCB-3 S=1:100(A1)

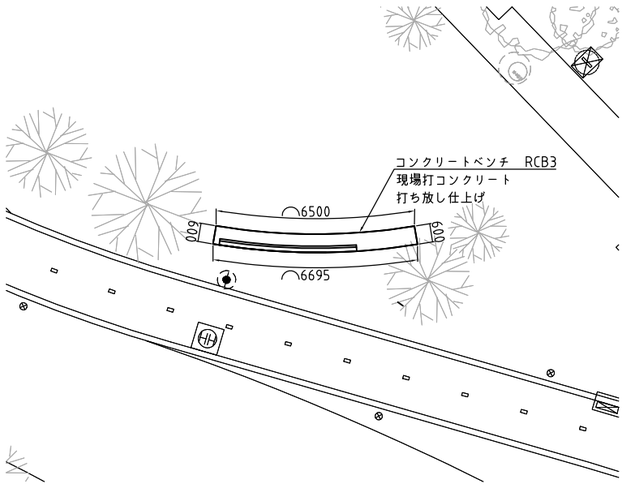

立面図 S=1:50(A1)

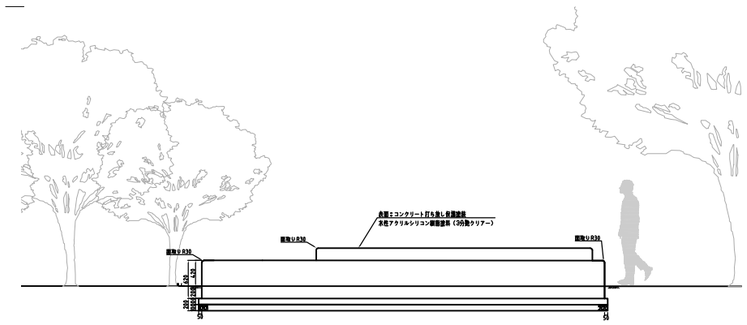


平面図 S=1:25(A1)

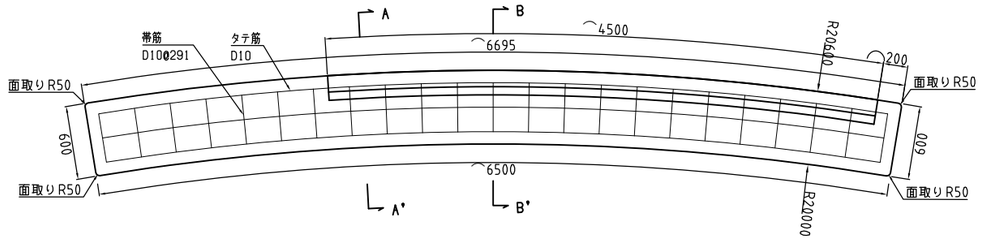


A-A' 断面図 S=1:10(A1)

標準断面図

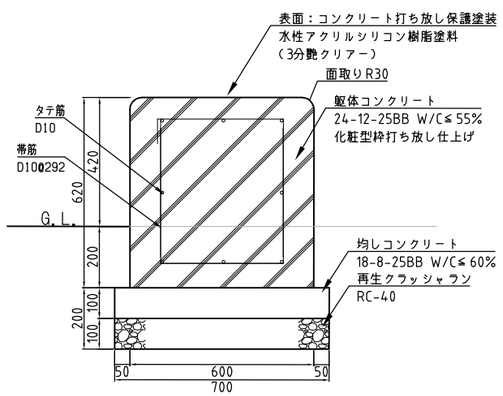

B-B' 断面図 S=1:10(A1)

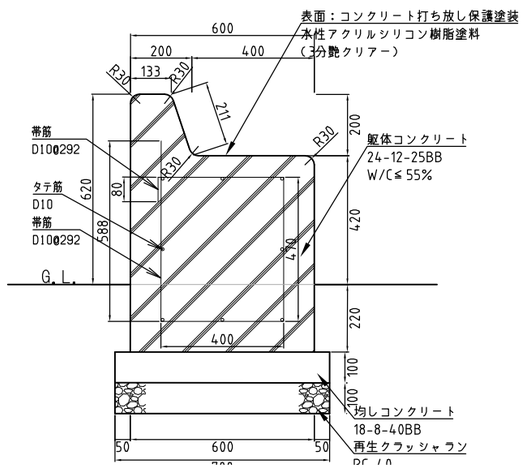

特記

・施工に先立ち、施工図を作成し監督員の承認を得ること。


・コンクリートベンチの座面は水平とし、座面高さは380以上450mm以下を許容値として高さ設定を行うこと。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	コンクリートベンチ詳細図(1)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-39 ／ 77
事業者名	四日市市		


コンクリートベンチ詳細図(2)


RCB4, RCB5, RCB6, RCB7

位置図 S=1:100(A1)

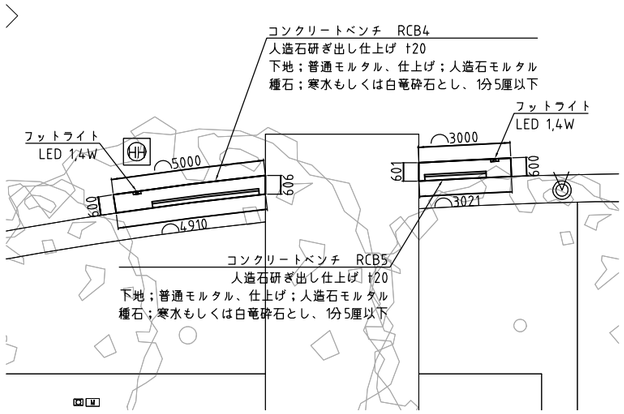

立面図・平面図 S=1:30(A1)

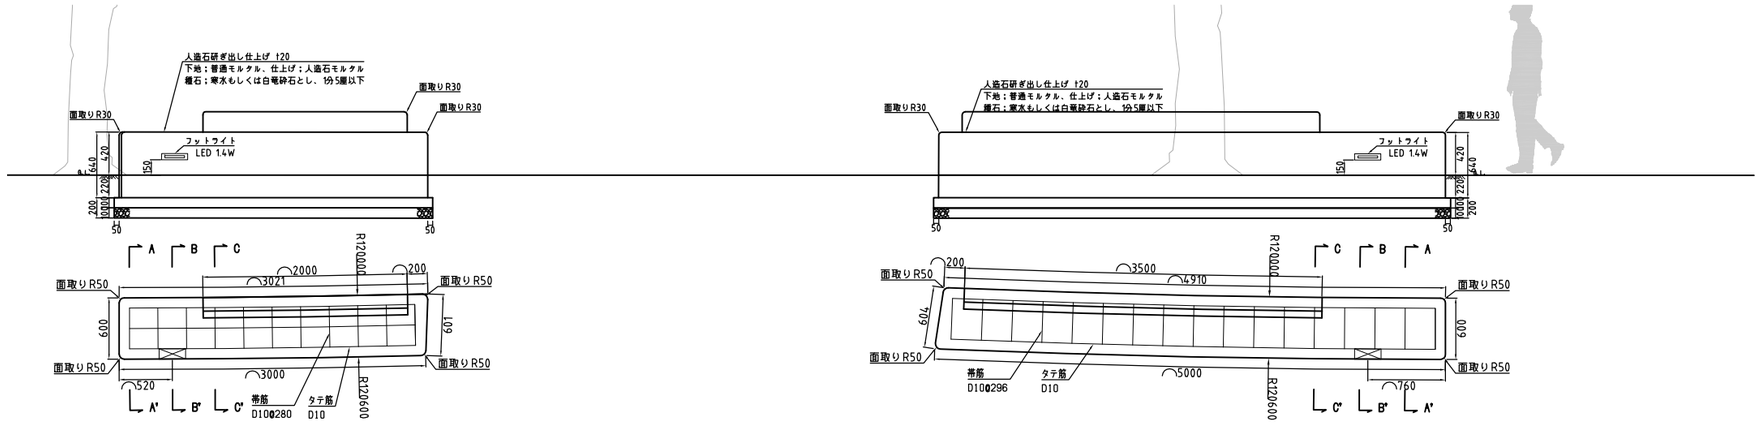


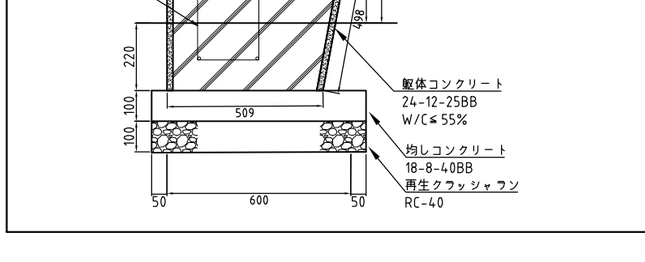


A-A' 断面図 S=1:10(A1)

標準断面図

B-B' 断面図 S=1:10(A1)

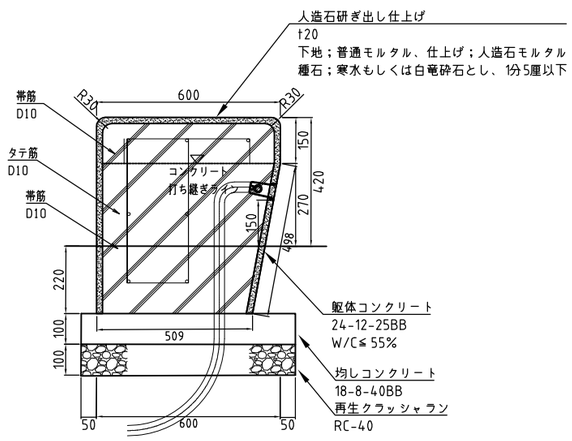

C-C' 断面図 S=1:10(A1)

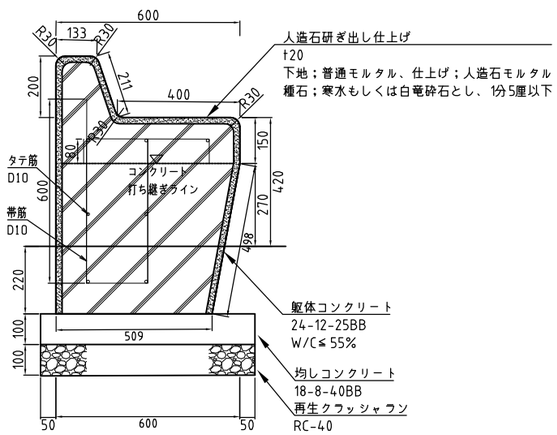


・施工に先立ち、施工図を作成し監督員の承認を得ること。
・コンクリートベンチの座面は水平とし、座面高さは380以上450mm以下を許容値として高さ設定を行うこと。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	コンクリートベンチ詳細図(2)		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-40 ／ 77
事業者名	四日市市		


コンクリートベンチ詳細図(3)

RCB8, 9

位置図 S=1:100(A1)

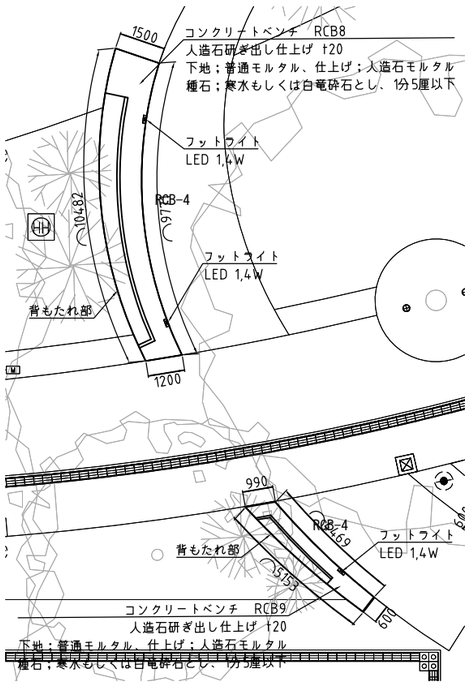


立面図・平面図 S=1:35(A1)

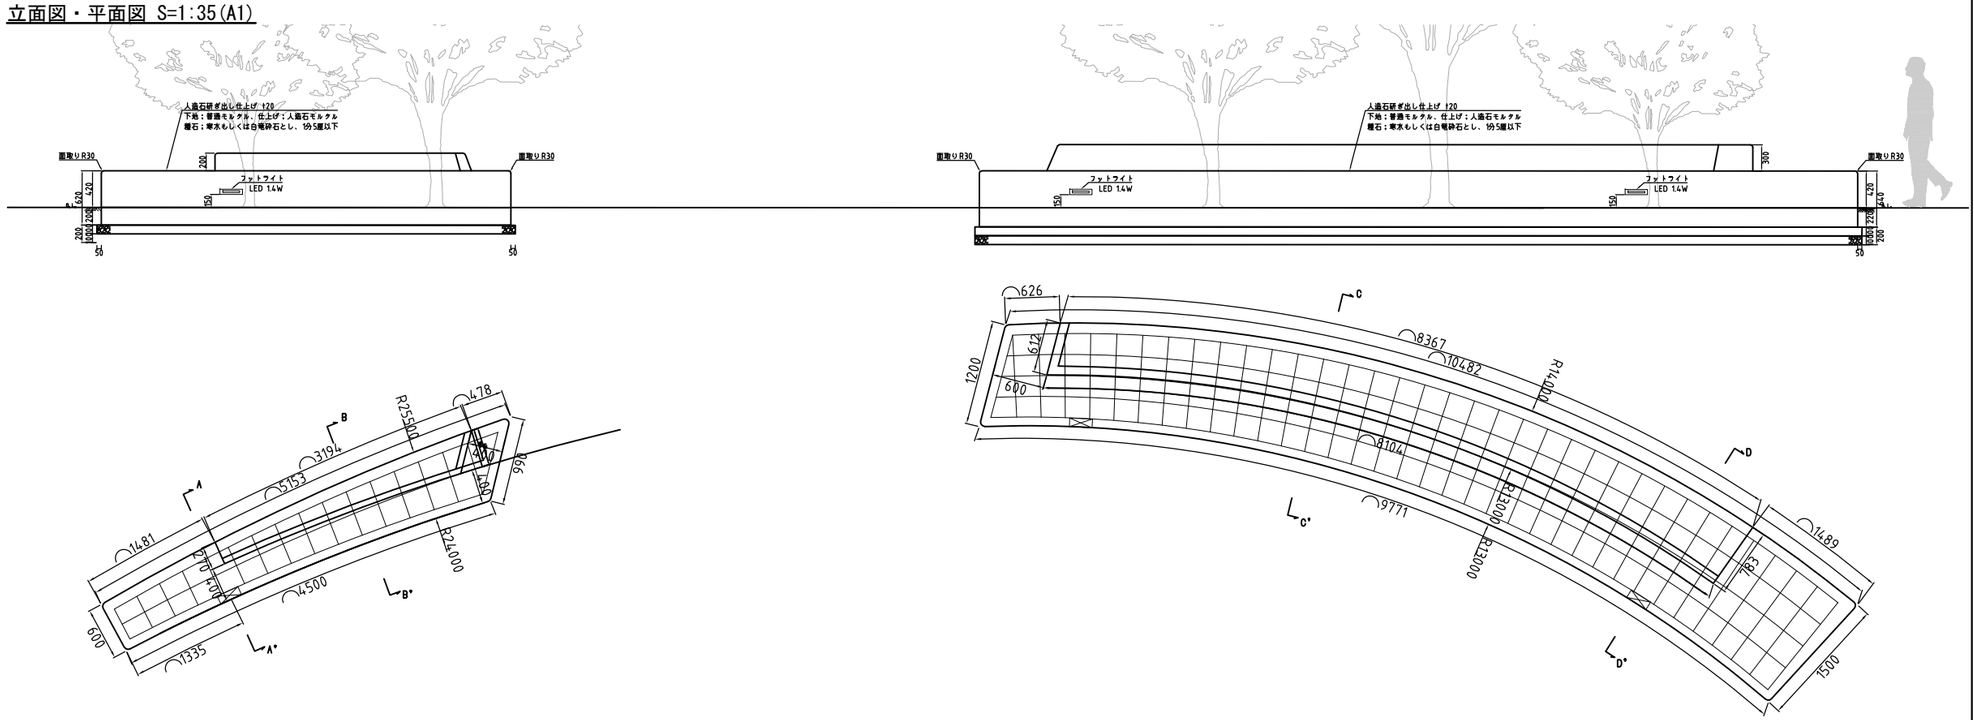


A-A'断面図 S=1:10(A1)


標準断面図

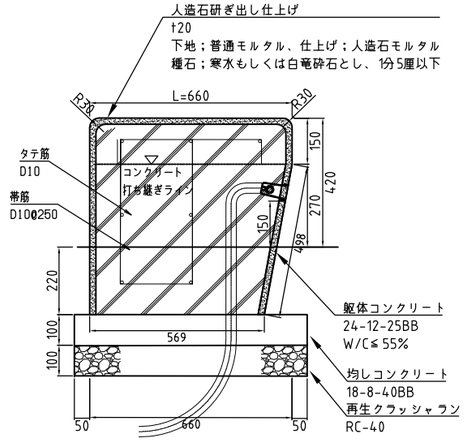


B-B'断面図 S=1:10(A1)

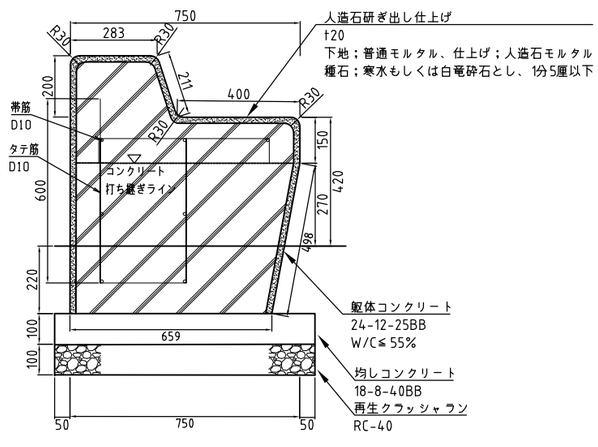

C-C'断面図 S=1:10(A1)

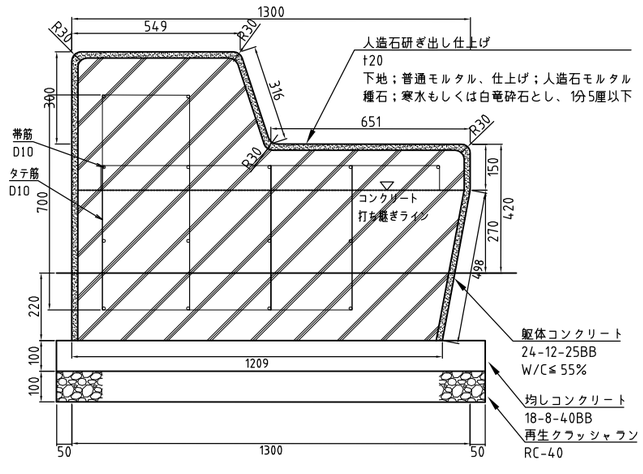

D-D'断面図(S=1/10)

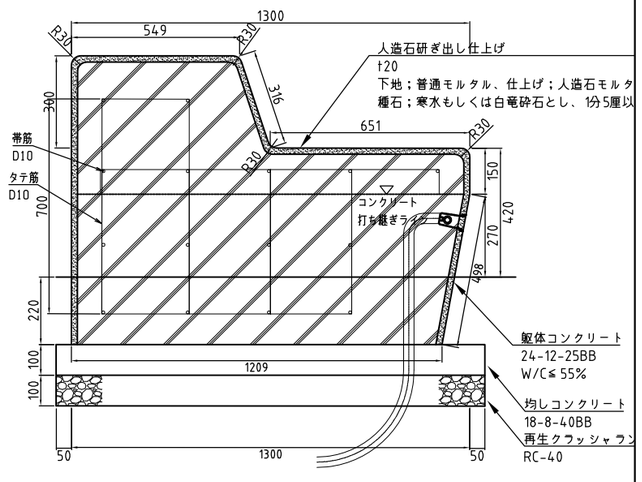

特記

- 施工に先立ち、施工図を作成し監督員の承認を得ること。
- 図面中の指定塗装は、下記の表面処理とする。
  鋼製部：溶融亜鉛メッキ（HDZ55）後、SUS316-Lの微細フレーク入りアクリルシリコン系ステンコート塗装仕上げ。
- 木材留具は、六角コーチスクリューボルトM6 L65とする。
- 人造石研ぎ出し仕上げについては□15cm程度のサンプルを作成した上で監督員の承認を得ること。
- LEDライン照明については、コンクリート打設後、余堀を残した状態で設置し、その後人造石研ぎ出し仕上げ・周辺舗装工事を行うこと。
- 目地は10×10mmの目地棒を設置して施工し、目地棒撤去後、人研ぎ材料と同一のもので復旧すること

特記（木材について）


- 全て三重県産杉材（一等材）、芯持ち材とする。
- 防腐処理については、薬液は、重金属（銅及び六価クロム）及び殺虫剤系を含まない無公害薬液を使用し、JISA９００２に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行い、薬液の溶脱を防いだ方法による。
  （酸化亜鉛含浸処理同等品以上）
  注入量は、K4相当以上とする。
- 木材の防腐・防虫効果については、１０年間以上の保証付とする。
- 塗装については、浸透性塗装とし、つやが出ないものとすること。色彩については、監督員と協議の上決定すること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	コンクリートベンチ詳細図(3)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-41 ／ 77
事業者名	四日市市		


コンクリートベンチ詳細図(4)

RCB10


位置図 S=1:100(A1)

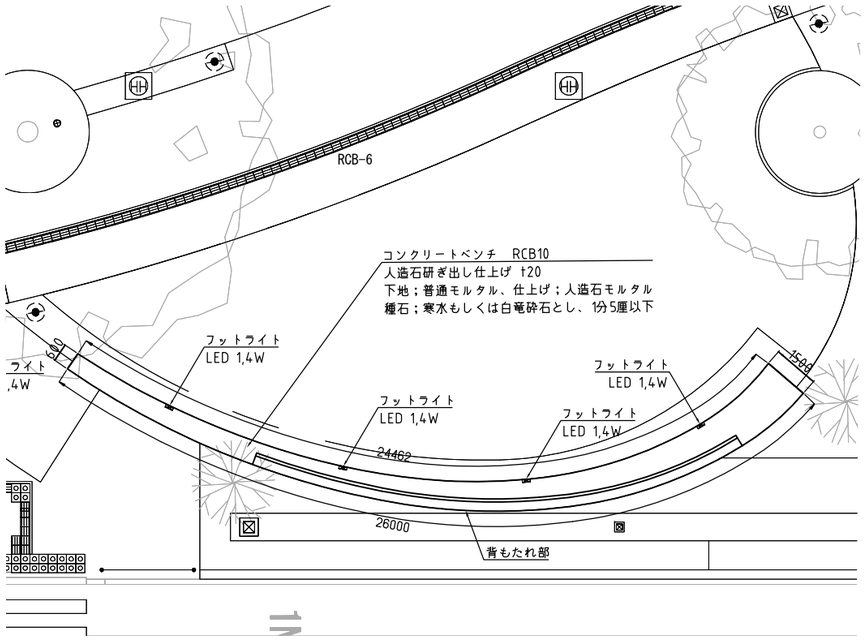


A-A'断面図 S=1:10(A1)

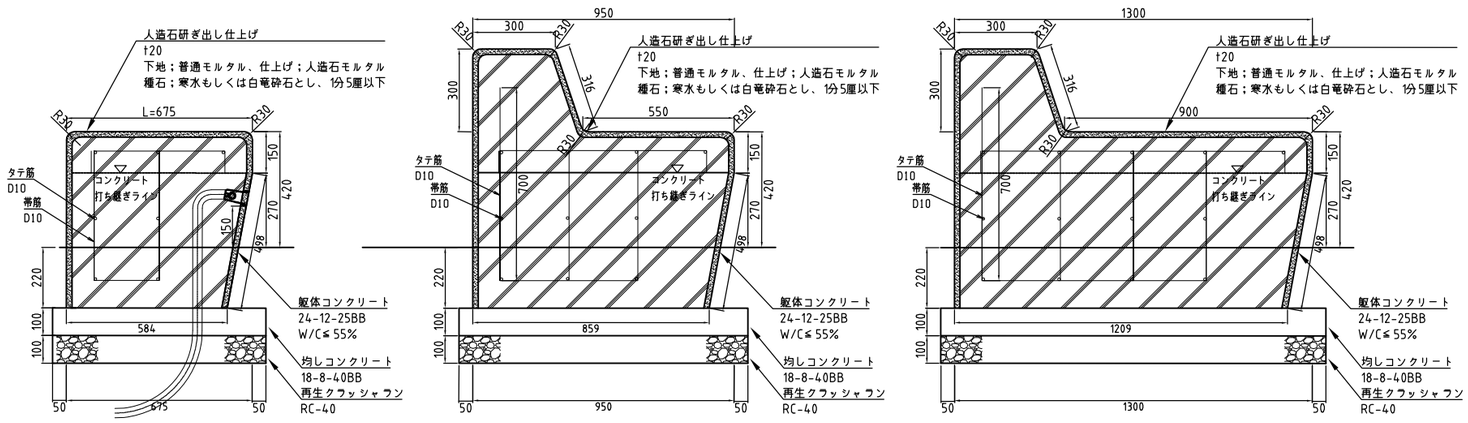

立面図・平面図 S=1:50(A1)

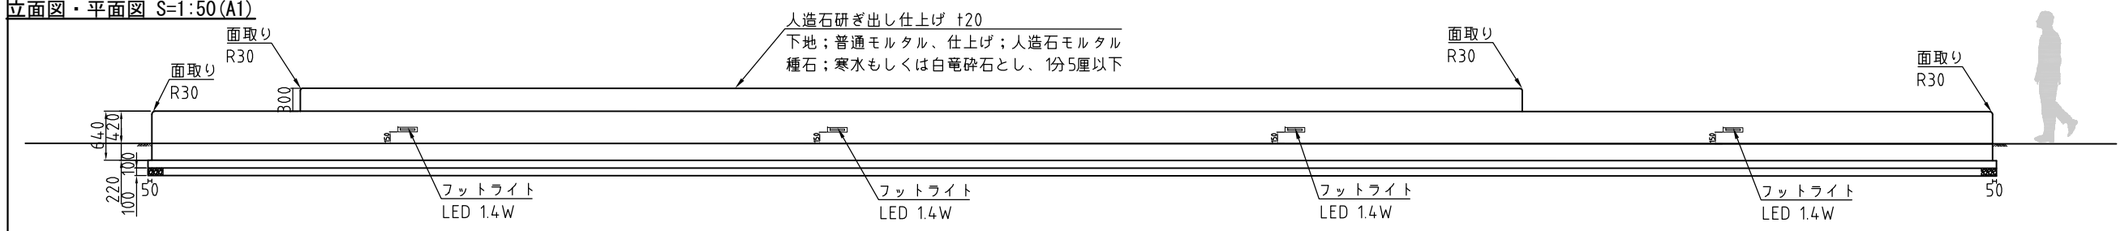

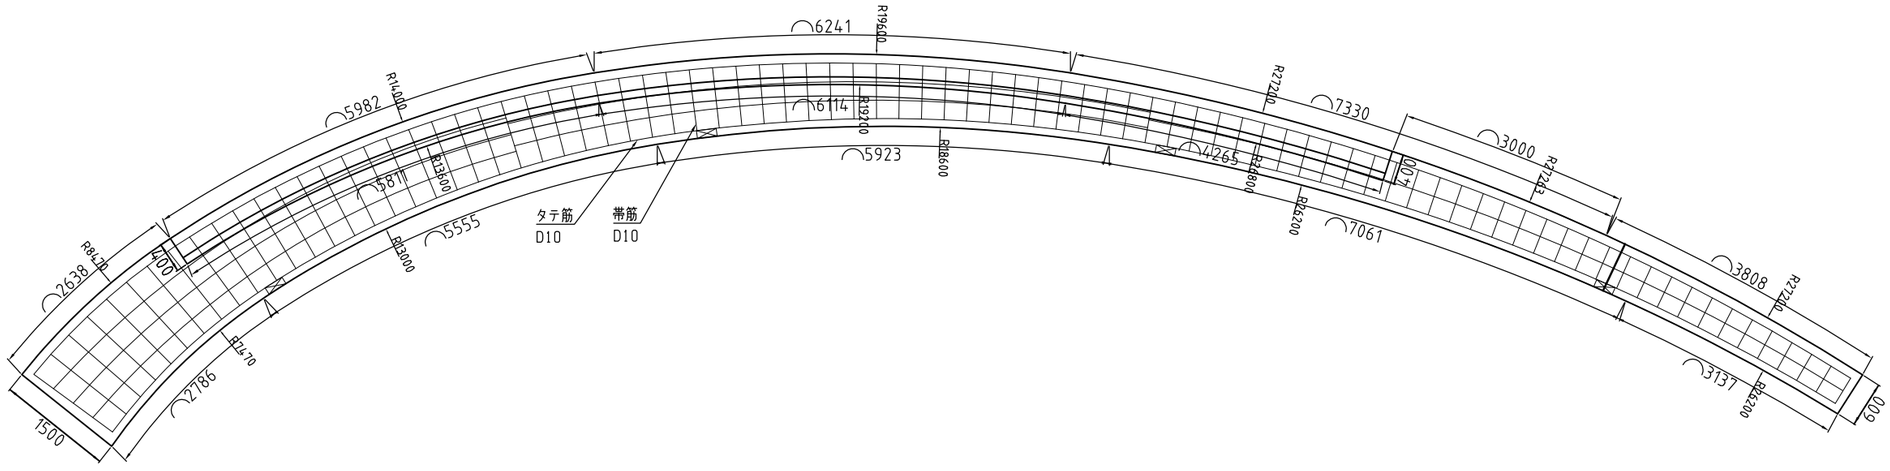

特記

- 施工に先立ち、施工図を作成し監督員の承認を得ること。
- 図面中の指定塗装は、下記の表面処理とする。
  鋼製部：溶融亜鉛メッキ（HDZ55）後、SUS316-Lの微細フレーク入りアクリルシリコン系ステンコート塗装仕上げ。
- 木材留具は、六角コーチスクリューボルトM6 L65とする。
- 人造石研ぎ出し仕上げについては□15cm程度のサンプルを作成した上で監督員の承認を得ること。
- LEDライン照明については、コンクリート打設後、余堀を残した状態で設置し、その後人造石研ぎ出し仕上げ・周辺舗装工事を行うこと。
- 目地は10×10mmの目地棒を設置して施工し、目地棒撤去後、人研ぎ材料と同一のもので復旧すること

特記（木材について）


- 全て三重県産杉材（一等材）、芯持ち材とする。
- 防腐処理については、薬液は、重金属（銅及び六価クロム）及び殺虫剤系を含まない無公害薬液を使用し、JISA９００２に基づく加圧式保存処理方法を用い、自然養生後、蒸気加熱処理を行い、薬液の溶脱を防いだ方法による。
  （酸化亜鉛含浸処理同等品以上）
  注入量は、K4相当以上とする。
- 木材の防腐・防虫効果については、１０年間以上の保証付とする。
- 塗装については、浸透性塗装とし、つやが出ないものとすること。色彩については、監督員と協議の上決定すること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	コンクリートベンチ詳細図(4)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-42 ／ 77
事業者名	四日市市		


サイン詳細図

誘導サイン W=290


取付部詳細図（矢羽サイン3枚）
S=1/10(A1) S=1/20(A3)

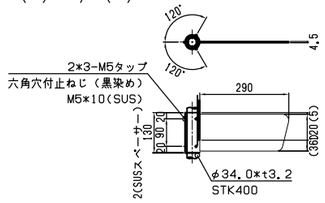

誘導サイン姿図（矢羽サイン3枚）ESY S=1/10(A1) S=1/20(A3)
※矢羽根は3枚（裏表6面）

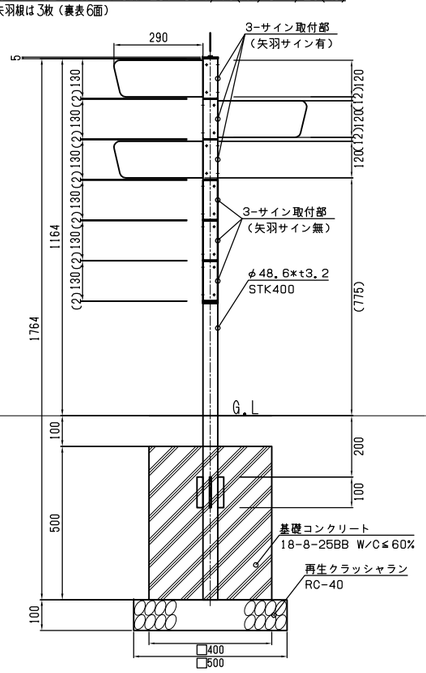

頂部詳細図 S=1/4(A1) S=1/8(A3)

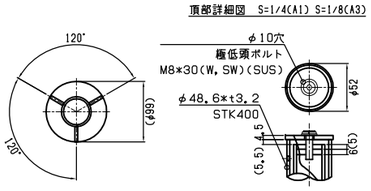


自転車道・歩道区分け誘導サイン W=310 (ESJ-1)


平面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)



立面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)　側面図 S=1/10(A1) S=1/20(A3)

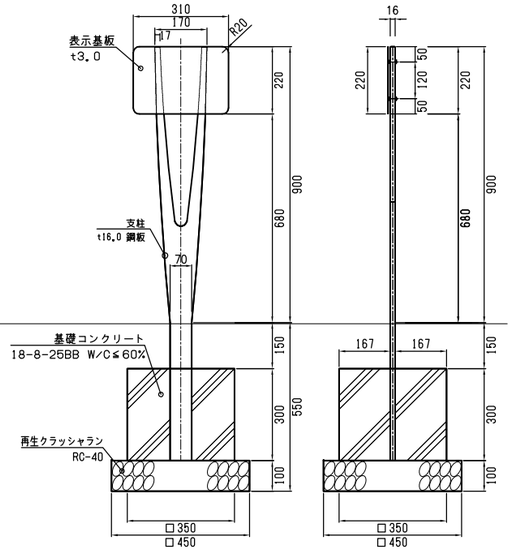


E部詳細図 S=1/5(A1) S=1/10(A3)




広域案内サイン W=600

平面図 S=1/15(A1) S=1/30(A3)




※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。
※（一社）日本公園施設業協会の
生産物賠償責任保険に加入した製品です。


立面図 S=1/15(A1) S=1/30(A3)　側面図 S=1/15(A1) S=1/30(A3)

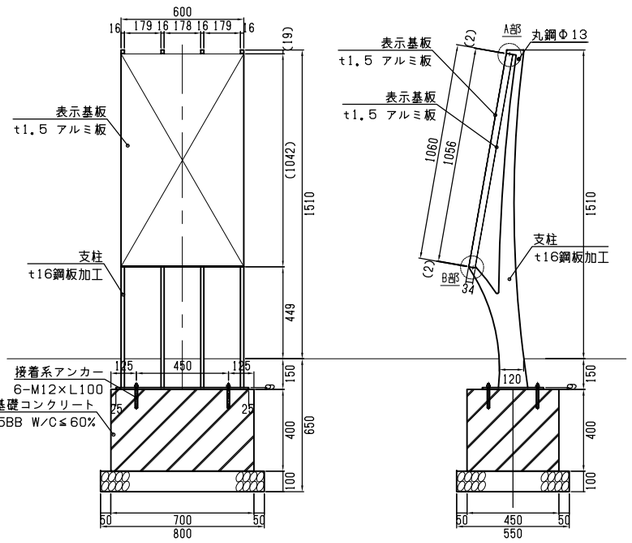

A部詳細図 S=1/3(A1) S=1/6(A3)

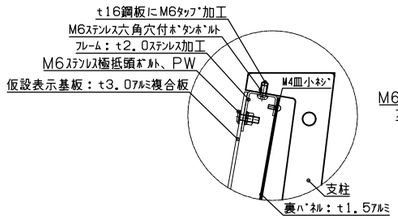


B部詳細図 S=1/3(A1) S=1/6(A3)

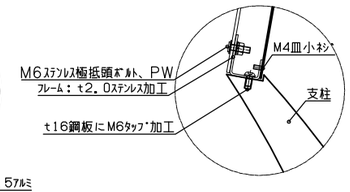


駐輪場案内サイン W=500 H=2160

平面図 S=1/15(A1) S=1/30(A3)



立面図 S=1/15(A1) S=1/30(A3)　側面図 S=1/15(A1) S=1/30(A3)

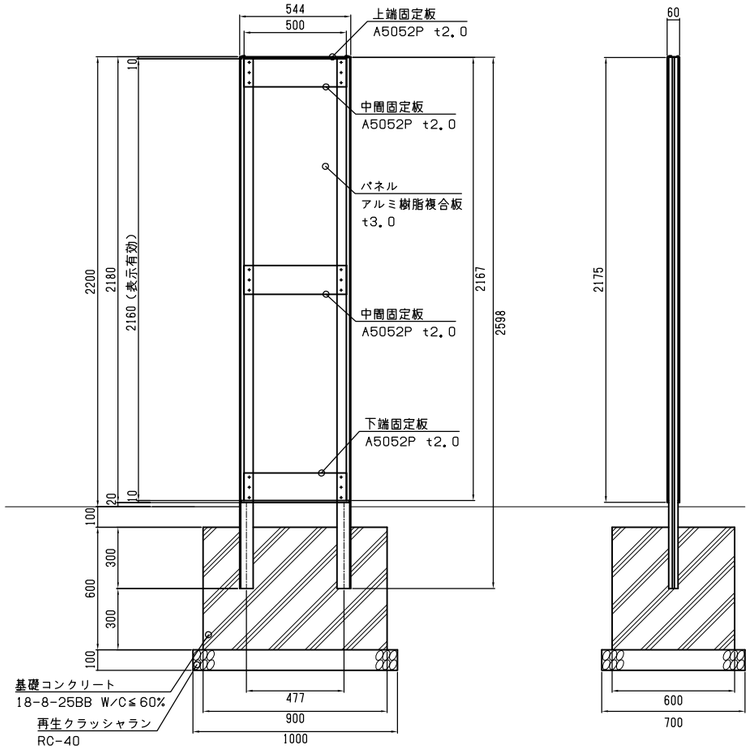

特記
・誘導サイン
支　柱：t9.0鋼板加工、溶融亜鉛めっき処理後、ステンコート塗装仕上げとし、色彩はN3.5程度とする
表示基板：t4.5 ステンレス加工、ステンコート塗装仕上げとし、色彩はN3.5程度とする
印刷方法：耐候性10年仕様（屋外用耐候性シート）
表示内容：監督員より提供する表示データ（目的地等）を表示するものとする

・自転車道・歩道区分け誘導サイン
支　柱：t16鋼板加工、溶融亜鉛めっき処理後、合成樹脂塗装とし、色彩はN3.5程度とする
表示基板：t3.0 ステンレス加工、合成樹脂塗装とし、色彩はN6程度とする
印刷方法：耐候性10年仕様（CAPPタフガードⅡ相当）
表示内容：監督員より提供する表示データ（自転車と歩行者のピクトグラム）を表示するものとする
※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品とする
※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品とする

特記
・案内サイン
支　柱　：t16鋼板加工、溶融亜鉛めっき処理後、合成樹脂塗装とし、色彩はN3.5程度とする
基板フレーム：t2.0ステンレス加工、合成樹脂塗装とし、色彩はN3.5程度とする
仮設表示基板：t3.0アルミ複合板　無塗装とする
裏パネル　：t1.5 アルミ板、合成樹脂塗装とし、色彩はN3.5程度とする
印刷方法　：耐候性5年仕様（CAPPタフジェット相当）
表示内容　：監督員より提供する表示データ（周辺地図等）を表示するものとする

・一般車乗降場案内サイン
表示基板：固定板、パネル、支柱の色彩はN3.5程度とする
印刷方法：耐候性10年仕様
表示内容：監督員より提供する表示データを表示するものとする

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	サイン詳細図
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-43 ／ 77
事業者名	四日市市

安全施設計画平面図(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

ボラードA N=3
横断防止柵A N=3, L=4.00m
横断防止柵A N=4, L=6.00m
ボラードA N=1

NO.55+21.224 = NO.56

KEYPLAN

凡例

	横断防止柵A
	ボラードA
	ボラードB

特記
・既設埋設物の位置・土被りについては図面と実態が異なるおそれがあるため、施工に先立ち試掘を行い、必要に応じて構造物の位置、深さを調整し、監督員の承諾を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	安全施設計画平面図(1)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-44 ／ 77
事業者名	四日市市		

安全施設計画平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

NT-37 NT-38 NT-39 NT-40

ボラードA N=1
ボラードB N=2
ボラードB N=1
ボラードA N=1

NO.60 NO.61 NO.62 NO.63 NO.64 NO.65 NO.66 NO.67

横断防止柵A N=8, L=14.00m
横断防止柵A N=2, L=3.00m

NT-49 NT-50 NT-51

KEYPLAN

凡例


	横断防止柵A
	ボラードA
	ボラードB


特記
・既設埋設物の位置・土被りについては図面と実態が異なるおそれがあるため、施工に先立ち試掘を行い、必要に応じて構造物の位置、深さを調整し、監督員の承認を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	安全施設計画平面図(2)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-45 ／ 77
事業者名	四日市市		


安全施設詳細図


横断防止柵A（チェーン付きボラード）

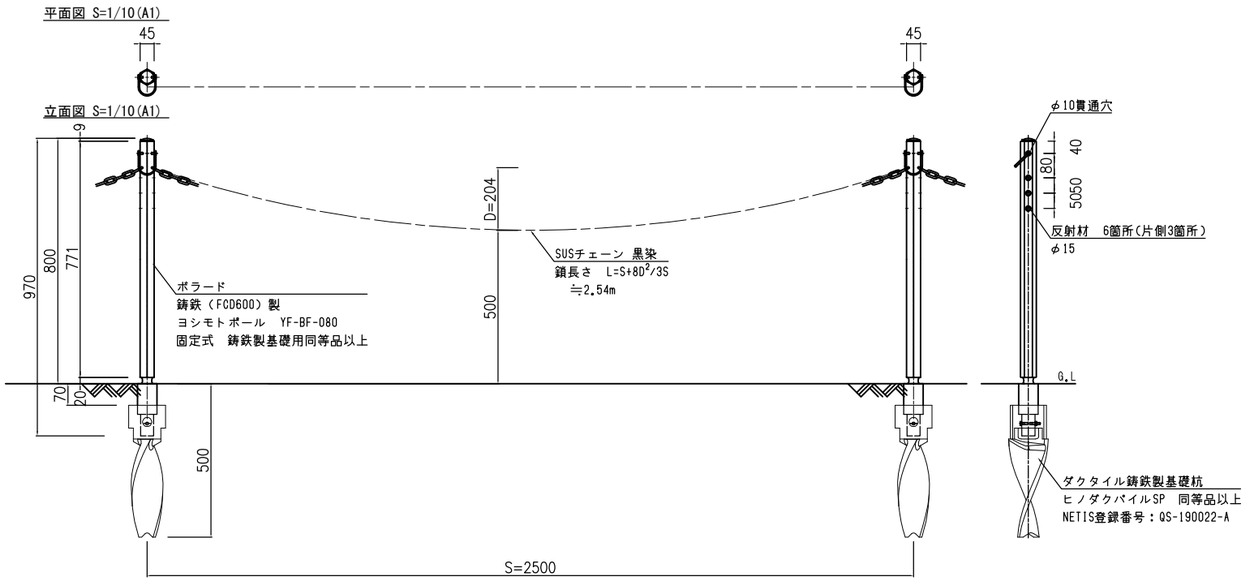

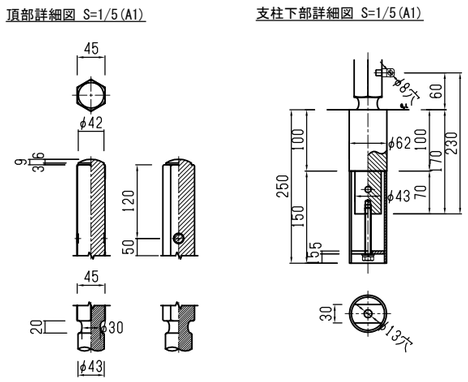


ボラードA（Hc種基礎式＋脱着式）

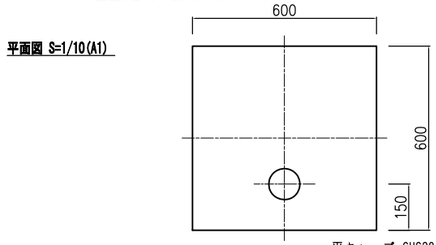


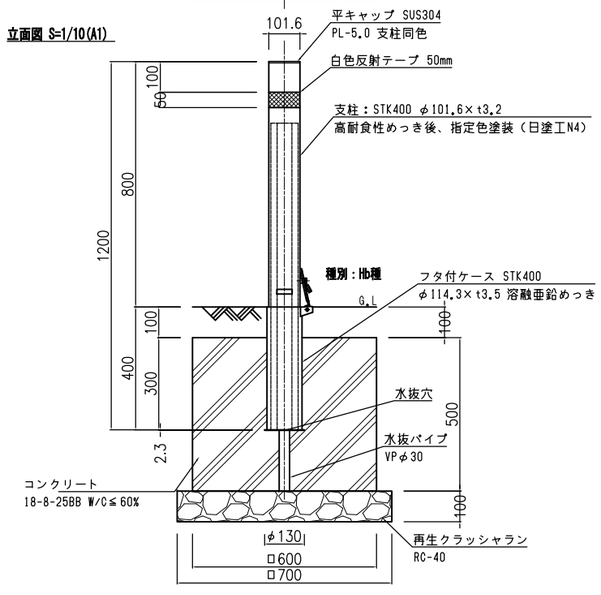

支柱断面図 S=1/5 (A1)



施錠部詳細図 S=1/5 (A1)




ボラードB(駐輪場出入口)

平面図 S=1/10(A1)



立面図 S=1/10(A1)

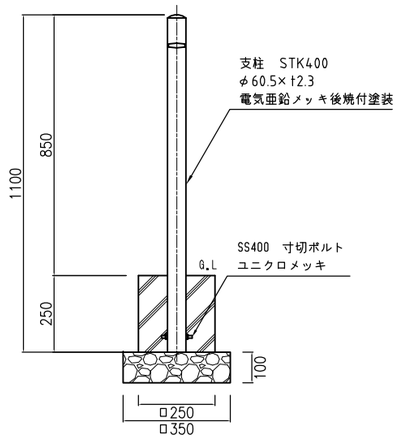

特記

横断防止柵A

1. 表面処理：亜鉛溶射後、ステンコート塗装仕上げ。
2. 指定色：ダークグレー（日塗工N3.5程度）

ボラードA

1. 指定色：ダークグレー（日塗工　N4程度）
2. ボラードAは設置前に周辺を試掘し干渉する埋設物がないことを確認した上で施工すること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	安全施設詳細図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-46 ／ 77
事業者名	四日市市		


フェンス詳細図

受変電設備 目隠しフェンス


一般部：
JFE建材 ニューラウンドフェンスNR-C4型 H1800
標準色塗装品（ブラック）同等品以上

門扉：
JFE建材 ニューラウンドフェンス片開門扉
NR-C4-G型 H1800×W1000
標準色塗装品（ブラック） 同等品以上


配置平面図 S=1/30(A1) S=1/60(A3)

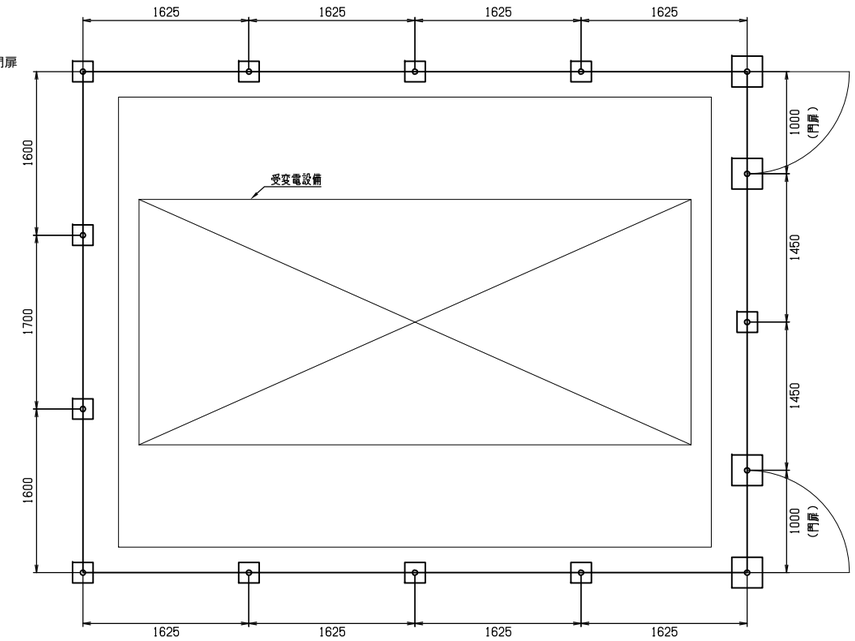


門扉平面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)




門扉正面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)

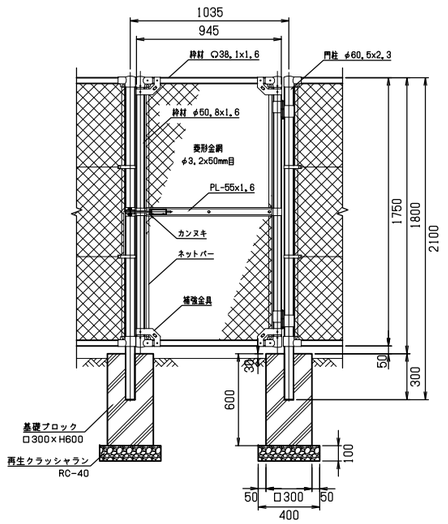

一般部正面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)

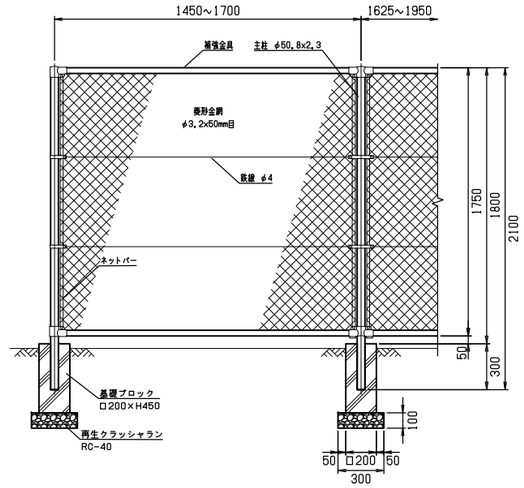

側面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)

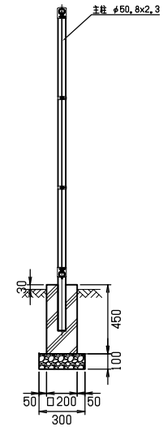


噴水機械設備 目隠しフェンス

一般部：
JFE建材 ニューラウンドフェンスNR-C4型 H1500
標準色塗装品（ブラック）同等品以上

門扉：
JFE建材 ニューラウンドフェンス片開門扉
NR-C4-G型 H1500×W1000
標準色塗装品（ブラック） 同等品以上


配置平面図 S=1/30(A1) S=1/60(A3)

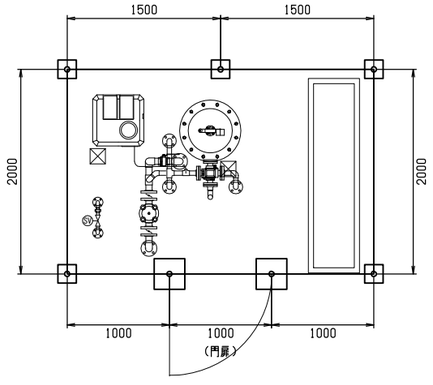


門扉平面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)




門扉正面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)

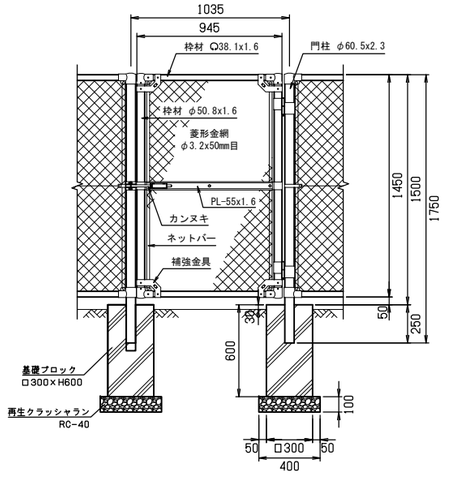

一般部正面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)

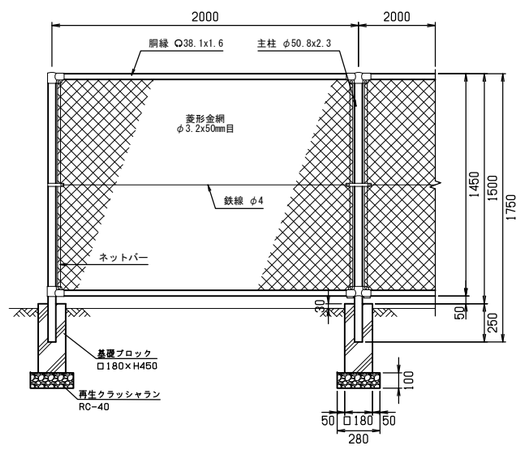

側面図 S=1/20(A1) S=1/40(A3)

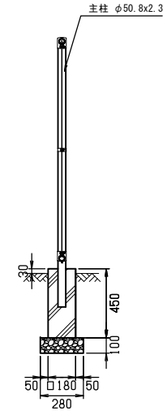

特記
・受変電設備目隠しフェンスおよび噴水機械設備目隠しフェンスの設置にあたっては、施工に先立ち試掘を行い、排水・電気管路等の既存地下埋設物への影響がないことを確認した上で、施工計画・施工図を作成し、監督員の承認を得ること

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	フェンス詳細図		
施工箇所	四日市市 泰町及び朝日町 地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-47 ／ 77
事業者名	四日市市		

区画線計画平面図(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

記号 ハンプ路面標示
底辺37.5cm N=2組(4箇所)

自転車道中央標示
(実線W10cm)L=4.02m

停止線(ゼブラ30cm)
L=0.95m

自転車道中央標示(W10cm×L20cm 白)
N=37箇所

記号 自転車マーク
(W=50cm)N=2箇所

165.75m2

120.25m2

1NO.55

1NO.55+21.224
=1NO.56

1NO.57

1NO.58

1NO.59

1NO.60

1NO.61

1NO.62

KEYPLAN

特記

工事名	中央通り公園整備工事 (その2)		
図面名	区画線計画平面図(1)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-48 ／ 77
事業者名	四日市市		

区画線計画平面図(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

自転車道中央標示(W10cm×L20cm 白)
N=33箇所

記号 ハンプ路面標示
底辺37.5cm N=2組(4箇所)

自転車道中央標示(W10cm×L20cm 白)
N=22箇所

記号 ハンプ路面標示
底辺37.5cm N=2組(4箇所)

自転車道中央標示(W10cm×L20cm 白)
N=11箇所

280.00m2

492.20m2

90.00m2

106.40m2

1NO.60 1NO.61 1NO.62 1NO.63 1NO.64 1NO.65 1NO.66 1NO.67

記号 横断歩道あり
N=1箇所

記号 横断歩道あり
N=1箇所

記号 横断歩道あり
N=1箇所

記号 横断歩道あり
N=1箇所

停止線(ゼブラ45cm)
L=2.85m

横断歩道(ゼブラW=45cm)
L=40.00m(4.00m×10個)

KEYPLAN

特記

工事名	中央通り公園整備工事(その2)		
図面名	区画線計画平面図(2)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-49 / 77
事業者名	四日市市		

照明施設配置平面図(1)

凡例
工事範囲

記号	名称	数量	備考
PLS	投光器型照明 4灯用	14	200V-10VA×4 PLS-1・3・9～11・14・15・18～20・22・24・27・28
PLS	投光器型照明 5灯用	13	200V-10VA×5 ※(100V-500VA WiFi共架柱のみ) PLS-2・4・6～8・12・16・17・21・23・25・26 (WiFi共架柱 PLS-13)
LL	ランドマーク照明	1	200V-670VA 100V-400VA(スマート電源) 100V-1500VA
B	庭園灯	9	100V-8.6VA 山田照明AD-2930-LL同等品
U	アッパーライト	6	100V-19.9VA 山田照明AD-3294-L同等品
TD	ベンチ付帯照明	3	100V-22VA エイテックスTLSD-30K同等品
F	フットライト	11	100V-1.4VA 山田照明AD-2513-LL同等品
SmP	スマートポール	1	100V-1500VA +500VA
CB	コンセント ボックス	2	100V-1500VA (2口)
	デジタルサイネージ(別途)	1	100V-1500VA
	ソーラー照明柱	1	ソーラーモジュール1台(最大125W) スタンドアロン
HH	ハンドホール	15	
NB	分電盤	1	自立型 1φ3W / 3φ3W

照明器具数量表　引込分電盤 NB-1

照明器具タイプ / 回路		PLS(4灯)	PLS(5灯)	LL	B	U	TD	F	SmP	PLS-6	CB				1~2
		投光器型照明	投光器型照明	ランドマーク照明	庭園灯	アッパーライト	ベンチ付帯照明(蛇電)	フットライト	スマートポール	WiFi共架(スマート街路)	コンセントボックス	デジタルサイネージ	公共トイレ	噴水制御盤	予備電源
1	200	14													
2	200		13												
3	200			1											
4	100			1											
5	100			1											
6	100				9										
7	100					6									
8	100						3								
9	100							11							
10	100								1						
11	100								1						
12	100									1					
13	100										2				
14	100											1			
15	100												1		
16	200												1		
17	100													1	
18	200													1	
19	100														1
20	100														1

0　5　10　20m

庭園灯 N=6
B-1～B-6

投光器照明(4灯) PLS-1
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

ソーラー照明 PLS-5
基礎：φ800×H1300

投光器照明(5灯) PLS-7
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(5灯) PLS-8
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(5灯) PLS-4
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-13(化粧蓋)
□600×H900

ベンチ付帯照明
L=2.76m

投光器照明(5灯) PLS-6
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-12(化粧蓋)
□600×H900

投光器照明(4灯) PLS-9
基礎：φ500×H900
柱脚：舗装部仕様

コンセントボックス（2口）
CB-1

HH-15(化粧蓋)
□600×H900

HH-14(化粧蓋)
□600×H600

フットライト N=2
LED 1.4W

スマートポール SmP-1
基礎：φ600×H1700
柱脚：植栽部仕様

アッパーライト N=2

建物 3-1

ベンチ付帯照明
L=2.76m

投光器照明(5灯) PLS-2
基礎：φ500×H900
柱脚：舗装部仕様

投光器照明(4灯) PLS-3
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

1NO.55+21.224
=1NO.56

1NO.55　1NO.57　1NO.58　1NO.59　1NO.60　1NO.61　1NO.62

KEYPLAN

特記
照明柱・信号柱等の基礎施工に際し、事前に試掘を行い支障する埋設物がないことを確認すること。
化粧蓋ハンドホールには、周辺の舗装材の厚さ6cmを充填し、周囲に敷設する舗装目地にあわせて敷設すること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	照明施設配置平面図(1)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-50 ／ 77
事業者名	四日市市

照明施設配置平面図(2)

凡例
工事範囲

記号	名称	数量	備考
PLS	投光器型照明 4灯用	14	200V-10VA×4 PLS-1・3・9～11・14・15・18～20・22・24・27・28
PLS	投光器型照明 5灯用	13	200V-10VA×5 ※(100V-500VA WiFi共架柱のみ) PLS-2・4・6～8・12・16・17・21・23・25・26 (WiFi共架柱 PLS-13)
LL	ランドマーク照明	1	200V-670VA 100V-400VA(スマート電源) 100V-1500VA
B	庭園灯	9	100V-8.6VA 山田照明AD-2930-LL同等品
U	アッパーライト	6	100V-19.9VA 山田照明AD-3294-L同等品
TD	ベンチ付帯照明	3	100V-22VA エイテックスTLSD-30K同等品
F	フットライト	11	100V-1.4VA 山田照明AD-2513-LL同等品
SmP	スマートポール	1	100V-1500VA +500VA
CB	コンセント ボックス	2	100V-1500VA (2口)
	デジタルサイネージ(別途)	1	100V-1500VA
	ソーラー照明柱	1	ソーラーモジュール1台(最大125W) スタンドアロン
HH	ハンドホール	15	
NB	分電盤	1	自立型 1φ3W / 3φ3W

照明器具数量表　引込分電盤 NB-1

照明器具タイプ / 回路		PLS(4灯) 投光器型照明	PLS(5灯) 投光器型照明	LL ランドマーク照明	B 庭園灯	U アッパーライト	TD ベンチ付帯照明(蛇電)	F フットライト	SmP スマートポール	PLS-6 WiFi共架(スマート街路)	CB コンセントボックス	デジタルサイネージ	公共トイレ	噴水制御盤	1~2 予備電源
1	200	14													
2	200		13												
3	200			1											
4	100			1											
5	100			1											
6	100				9										
7	100					6									
8	100						3								
9	100							11							
10	100								1						
11	100								1						
12	100									1					
13	100										2				
14	100											1			
15	100												1		
16	200												1		
17	100													1	
18	200													1	
19	100														1
20	100														1

0　5　10　20m

庭園灯 N=3
B-7～B-9

ランドマーク照明 LL-1
基礎：φ1100×H2200
柱脚：植栽部仕様
スマート用電源付帯
利活用電源付帯

投光器照明(5灯) PLS-21
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

公共トイレ(別途工事)
AC100V/200V-8.0kVA

投光器照明(5灯) PLS-12
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(5灯) PLS-13
基礎：φ500×H1200
柱脚：植栽部仕様
スマート用電源付帯

投光器照明(5灯) PLS-16
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(5灯) PLS-17
基礎：φ500×H900
柱脚：舗装部仕様

噴水制御盤
動力 3φ3W AC200V
電灯 1φ3W AC200V/100V

投光器照明(5灯) PLS-25
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(5灯) PLS-26
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-7(化粧蓋)
□600×H900

HH-8(化粧蓋)
□600×H900

HH-9(化粧蓋)
□600×H900

中部電力
地上機器

公共トイレ

駐輪施設

建物 4-1

建物 4-2

HH-5(鉄蓋)
□600×H600

投光器照明(4灯) PLS-27
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-11(化粧蓋)
□600×H900

アッパーライト N=2
U-3, U-4

投光器照明(4灯) PLS-15
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(5灯) PLS-23
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

デジタルサイネージ
(本体は別途工事)
100V-1500VA
基礎：1200×900×H1000
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(4灯) PLS-10
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-10(化粧蓋)
□600×H900

投光器照明(4灯) PLS-18
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-6(鉄蓋)
□600×H900

フットライト N=3
LED 1.4W

アッパーライト N=2
U-5, U-6

HH-3(化粧蓋)
□900×H900

投光器照明(4灯) PLS-22
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-4(化粧蓋)
□600×H900

投光器照明(4灯) PLS-24
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-2(鉄蓋)
□900×H900

受変電設備

投光器照明(4灯) PLS-28
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

フットライト N=2
LED 1.4W

投光器照明(4灯) PLS-11
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

投光器照明(4灯) PLS-14
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

コンセントボックス(2口)
CB-2

ベンチ付帯照明
L=2.76m

投光器照明(4灯) PLS-19
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

HH-1(鉄蓋)
□900×H900

分電盤 NB-1

フットライト N=4
LED 1.4W

投光器照明(4灯) PLS-20
基礎：φ500×H900
柱脚：植栽部仕様

1NO.61　1NO.62　1NO.63　1NO.64　1NO.65　1NO.66　1NO.67　1NO.68

KEYPLAN


特記
照明柱・信号柱等の基礎施工に際し、事前に試掘を行い支障する埋設物がないことを確認すること。
化粧蓋ハンドホールには、周辺の舗装材の厚さ6cmを充填し、周囲に敷設する舗装目地にあわせて敷設すること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	照明施設配置平面図(2)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-51 ／ 77
事業者名	四日市市

電気関連配線配管計画図(1)

0　5　10　20m

凡例
工事範囲

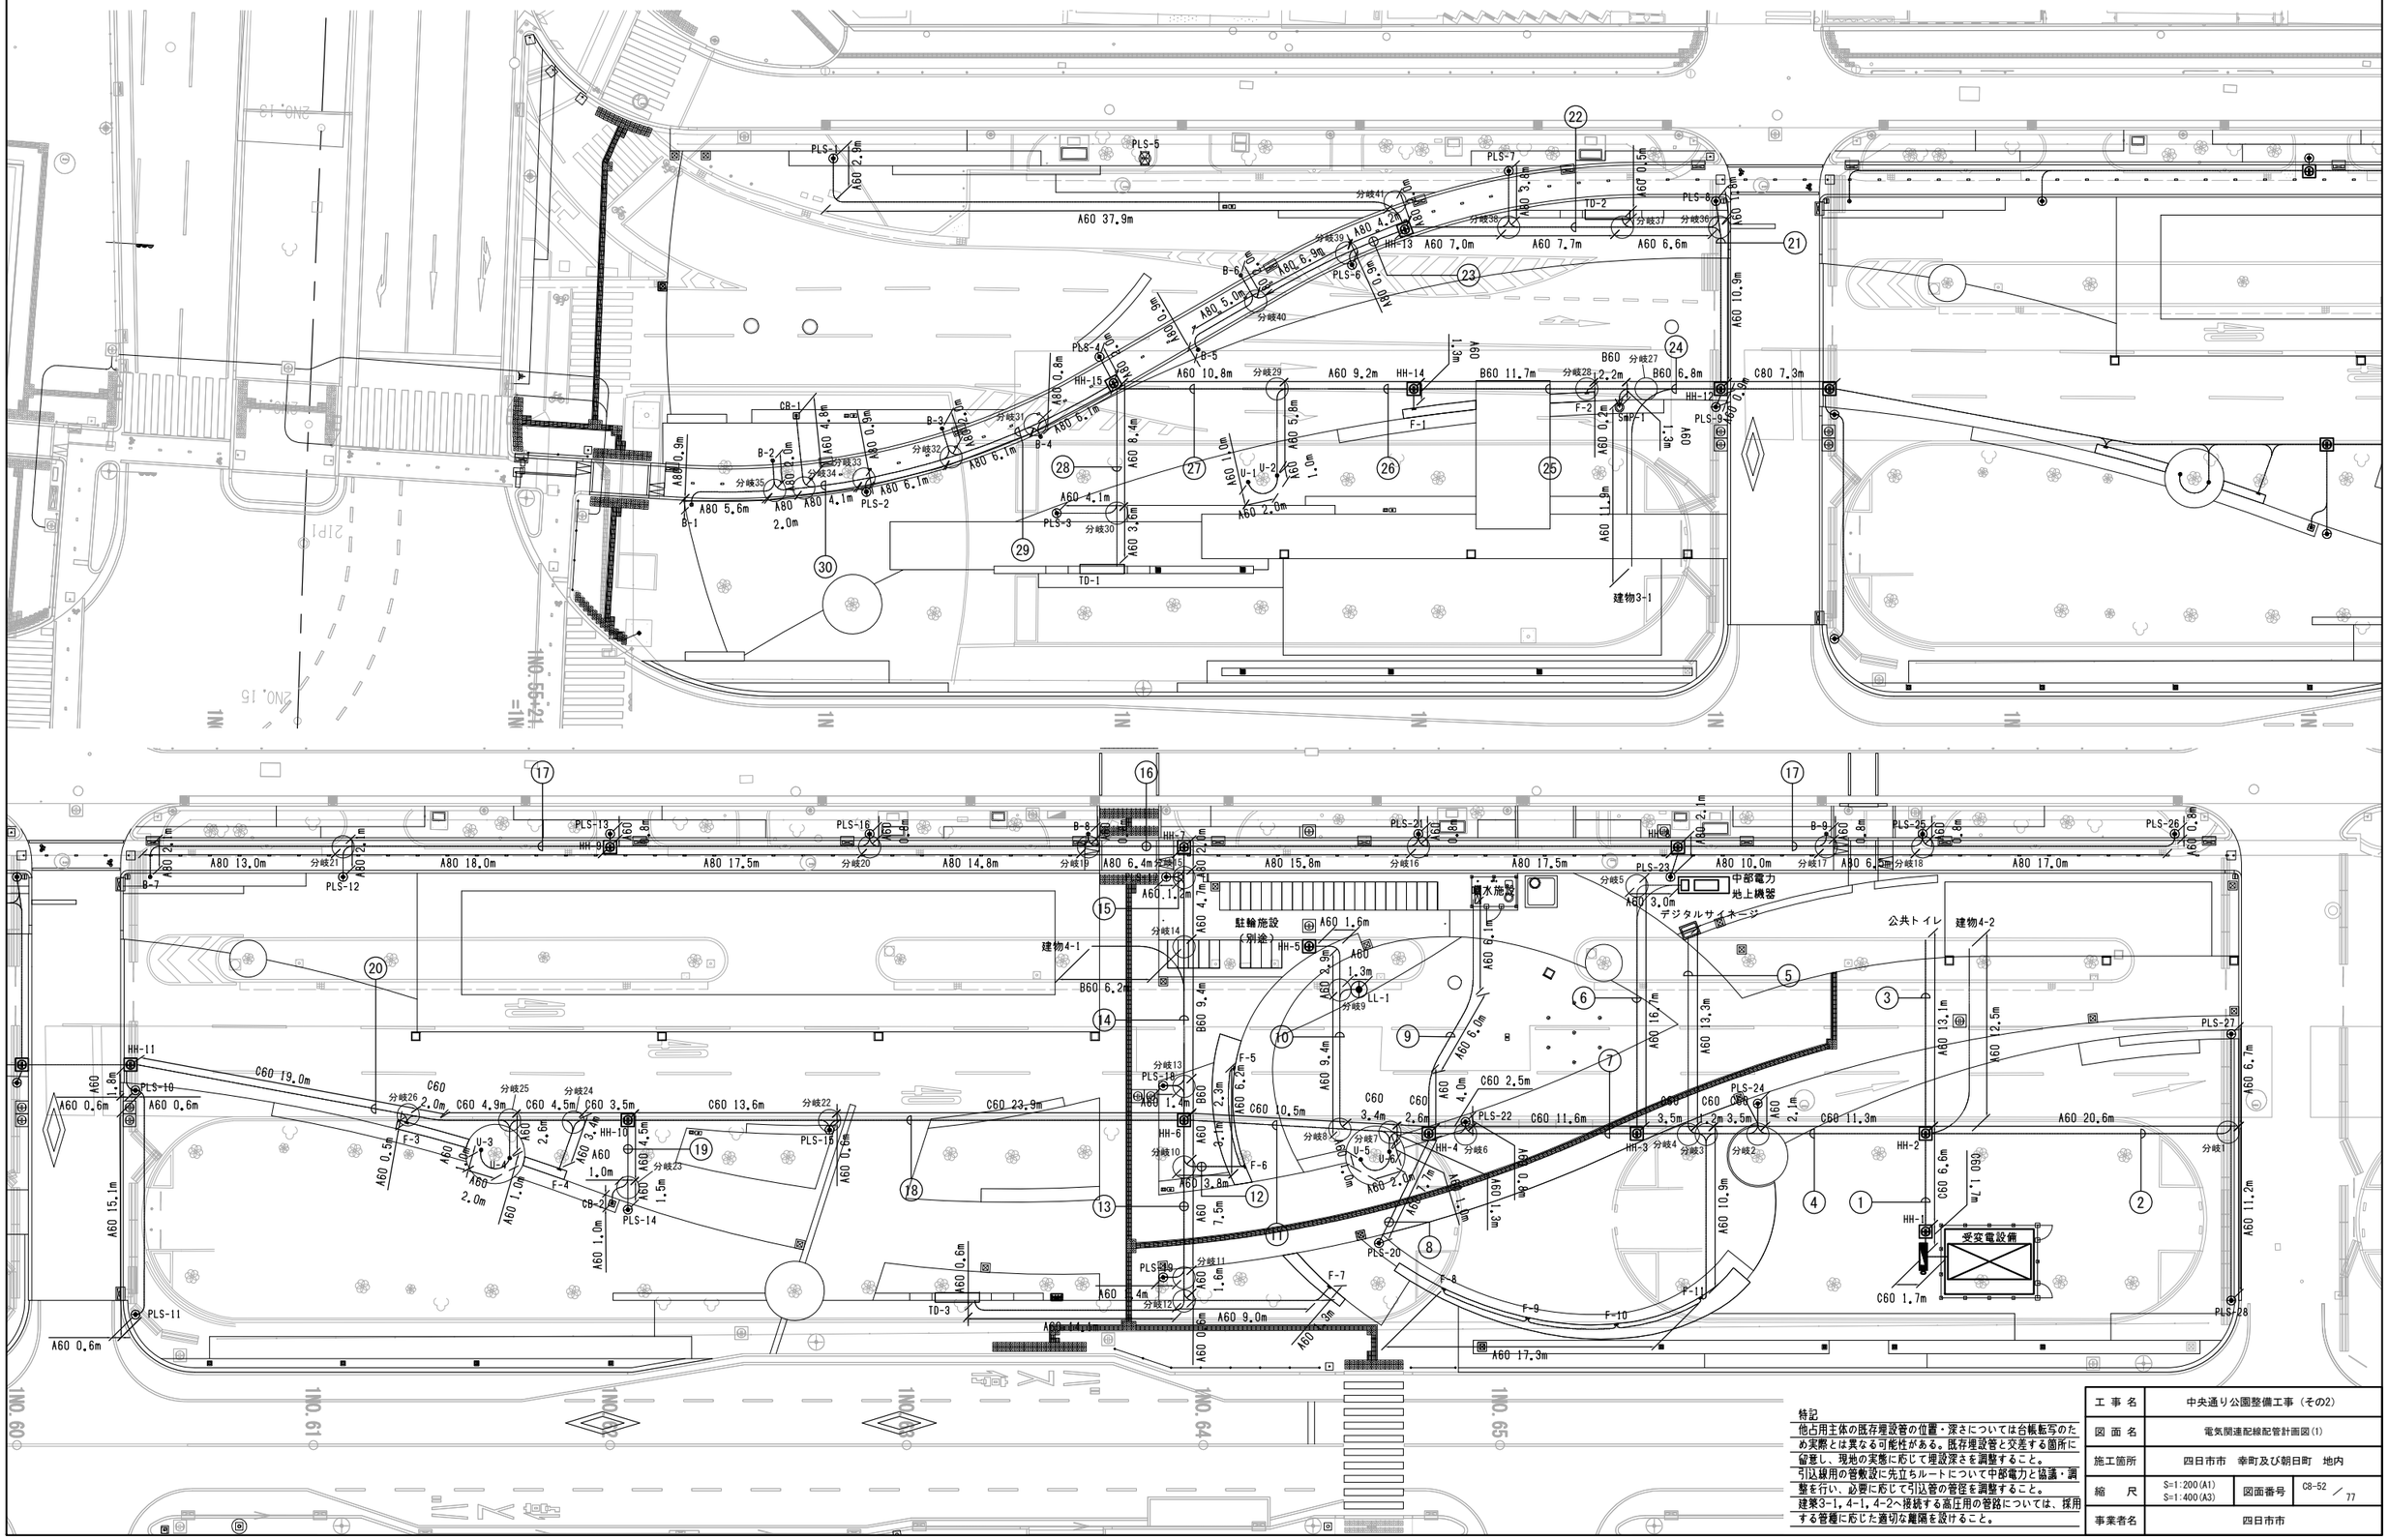

特記
他占用主体の既存埋設管の位置・深さについては台帳転写のため実際とは異なる可能性がある。既存埋設管と交差する箇所に留意し、現地の実態に応じて埋設深さを調整すること。
引込線用の管敷設に先立ちルートについて中部電力と協議・調整を行い、必要に応じて引込管の管径を調整すること。
建築3-1, 4-1, 4-2へ接続する高圧用の管路については、採用する管種に応じた適切な離隔を設けること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	電気関連配線配管計画図(1)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-52 ／ 77
事業者名	四日市市

電気関連配線配管計画図(2)


記号	回路名	ケーブル	電線管
①	PLS-12・13・16～18・21～28(1)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	LL ランドマーク照明　灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明　コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明　スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	SmP　スマートポール　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP　スマートポール　コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2　コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	デジタルサイネージ	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	FEP40
	駐輪場	別途設置	FEP40
	トイレ電源	EM-CE 22mm2 -3C	FEP50
	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
	引込幹線（高圧）	中部電力にて設置	FEP100
	建物3-1	別途設置	FEP100×2
	建物4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2
	建物4-2	別途設置	FEP100×2
②	PLS-12・13・16～18・21～28(1)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
③	トイレ電源	EM-CE 22mm2 -3C	FEP50
④	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	LL ランドマーク照明　灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明　コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明　スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP　スマートポール　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP　スマートポール　コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2　コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	デジタルサイネージ	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	FEP40
	駐輪場	別途設置	FEP40
	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
	引込幹線（高圧）	**中部電力にて設置**	FEP100
	建物3-1	別途設置	FEP100×2
	建物4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2

記号	回路名	ケーブル	電線管
⑤	デジタルサイネージ	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	FEP40
⑥	引込幹線（高圧）	中部電力にて設置	FEP100
⑦	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	LL ランドマーク照明　灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明　コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明　スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP　スマートポール　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP　スマートポール　コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2　コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	駐輪場	別途設置	FEP40
	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
	建物3-1	別途設置	FEP100×2
	建物4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2
⑧	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
⑨	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
⑩	LL ランドマーク照明　灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明　コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明　スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	駐輪場	別途設置	FEP40
⑪	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP　スマートポール　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP　スマートポール　コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2　コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	建物3-1	別途設置	FEP100×2
	建物4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2
⑫	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
⑬	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
⑭	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-13　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	建物4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2


記号	回路名	ケーブル	電線管
⑮	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
⑯	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	PLS-13　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
⑰	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
⑱	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP　スマートポール　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP　スマートポール　コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2　コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	建物3-1	別途設置	FEP100×2
⑲	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	CB-2　コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
⑳	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP　スマートポール　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP　スマートポール　コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	建物3-1	別途設置	FEP100×2
㉑	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
㉒	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
㉓	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
㉔	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP　スマートポール　スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP　スマートポール　コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	建物3-1	別途設置	FEP100×2
㉕	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F　フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50

記号	回路名	ケーブル	電線管
㉖	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U　アッパーライト　U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
㉗	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
㉘	TD　ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
㉙	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
㉚	B　庭園灯　B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1　コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50


埋設断面　A60/80
埋設管；1本～5本

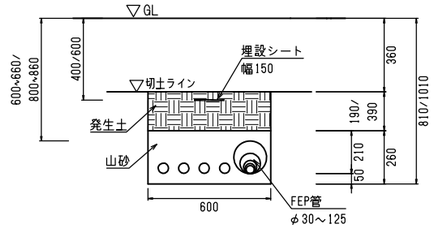

埋設断面　B60/80
埋設管；6本～10本

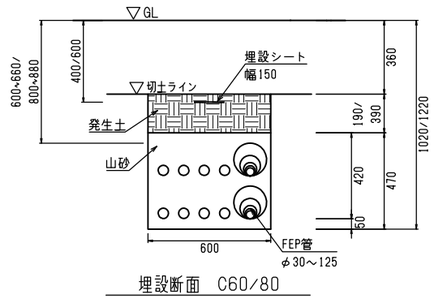

埋設断面　C60/80
埋設管；11本～

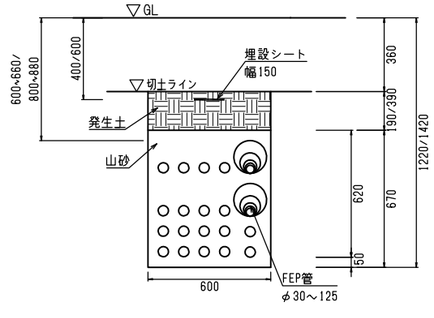

特記

他占用主体の既存埋設管の位置・深さについては台帳転写のため実際とは異なる可能性がある。既存埋設管と交差する箇所に留意し、現地の実態に応じて埋設深さを調整すること。

引込線用の管敷設に先立ちルートについて中部電力と協議・調整を行い、必要に応じて引込管の管径を調整すること。


建築3-1，4-1，4-2へ接続する高圧用の管路については、採用する管種に応じた適切な離隔を設けること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	電気関連配線配管計画図(2)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-53 ／ 77
事業者名	四日市市


照明柱構造図(1)

投光器照明 PLS


単独柱（4灯）姿図 S=1:15(A1)
PLS-1, 2, 3, 9-11, 14, 15, 18-20, 22, 24, 27, 28

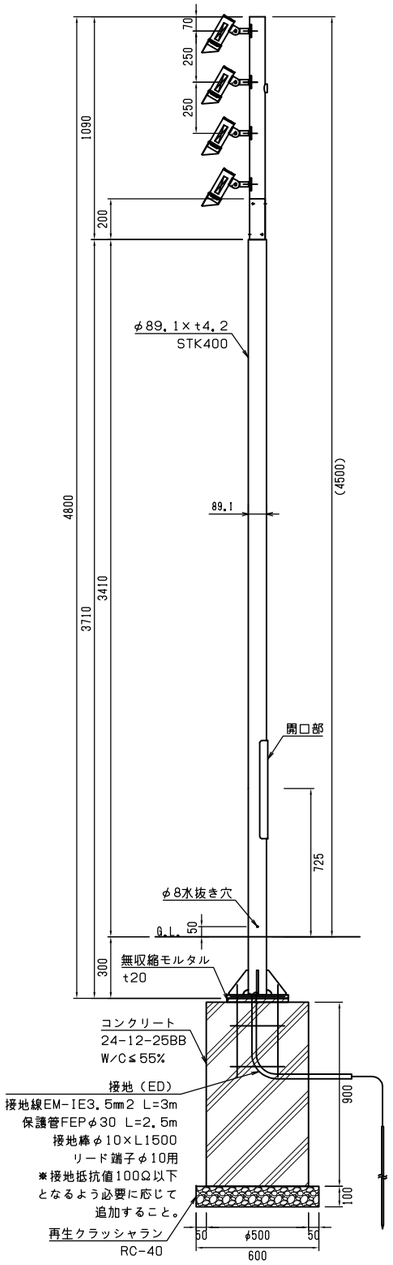


単独柱（5灯）姿図 S=1:15(A1)
PLS-4, 6-8, 12, 16, 17, 21, 23, 25, 26

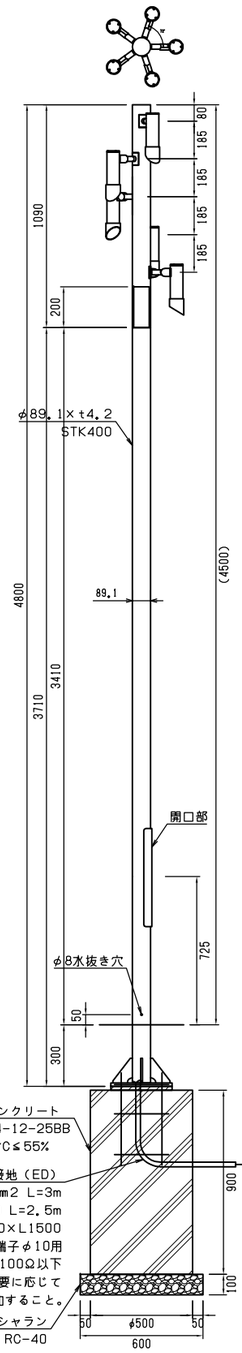


Wifi共架柱（5灯）姿図 S=1:15(A1)
PLS-13

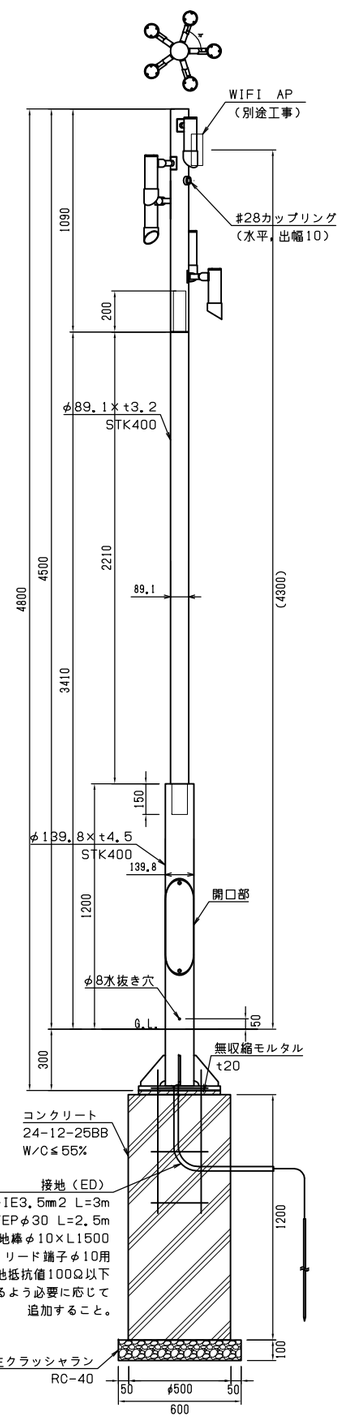


開口部詳細図
単独柱（4灯・5灯）S=1:10(A1)




開口部詳細図
Wifi共架柱(5灯) S=1:10(A1)

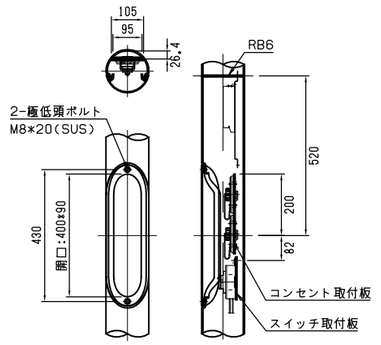


柱脚部根巻詳細図（植栽部）
単独柱（4灯/5灯）S=1:10(A1)

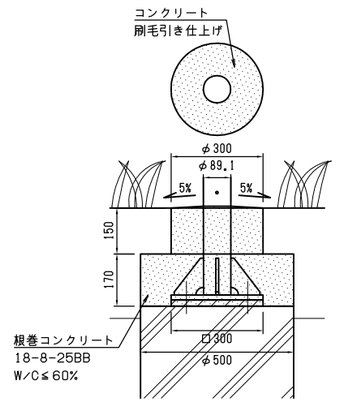


柱脚部根巻詳細図（舗装部）
単独柱（4灯/5灯）S=1:10(A1)

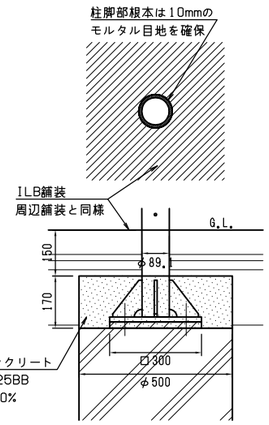


柱脚部根巻詳細図（植栽部）
Wifi共架柱(5灯) S=1:10(A1)

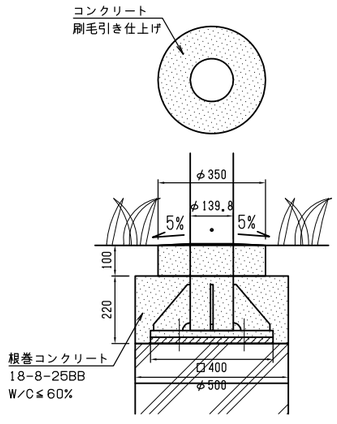


アンカーフレーム詳細
単独柱（4灯・5灯）S=1:10(A1)

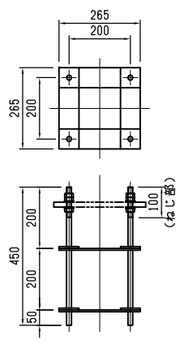


柱脚部詳細図
単独柱（4灯・5灯）S=1:10(A1)



アンカーフレーム詳細
Wifi共架柱(5灯) S=1:10(A1)



柱脚部詳細図
Wifi共架柱(5灯) S=1:10(A1)

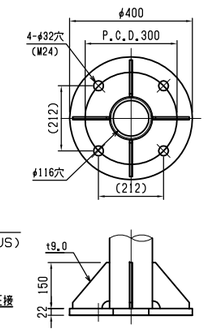


特記
- 照明支柱および灯具の表面処理は溶融亜鉛メッキ後、ステンコート塗装仕上（日塗工N3.5程度）とする。
- 結線部は自己融着テープ等を使用し防水処理をすること
- 基礎は照明等基礎詳細図を参照のこと。
- 図面に記載している「G.L.」とは、計画仕上げ高を示す。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	照明柱構造図(1)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-54 ／ 77
事業者名	四日市市

照明柱構造図(2)


ランドマーク照明


ランドマーク照明　姿図
S=1:40(A1)、S=1/80(A3)

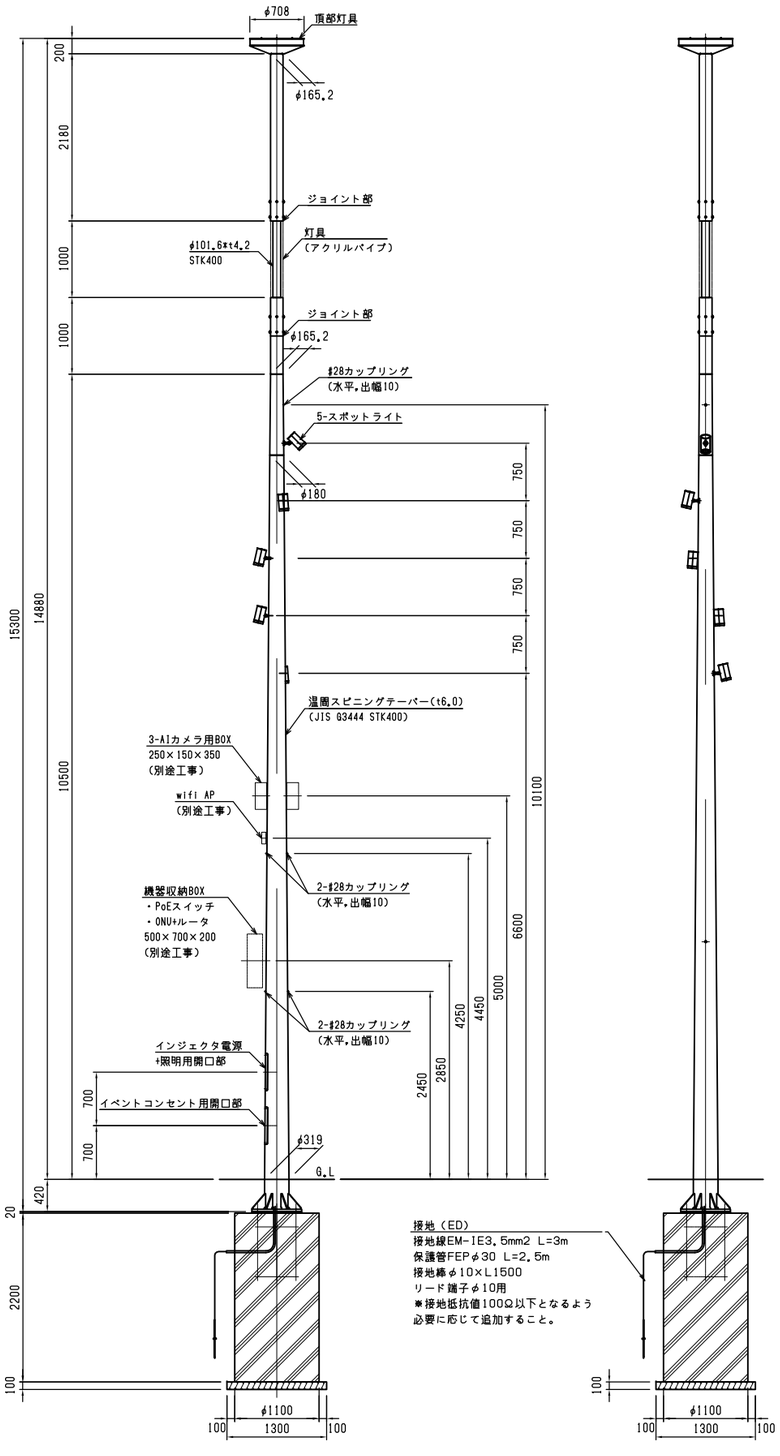


接地(ED)
接地線EM-IE3.5mm2 L=3m
保護管FEPφ30 L=2.5m
接地棒φ10×L1500
リード端子φ10用
※接地抵抗値100Ω以下となるよう
必要に応じて追加すること。


柱脚部詳細図
S=1/10(A1),S=1/20(A3)

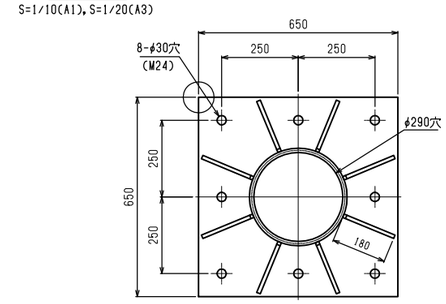

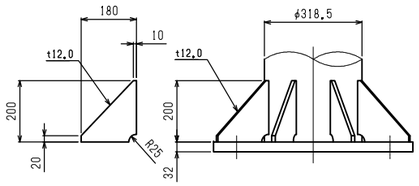



アンカーフレーム詳細図
S=1/10(A1),S=1/20(A3)

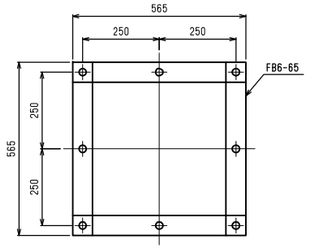

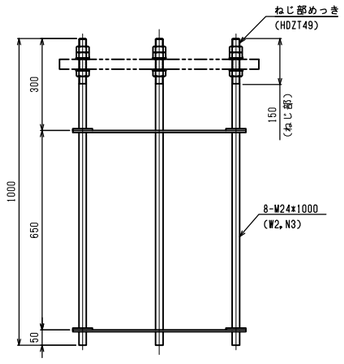

柱脚部根巻詳細図(植栽部)
S=1/10(A1),S=1/20(A3)



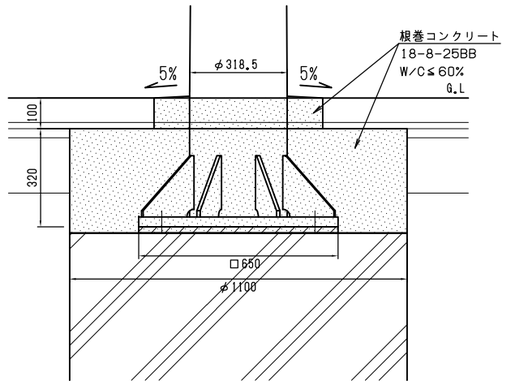


特記
- 照明支柱および灯具の表面処理は溶融亜鉛メッキ後、ステンコート塗装仕上(日塗工N3.5程度)とする。
- 結線部は自己融着テープ等を使用し防水処理をすること
- 基礎は照明等基礎詳細図を参照のこと。
- 図面に記載している「G.L.」とは、計画仕上げ高を示す。

工事名	中央通り公園整備工事(その2)
図面名	照明柱構造図(2)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-55 ／ 77
事業者名	四日市市


照明柱構造図(3)

PLS-5 ソーラー照明

正面図
S=1:15(A1)

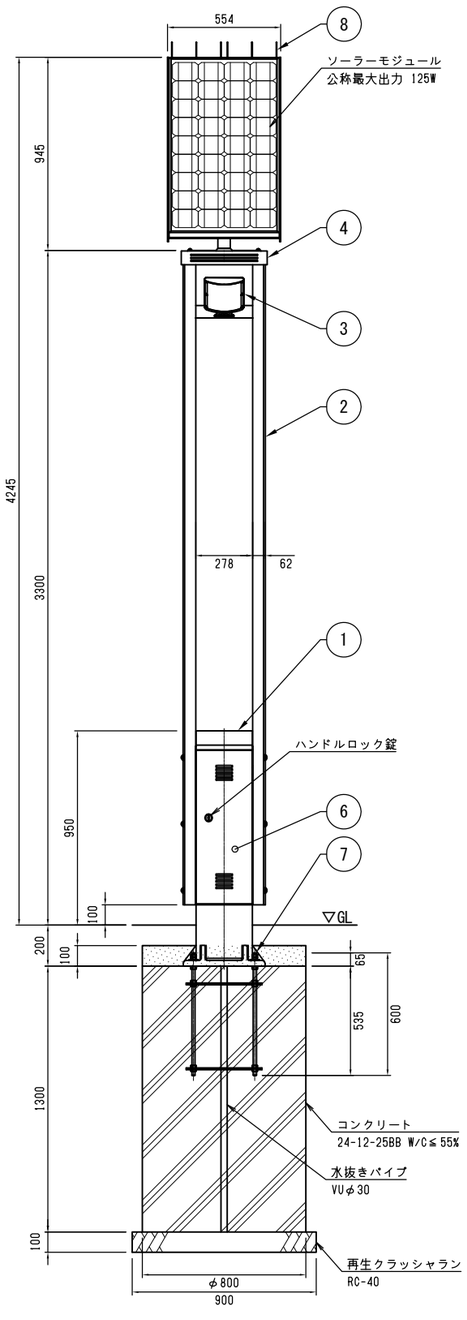


側面図
S=1:15(A1)

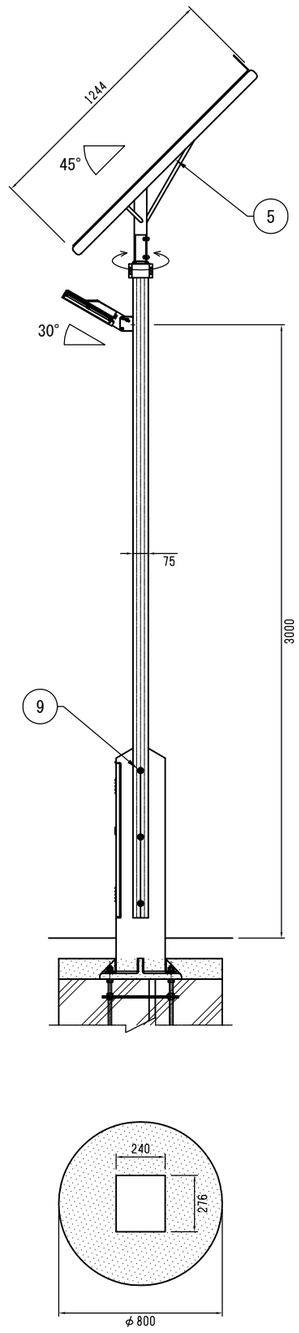


照明器具詳細図
S=1:15(A3)


正面図




側面図



ベース部詳細図
S=1:15(A3)

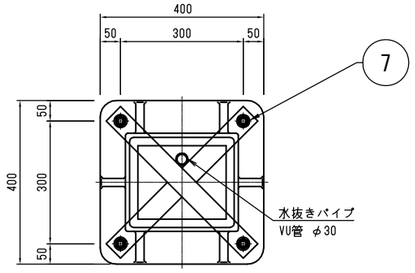


システム系統図 NotScale

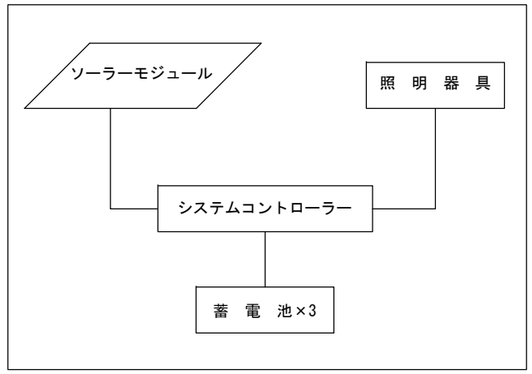

水平面照度分布図
S=1:300

取付高さ3.0m,取付角度30度
型式：PL12sD（電球色、定格動作時、直下照度約 36 lx）


単位 照度：lx 距離：m

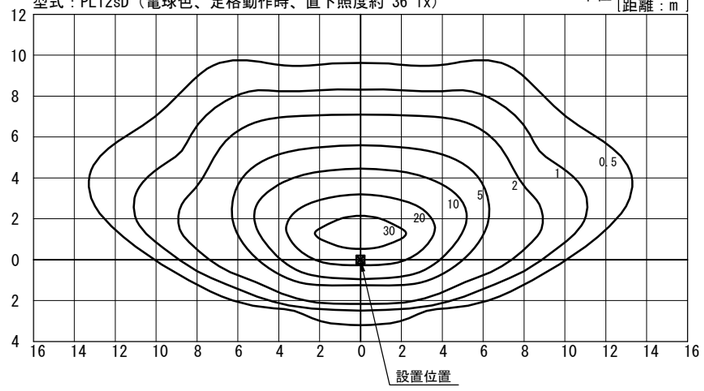

主 要 部 材 表					
No	品 名		材 質	数量	記 事
1	支 柱		AC4C-F	1	□-276×240
2	ボ ー ル		A6005CS-T5	2	75×62-3175
3	照明器具	筐 体	ADC6	1	
		グローブ	PMMA		
4	フリージョイント		AC7A-F	1	
5	ソーラー取付台		SUS304	1	FB-5×50
6	点 検 フ タ		SUS304	1	PL-2.0t
7	アンカーボルト		SS400	1	4-M16×600(B,2N,W)
8	鳥 よ け		SUS	6	φ3
9	六角穴付ボタンボルト		SUS	6	M12×90(B,N,2W,SW)

※無日照保証期間の設置条件
　ソーラーモジュールが南[東南・西南]向きで周りに高い建物の無い場所。
※蓄電池電圧低下時、自動的にBPS(バッテリーパワーセービング)
　モードに切り替わり、消費電力を抑え不点灯を防止する機能とする。
※再充電され復帰電圧に達すると設定した点灯モードへ復帰。

※1,LL-1モード点灯出力パターン

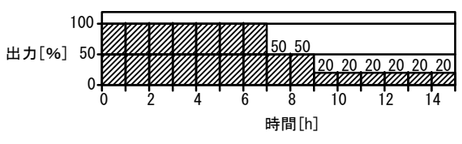

一 般 仕 様	
型式	FSL-TF3-PL12sD(特)
点灯時間	常夜調光点灯 (※1,LL-1モード)
照明器具(1台)	PL12sD(電球色パワーLED12球) (1560lm,2700K)
無日照保証期間	7日間

詳 細 仕 様	
○コントローラー(1台)	
負荷動作	日没検知後点灯開始、時限消灯 又は日照検知後消灯
充電制御	過充電・過放電防止制御
定格電圧	DC12V
消費電流	10mA以下
○ソーラーモジュール(1台)	
公称最大出力	125W
公称電圧	DC12V
○蓄 電 池 (3台)	
公称電圧	DC12V
定格容量	114Ah(38Ah[20時間率]×3)
備考	密閉型鉛蓄電池(ｻｲｸﾙﾕｰｽ)


※支柱、照明器具及びソーラー取付台は指定色(N-35半艶)塗装仕上。
※ポールは指定色(N-35半艶)塗装仕上。
※アンカーボルトは溶融亜鉛メッキ仕上。
※取付ボルト類の材質はSUSとする。
※照度分布図は初期照度を示す。

特記
- ※支柱、照明器具及びソーラー取付台は指定色(N-35半艶)塗装仕上とする
- ・ポールは指定色(N-35半艶)塗装仕上とする
- ・アンカーボルトは溶融亜鉛メッキ仕上とする
- ・取付ボルト類の材質はSUSとする
- ・基礎は照明等基礎詳細図を参照のこと。
- ・図面に記載している「G.L.」とは、計画仕上げ高を示す。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	照明柱構造図(3)		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-56 ／ 77
事業者名	四日市市		


スマートポール構造図

姿図 S=1/15(A1), S=1/30(A3)

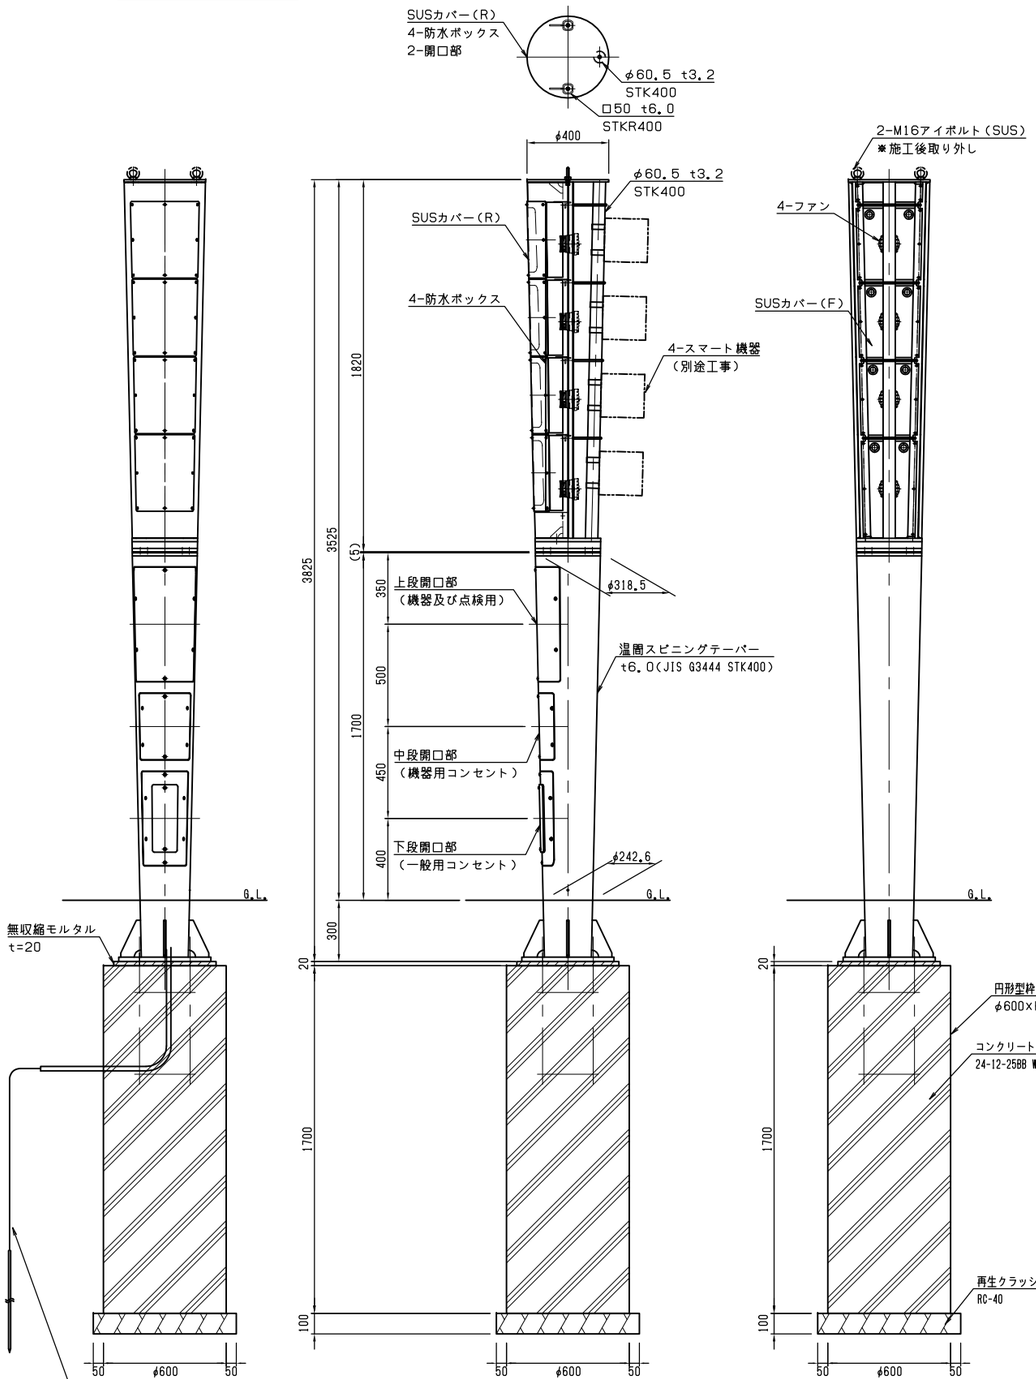


接地(ED)
接地線EM-IE3.5mm2 L=3m
保護管FEPφ30 L=2.5m
接地棒φ10×L1500
リード端子φ10用
*接地抵抗値100Ω以下となるよう
必要に応じて追加すること。


下柱詳細図
S=1/10(A1), S=1/20(A3)

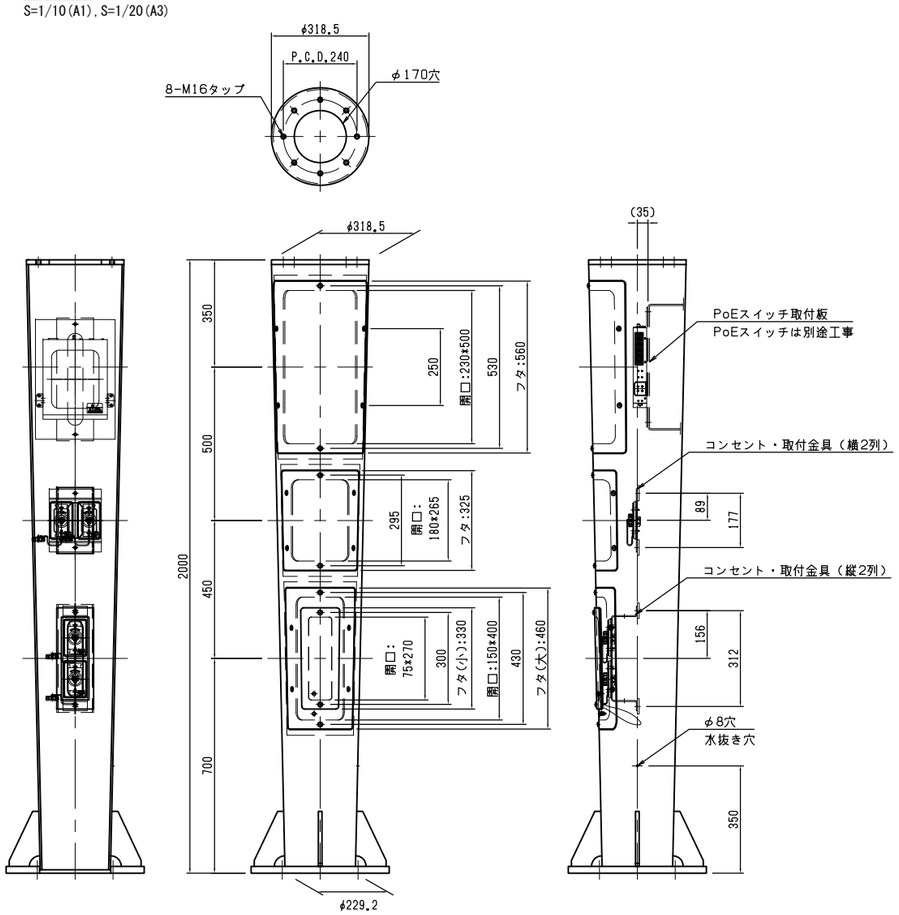

柱脚部詳細図
S=1/10(A1), S=1/20(A3)

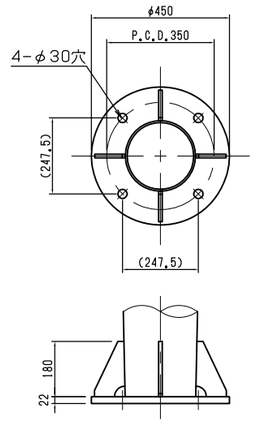


アンカーボルト詳細図
S=1/10(A1), S=1/20(A3)

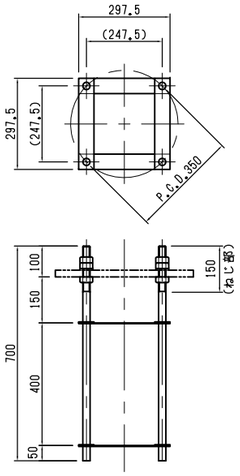

アンカーボルト詳細図 S=1:10

柱脚部根巻詳細図 植栽帯部
S=1/10(A1), S=1/20(A3)

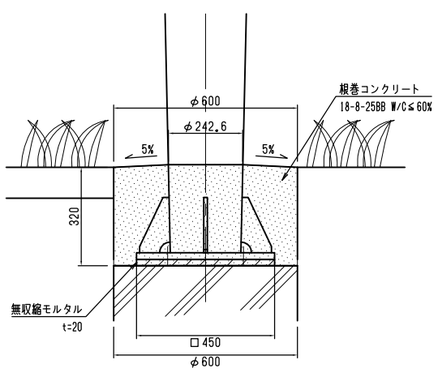

特記
・施工にあたっては材料発注時点のスマート機器にかかる最新の計画を監督員に確認すること。
・表面処理は溶融亜鉛メッキ後、ステンコート塗装仕上(日塗工N3.5程度)とする。
・基礎は照明柱等基礎詳細図を参照のこと。
・図面に記載している「G.L.」とは、計画仕上げ高を示す。

工事名	中央通り公園整備工事(その2)		
図面名	スマートポール構造図		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-57 / 77
事業者名	四日市市		

標識計画平面図

凡例
工事範囲

0 10 20 40m

単独柱A4-2(標識柱既設)
歩行者専用N=2,
自転車専用N=2,
「自転車道　ここから」
「歩道　ここから」
「自転車道　ここまで」
「歩道　ここまで」
→存置

信号柱添加式B-2
自転車及び歩行者専用N=2,
(以上存置、以下新設)
「自転車通行可　ここから」,
「自転車通行可　ここまで」
→存置

単独柱A1
自転車及び歩行者専用N=2,
「自転車通行可　ここから」,
「自転車通行可　ここまで」
→新設

単独柱
横断歩道・
自転車横断帯（存置）
一方通行（存置）
「自転車を除く」（撤去）
→存置・撤去

仮設単独柱
（置き式基礎）
自転車及び
歩行者専用 N=2
→移設（移設元）

単独柱
車両進入禁止
→存置

単独柱A2
自転車横断帯
→新設

添加式（電柱）
一方通行（南面）
一時停止（北面）
→存置

単独柱
一方通行
→存置

仮設単独柱（新設）
（置き式基礎）
自転車専用 N=2
「ここから」
「ここまで」
→新設

仮設単独柱（標識板追加）
（置き式基礎）
自転車及び歩行者
専用 N=2（移設）
「自転車通行可　ここから」（新設）
「自転車通行可　ここまで」（新設）
→移設（移設先）＋新設

単独柱
車両進入禁止
→存置

単独柱
一方通行（南面）
一時停止（北面）
→存置

単独柱
一方通行
→存置

単独柱
横断歩道 N=1
→存置

仮設単独柱
（置き式基礎）
自転車及び歩行者専用
N=2
→存置

単独柱
終わり N=1,
一方通行 N=1,
車両進入禁止 N=1
→存置

添架式（照明柱）
歩行者専用N=2,
自転車専用N=2,
自転車及び歩行者専用N=2,
（以下次回工事）
「自転車通行可　ここから」,
「自転車通行可　ここまで」
自転車信号
（別途）
2.7m
→存置

添加式（信号柱）
交差点名標識
「四日市市役所前」
最高速度40
→存置

単独柱
駐車禁止
→存置

単独柱
駐車禁止
→存置

添加式（電柱）
一時停止,
横断歩道,
自転車横断帯
→存置

単独柱
横断歩道・
自転車
横断帯
→存置

単独柱
案内標識
→存置

添加式（照明柱）
最高速度40
→存置

単独柱
駐車可,
「貨物集配中の
貨物車に限る」,駐
車時間に限る」
→存置

単独柱
横断歩道
→存置

単独柱
一時停止
→存置

添加式（照明柱）
西面
北面
横断歩道（西面）
横断歩道・自転車
横断帯（北面）
→存置


単独柱
駐車禁止 N=1
→存置

特記
・新設する標識柱・標識板裏面および取付金具等は、特に記載のないものは全て指定色塗装（日塗工N4）とすること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	標識計画平面図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:500(A1) S=1:1000(A3)	図面番号	C8-58 ／ 77
事業者名	四日市市		

標識構造図


単独柱A1 S=1/15(A1)

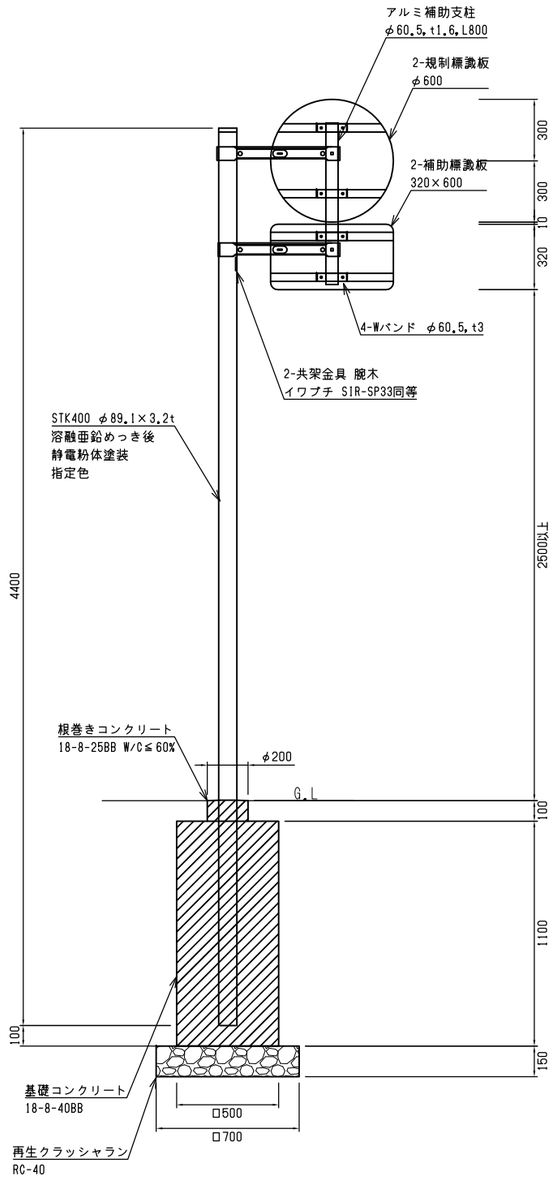


単独柱A2 S=1/15(A1)

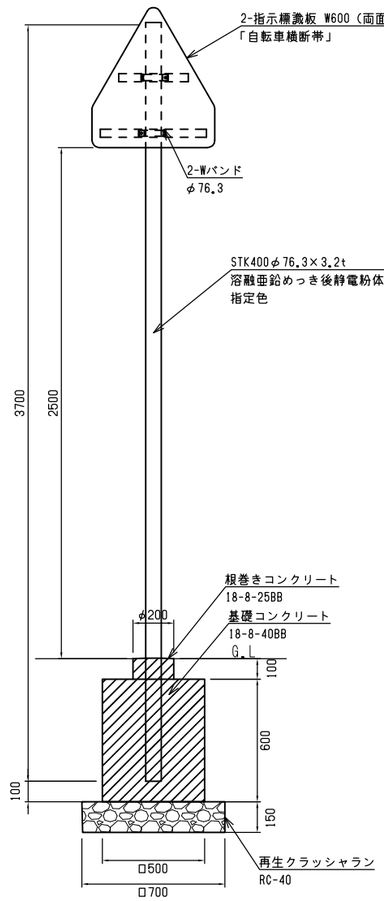

仮設単独柱(新設) S=1/15(A1)

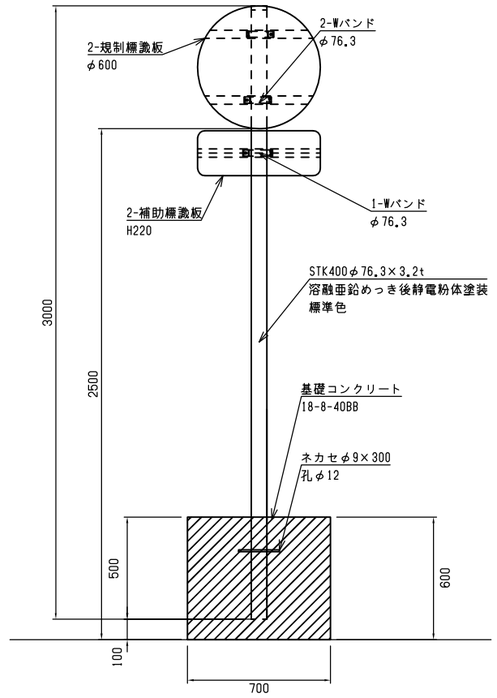

仮設単独柱（板追加） S=1/15(A1)

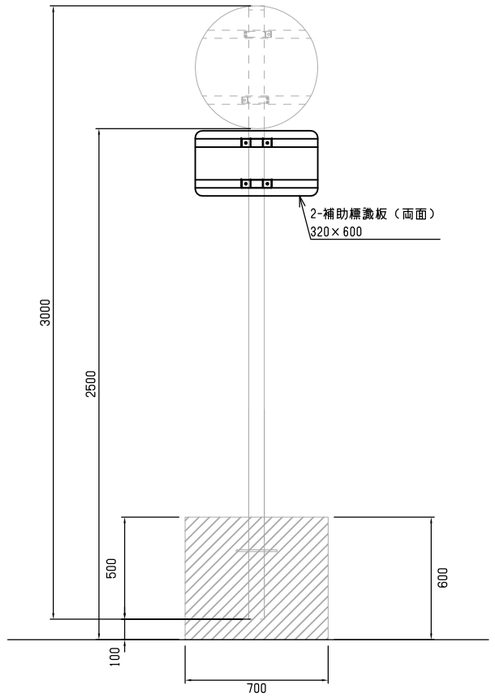

特記

・標識単独柱、標識板は三重県警標準の製品、施工法とし、標識柱・標識板裏面・取付金具等は特に記載のないものは全て指定色塗装（日塗工N4）とすること。


・標識の取付方法について検討したうえで施工図を作成し、監督員の承認を得ること。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	標識構造図		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:15(A1) S=1:30(A3)	図面番号	C8-59 ／ 77
事業者名	四日市市		

照明等基礎詳細図

投光器型照明 単独柱

基礎φ500xH900

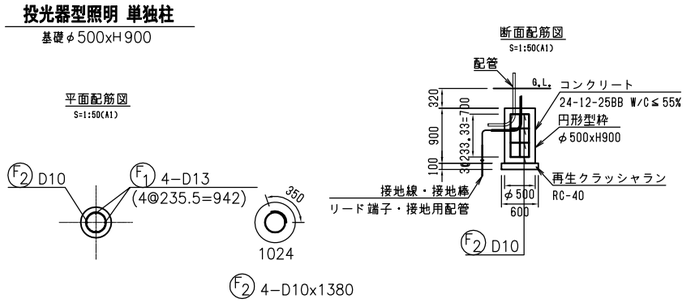


鉄筋材料表

記号	径	長さ(mm)	本数	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg)	質量(kg)	備考
F 1	D13	700	4	0.995	0.697	2.8	
F 2	D10	1380	4	0.560	0.773	3.1	
					D13	2.8 kg	
					D10	3.1 kg	
					合計	5.9 kg	

(鉄筋の種類はSD345とする)
(配管種類・向きについては、電気配管関連計画図を参照すること)

投光器型照明 共架柱

基礎φ500xH1200

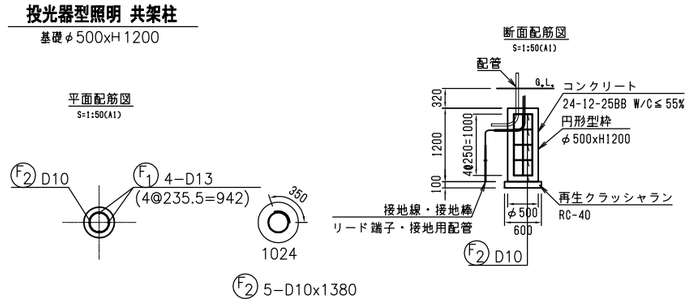


鉄筋材料表

記号	径	長さ(mm)	本数	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg)	質量(kg)	備考
F 1	D13	1000	4	0.995	0.995	4.0	
F 2	D10	1380	5	0.560	0.773	3.9	
					D13	4.0 kg	
					D10	3.9 kg	
					合計	7.9 kg	

(鉄筋の種類はSD345とする)
(配管種類・向きについては、電気配管関連計画図を参照すること)

スマートポール

基礎φ600xH1700

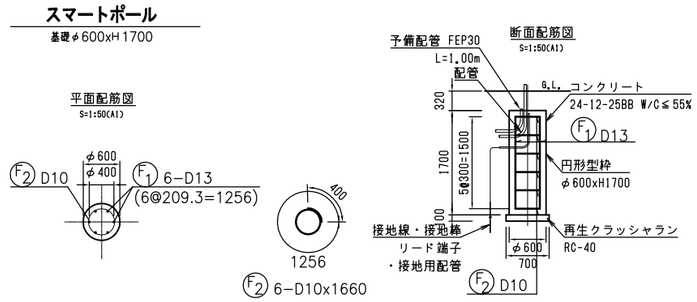


鉄筋材料表

記号	径	長さ(mm)	本数	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg)	質量(kg)	備考
F 1	D13	1500	6	0.995	1.493	8.955	
F 2	D10	1660	6	0.560	0.930	5.578	
					D13	9.0 kg	
					D10	5.6 kg	
					合計	14.6 kg	

(鉄筋の種類はSD345とする)
(配管種類・向きについては、電気配管関連計画図・スマートポール詳細図を参照すること)

ランドマーク照明

基礎φ1100xH2200

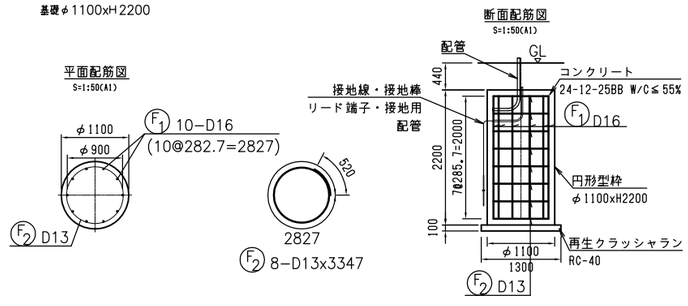


鉄筋材料表

記号	径	長さ(mm)	本数	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg)	質量(kg)	備考
F 1	D16	2000	10	1.560	3.120	31.2	
F 2	D13	3347	8	0.995	3.330	26.6	
					D16	31.2 kg	
					D13	26.6 kg	
					合計	57.8 kg	

(鉄筋の種類はSD345とする)
(配管種類・向きについては、電気配管関連計画図を参照すること)

デジタルサイネージ

基礎1300×800×H350

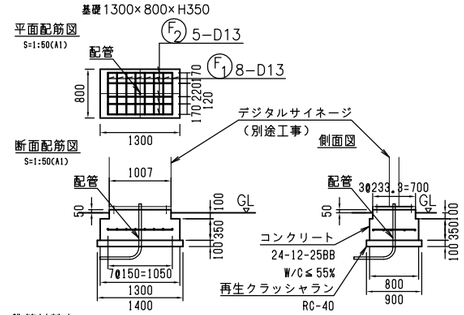


鉄筋材料表

記号	径	長さ(mm)	本数	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg)	質量(kg)	備考
F 1	D13	680	8	0.995	0.677	5.41	
F 2	D13	1050	5	0.995	1.045	5.22	
					合計	10.6 kg	

(鉄筋の種類はSD345とする)
(配管種類・向きについては、電気配管関連計画図を参照すること)

ソーラー照明柱

基礎φ800xH1300

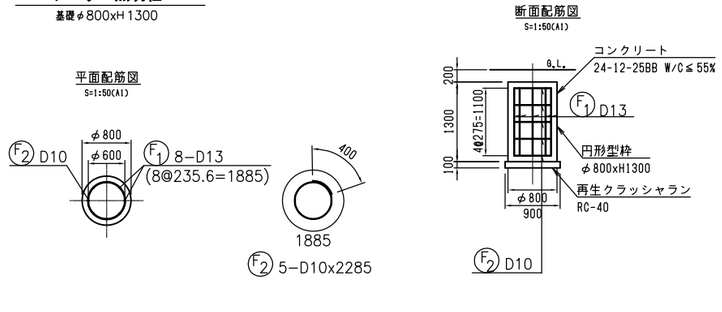

鉄筋材料表

記号	径	長さ(mm)	本数	単位質量(kg/m)	1本当り質量(kg)	質量(kg)	備考
F 1	D13	1100	8	0.995	1.095	8.756	
F 2	D10	2285	5	0.560	1.280	6.398	
					D13	8.8 kg	
					D10	6.4 kg	
					合計	15.2 kg	

(鉄筋の種類はSD345とする)
(配管種類・向きについては、電気配管関連計画図・スマートポール詳細図を参照すること)

特記
- 鉄筋はSD345とする。
- 配管種類・向きについては、電気配管関連計画図を参照のこと。
- 基礎施工の前に現場試掘を実施し既存埋設物の有無を確認すること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	照明等基礎詳細図
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-60 ／ 77
事業者名	四日市市

分電盤・受変電設備基礎詳細図

分電盤NB-1


S=1:20(A1)

正面図

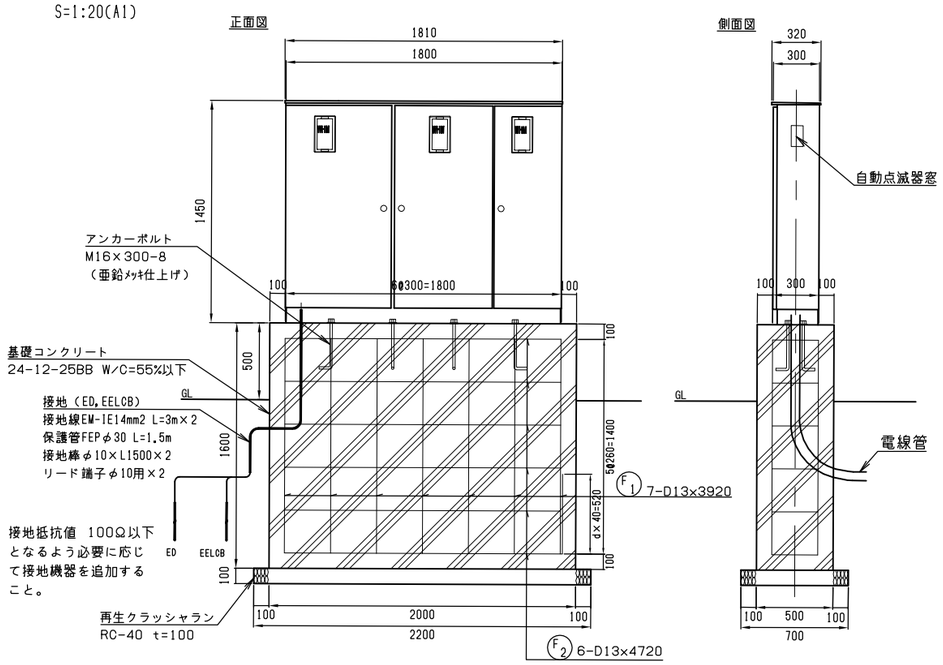

側面図

平面図

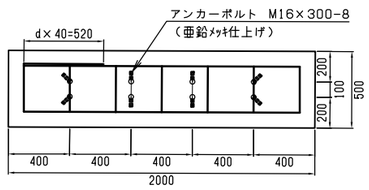


記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)
F1	D13	3920	7	0.995	3.900	27.3
F2	D13	4720	6	0.995	4.696	28.2
					D13 55.5kg	
					合計 55.5kg	

（鉄筋の種類はSD345とする）


受変電設備

S=1:20(A1)


平面図

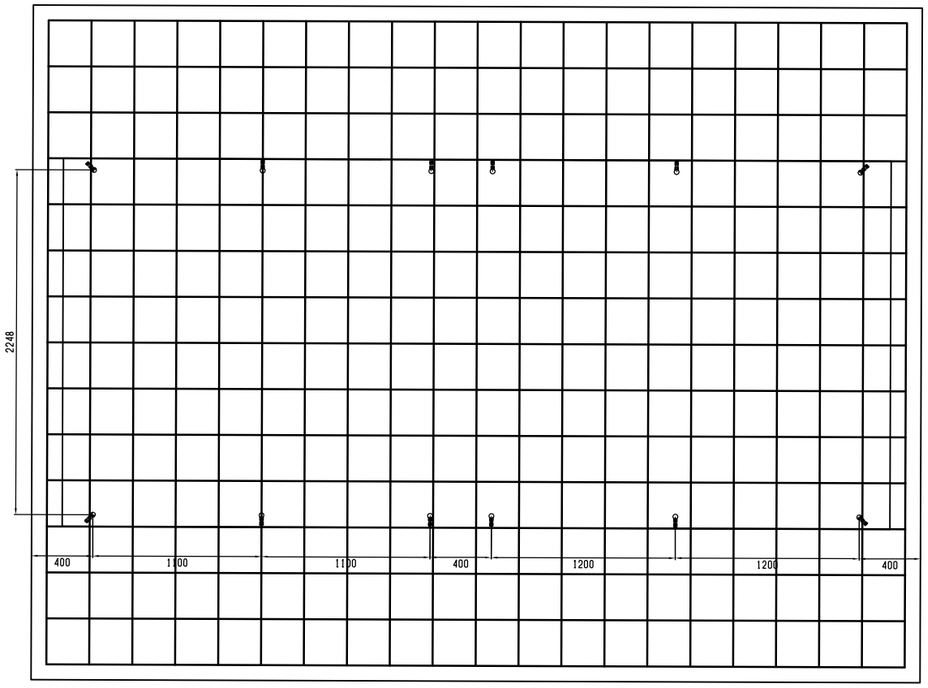

正面図

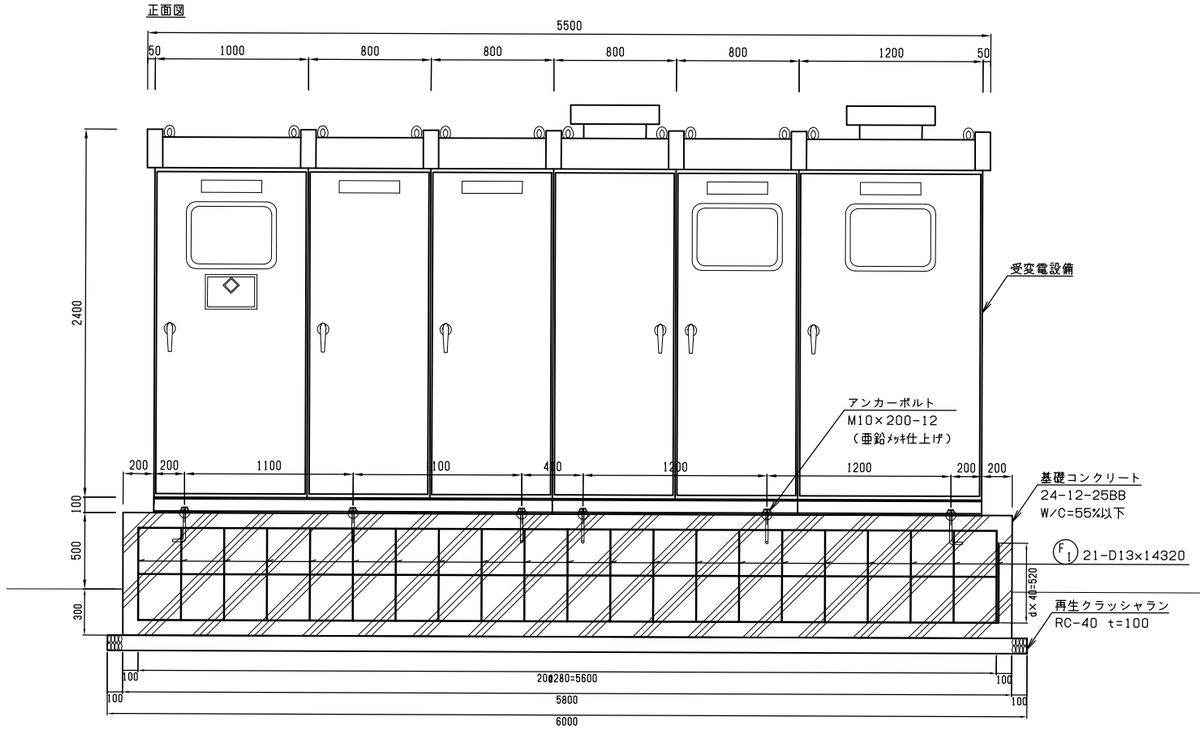

側面図

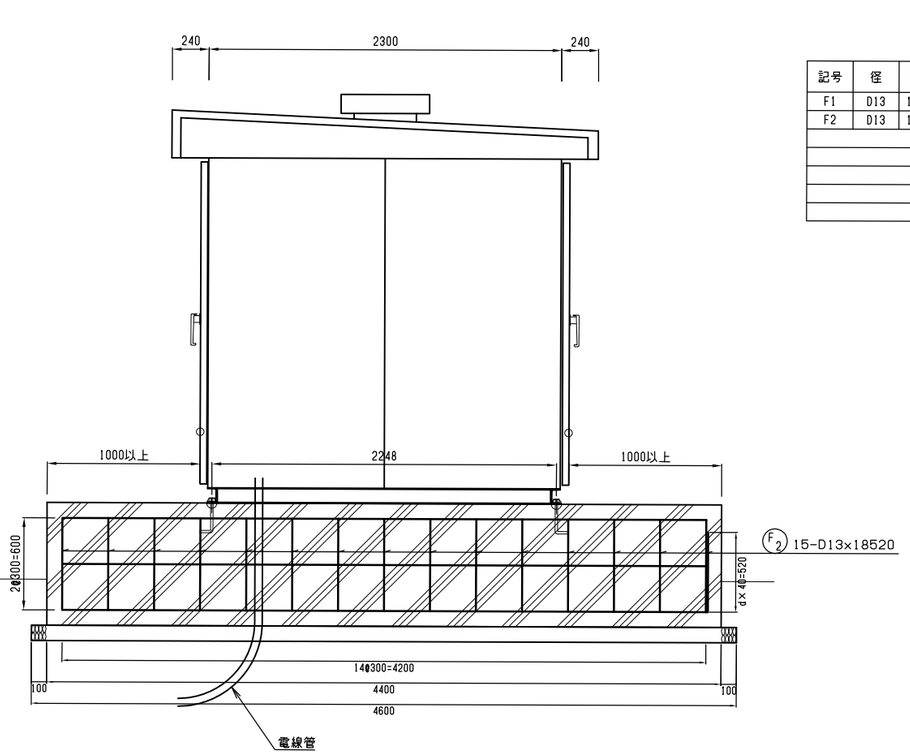

記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)
F1	D13	14320	21	0.995	14.248	299.2
F2	D13	18520	15	0.995	18.427	276.4
					D13 575.6kg	
					合計 575.6kg	

（鉄筋の種類はSD345とする）

特記

・分電盤・受変電設備の承認図に合わせアンカーサイズを最終決定のこと。
・鉄筋はSD345とする。
・配管種類・向きについては、電気配管関連計画図を参照のこと。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	分電盤・受変電施設基礎詳細図		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-61 ／ 77
事業者名	四日市市		

撤去平面図(土木)(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

その他
地先境界石
境界縁石
街渠
取付管
境界縁石(交通島)
街渠(交通島)
その他(交通島)
境界縁石(中分)
その他(中分)

(全体A=15.39m2) 低木 H=1.0 A=7.33m2 地被 A=8.06m2 植栽縁石S5 L=13.68m
低木 H=1.0m A=10.47m2 地被 A=10.47m2 植栽縁石S5 L=12.81m
(全体A=53.36m2) 低木 H=1.0m A=42.69m2 地被 A=10.67m2 植栽縁石S5 L=25.71m
地被 A=41.04m2
縁石a L=2.75+7.78=10.53m
縁石a L=2.85+7.75=10.60m
縁石a L=2.69m
ボラード2 N=3
ポストコーン1 N=4
(5)L=1.95m
(3) L=3.51m
(1)L=20.79m
(2)L=3.86m (6)L=7.99m (7)L=5.13m
(6)L=32.26m
街渠桝
(B) L=4.94m (B)L=6.96m (B)L=10.03m (B)L=15.47m (B)L=24.57m (B)L=5.40m
(1)L=0.90+2.76+1.10=4.76m (3)L=8.98+5.44=14.42m
(5)L=1.33+1.41+1.11+1.23+1.21+1.11=7.40m
取付管φ200 N-29 L=5.56m
取付管φ200 N-30 L=5.32m
取付管φ200 N-31 L=2.89m
取付管φ200 N-32 L=2.87m
取付管φ200 N-25 L=2.91m
(5)L=1.21m
(1)L=27.91m
(6)L=47.19+47.46=94.65m
(8)L=4.44m
(1)L=27.84m
縁石a L=1.72m
縁石a L=16.92m
縁石a L=9.55m
縁石a L=9.60m
植栽縁石S2 L=46.80+47.07=93.67m
植栽縁石S3 L=12.04m
植栽縁石S3 L=12.22m
植栽縁石S3 L=10.25m
植栽縁石S3 L=10.30m
車止め N=2
ボラード5 N=2
地被 A=17.34m2
低木 H=1.0m A=12.00m2 地被 A=1010.53m2

(全体A=31.33m2) 低木 H=1.0m A=21.93m2 地被 A=9.40m2 植栽縁石S1 L=17.19m
(全体A=31.91m2) 低木 H=1.0m A=22.34m2 地被 A=9.57m2 植栽縁石S1 L=16.82m
(全体A=15.33m2) 低木 H=1.0m A=12.26m2 地被 A=3.07m2 植栽縁石S1 L=10.48m
(A=22.08m2) 低木 H=1.0m A=13.25m2 地被 A=8.83m2 植栽縁石S1 L=11.79m
(6)L=11.58m
(6)L=10.65m
(6)L=16.10m
(B) L=2.56m (B)L=24.94m (B)L=0.71m (B)L=16.10m
(6) L=72.50m
(6) L=5.87m
取付管φ200 N-33 L=2.91m (B)L=5.19m
(B)L=20.14m
(B)L=5.25m
(B)L=0.85m
取付管φ200 N-35 L=8.09m
取付管φ200 N-36 L=2.88m
地被 A=87.73m2
地被 A=3.85m2
(8)L=4.31m
取付管φ200 N-37 L=8.06m
(6)L=53.45+53.53=106.98m
植栽縁石S2 L=53.05+53.01=106.06m
植栽縁石S3 L=7.26m
植栽縁石S3 L=7.01m
低木 H=1.0m A=21.00m2 地被 A=654.96m2

【撤去】No.373 イチョウ
C=1.00m, W=5.6m, H=14.0m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：A
【撤去】No.342 イチョウ
C=1.15m, W=5.0m, H=13.0m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：B
【撤去】No.372 イチョウ
C=0.85m, W=5.2m, H=11.0
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C
【撤去】No.388 カナリーヤシ
C=2.20m, W=4.2m, H=4.3m
衰退度区分；Ⅰ 総合評価：B
【撤去】No.389 カナリーヤシ
C=2.20m, W=4.8m, H=4.5m
衰退度区分；Ⅰ 総合評価：B
【撤去】No.387 カナリーヤシ
C=1.45m, W=3.0m, H=2.8m
衰退度区分；Ⅰ 総合評価：B
【撤去】No.356 キンモクセイ
C=0.35m, W=4.0m, H=3.5m
衰退度区分；Ⅳ 総合評価：D
【撤去】No.355 クスノキ
C=1.60m, W=9.5m, H=11.5m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C
【撤去】No.354 サンゴジュ
C=0.60m, W=4.3m, H=4.5m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C
【撤去】No.352 トウジュロ
C=0.30m, W=2.0m, H=3.8m
衰退度区分；Ⅰ 総合評価：C
【撤去】No.390 カナリーヤシ
C=2.90m, W=7.5m, H=6.2m
衰退度区分；Ⅰ 総合評価：B
【撤去&新植】No.382 クスノキ
C=1.40m, W=9.0m, H=13.0m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C
【撤去】No.362 トウジュロ
C=0.25m, W=1.0m, H=2.8m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C

舗装切断
As t=10cm
L=7.34m

歩道舗装C A=20.78㎡
誘導ブロック A=4.71㎡
歩道舗装C A=2.03㎡
誘導ブロック A=0.19㎡
車道舗装C A=292.78㎡
歩道舗装A A=45.00㎡
歩道舗装B A=6.66㎡
歩道舗装D A=3.18㎡
車道舗装C A=11.05㎡
歩道舗装C A=60.71㎡
誘導ブロック A=7.04㎡
歩道舗装F A=9.16㎡
歩道舗装D A=4.85㎡
歩道舗装D A=4.60㎡
歩道舗装D A=2.28㎡
歩道舗装F A=11.61㎡
歩道舗装E A=12.93㎡
歩道舗装D A=4.69㎡
車道舗装B A=2363.80㎡
舗装

KEYPLAN

凡例

記号	名称		記号	名称	
	車道舗装A	国道1号線交差点		歩道舗装D	As一般部
	車道舗装B	中央通り		歩道舗装E	As乗入部
	車道舗装C	三滝通り交差点		歩道舗装F	Co乗入部
	車道舗装D	イメージハンプ1		歩道舗装G	レンガ一般部
	車道舗装E	イメージハンプ2		歩道舗装H	レンガ乗入部
	車道舗装F	高浜昌栄交差点		誘導ブロックA	誘導ブロック一般部
	歩道舗装A	タイル一般部		誘導ブロックB	誘導ブロック乗入部
	歩道舗装B	タイル乗入部		地被	
	歩道舗装C	タイル交差点横断部		低木、或いは地被と混在する低木	

特記
・1NOは、現況道路中心線、2NOおよび3NOは、計画車道中心線を示す。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	撤去平面図(土木)(1)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:250(A1) S=1:500(A3)	図面番号	C8-62 ／ 77
事業者名	四日市市		

撤去平面図(土木)(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

(全体A=44.77m2)
(A=22.69m2)
低木 H=1.0m A=9.08m2
地被 A=13.61m2
植栽縁石S1 L=11.23m

(全体A=46.12m2)
低木 H=1.0m A=27.67m2
地被 A=18.45m2
植栽縁石S1 L=24.42m

(全体A=29.39m2)
低木 H=1.0m A=17.63m2
地被 A=11.76m2
植栽縁石S1 L=17.91m
縁石b L=2.69m 縁石b L=0.18m

(全体A=40.18m2)
低木 H=1.0m A=24.11m2
地被 A=16.07m2
植栽縁石S1 L=21.74m

その他
地先境界石
境界縁石
街渠
取付管
境界縁石(交通島)
街渠(交通島)
その他(交通島)
境界縁石(中分)
その他(中分)

(6)L=15.06m
(9)L=0.60m
(6)L=24.30m
(9)L=0.50m
(7)L=0.99m
(6)L=13.58m
(9)L=0.60m
(7)L=5.41m
(9)L=0.63m
(6)L=20.76m
(10) L=0.20m

街渠桝 (B)L=0.66m (B)L=13.53m
街渠桝 (B)L=7.44m (B)L=24.95m
街渠桝 (B)L=33.20m
街渠桝 (B)L=4.46m

(6) L=71.60m
取付管(VU φ150) L=8.08m
取付管(VU φ150) L=3.38m
(6) L=79.49m
取付管φ150 N-45 L=2.90m

街渠桝 (B)L=3.20m
(B)L=23.81m
街渠桝 (B)L=5.33m
街渠桝 (B)L=3.09m
取付管φ200 N-43 L=2.89m
(B)L=27.08m
街渠桝 (B)L=2.56m

取付管φ200 N-38 L=2.89m
地被 A=90.39m2
取付管φ200 N-40 L=2.92m
取付管φ200 N-42 L=3.41m
地被 A=97.41m2
取付管φ150 N-44 L=11.91m

取付管φ200 N-39 L=8.08m
取付管φ200 N-41 L=11.87m
(8)L=4.07m
(8)L=4.34m

(6)L=39.32+39.33=78.65m
(8)L=4.36m
(6)L=44.04+44.00=96.45m

植栽縁石S2 L=38.92+38.94=77.86m
植栽縁石S2 L=43.04+43.02=86.06m

植栽縁石S3 L=10.06m
植栽縁石S3 L=10.17m
植栽縁石S3 L=10.26m
植栽縁石S3 L=10.33m
植栽縁石S3 L=10.60m
植栽縁石S3 L=10.79m

駐車 低木 H=1.0m A=28.21m2 地被 A=455.60m2 車止め N=2
(全体A=479.60m2)
グランド 低木 H=1.0m A=8.29m2 地被 A=485.60m2 車止め N=2 車止め N=2
(全体A=485.60m2)

【撤去】No.326 イチョウ
C=0.6m, W=2.4m, H=11.5m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C

【撤去】No.325 イチョウ
C=0.95m, W=4.7m, H=13.5m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：A

【撤去】No.324 イチョウ
C=0.9m, W=4.3m, H=12.0m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：A

【撤去】No.341 イチョウ
C=1.15m, W=6.7m, H=13.0m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：B

【撤去】No.327 イチョウ
C=0.60m, W=4.0m, H=11.0m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：B

舗装切断
Con t=11cm
L=21.67m

舗装切断
Con t=10cm
L=11.30m

舗装切断
As t=10cm
L=30.00m

【撤去】No.350 トウジュロ
C=0.35m, W=2.0m, H=4.0m
衰退度区分；Ⅰ 総合評価：C

【撤去】No.345 サンゴジュ
C=0.65m, W=5.7m, H=5.5m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C

【撤去】No.344 ソメイヨシノ
C=2.15m, W=11.0m, H=8.0m
衰退度区分；Ⅴ 総合評価：D

【撤去】No.336 クスノキ
C=1.31m, W=9.0m, H=11.5m
衰退度区分；Ⅲ 総合評価：C

【撤去】No.332 ソメイヨシノ
C=1.50m, W=5.0m, H=4.5m
衰退度区分；Ⅴ 総合評価：D

【撤去】No.365 サンゴジュ
C=株立, W=4.7m, H=5.2m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C

【撤去】No.331 ソメイヨシノ
C=1.55m, W=9.0m, H=5.0m
衰退度区分；Ⅴ 総合評価：D

【撤去】No.367 イロハモミジ
C=0.25m, W=3.3m, H=3.5m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C

【撤去】No.369 クスノキ
C=1.15m, W=5.5m, H=8.2m
衰退度区分；Ⅴ 総合評価：D

【撤去】No.371 クスノキ
C=1.25m, W=11.8m, H=11.0m
衰退度区分；Ⅲ 総合評価：C

【撤去】No.335 クスノキ
C=1.60m, W=11.0m, H=12.0m
衰退度区分；Ⅱ 総合評価：C

【撤去】No.334 クスノキ
C=1.65m, W=17.0m, H=10.5m
衰退度区分；Ⅴ 総合評価：D

【撤去】No.333 クスノキ
C=0.78m, W=7.0m, H=6.5m
衰退度区分；Ⅲ 総合評価：C

歩道舗装E A=3.33㎡
歩道舗装D A=9.01㎡
歩道舗装D A=7.57㎡
歩道舗装F A=15.53㎡
歩道舗装F A=9.84㎡
歩道舗装E A=10.63㎡
歩道舗装F A=7.88㎡
歩道舗装D A=8.28㎡
車道舗装E A=3.88㎡
車道舗装D A=1.36㎡
車道舗装E A=0.85㎡
車道舗装B A=1808.78㎡

舗装

KEYPLAN

凡例

記号	名称		記号	名称	
	車道舗装A	国道1号線交差点		歩道舗装D	As一般部
	車道舗装B	中央通り		歩道舗装E	As乗入部
	車道舗装C	三滝通り交差点		歩道舗装F	Co乗入部
	車道舗装D	イメージハンプ1		歩道舗装G	レンガー般部
	車道舗装E	イメージハンプ2		歩道舗装H	レンガ乗入部
	車道舗装F	高浜昌栄交差点		誘導ブロックA	誘導ブロック一般部
	歩道舗装A	タイル一般部		誘導ブロックB	誘導ブロック乗入部
	歩道舗装B	タイル乗入部		地被	
	歩道舗装C	タイル交差点横断部		低木、或いは地被と混在する低木	

特記
・1NOは、現況道路中心線、2NOおよび3NOは、計画車道中心線を示す。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	撤去平面図(土木)(2)
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内
縮尺	S=1:250(A1) S=1:500(A3)
図面番号	C8-63 ／ 77
事業者名	四日市市

撤去平面図(電気)(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

1工区 2工区

(歩車信号共架)
車道照明-C

(歩車信号共架)
車道照明-B

(歩車信号共架)
車道照明-B

分電盤 分電盤

車歩道照明-a※基礎のみ

電柱
車歩道照明-a※基礎のみ

車歩道照明-a※基礎のみ

電柱
歩道照明-3※基礎のみ

車道照明-2

電柱
歩道照明-3※基礎のみ

車道照明-2

電柱
歩道照明-3※基礎のみ

歩道照明-3※基礎のみ

電線管FEPφ30
L=21.09m

電線管FEPφ30
L=23.03m

電線管FEPφ30
L=13.67m

KEYPLAN

特記
・1NOは、現況道路中心線、2NOおよび3NOは、計画車道中心線を示す。

工事名	中央通り公園整備工事 (その2)		
図面名	撤去平面図(電気)(1)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=1:250(A1) S=1:500(A3)	図面番号	C8-64 ／ 77
事業者名	四日市市		


撤去平面図(電気)(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

1工区 2工区

分電盤
分電盤
電柱
歩道照明-3※基礎のみ
車道照明-2
電柱
電柱
歩道照明-3※基礎のみ
車道照明-2
車歩道照明-8※基礎のみ
電線管FEPφ30 L=4.72m
電線管FEPφ30 L=6.06m
電線管FEPφ30 L=23.37m
電線管FEPφ30 L=22.81m
電線管FEPφ30 L=24.01m
電柱

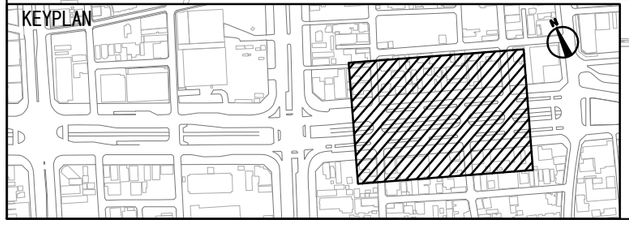

特記
・1NOは、現況道路中心線、2NOおよび3NOは、計画車道中心線を示す。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	撤去平面図(電気)(2)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:250(A1) S=1:500(A3)	図面番号	C8-65 ／ 77
事業者名	四日市市		

撤去構造図(参考) (1)

地先境界石

断面図 S=1/25(1/50)


地先境界石 (A)




街渠

断面図 S=1/25(1/50)

街渠A




街渠B




街渠桝

平面図 S=1/25(1/50)



断面図 S=1/25(1/50)



取付管

断面図 S=1/25(1/50)


VPφ150




VPφ200



φ150土工定規



φ200土工定規




床掘高1.0m以下は直掘り。床掘高1.0m超は斜掘りとする。

境界縁石


TYPE-1

断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-2

断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-3

断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-5

立面図 S=1/25(1/50)




TYPE-6

断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-7

断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-8

断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-9

立面図 S=1/25(1/50)




TYPE-10

立面図 S=1/25(1/50)



植栽桝


A—A断面図 S=1/25(1/50)



ポストコーン

断面図 S=1/25(1/50)


ポストコーン1



植栽縁石


TYPE-S1

断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-S2

正面図 S=1/25(1/50)

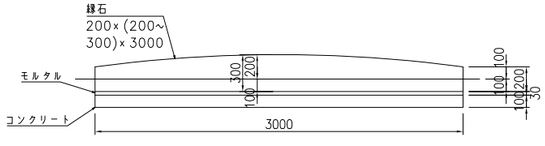


断面図 S=1/25(1/50)




TYPE-S3

断面図 S=1/25(1/50)



TYPE-S5


断面図 S=1/25(1/50)



縁石


TYPE-a

断面図 S=1/25(1/50)



TYPE-b


断面図 S=1/25(1/50)



ボラード


断面図 S=1/25(1/50)

ボラード2



断面図 S=1/25(1/50)

ボラード5




小型標識


標識
(歩行者自転車専用)



標識
(駐車禁止)



標識
(時間制限駐車区間)



特記

撤去物の寸法は、中央通り親しみ空間整備事業設計図面、H20年度交通安全施設等整備事業四日市中央線道路照明灯設置工事設計図面を元に作成している。


工事名	中央通り公園整備工事 (その2)		
図面名	撤去構造図(参考)(1)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-66 / 77
事業者名	四日市市		

撤去構造図(参考) (2)

標識柱・安全施設


標識柱(小1)

正面図 S=1/25(1/50)

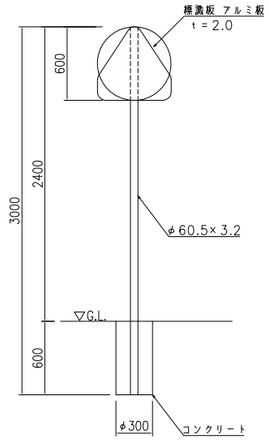


標識柱(小2)

正面図 S=1/25(1/50)

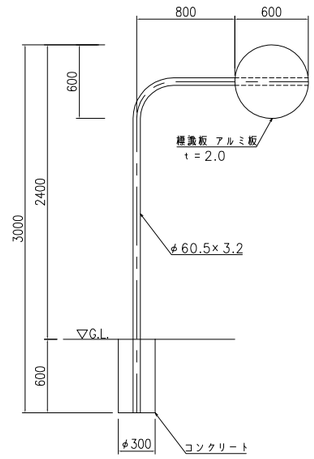


消火栓案内

側面図 S=1/25(1/50)

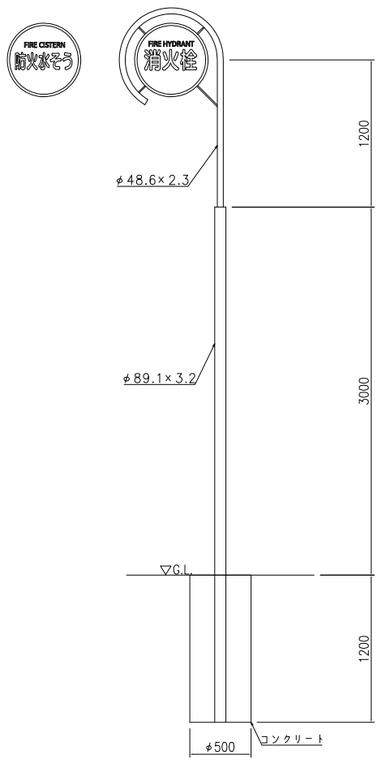


標識柱(中)

正面図 S=1/25(1/50)

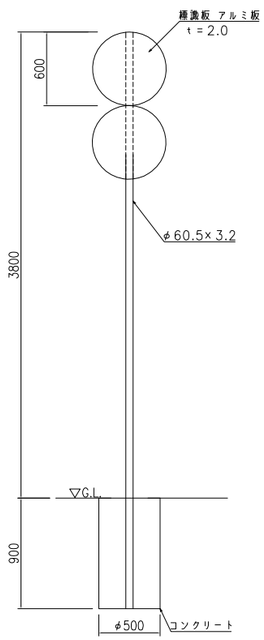


標識柱(大1)

正面図 S=1/25(1/50)

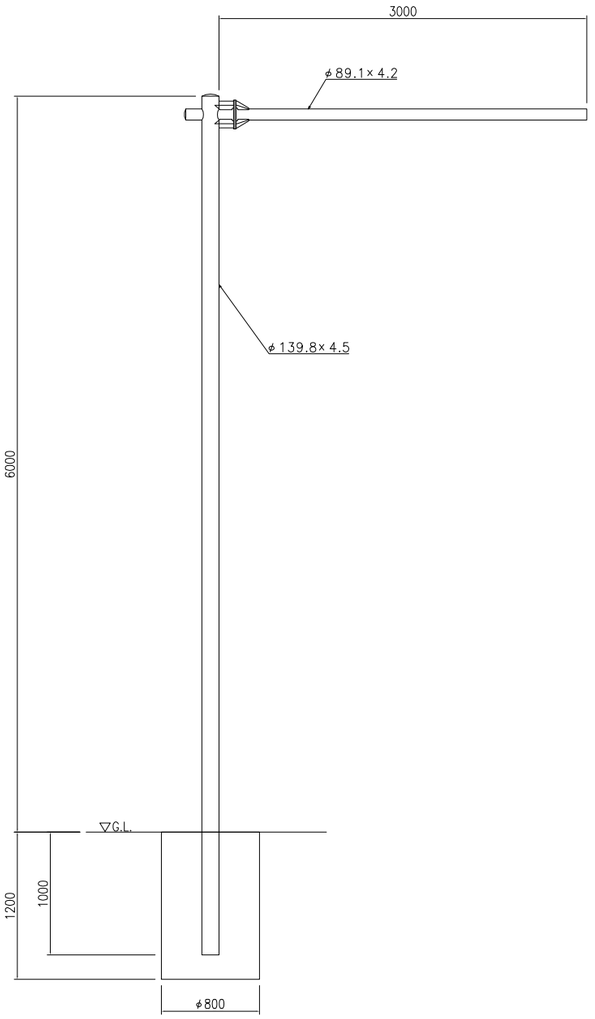

大型標識


標識(進行方向)

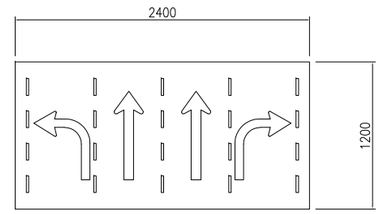


車止め

車止め

正面図 S=1/25(1/50)

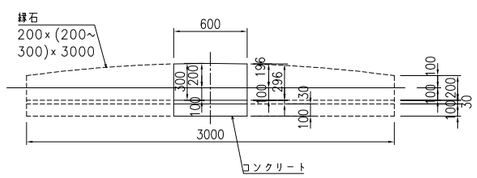


断面図 S=1/25(1/50)




分電盤

正面図 S=1/25(1/50)

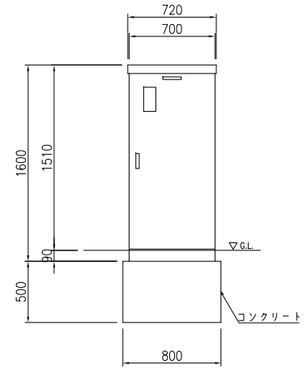


断面図 S=1/25(1/50)

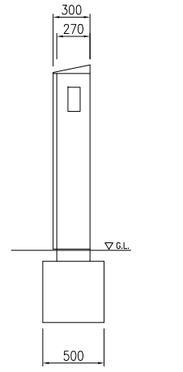


電気配管

TYPE−1 S=1/25(1/50)

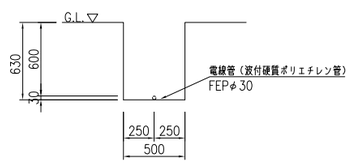

パーキングメーター



特記


撤去物の寸法は、中央通り親しみ空間整備事業設計図面、H20年度交通安全施設等整備事業四日市中央線道路照明灯設置工事設計図面を元に作成している。

工事名	中央通り公園整備工事 (その2)
図面名	撤去構造図(参考)(2)
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内
縮尺	S=図示
図面番号	C8-67 ／ 77
事業者名	四日市市

撤去構造図(参考) (3)


電柱

断面図 S=1/25(1/50)

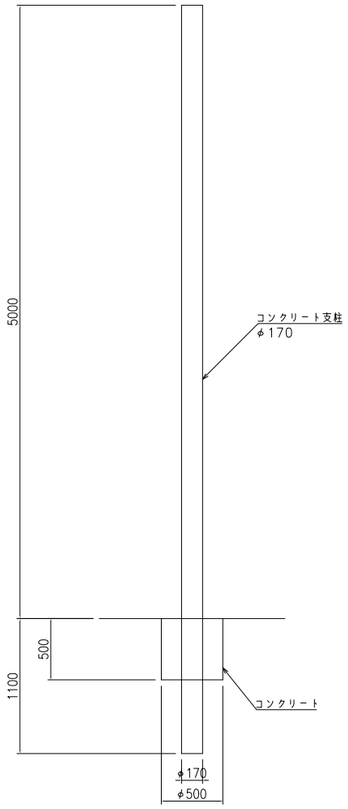


舗装


車道舗装B
断面図 S=1/25(1/50)




車道舗装C
断面図 S=1/25(1/50)




歩道舗装A
断面図 S=1/25(1/50)



歩道舗装B
断面図 S=1/25(1/50)




歩道舗装C
断面図 S=1/25(1/50)




歩道舗装D
断面図 S=1/25(1/50)




歩道舗装E
断面図 S=1/25(1/50)




歩道舗装F
断面図 S=1/25(1/50)



誘導ブロックA
断面図 S=1/25(1/50)




誘導ブロックB
断面図 S=1/25(1/50)



車道照明

車道照明-B
側面図 S=1/50(1/100)

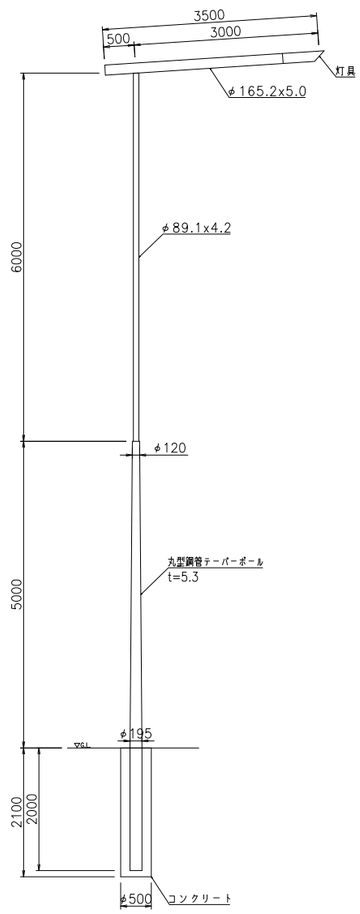

特記
撤去物の寸法は、中央通り親しみ空間整備事業設計図面、H20年度交通安全施設等整備事業四日市中央線道路照明灯設置工事設計図面を元に作成している。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	撤去構造図(参考)(3)		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-68 ／ 77
事業者名	四日市市		

撤去構造図(参考)（4）

取付管

No.	管径 (mm)		延長 (m)	始点(m)			本管径 (mm)		終点(m)				備考
				地上高	管底高	土被			地上高	本管底高	本管土被	取付管土被	
N-1	VP	200	4.54	1.73	0.55	0.97	VU	350	1.97	0.10	1.51	1.30	
N-2	VP	200	7.56	1.71	1.36	0.14	VU	350	1.81	0.05	1.40	1.19	
N-3	VP	200	11.24	1.66	1.09	0.36	VU	350	1.84	−0.04	1.52	1.31	
N-4	VP	200	10.60	1.56	0.97	0.38	VU	350	1.81	−0.29	1.74	1.53	
N-5	VP	200	6.90	1.56	1.01	0.34	VU	350	1.81	−0.28	1.73	1.52	
N-6	VP	200	6.78			0.60	VU	400	1.62	−0.32	1.53	1.32	※1
N-7	VP	200	10.19	1.52	0.97	0.34	VU	400	1.82	−0.33	1.74	1.53	
N-8	VP	200	10.19	1.48	0.91	0.36	HP	400	1.70	−0.45	1.72	1.51	
N-9	VP	200	5.47			0.60	HP	400	1.68	−0.43	1.68	1.47	※1
N-10	VP	200	9.63	1.40	0.77	0.42	HP	400	1.62	−0.39	1.58	1.37	
N-11	VP	200	6.03	1.50	0.93	0.36	HP	400	1.61	−0.38	1.56	1.35	
N-12	VP	200	6.15	1.37	0.77	0.39	HP	600	1.45	−1.01	1.81	1.60	
N-13	VP	200	9.48	1.28	0.72	0.35	HP	600	1.58	−0.99	1.92	1.71	
N-14	VP	200	6.99	1.24	0.63	0.40	HP	600	1.52	−0.82	1.69	1.48	
N-15	VP	200	7.02	1.20	0.61	0.38	HP	600	1.50	−0.73	1.58	1.37	
N-16	VP	200	10.09	1.23	0.69	0.33	HP	700	1.57	−0.80	1.61	1.40	
N-17	VP	200	10.43	1.24	0.64	0.39	HP	700	1.55	−0.79	1.58	1.37	
N-18	VP	200	9.34	1.31	0.42	0.68	HP	700	1.56	−0.79	1.59	1.38	
N-19	VP	200	5.72	1.37	0.53	0.63	HP	700	1.58	−0.78	1.60	1.39	
N-20	VP	200	4.47	1.45	0.64	0.60	HP	700	1.58	−0.77	1.59	1.38	
N-21	VP	200	2.26	1.42	0.76	0.45	HP	350	1.42	−0.41	1.45	1.24	
N-22	VP	200	15.88	1.67	0.99	0.47	HP	700	1.63	−0.77	1.64	1.43	
N-23	VP	200	4.47	1.69	0.89	0.59	HP	700	1.65	−0.77	1.66	1.45	
N-24	VP	200	7.78	1.77	1.05	0.51	HP	700	1.78	−0.77	1.79	1.58	
N-25	VP	200	2.91	1.79	0.92	0.66	HP	600	1.83	−1.31	2.49	2.28	
N-26	VP	200	2.99	1.50	0.64	0.65	HP	350	1.72	−0.08	1.42	1.21	
N-27	VP	200	2.42	1.53	0.57	0.75	HP	300	1.76	0.47	0.96	0.75	
N-28	VP	200	10.14	1.60	0.53	0.86	HP	300	1.74	0.47	0.94	0.73	
N-29	VP	200	11.18	1.57	0.52	0.84	HP	300	1.75	0.47	0.95	0.74	
N-30	VP	200	10.92	1.55	0.59	0.75	HP	300	1.73	0.47	0.93	0.72	
N-31	VP	150	4.20	1.33	0.67	0.50	HP	300	1.60	0.34	0.93	0.77	
N-32	VP	150	3.96	1.35	0.68	0.51	HP	300	1.45	0.20	0.92	0.76	
N-33	VP	150	3.91	1.32	0.66	0.50	HP	600	1.42	−0.14	0.91	0.75	
N-34	VP	150	12.87			0.60	HP	600	1.43	−0.15	0.93	0.77	※2
N-35	VP	150	3.87	1.31	0.62	0.53	HP	600	1.44	−0.16	0.95	0.79	
N-36	VP	150	12.84			0.60	HP	600	1.44	−0.17	0.96	0.80	※2
N-37	VP	150	3.88	1.21	0.54	0.51	HP	600	1.45	−0.20	1.00	0.84	
N-38	VP	150	12.86			0.60	HP	600	1.45	−0.20	1.00	0.84	※2
N-39	VP	150	3.92	1.22	0.59	0.47	HP	600	1.42	−0.23	1.00	0.84	
N-40	VP	150	12.87			0.60	HP	600	1.42	−0.23	1.00	0.84	※2
N-41	VP	150	12.93			0.60	HP	600	1.43	−0.26	1.04	0.88	※2
N-42	VP	150	3.93	1.21	0.69	0.36	HP	600	1.43	−0.26	1.04	0.88	
N-43	VP	150	13.00			0.60	HP	600	1.40	−0.24	0.99	0.83	※2
N-44	VP	150	4.00	1.27	0.49	0.62	HP	600	1.25	−0.24	0.84	0.68	
N-45	VP	150	4.09	1.06	0.46	0.44	HP	800	1.26	−0.27	0.66	0.50	
N-46	VP	150	13.00			0.60	HP	800	1.27	−0.28	0.68	0.52	※2
N-47	VP	150	4.03	1.10	0.44	0.50	HP	800	1.25	−0.32	0.70	0.54	
N-48	VP	150	13.00			0.60	HP	800	1.25	−0.32	0.70	0.54	※2
N-49	VP	150	4.10	1.07	0.41	0.50	HP	800	1.24	−0.38	0.75	0.59	
N-50	VP	150	13.06			0.60	HP	800	1.24	−0.38	0.75	0.59	※2

特記


撤去物の寸法は、中央通り親しみ空間整備事業設計図面、H20年度交通安全施設等整備事業四日市中央線道路照明灯設置工事設計図面を元に作成している。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	撤去構造図(参考)(4)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=図示	図面番号	C8-69 ／ 77
事業者名	四日市市		

計画横断図(参考)(1)


凡　例	
占用企業体	表示記号
下水道	S
雨水	R
上水道	W
ガス	G
中部電力	E
NTT	T
信号ｹｰﾌﾞﾙ(三重県警)	信
CTY(CATV等通信管)	CTY
工事範囲	——・——

No.57

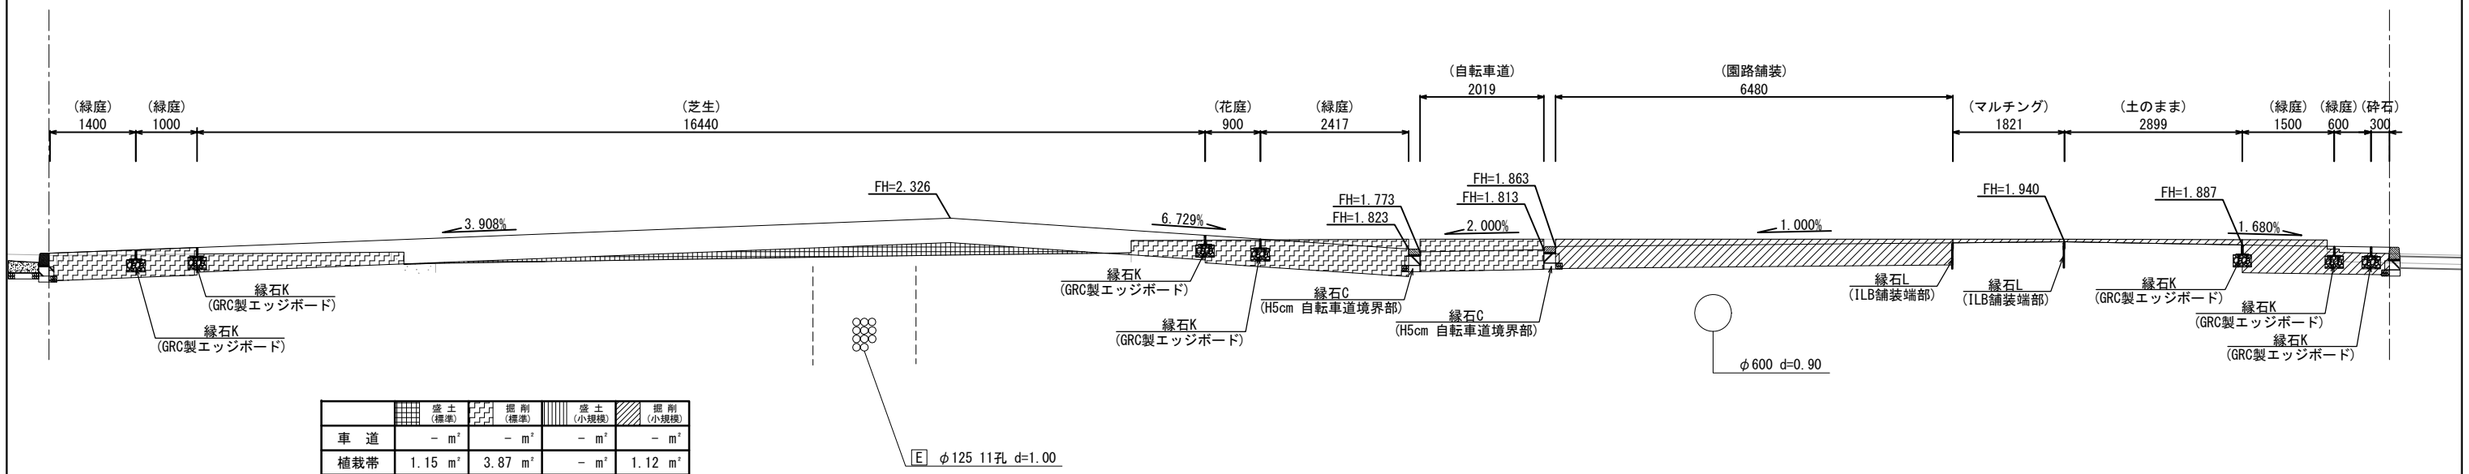

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	- ㎡
植栽帯	1.15 ㎡	3.87 ㎡	- ㎡	1.12 ㎡
自転車道	- ㎡	1.02 ㎡	- ㎡	- ㎡
歩　道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	2.90 ㎡
土	- ㎡	- ㎡	- ㎡	0.27 ㎡
合　計	1.15 ㎡	4.89 ㎡	- ㎡	4.29 ㎡

No.56

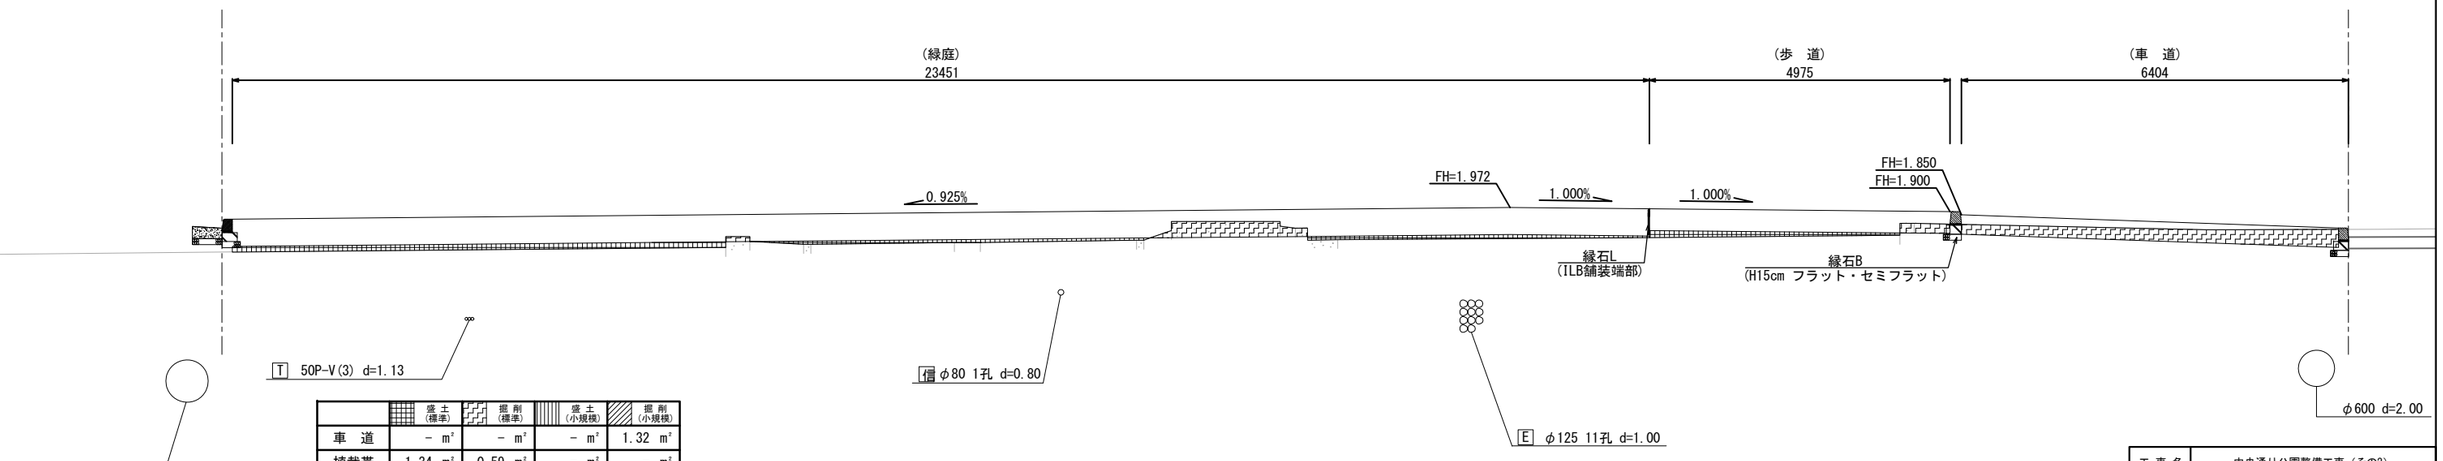

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	1.32 ㎡
植栽帯	1.34 ㎡	0.59 ㎡	- ㎡	- ㎡
自転車道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	- ㎡
歩　道	- ㎡	- ㎡	0.32 ㎡	0.13 ㎡
土	- ㎡	- ㎡	- ㎡	- ㎡
合　計	1.34 ㎡	0.59 ㎡	0.32 ㎡	1.45 ㎡


※先行する新設電気配管の埋設深は現況地盤からd600とする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	計画横断図(参考)(1)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮　尺	S=1: 50(A1) S=1:100(A3)	図面番号	C8-70 ／ 77
事業者名	四日市市		

計画横断図(参考)(2)


凡　例	
占用企業体	表示記号
下水道	S
雨水	R
上水道	W
ガス	G
中部電力	E
NTT	T
信号ｹｰﾌﾞﾙ(三重県警)	信
CTY(CATV等通信管)	CTY
工事範囲	——・——

No.59

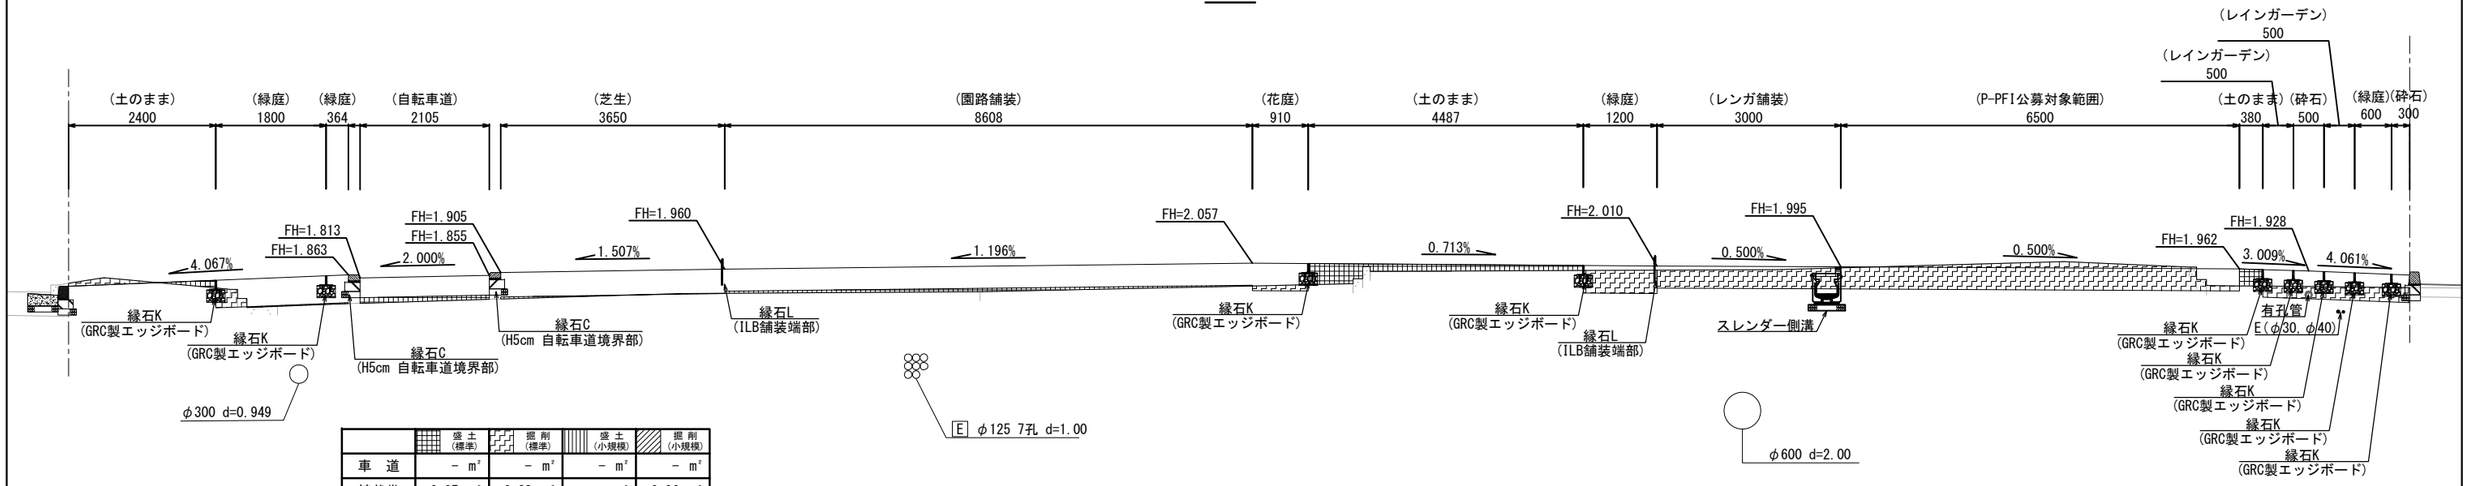

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
植栽帯	0.07 ㎡	0.22 ㎡	－ ㎡	0.96 ㎡
自転車道	0.17 ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
歩　道	0.35 ㎡	－ ㎡	－ ㎡	3.39 ㎡
土	0.06 ㎡	0.08 ㎡	0.75 ㎡	－ ㎡
合　計	0.65 ㎡	0.30 ㎡	0.75 ㎡	4.35 ㎡

No.58

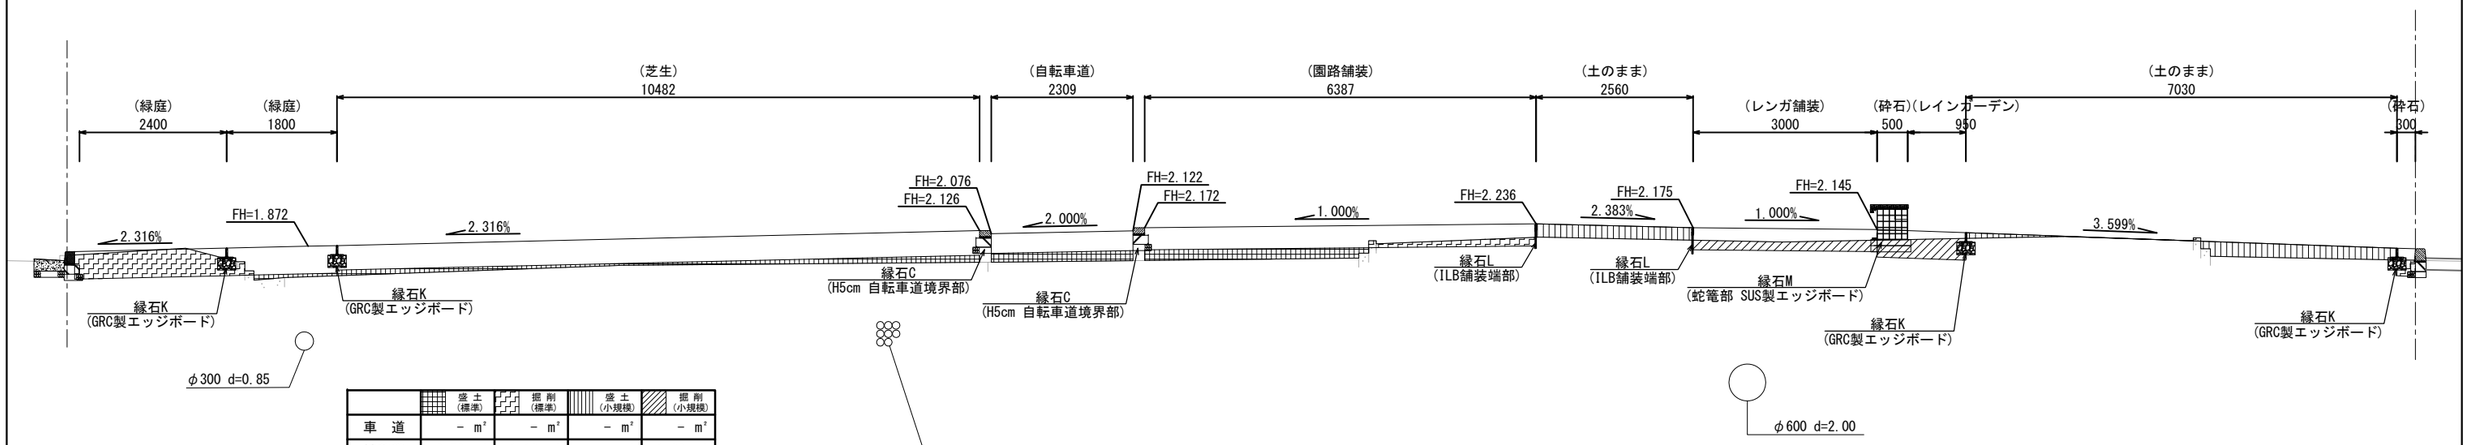

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
植栽帯	0.79 ㎡	1.10 ㎡	－ ㎡	1.00 ㎡
自転車道	0.36 ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
歩　道	0.61 ㎡	0.74 ㎡	－ ㎡	－ ㎡
土	－ ㎡	－ ㎡	1.30 ㎡	0.01 ㎡
合　計	1.76 ㎡	1.84 ㎡	1.30 ㎡	1.01 ㎡


※先行する新設電気配管の埋設深は現況地盤からd600とする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	計画横断図(参考)(2)
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内
縮　尺	S=1: 50(A1) S=1:100(A3)
図面番号	C8-71 ／ 77
事業者名	四日市市

計画横断図(参考)(3)


凡　例	
占用企業体	表示記号
下水道	S
雨水	R
上水道	W
ガス	G
中部電力	E
NTT	T
信号ｹｰﾌﾞﾙ(三重県警)	信
CTY(CATV等通信管)	CTY
工事範囲	——-——

No.61

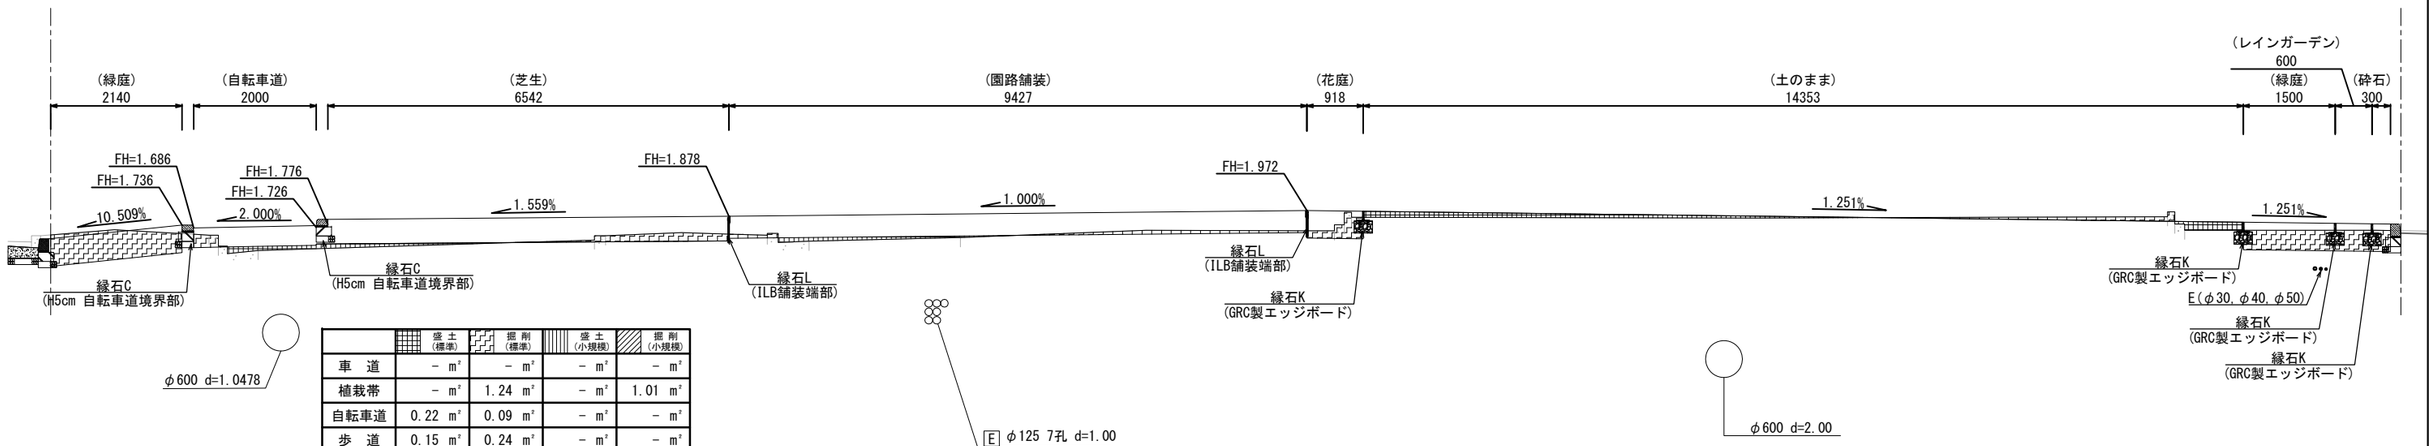

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	- ㎡
植栽帯	- ㎡	1.24 ㎡	- ㎡	1.01 ㎡
自転車道	0.22 ㎡	0.09 ㎡	- ㎡	- ㎡
歩　道	0.15 ㎡	0.24 ㎡	- ㎡	- ㎡
土	- ㎡	- ㎡	0.59 ㎡	0.19 ㎡
合　計	0.37 ㎡	1.57 ㎡	0.59 ㎡	1.20 ㎡

No.60

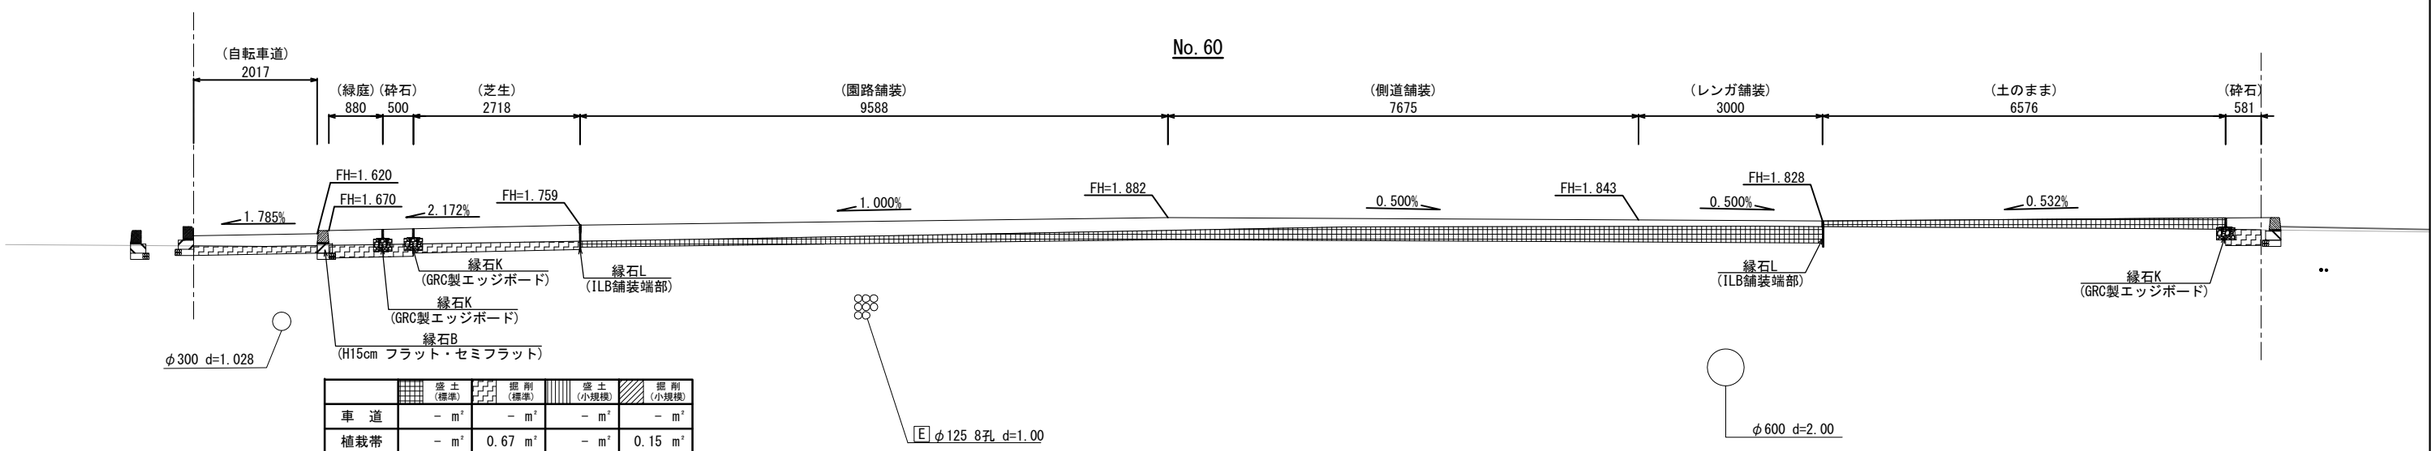

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	- ㎡
植栽帯	- ㎡	0.67 ㎡	- ㎡	0.15 ㎡
自転車道	- ㎡	0.27 ㎡	- ㎡	- ㎡
歩　道	- ㎡	1.16 ㎡	- ㎡	2.47 ㎡
土	- ㎡	- ㎡	0.91 ㎡	- ㎡
合　計	- ㎡	2.10 ㎡	0.91 ㎡	2.62 ㎡


※先行する新設電気配管の埋設深は現況地盤からd600とする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	計画横断図(参考)(3)
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内
縮　尺	S=1: 50(A1) S=1:100(A3)
図面番号	C8-72 ／ 77
事業者名	四日市市

計画横断図(参考)(4)


凡　例	
占用企業体	表示記号
下水道	S
雨水	R
上水道	W
ガス	G
中部電力	E
NTT	T
信号ｹｰﾌﾞﾙ(三重県警)	信
CTY(CATV等通信管)	CTY
工事範囲	——－－——

No.63

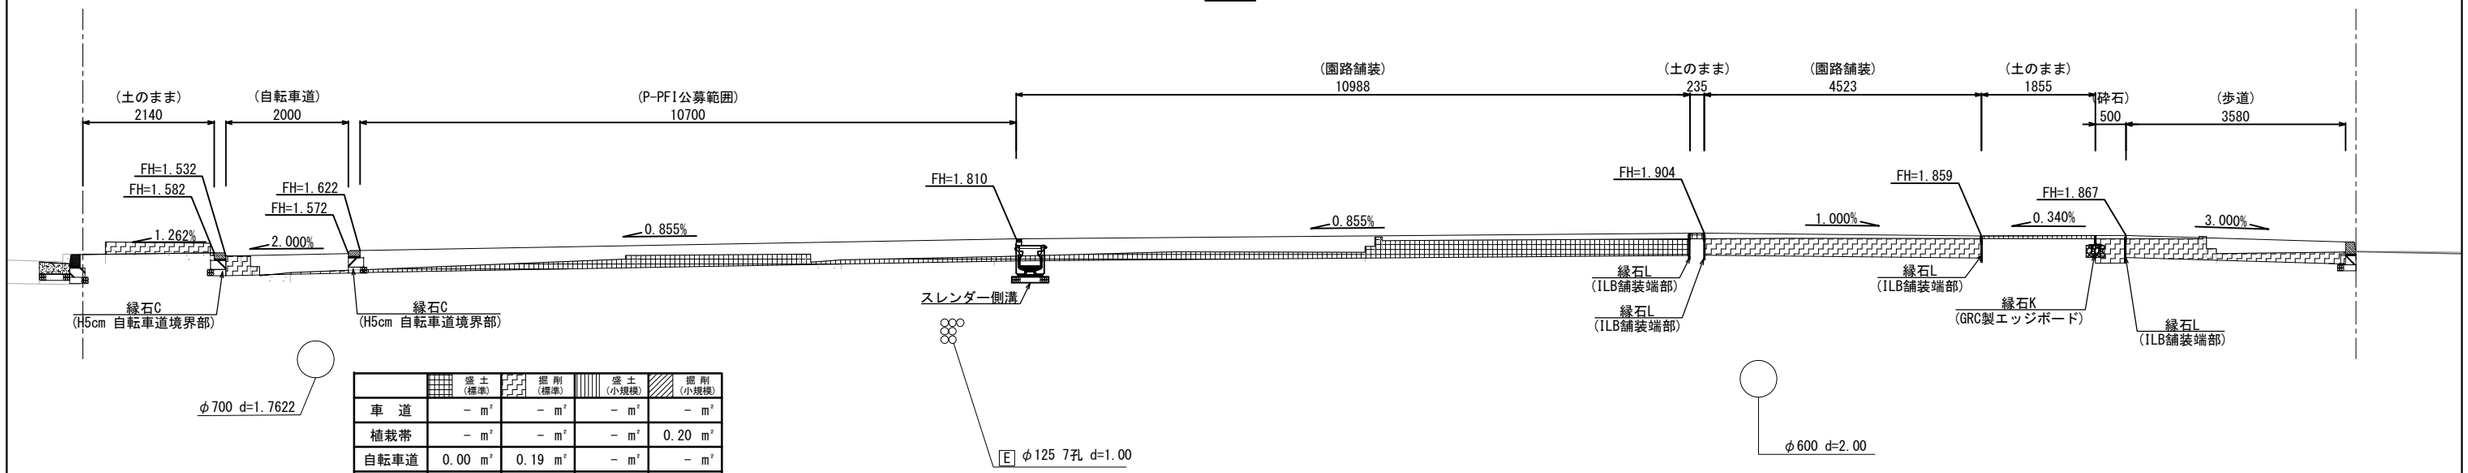

	盛土(標準)	掘削(標準)	盛土(小規模)	掘削(小規模)
車　道	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
植栽帯	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡	0.20 ㎡
自転車道	0.00 ㎡	0.19 ㎡	－ ㎡	－ ㎡
歩　道	－ ㎡	1.88 ㎡	－ ㎡	3.49 ㎡
土	0.00 ㎡	0.31 ㎡	0.11 ㎡	－ ㎡
合　計	0.00 ㎡	2.38 ㎡	0.11 ㎡	3.69 ㎡

No.62

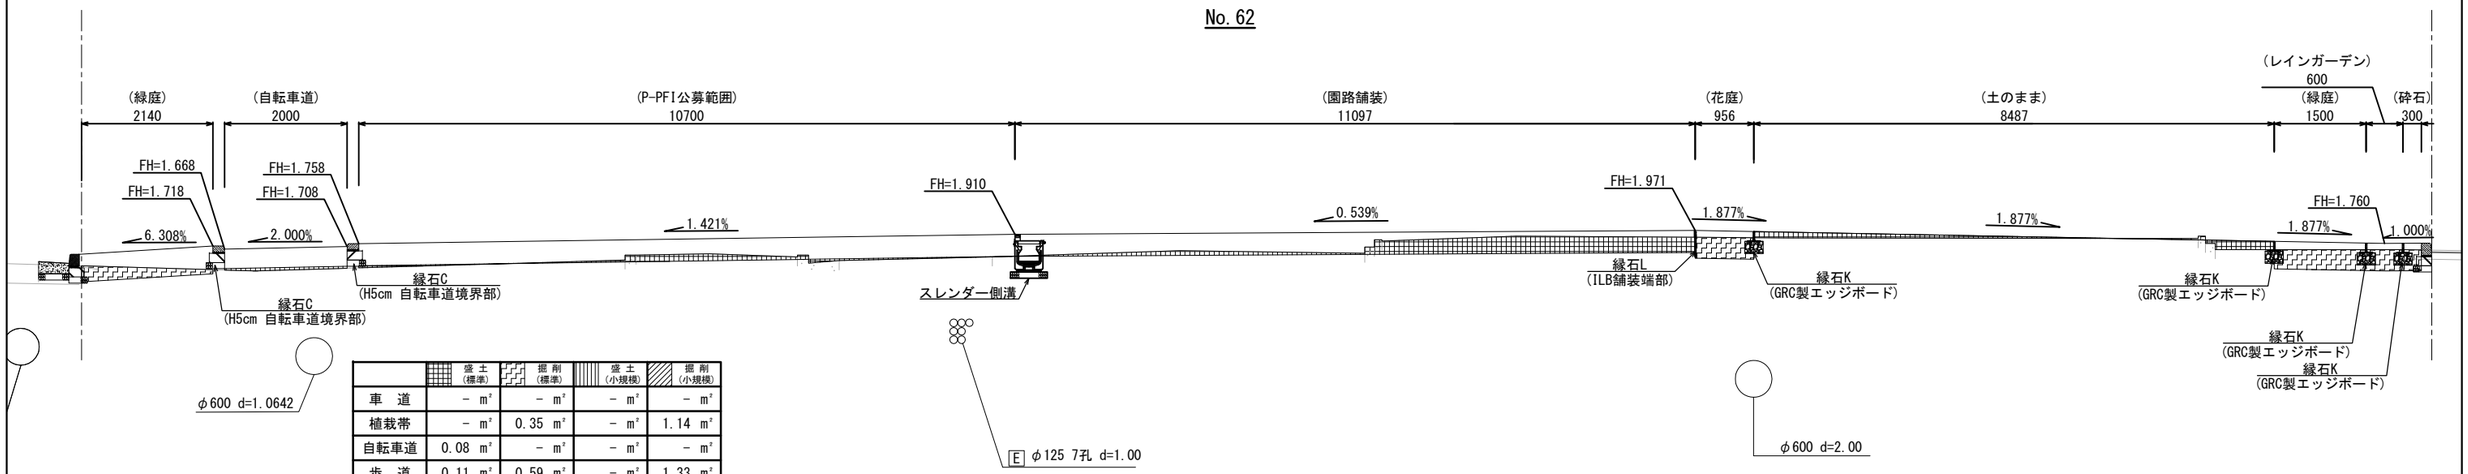

	盛土(標準)	掘削(標準)	盛土(小規模)	掘削(小規模)
車　道	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
植栽帯	－ ㎡	0.35 ㎡	－ ㎡	1.14 ㎡
自転車道	0.08 ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
歩　道	0.11 ㎡	0.59 ㎡	－ ㎡	1.33 ㎡
土	－ ㎡	－ ㎡	0.89 ㎡	0.02 ㎡
合　計	0.19 ㎡	0.94 ㎡	0.89 ㎡	2.49 ㎡


※先行する新設電気配管の埋設深は現況地盤からd600とする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	計画横断図(参考)(4)		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮　尺	S=1: 50(A1) S=1:100(A3)	図面番号	C8-73 ／ 77
事業者名	四日市市		

計画横断図(参考)(5)


凡　例	
占用企業体	表示記号
下水道	S
雨水	R
上水道	W
ガス	G
中部電力	E
NTT	T
信号ｹｰﾌﾞﾙ(三重県警)	信
CTY(CATV等通信管)	CTY
工事範囲	——・——

No.65

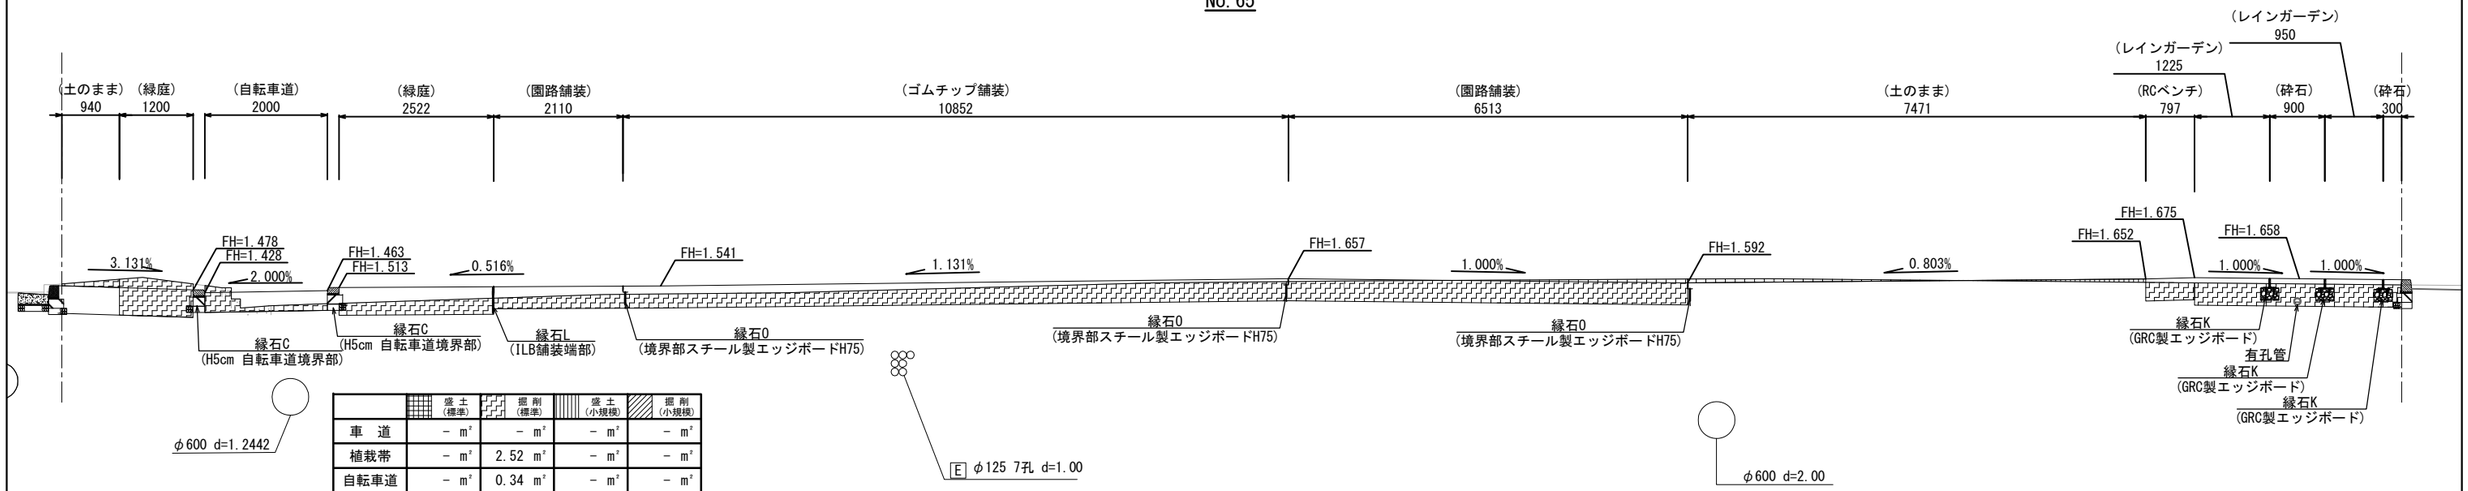

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
植栽帯	－ ㎡	2.52 ㎡	－ ㎡	－ ㎡
自転車道	－ ㎡	0.34 ㎡	－ ㎡	－ ㎡
歩　道	－ ㎡	5.98 ㎡	－ ㎡	－ ㎡
土	0.08 ㎡	0.24 ㎡	－ ㎡	－ ㎡
合　計	0.08 ㎡	9.08 ㎡	－ ㎡	－ ㎡

No.64

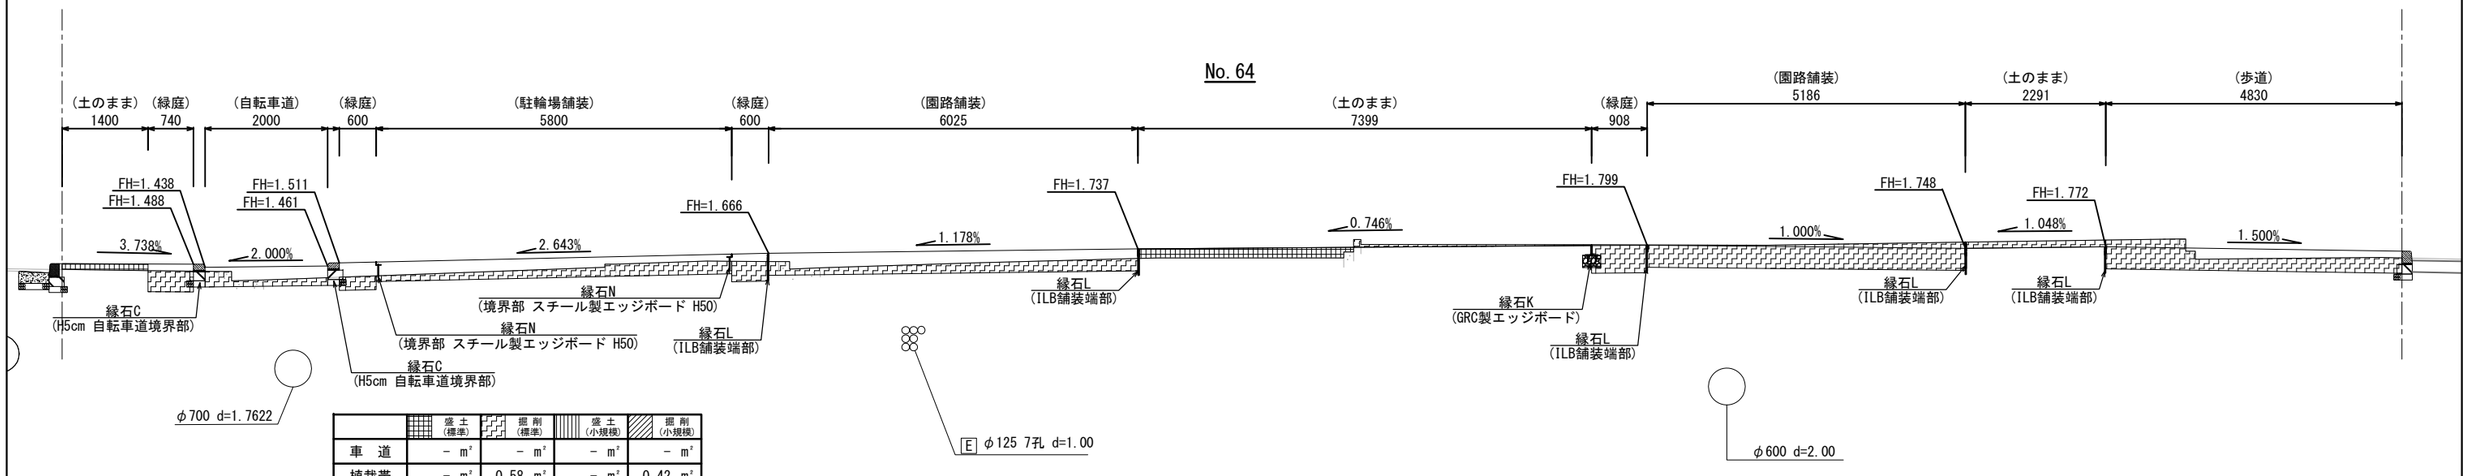

	盛土 (標準)	掘削 (標準)	盛土 (小規模)	掘削 (小規模)
車　道	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡	－ ㎡
植栽帯	－ ㎡	0.58 ㎡	－ ㎡	0.42 ㎡
自転車道	－ ㎡	1.17 ㎡	－ ㎡	－ ㎡
歩　道	－ ㎡	0.97 ㎡	－ ㎡	3.52 ㎡
土	0.69 ㎡	－ ㎡	－ ㎡	0.37 ㎡
合　計	0.69 ㎡	2.72 ㎡	－ ㎡	4.31 ㎡


※先行する新設電気配管の埋設深は現況地盤からd600とする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	計画横断図(参考)(5)
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内
縮尺	S=1: 50(A1) S=1:100(A3)
図面番号	C8-74 ／ 77
事業者名	四日市市

計画横断図(参考)(6)


凡　例	
占用企業体	表示記号
下水道	S
雨水	R
上水道	W
ガス	G
中部電力	E
NTT	T
信号ｹｰﾌﾞﾙ(三重県警)	信
CTY(CATV等通信管)	CTY
工事範囲	——・——

No.67

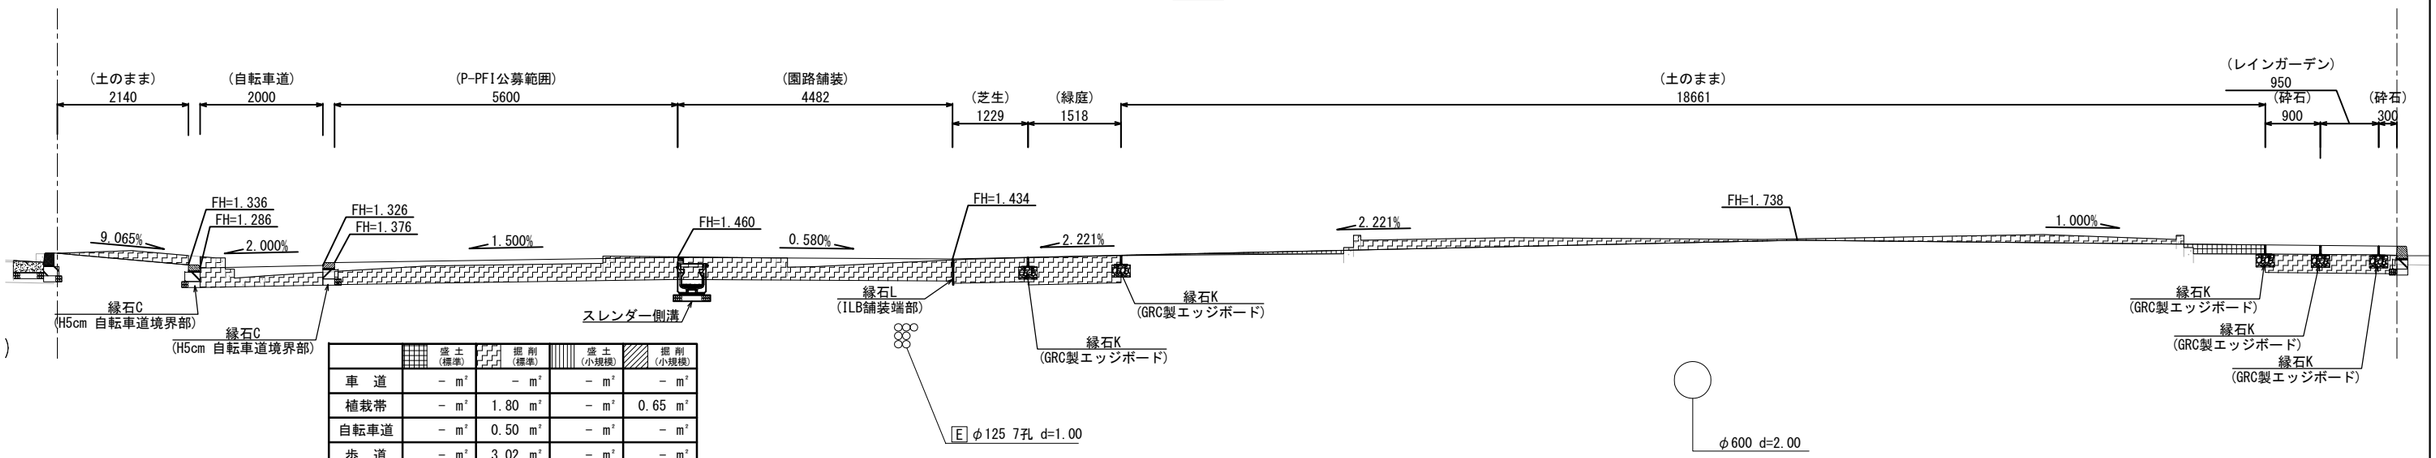

	盛土(標準)	掘削(標準)	盛土(小規模)	掘削(小規模)
車　道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	- ㎡
植栽帯	- ㎡	1.80 ㎡	- ㎡	0.65 ㎡
自転車道	- ㎡	0.50 ㎡	- ㎡	- ㎡
歩　道	- ㎡	3.02 ㎡	- ㎡	- ㎡
土	- ㎡	1.55 ㎡	0.28 ㎡	1.32 ㎡
合　計	- ㎡	6.87 ㎡	0.28 ㎡	1.97 ㎡

No.66

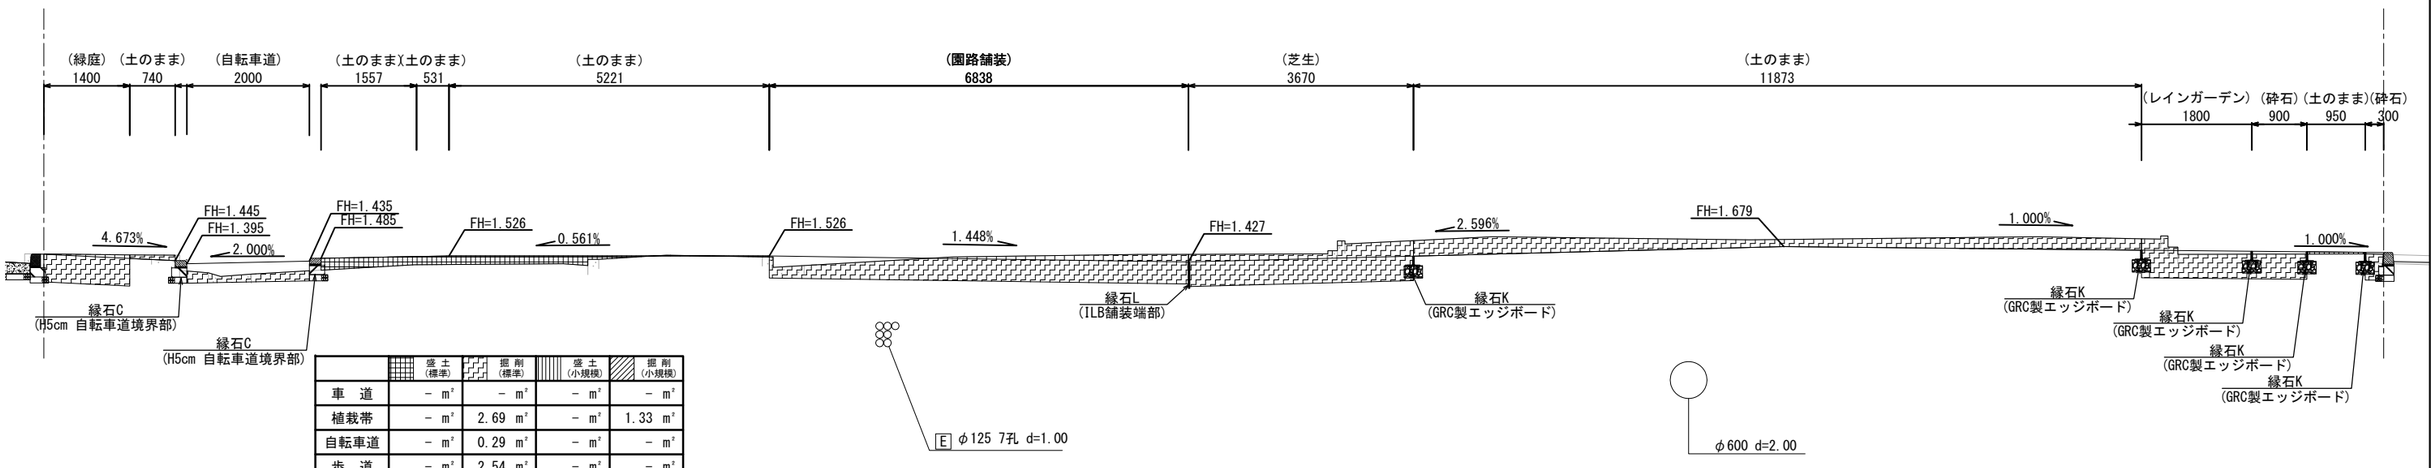

	盛土(標準)	掘削(標準)	盛土(小規模)	掘削(小規模)
車　道	- ㎡	- ㎡	- ㎡	- ㎡
植栽帯	- ㎡	2.69 ㎡	- ㎡	1.33 ㎡
自転車道	- ㎡	0.29 ㎡	- ㎡	- ㎡
歩　道	- ㎡	2.54 ㎡	- ㎡	- ㎡
土	0.68 ㎡	0.06 ㎡	0.03 ㎡	2.26 ㎡
合　計	0.68 ㎡	5.58 ㎡	0.03 ㎡	3.59 ㎡

※先行する新設電気配管の埋設深は現況地盤からd600とする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）
図面名	計画横断図(参考)(6)
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内
縮尺	S=1: 50(A1) S=1:100(A3)
図面番号	C8-75 ／ 77
事業者名	四日市市

マンホール調整工計画図(参考)(1)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

MC-M14(電気)
9cm 嵩上げ
現況高さ:1.62
計画高さ:1.71

MC-M15(電気)
45cm 嵩上げ
現況高さ:1.71
計画高さ:2.16

MC-M16(電気)
55cm 嵩上げ
現況高さ:1.70
計画高さ:2.25

MC-M17(下水)
15cm 嵩上げ
現況高さ:1.82
計画高さ:1.67

MC-M18(電気)
23cm 嵩上げ
現況高さ:1.60
計画高さ:1.83

MC-M19(下水)
調整不要
現況高さ:1.57
計画高さ:1.57

KEYPLAN

特記
・施工に先立ち、標高を計測するとともに、図面記載の計画高から変更が必要な場合は、施工図を作成し、監督員の承認を得ること。
・上水道施設に関する高さ調整については、発注者から本市上下水道局に調整工事を依頼するものとする。
・計画と支障する占用者マンホールについては、施工に先立ち占用者と移設調整を行うものとする。

工事名	中央通り公園整備工事 (その2)
図面名	マンホール調整工計画図(参考)(1)
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)
図面番号	C8-76 ／ 77
事業者名	四日市市

マンホール調整工計画図(参考)(2)

凡例
工事範囲

0 5 10 20m

MC-M19(下水)
調整不要
現況高さ:1.57
計画高さ:1.57

MC-M20(下水)
12cm 嵩上げ
現況高さ:1.49
計画高さ:1.61

MC-M21(雨気)
10cm 嵩上げ
現況高さ:1.45
計画高さ:1.55

MC-M22(下水)
調整不要
現況高さ:1.51
計画高さ:1.51

MC-M23(下水)
15cm 嵩下げ
現況高さ:1.62
計画高さ:1.47


MC-M24(下水)
調整不要
現況高さ:1.43
計画高さ:1.43

KEYPLAN

特記
・施工に先立ち、縦高を計測するとともに、図面記載の計画高から変更が必要な場合は、施工図を作成し、監督員の承認を得ること。
・上水道施設に関する高さ調整については、発注者から本市上下水道局に調整工事を依頼するものとする。
・計画と支障する占用者マンホールについては、施工に先立ち占用者と移設調整を行うものとする。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	マンホール調整工計画図(参考)(2)		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8-77 ／ 77
事業者名	四日市市		

照明系統図

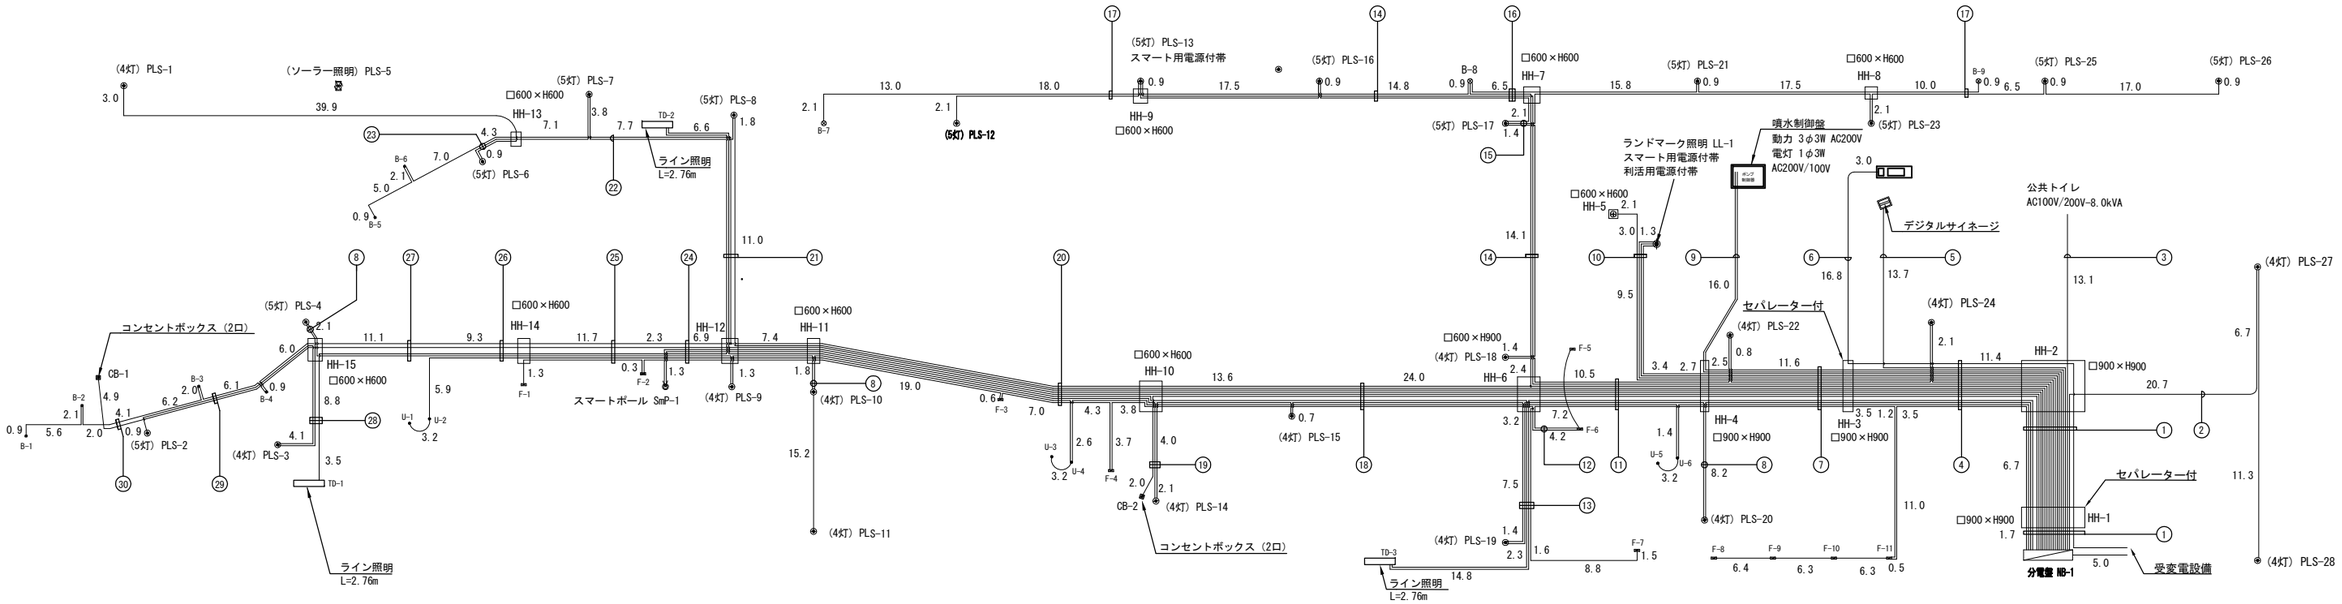

記号	回路名	ケーブル	電線管
①	PLS-12・13・16～18・21～28(1)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	LL ランドマーク照明 灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明 コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明 スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	SmP スマートポール スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP スマートポール コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13 スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2 コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	デジタルサイネージ	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	FEP40
	駐輪場	別途設置	FEP40
	トイレ電源	EM-CE 22mm2 -3C	FEP50
	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
	引込幹線（高圧）	中部電力にて設置	FEP100
	建築3-1	別途設置	FEP100×2
	建築4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2
	建築4-2	別途設置	FEP100×2
②	PLS-12・13・16～18・21～28(1)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
③	トイレ電源	EM-CE 22mm2 -3C	FEP50
④	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	LL ランドマーク照明 灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明 コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明 スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP スマートポール スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP スマートポール コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13 スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2 コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	デジタルサイネージ	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	FEP40
	駐輪場	別途設置	FEP40
	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
	引込幹線（高圧）	**中部電力にて設置**	FEP100
	建築3-1	別途設置	FEP100×2
	建築4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2

記号	回路名	ケーブル	電線管
⑤	デジタルサイネージ	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	FEP40
⑥	引込幹線（高圧）	中部電力にて設置	FEP100
⑦	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	LL ランドマーク照明 灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明 コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明 スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP スマートポール スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP スマートポール コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13 スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2 コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	駐輪場	別途設置	FEP40
	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
	建築3-1	別途設置	FEP100×2
	建築4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2
⑧	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
⑨	噴水制御・電灯	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	噴水制御・動力	EM-CE 38mm2 -3C	FEP50
⑩	LL ランドマーク照明 灯具	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP50
	LL ランドマーク照明 コンセント	EM-CE 14mm2 -2C +2.0	
	LL ランドマーク照明 スマート電源	EM-CE 5.5mm2 -3C	
	駐輪場	別途設置	FEP40
⑪	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP40
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP スマートポール スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP スマートポール コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	PLS-13 スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2 コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	建築3-1	別途設置	FEP100×2
	建築4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2
⑫	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40

記号	回路名	ケーブル	電線管
⑬	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
⑭	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-13 スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
	建築4-1	別途設置	FEP100×2 FEP125×2
⑮	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
⑯	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	PLS-13 スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP30
⑰	PLS-12・13・16～18・21～28(2)	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
⑱	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP スマートポール スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP スマートポール コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	CB-2 コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
	建築3-1	別途設置	FEP100×2
⑲	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	CB-2 コンセントボックス	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	FEP40
⑳	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP スマートポール スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP スマートポール コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	建築3-1	別途設置	FEP100×2
㉑	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
㉒	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
㉓	PLS-1・6～8	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30


記号	回路名	ケーブル	電線管
㉔	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	SmP スマートポール スマート電源	EM-CE 8mm2 -3C	FEP50
	SmP スマートポール コンセント電源	EM-CE 22mm2 -2C +2.0	
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
	建築3-1	別途設置	FEP100×2
㉕	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	F フットライト	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
㉖	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	U アッパーライト U1～6	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
㉗	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
㉘	TD ベンチ付帯照明電源	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C×2	FEP40
㉙	PLS-2～4・9～11・14・15・19・20	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50
㉚	B 庭園灯 B-1～9	EM-CE 3.5mm2 -3C	FEP30
	CB-1 コンセントボックス	EM-CE 38mm2 -2C +2.0	FEP50

特記
・別途工事にて設置予定のスマート機器・WiFi機器の事業と調整の上で施工を実施する。

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	照明系統図		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	－	図面番号	C8E-01 ／ 7
事業者名	四日市市		


分電盤詳細図

NB-1

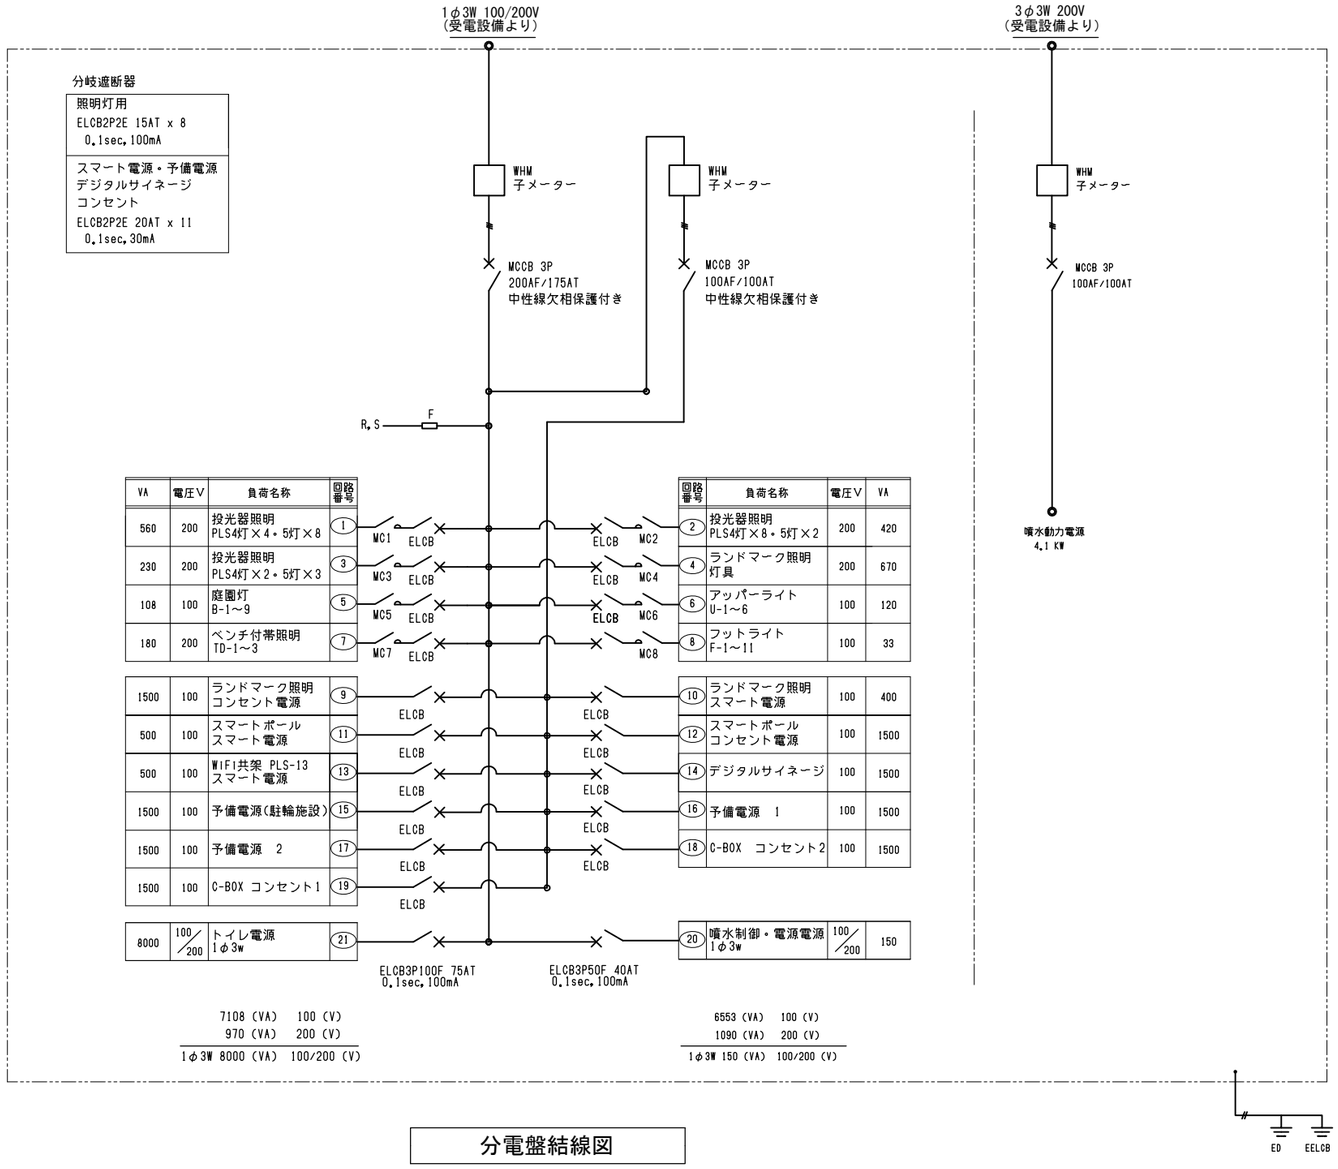



VA	電圧V	負荷名称	回路番号	回路番号	負荷名称	電圧V	VA
560	200	投光器照明 PLS4灯×4・5灯×8	1	2	投光器照明 PLS4灯×8・5灯×2	200	420
230	200	投光器照明 PLS4灯×2・5灯×3	3	4	ランドマーク照明 灯具	200	670
108	100	庭園灯 B-1～9	5	6	アッパーライト U-1～6	100	120
180	200	ベンチ付帯照明 TD-1～3	7	8	フットライト F-1～11	100	33
1500	100	ランドマーク照明 コンセント電源	9	10	ランドマーク照明 スマート電源	100	400
500	100	スマートポール スマート電源	11	12	スマートポール コンセント電源	100	1500
500	100	WIFI共架 PLS-13 スマート電源	13	14	デジタルサイネージ	100	1500
1500	100	予備電源(駐輪施設)	15	16	予備電源 1	100	1500
1500	100	予備電源 2	17	18	C-BOX コンセント2	100	1500
1500	100	C-BOX コンセント1	19				
8000	100/200	トイレ電源 1φ3w	21	20	噴水制御・電源電源 1φ3w	100/200	150

分電盤結線図

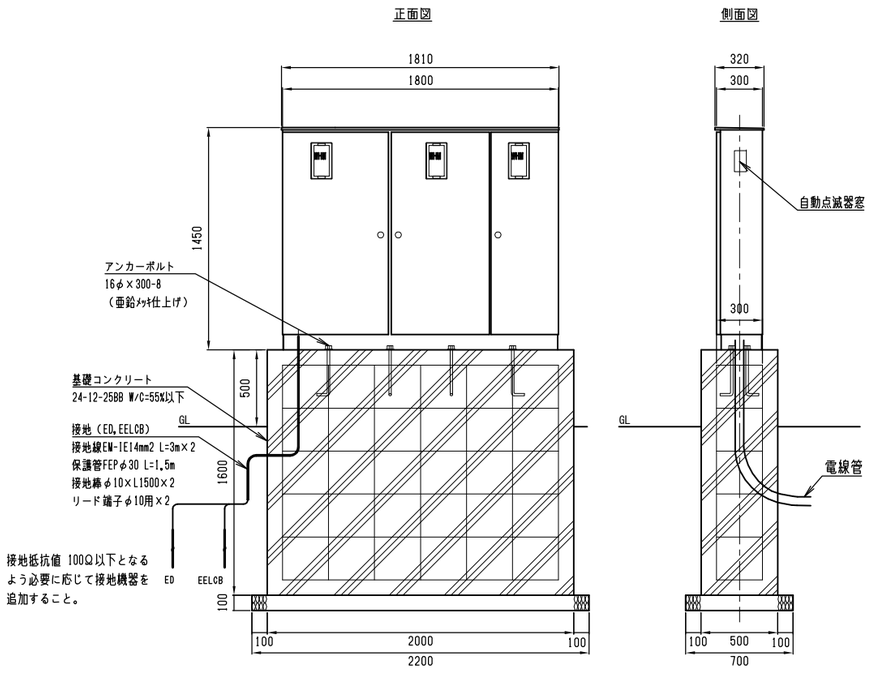

分電盤参考姿図 S=1:20(A1)

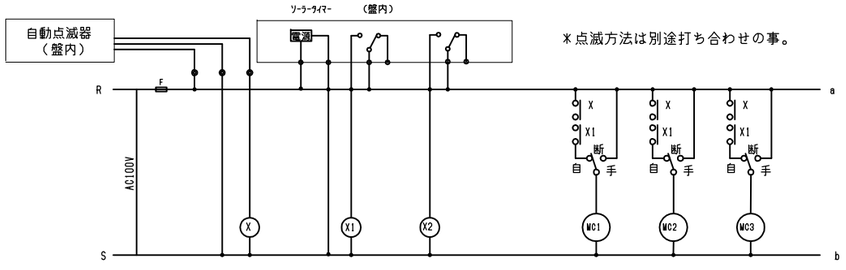

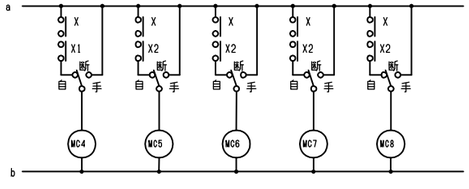



分電盤回路図


○ 分電盤は分電盤専門メーカーの製作したもので製作所の銘板を扉の内側にはりつけること
○ 分電盤は屋外用ステンレス製とし、函の板厚は2.0mm以上
○ 盤はアンカーボルトにより固定すること（分電盤のサイズに応じて、アンカー引抜強度計算を実施すること）
○ まどは透明アクリル樹脂板（5ｍｍ以上）又は透明ガラス
（ワイヤープレート6ｍｍ）同等以上とし、鍵ハンドル取外式を使用すること
○ 塗装はエッチングプライマー下地処理を施し、指定色（日塗工N4.0）に焼付2回塗装仕上げすること
○ 扉の蝶番は扉の内側にかくれるようにする
○ 寸法は参考値とする（設置高さは、GL+1500mmを超えないこと）

工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	分電盤詳細図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	図示	図面番号	C8E-02 ／ 7
事業者名	四日市市		

受変電設備詳細図

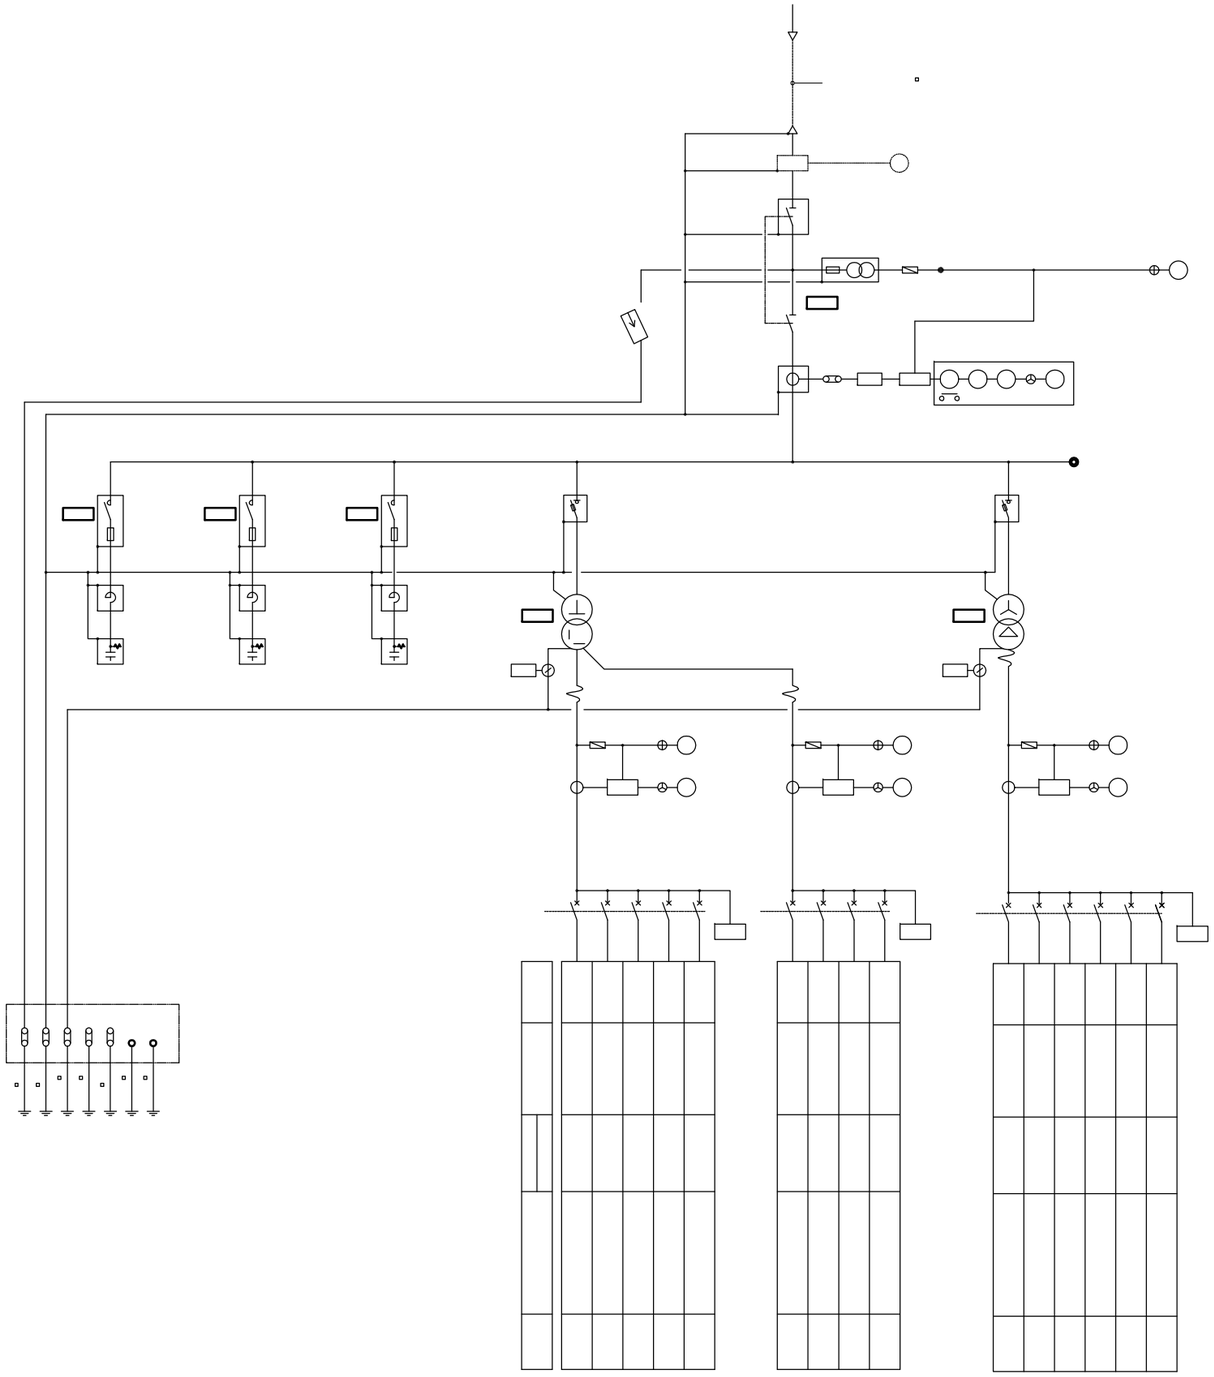

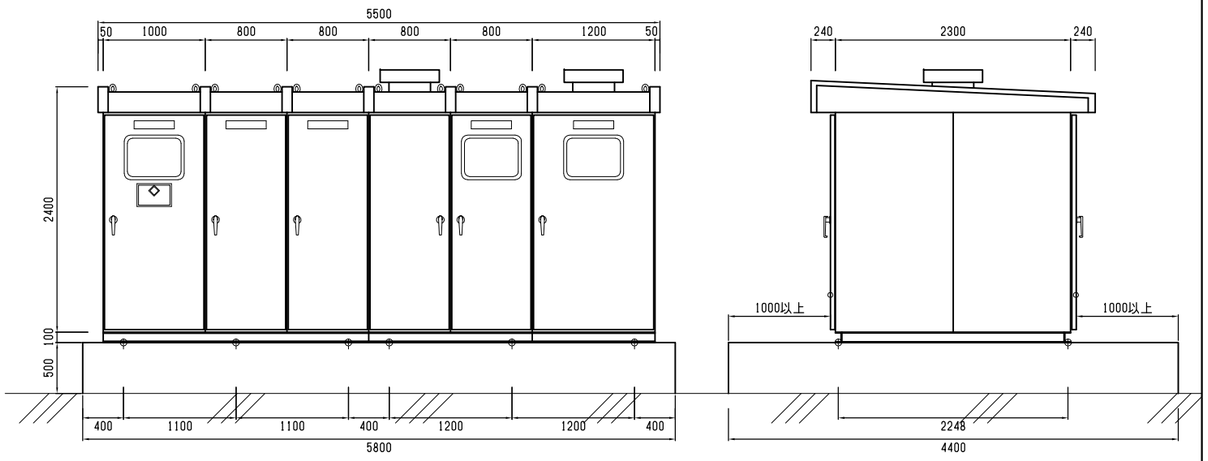

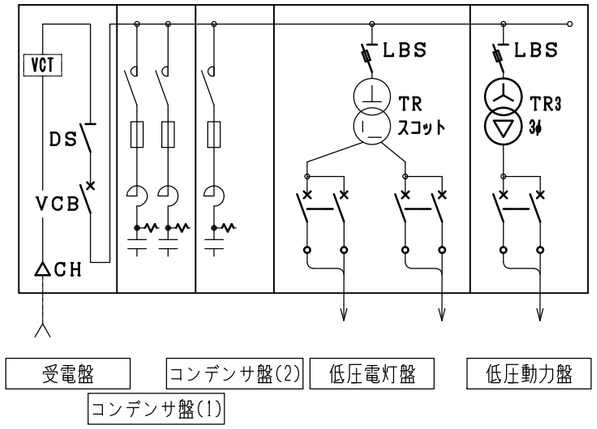

凡例

記号	名　　称	備　考	記号	名　　称	備　考
DS	断路器	3P		交流過電流継電器	
VCB	真空遮断器		APFC	自動力率制御装置	
CT	計器用変流器	モールド式	Wh	電力量計	
VT	計器用変圧器	モールド式	W	電力計	
TR	油入変圧器(超高効率トップランナー)		COSφ	力率計	
MCCB	配線遮断器		W/TD	パルス変換器(電力)	
F	ヒューズ		COSφ/TD	パルス変換器(力率)	
PF	電力ヒューズ		A/TD	パルス変換器(電流)	
SPD	避雷器・クラス?・分離器付		A	電流計	
			V	電圧計	
			AS	電流計切替器	
			VS	電圧計切替器	
監視制御項目					
●	状態表示				
▲	故障(異常)一括表示				
	計測				

特記

・キュービクルは告知7号仕様とする。
・鋼板製・指定色塗装(日塗工N4.0)とする。
・電気工作物の種類と電気保安技術者
事業用電気工作物　・一般用電気工作物
電気工作物に係る工事は電気保安技術者を配置し、工事期間中の電気工作物の保安業務を行う。電気主任技術者が選任されている施設においては、電気主任技術者に工事内容の説明を行い、工事の調整にあたる指導を受けるものとする。
（電気保安技術者　事業用電気工作物：電気主任技術者、一般用電気工作物：電気工事士）
・電気工事士
契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行うものとする。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	受変電設備詳細図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮　尺	図示	図面番号	C8E-03 ／ 7
事業者名	四日市市		

灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図（1）

投光器型照明・コンセントボックス・庭園灯・アッパーライト・フットライト


投光器型照明灯具（4灯） 姿図

S=1:5（A1）

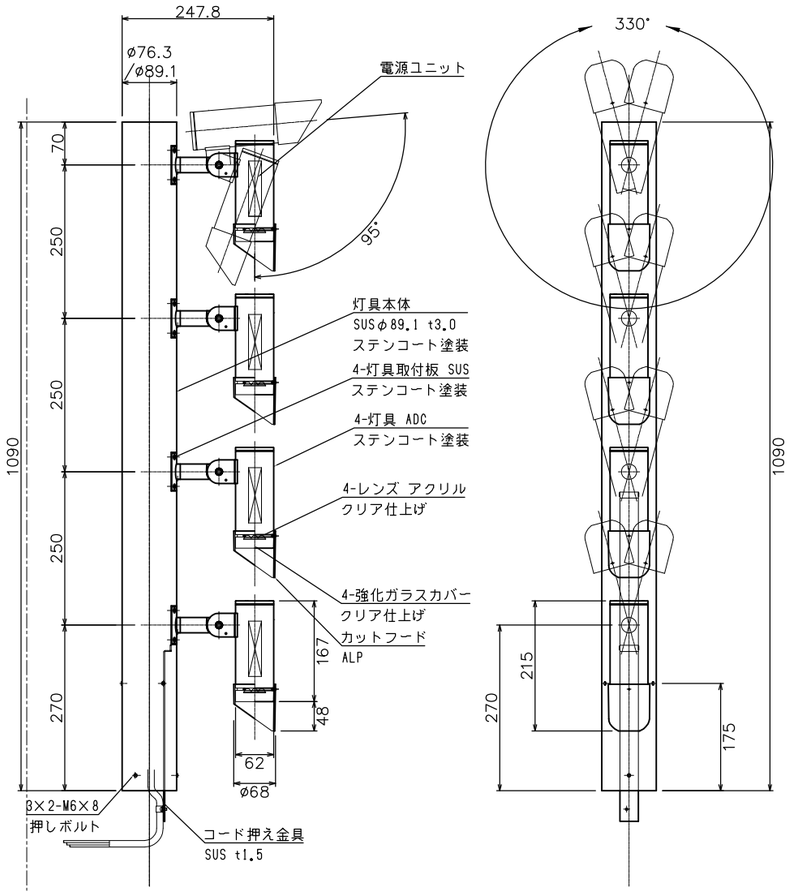


投光器型照明灯具（5灯） 姿図

S=1:5（A1）

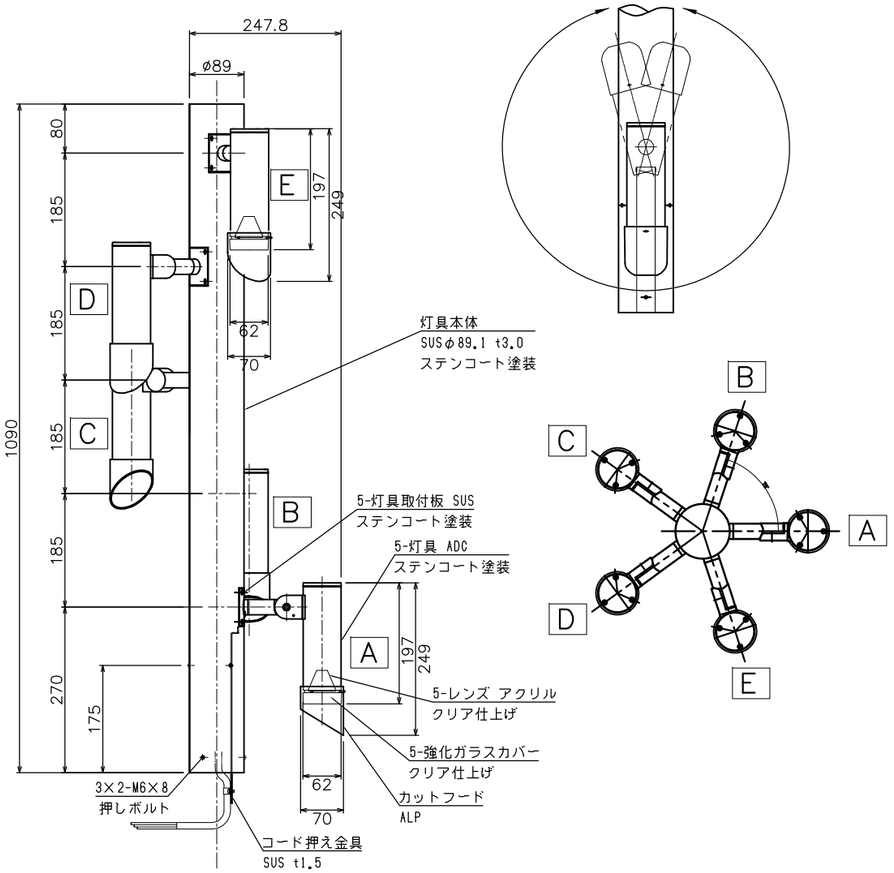

２口用コンセントボックス 姿図


S=1:10(A1)

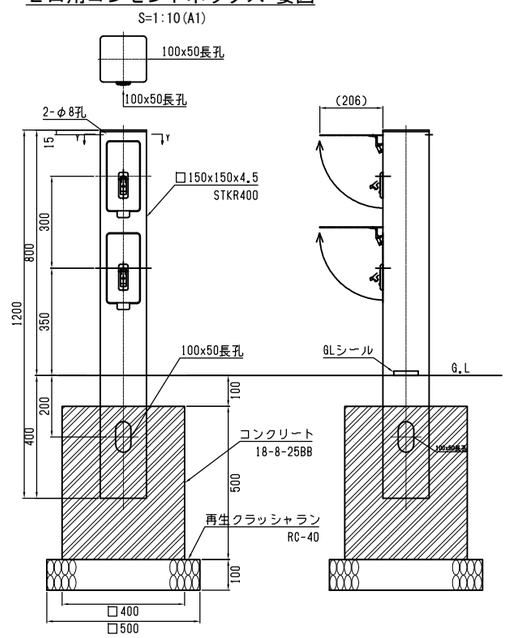

庭園灯


平面図

S=1:5(A1)




山田照明
AD-2930-LL同等品
光源：LED3.8W×1
電球色（2700K）
器具重量：2.2kg
防雨型

姿図



立面図

S=1:5(A1)

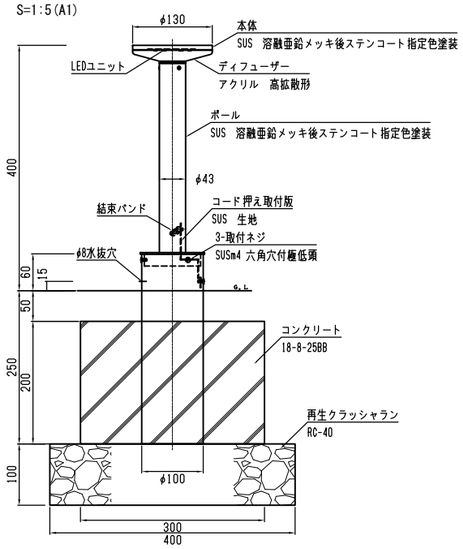



アッパーライト

平面図

S=1:5(A1)


山田照明 AD-3226-LL同等品
光源：LED7.6W×1 電球色（2700K）
器具重量：2.6kg
防雨型

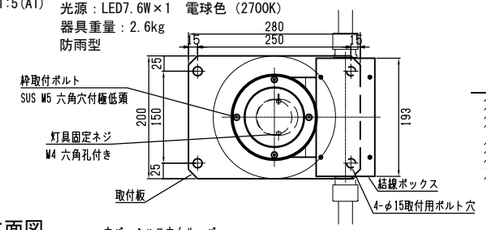



立面図

S=1:5(A1)

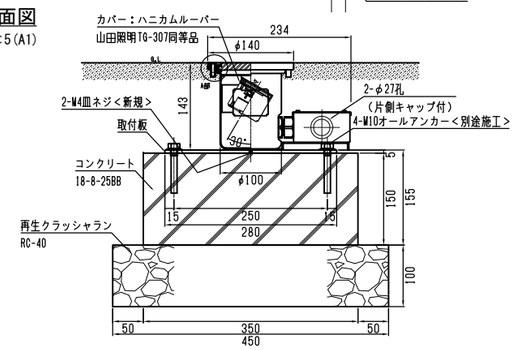


フットライト

平面図


S=1:5(A1)

山田照明 AD-2513-L同等品
光源：LED1.4W×1 電球色（2700K）
器具重量:0.4kg
壁埋込型




正面図

S=1:2(A1)

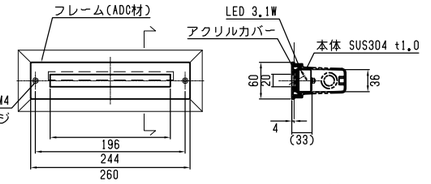

背面図

S=1:2(A1)

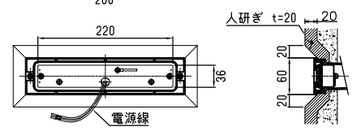

特記

- スポットライト照明灯具の色彩は、溶融亜鉛めっき後、ステンコート塗装（N3.5程度）とすること。
- 庭園灯（本体・ポール）の色彩は、溶融亜鉛めっき後、ステンコート塗装（N3.5程度）とすること。
- スポットライトの向きについては、設定照度を満たすように、現地にて位置調整を行うこと。
- ２口用コンセントポールの色彩は、溶融亜鉛めっき後、ステンコート塗装（N3.5程度）とすること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図（1）		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮尺	図示	図面番号	C8E-04 ／ 7
事業者名	四日市市		

灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図（2）


ランドマーク照明

頂部・中間部照明灯具 姿図

S=1/5(A1), S=1/10(A3)

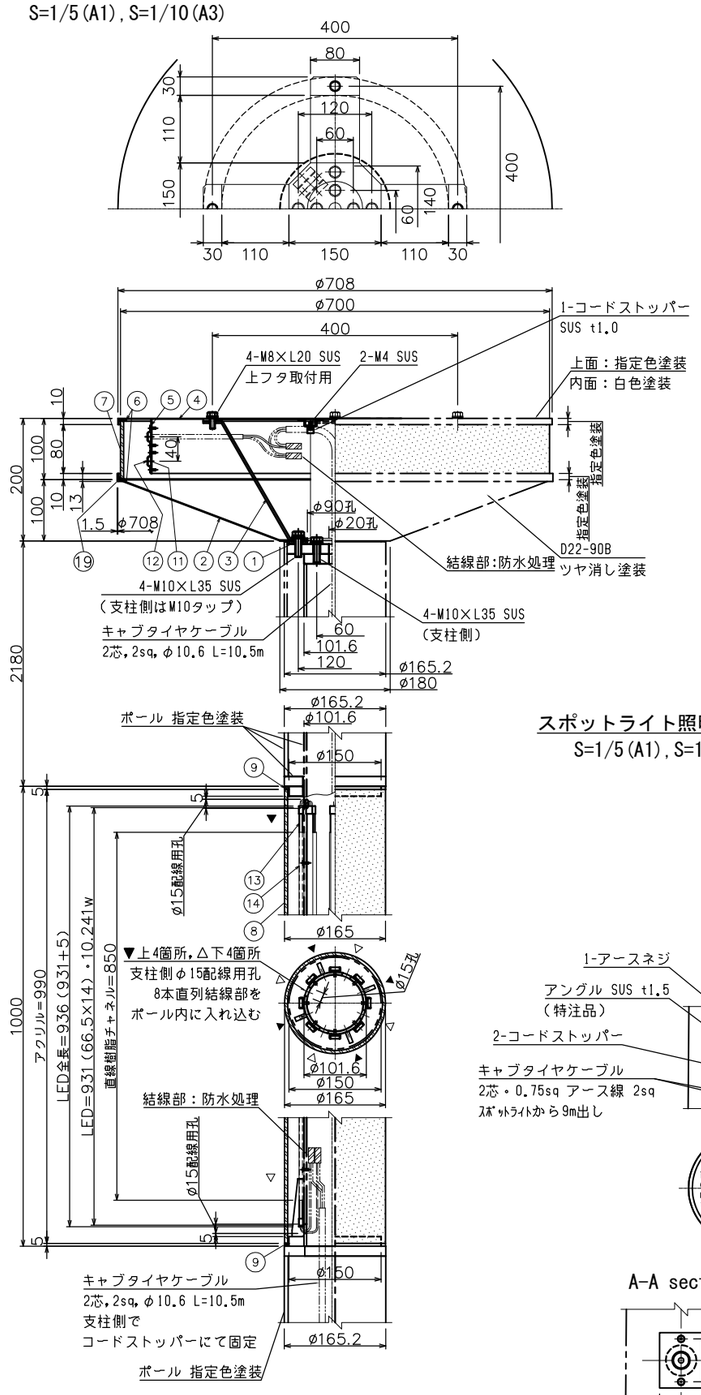


⑬ テープライトB 配線図

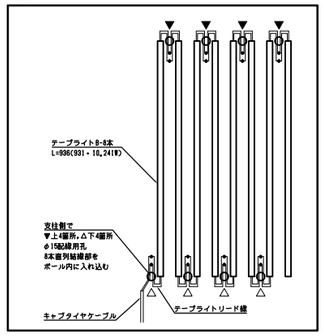


回路分け	LED	電源：ポール下部の点検口に収納
A:1回路	⑪ テープライトA 3000K (11W/m) L=1867(1862・20.482W) ×2本直列：41.0W	⑮ 62 171 17 → 電源：HLG-60H-24(42Wまで)
B:1回路	⑬ テープライトB 3000K (11W/m) L=936(931・10.241W) ×8本直列：81.9W	⑯ 68 228 28 → 電源：HLG-150H-24(105Wまで)
C:1回路	⑰ スポットライト 3000K (35.4W/1ヶ) 35.4W×5台：177.0W	
3回路		

スポットライト照明灯具 姿図


S=1/5(A1), S=1/10(A3)

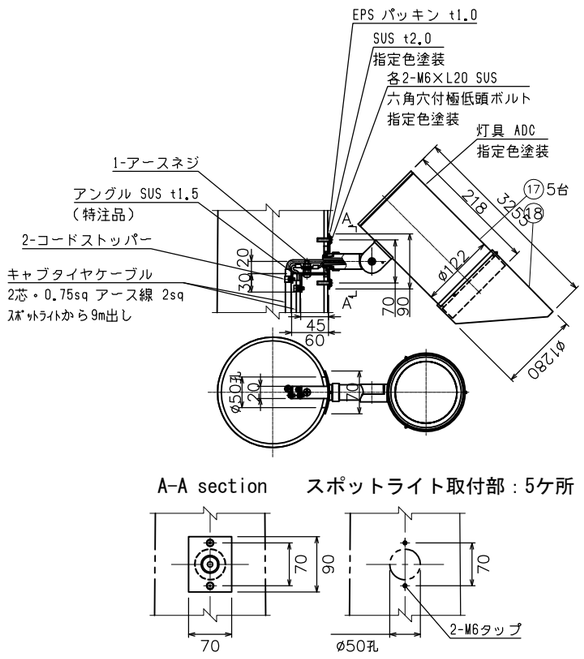

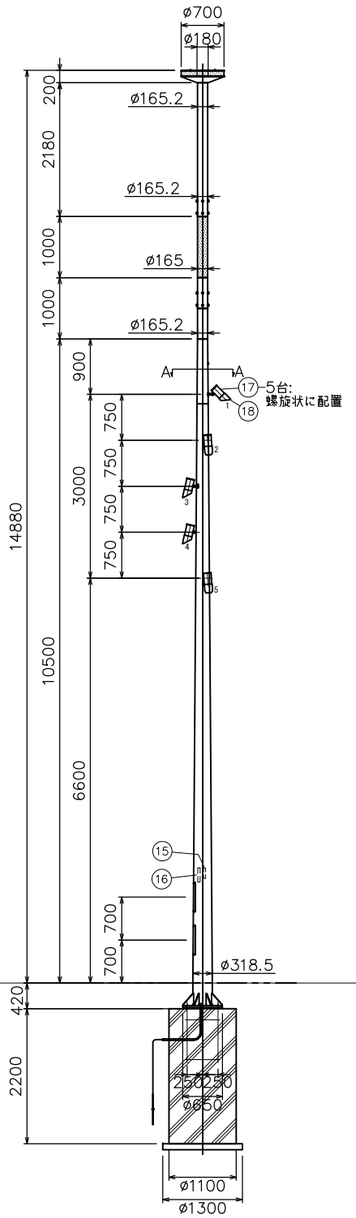

A-A section



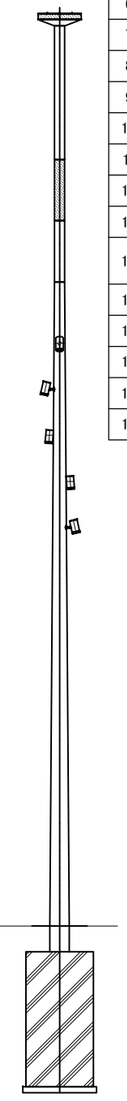

記号	部品名	材質	数量	仕上
1	パッキン t5.0	EPSイオウレス	1	黒色
2	灯具本体	SUS t1.5	1	指定色塗装
3	アングル	SUS t1.5	2	指定色塗装
4	上面フタ	SUS t1.5	1	指定色塗装
5	LED 取付板	SUS t1.0	1	白色塗装
6	パッキン t3.0	EPSイオウレス	2	白色
7	アクリルパイプφ700	t5.0	1	クリアー消し
8	アクリルパイプφ200	t5.0	1	クリアー消し
9	パッキン t5.0	EPSイオウレス	2	黒色
10	アクリルパイプ押さえ板	SUS t5.0	1	指定色塗装
11	テープライトA		2	L=1867, 20.482W
12	テープライト用固定具		22	
13	テープライトB		8	L=936, 10.241W
14	テープライト用直線樹脂チャンネル		16	L=1.0m
15	電源A		1	42Wまで
16	電源B		1	105Wまで
17	スポットライト	LED35.4W 3000K	5	指定色塗装
18	フード	TG-383-SP	5	指定色塗装
19	水切り	SUS t1.5	1	指定色塗装

特記


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図（2）		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	図示	図面番号	C8E-05 ／ 7
事業者名	四日市市		

灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図（3）


ハンドホール

ハンドホール本体 □600×H900

平面図
S=1:10(A1)

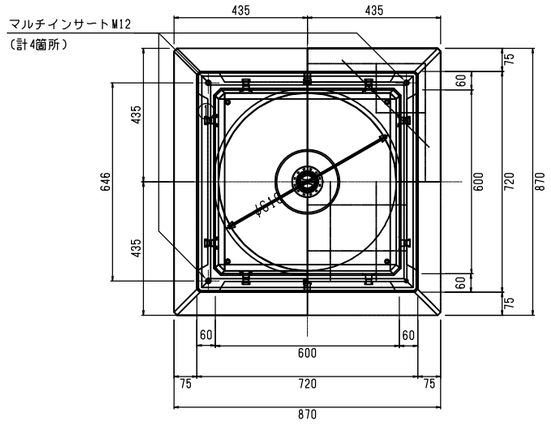


断面図
S=1:10(A1)

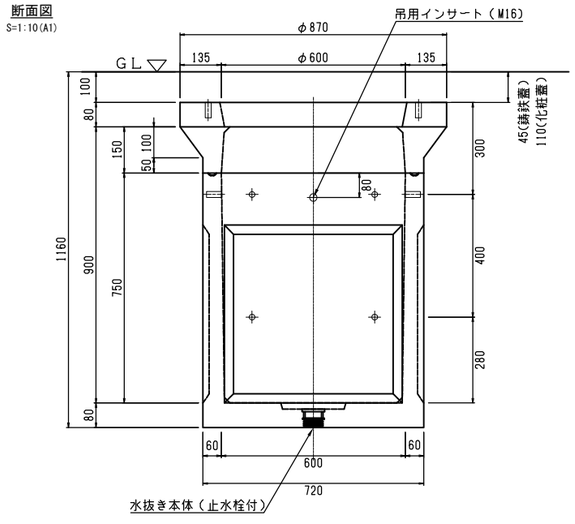


ハンドホール本体 □900×H900

国土交通省型H2-9

平面図
S=1:10(A1)

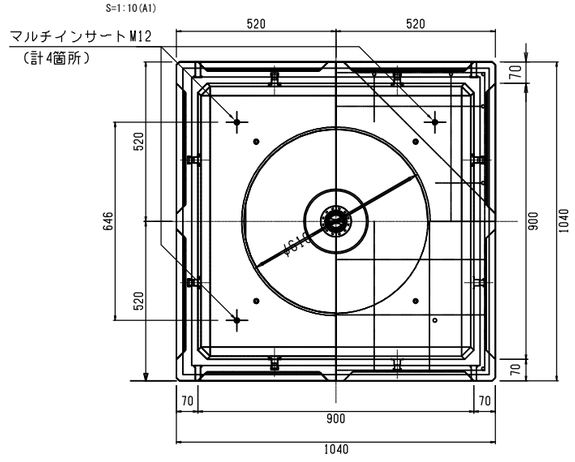


断面図
S=1:10(A1)

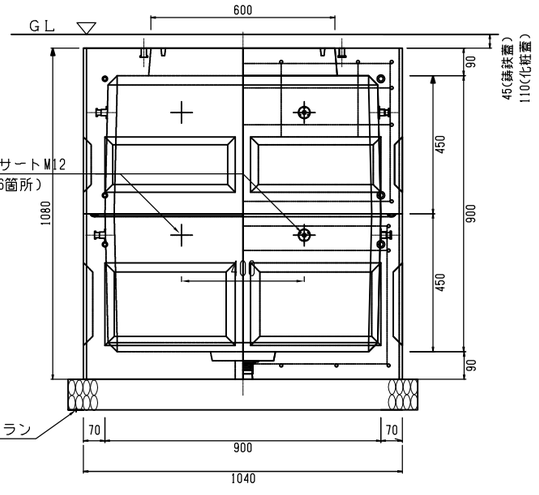


ハンドホール本体 □600×H600

国土交通省型H1-6

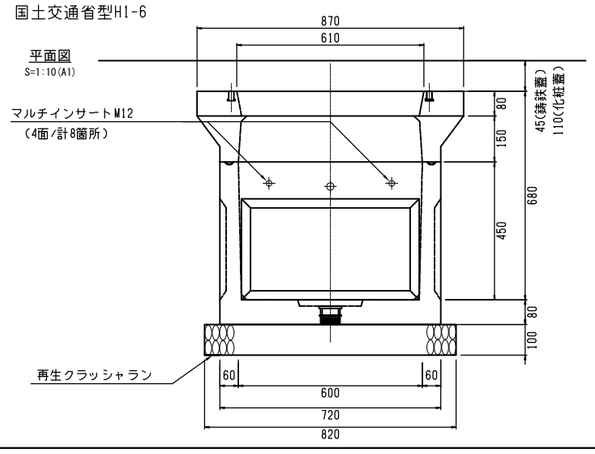


鋳鉄蓋(植栽帯部)

平面図
S=1:10(A1)




断面図
S=1:10(A1)

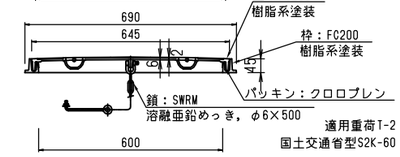

化粧蓋(舗装部)

平面図
S=1:10(A1)

断面図
S=1:10(A1)

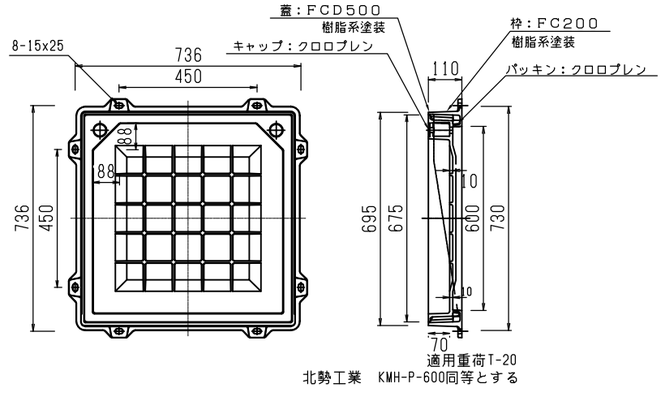

北勢工業　KMH-P-600同等とする

特記
・化粧蓋ハンドホールには、設置する周辺の舗装材を充填し、舗装材の目地・パターンは周囲と合わせること。


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	灯具・ハンドホール・コンセントボックス詳細図（3）		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	図示	図面番号	C8E-06 ／ 7
事業者名	四日市市		

インフラ計画平面図


凡例
工事範囲


0 5 10 20m

埋設断面 A60/80
埋設管；1本～5本

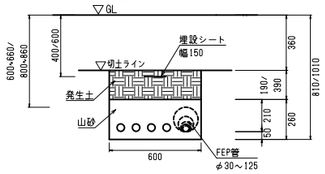

埋設断面 B60/80
埋設管；6本～10本

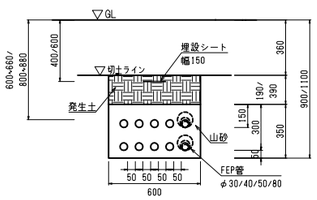

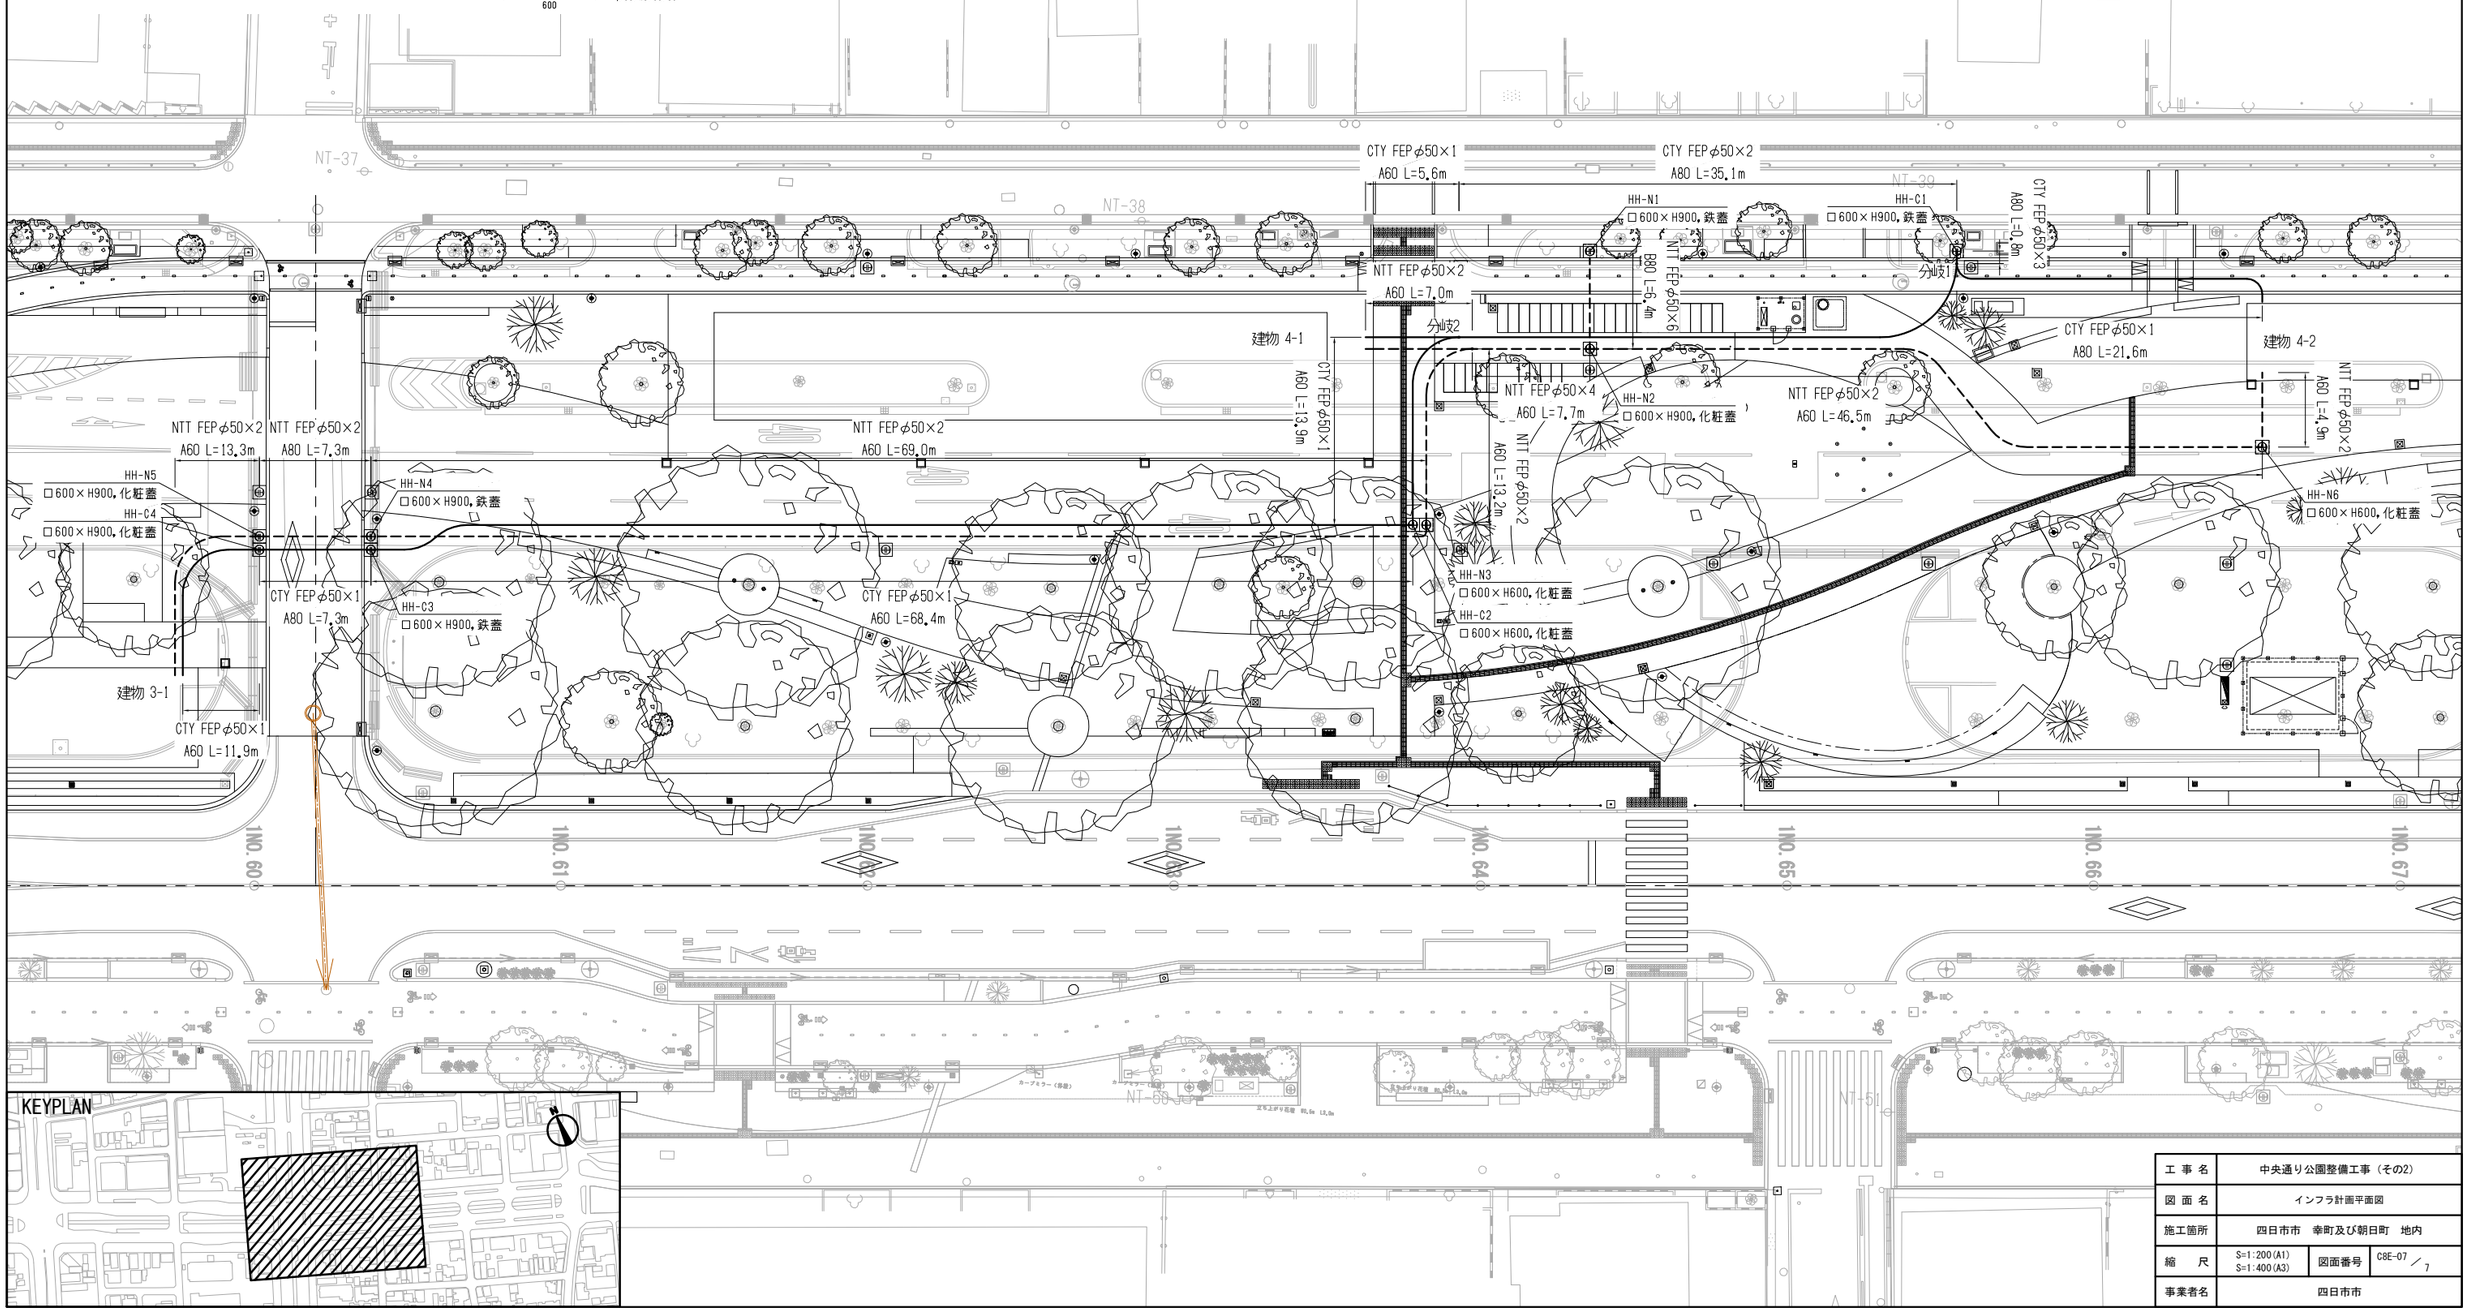

KEYPLAN


工事名	中央通り公園整備工事（その2）		
図面名	インフラ計画平面図		
施工箇所	四日市市　幸町及び朝日町　地内		
縮尺	S=1:200(A1) S=1:400(A3)	図面番号	C8E-07 ／ 7
事業者名	四日市市		

合流管工事　計画平面図・縦断面図

S=1: 500(A1)
S=1:1000(A3)


平面図

S=1:500(A1)

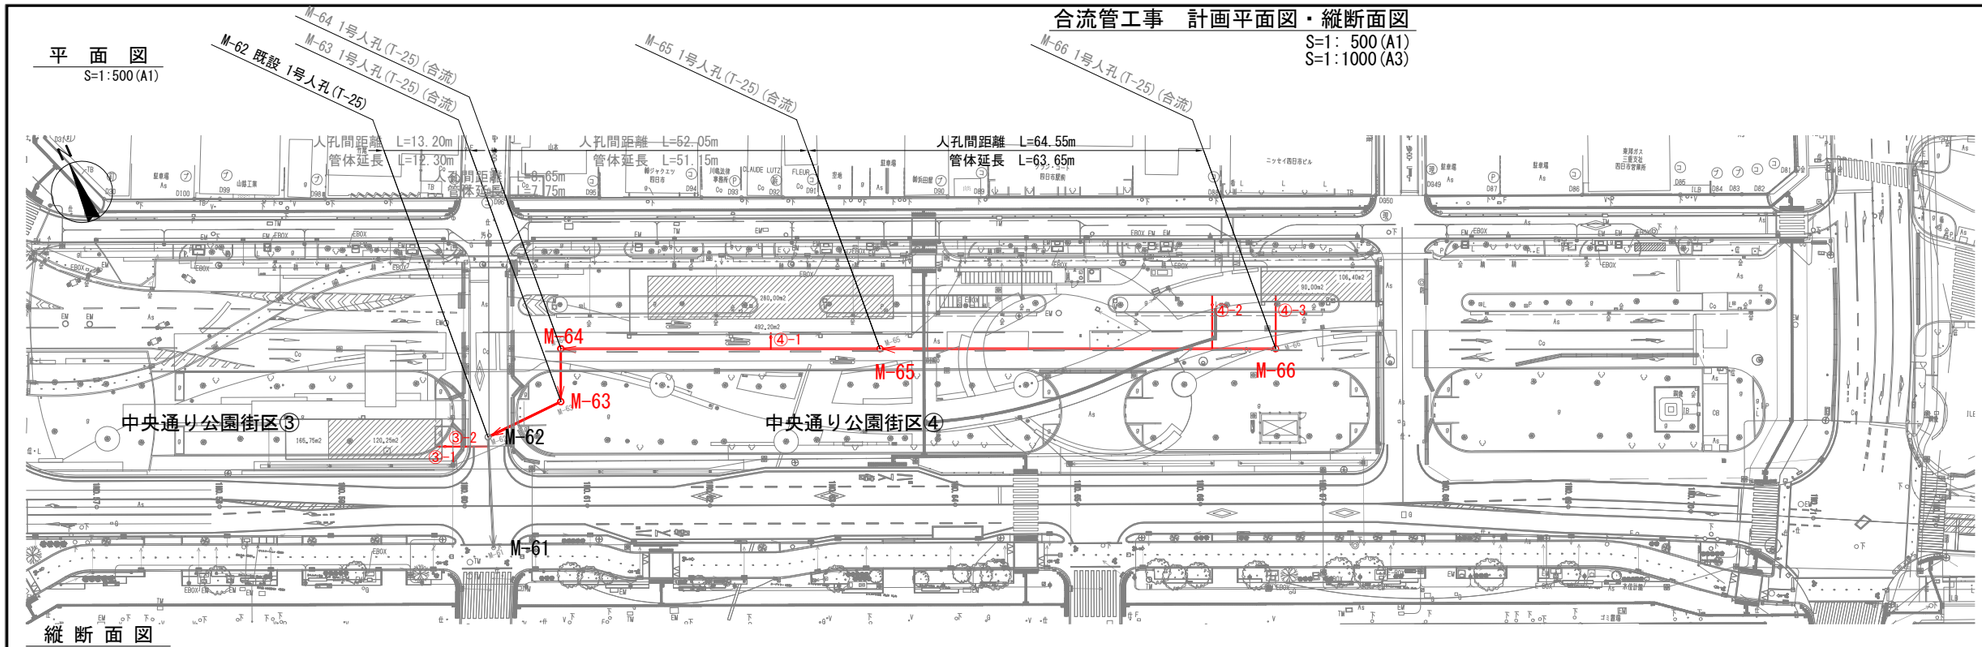


縦断面図

H=1:500(A1)
V=1:100(A1)

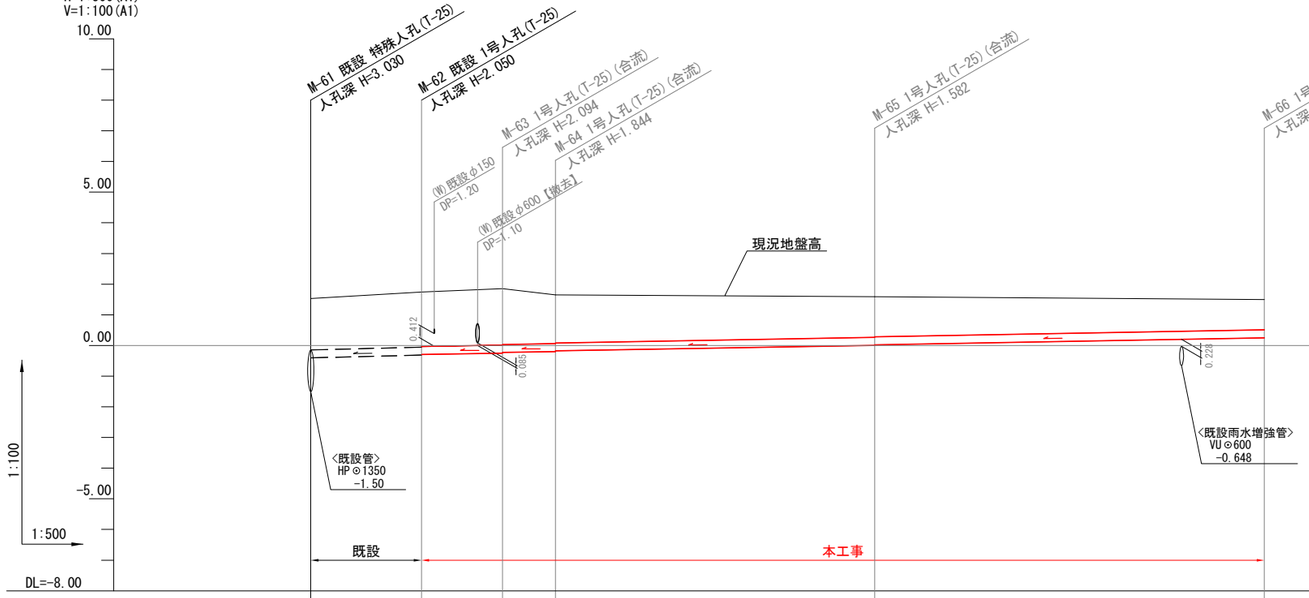

No.	汚水桝形式	荷 重	管種・管径	延 長
③-1	Jタイプ	T-14	VUφ150	4.5m
③-2	Bタイプ	T-14	VUφ150	3.5m
④-1	Jタイプ	T-14	VUφ150	3.5m
④-2	Jタイプ	T-14	VUφ150	8.5m
④-3	Jタイプ 人孔接続	T-14	VUφ150	8.5m

路線位置図

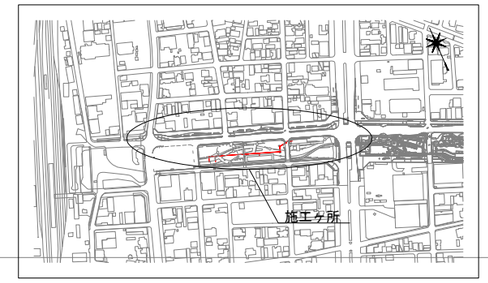


管番号・管径		VU⊙250 5.0‰	VU⊙250 3.5‰	VU⊙250 3.5‰	VU⊙250 3.5‰	VU⊙250 3.5‰
勾配						
土被り ( )値は計画		1.67	1.79 1.77	1.84 1.82	1.59 1.57	1.32 1.30	0.99
管底高		-0.400	-0.310 -0.290	-0.244 -0.224	-0.194 -0.174	0.008 0.028	0.254
地盤高 ( )値は計画		1.53	1.74	1.85	1.65	1.59	1.50
追加距離		0.00	18.05 0.00	13.20	21.85	73.90	138.45
区間距離		0.00	18.05	13.20	8.65	52.05	64.55
測点		M-61 (既設人孔)	M-62 (既設人孔)	M-63	M-64	M-65	M-66

工事名	中央通り公園整備工事(その2)			
図面名	合流管工事　計画平面図・縦断面図			
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内			
縮尺	S=図示	図面番号	C8S-01	3
事業者名	四日市市			

合流管工事 組立人孔標準図


１号組立人孔

平 面 図




※原則として蓋は下流側に向けて開くようにする。


インバートコンクリート勾配



横 断 面 図

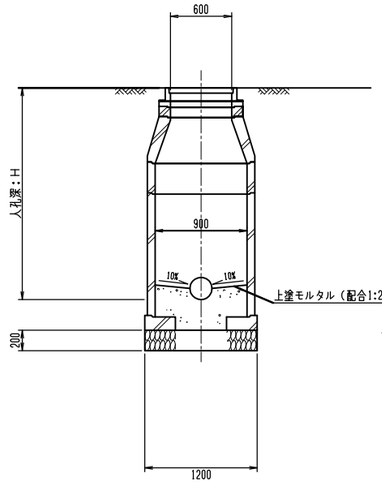


縦 断 面 図

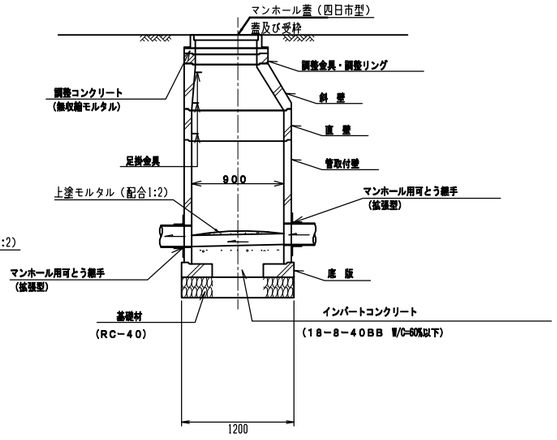


１号組立人孔

平 面 図

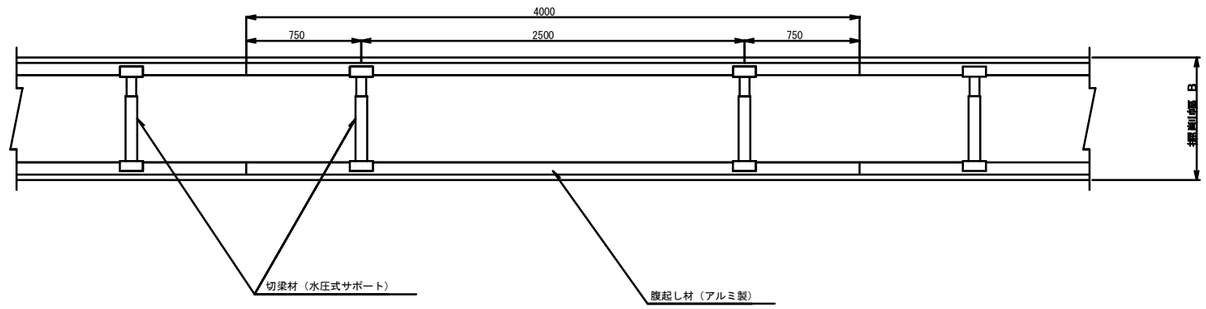

断 面 図

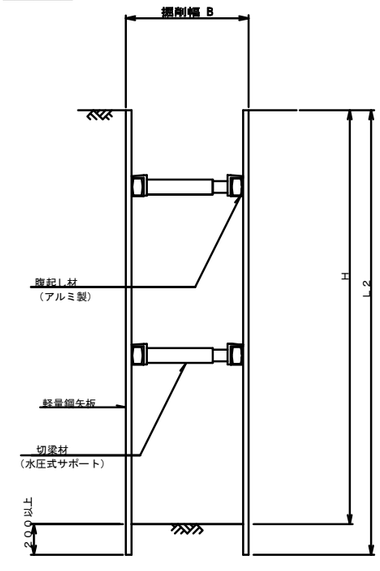


土留工使用区分

掘削深Ｈ（m）	矢板長 Ｌ（m）	支保材		
		段	腹起し材	切梁材
Ｈ≦１．３	１．５	１	アルミ製 厚 ７ｃｍ（参考） Ｌ＝４．０ｍ	水圧式 サポート
１．３＜Ｈ≦１．８	２．０	１		
１．８＜Ｈ≦２．０	２．５	１		
２．０＜Ｈ≦２．３	２．５	２		
２．３＜Ｈ≦２．８	３．０	２		
２．８＜Ｈ≦３．３	３．５	２	アルミ製 厚 １１ｃｍ（参考） Ｌ＝４．０ｍ	水圧式 サポート
３．３＜Ｈ≦３．５	４．０	２		
３．５＜Ｈ≦３．８	４．０	３		


工 事 名	中央通り公園整備工事(その2)		
図 面 名	合流管工事 組立人孔標準図		
施工箇所	四日市市 幸町及び朝日町 地内		
縮 尺	1:15(A1) 1:30(A3)	図面番号	C8S-02 ／ 3
事業者名	四日市市		

合流管工事 取付管標準図

Bタイプ

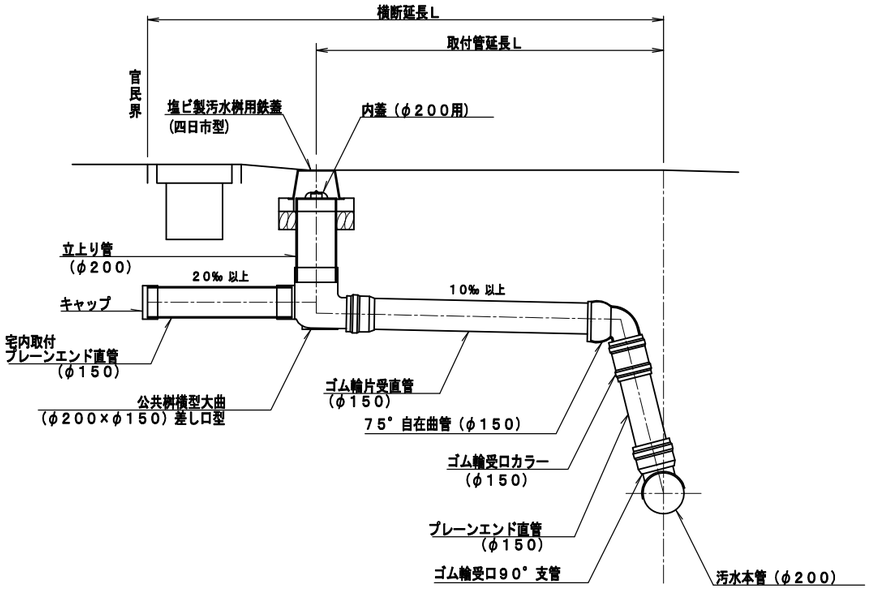


取付管土工図

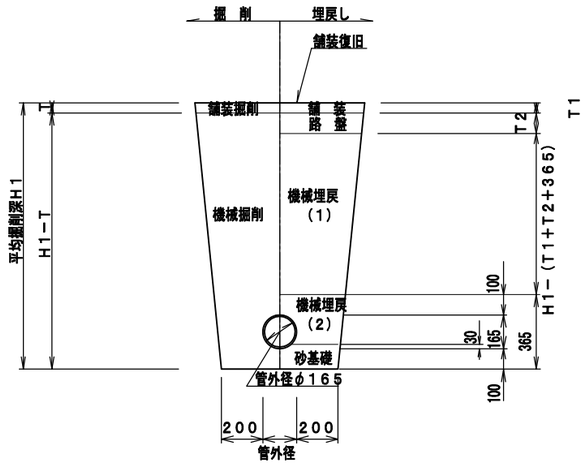


1．機械埋戻し（１）の流用土（砂質土）については、
　特に軟弱で路床に適さないものは除く。
2．機械埋戻し（２）の管周り流用土（砂質土）
　については、注）１．かつ礫等（２０mm以上）
　等の管に有害なものも除く。
3．砂基礎については、リサイクル砂を使用する。

Jタイプ

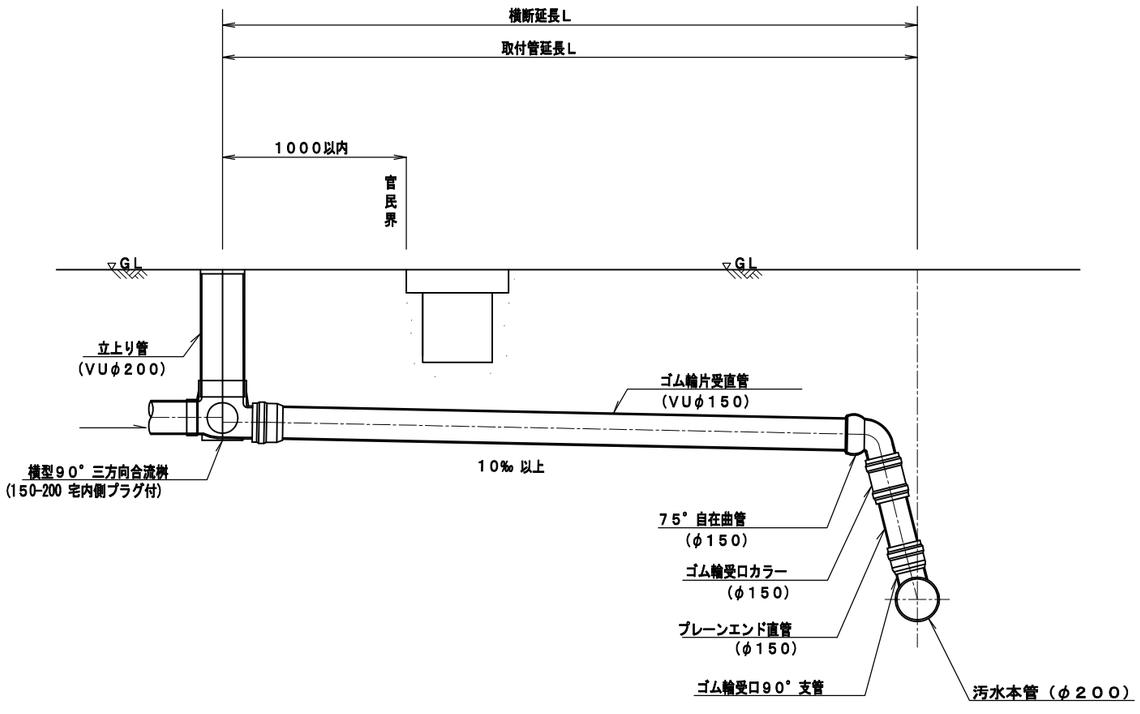

内桝詳細図

注）桝蓋は民地に向いて開く。

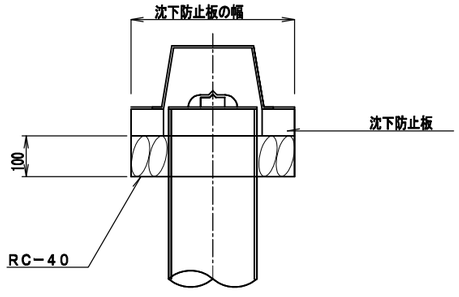

＊立管について

立管の天端は沈下防止板の天端にあわすこと。
またその際に砕石等の土砂を砕石基礎工上に埋め戻ししない事。

工事名	中央通り公園整備工事(その2)		
図面名	合流管工事 取付管標準図		
施工箇所	四日市市　泰町及び朝日町　地内		
縮尺	1:20(A1) 1:40(A3)	図面番号	C8S-03 ／ 3
事業者名	四日市市		